


UKLIDŇUJÍCÍ ŠACHTA

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY

ŘEZ A-A

M 1:25

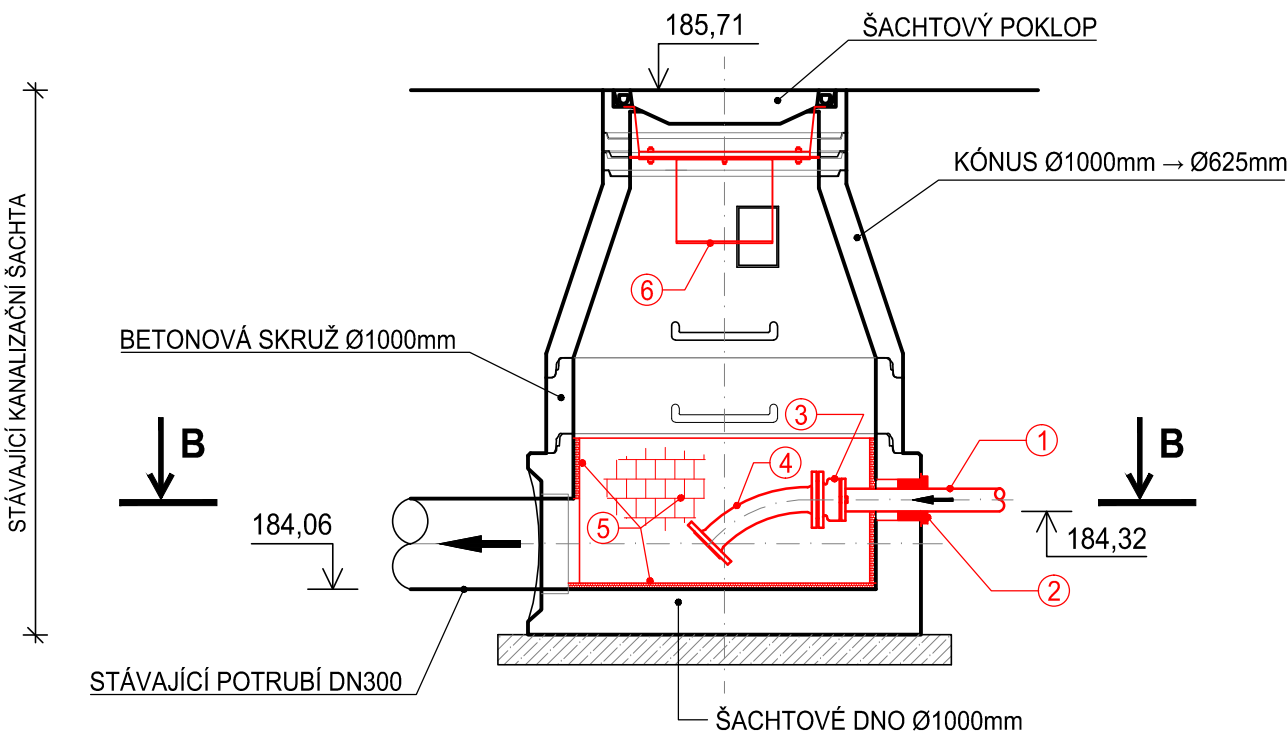

LEGENDA OZNAČENÍ


Č.P.	POPIS
1	POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ HDPE PE100 SDR11 D75x6,8
2	VODOTĚSNÝ PROSTUP Ø100 mm UTĚSNĚNÝ GUMOVOU MANŽETOU
3	PŘÍRUBOVÝ SPOJ JISTĚNÝ PROTI POSUNU PRO PE
4	TVAROVKA TVLT OBLOUK FFK 45° DN65
5	OCHRANNÝ OBKLAD Z ČEDIČE (KYNETA, DNO, STĚNY DO VÝŠKY 500 mm)
6	BIOFILTR PRO KANALIZAČNÍ ŠACHTU

LEGENDA ČAR

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVRHOVANÉ ÚPRAVY

ŘEZ B-B

M 1:25

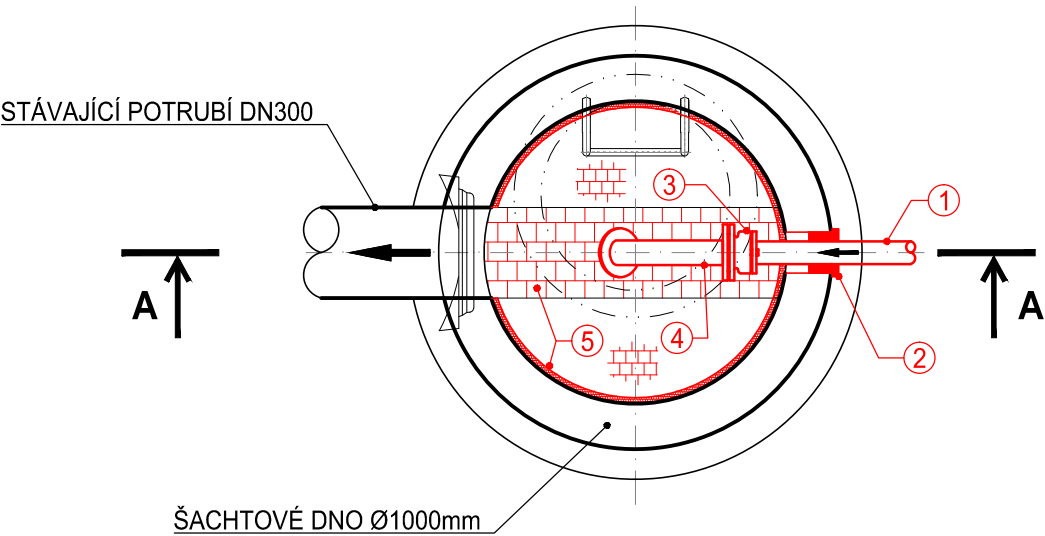

POZNÁMKA

- PROSTUP PRO NOVÉ POTRUBÍ ZHOTOVIT JÁDROVÝM VRTÁKEM
- ZAPRAVENÍ PROSTUPU ZHOTOVIT VODOTĚSNĚ
- PRO OBKLAD Z ČEDIČE POUŽÍT TVAROVKY TL. 30 mm
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

		MIEROVÁ 30 821 05 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA info@pips.sk, www.pips.sk		
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	INVESTOR	STUPEŇ	DPS
Ing. Peter Pomothy	Ing. Boris Pomothy	Město Lysá nad Labem	DATUM	03/2017
AKCE KANALIZACE DVORCE			FORMÁT	2 A4
			Č. ZAKÁZKY	03/2017
			MĚŘÍTKO	1:25
PŘÍLOHA UKLIDŇUJÍCÍ ŠACHTA			Č. PŘÍLOHY D.5	Č. PARÉ