

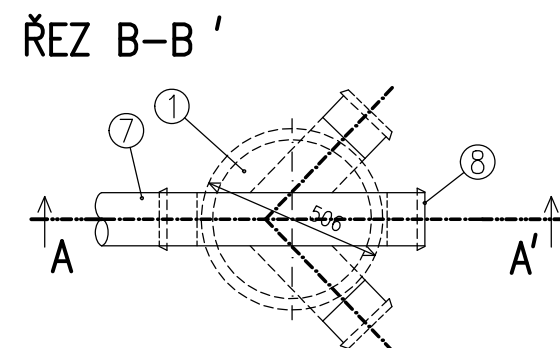
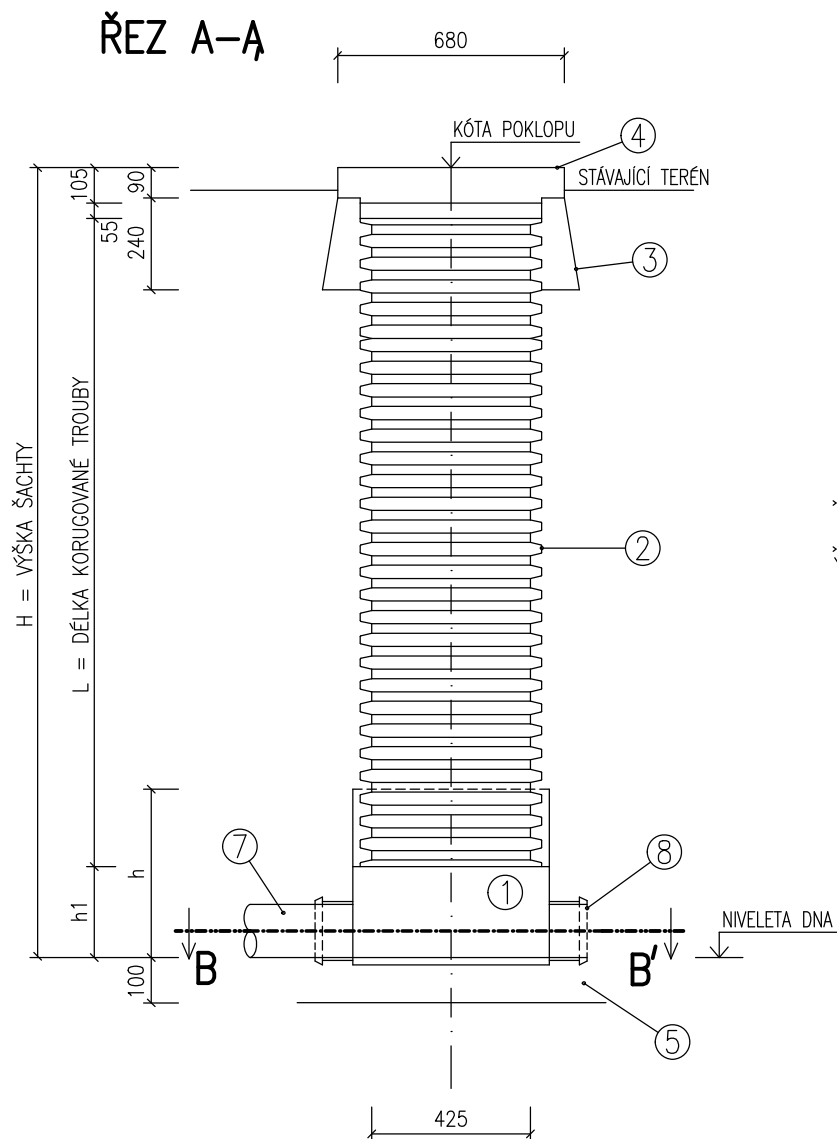


SCHÉMA ČISTÍCÍ ŠACHTY DN 425

OSAZENÍ PRŮBĚŽNÉ ŠACHTY

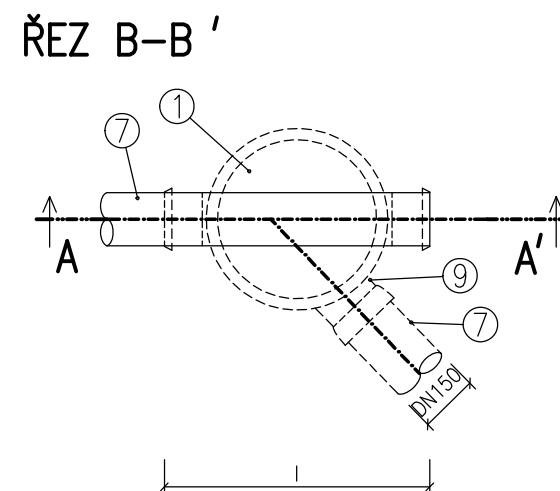


OSAZENÍ JAKO SPÁDIŠŤĚ

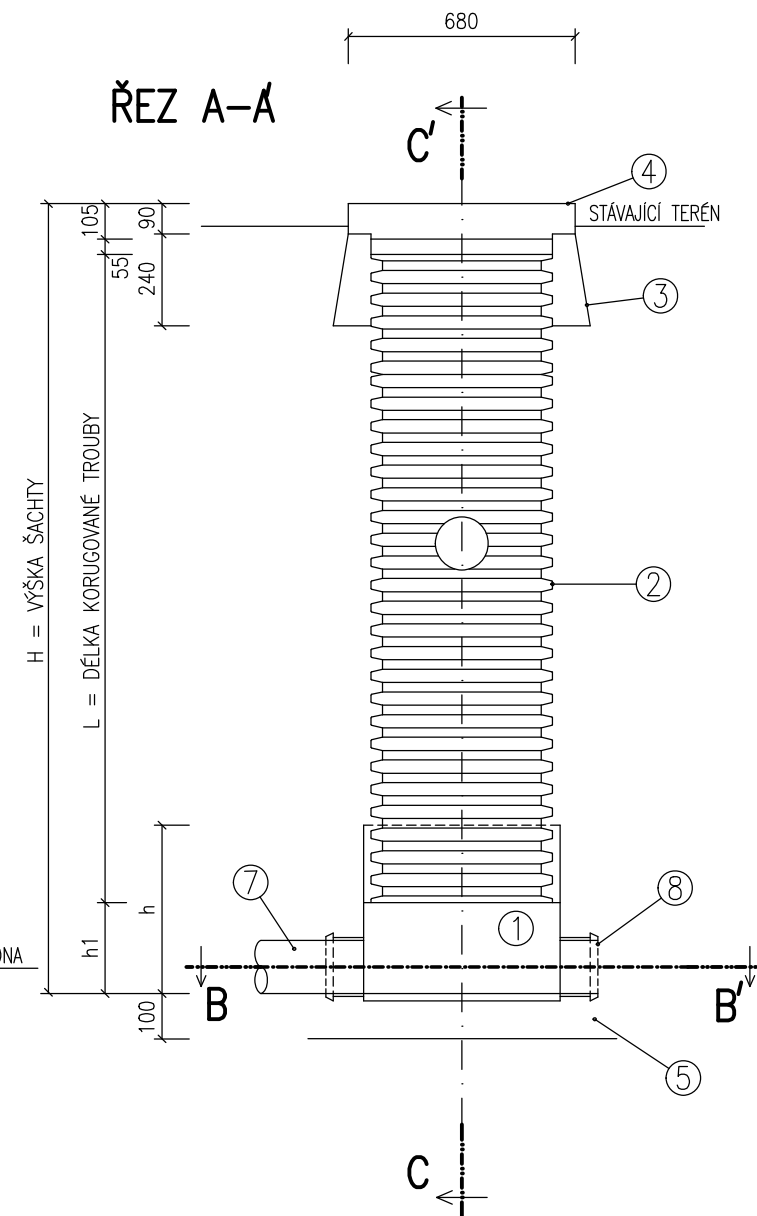


LEGENDA

- 1 ŠACHTOVÉ DNO z PP
- 2 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA DN 425mm
- 3 BETONOVÝ KONUS
- 4 BETONOVÝ POKLOP
- 5 PÍSKOVÝ PODSYP
- 6 PÍSKOVÝ OBSYP
- 7 TROUBA PVC DN150(200) délky 200mm
- 8 ZASLEPENÍ PŘÍTOKOVÉHO HRDLA ZÁTKOU KGM150(200)
- 9 SPOJKA "IN-SITU" Dy160mm

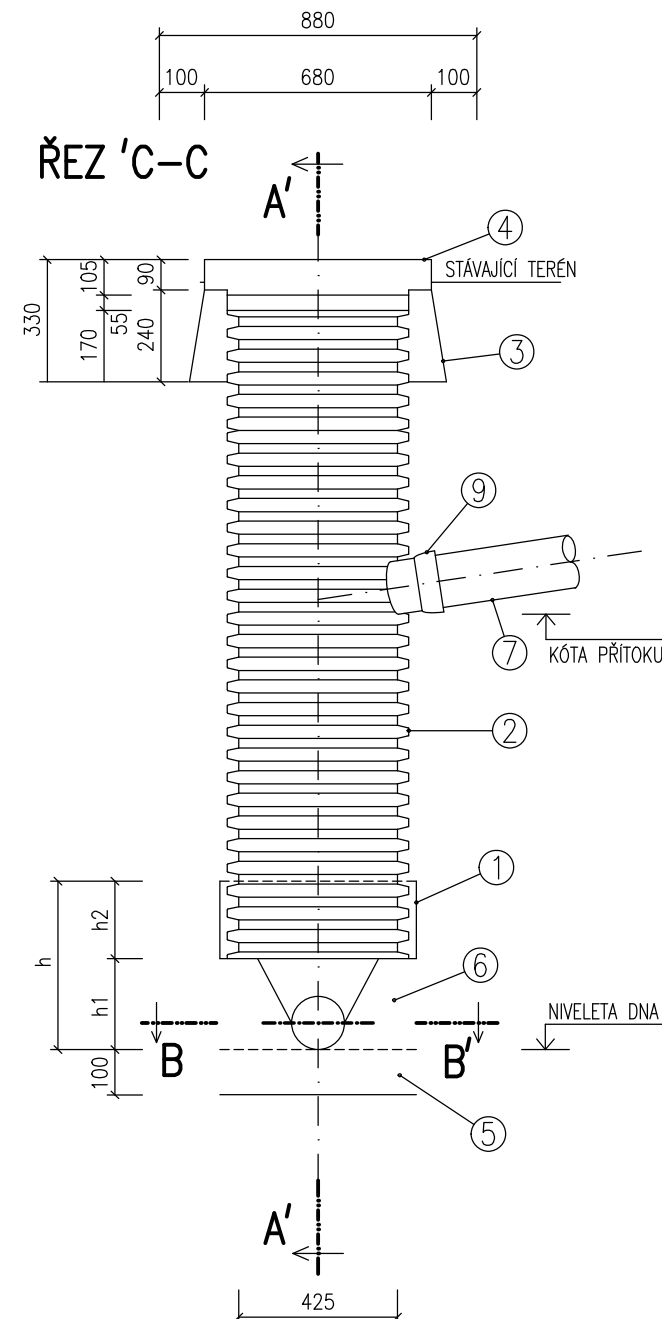

OSAZENÍ FILTRAČNÍ ŠACHTY

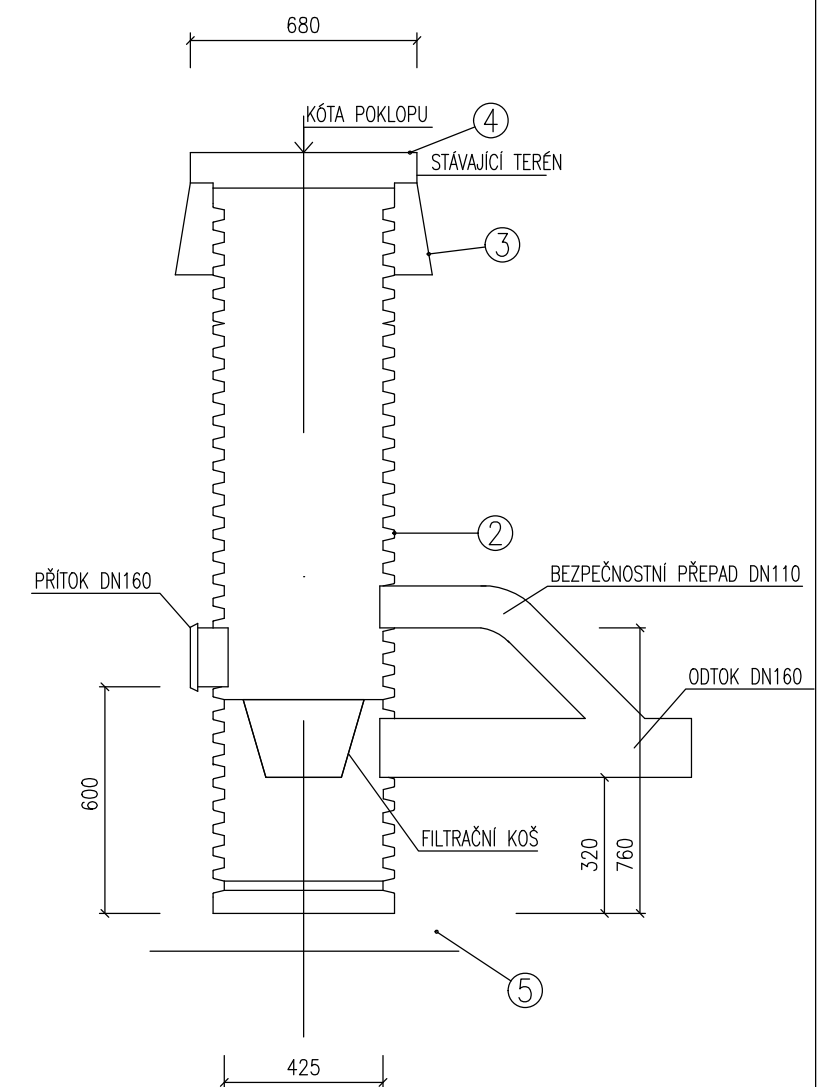

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.

Projektant :	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno	Ing. Ludvík Sláma Bieblova 22 613 00, Brno ČKAIT: 1001660	
Vypracoval:	Ing. Radek Blažiček		
Stavebník:	Obec Račice–Přistovice, Račice 72, 683 05 Račice–Přistovice		
STAVBA: NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY		Typ PD	DPS
		Datum:	12/2024
		Formát:	A3
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Přistovice, budova s č.p. 33		Měřítko:	1:100
VÝKRES: SCHÉMA ČISTÍCÍ ŠACHTY DN425		Číslo výkresu:	D.1.2.2.21