


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC SN8

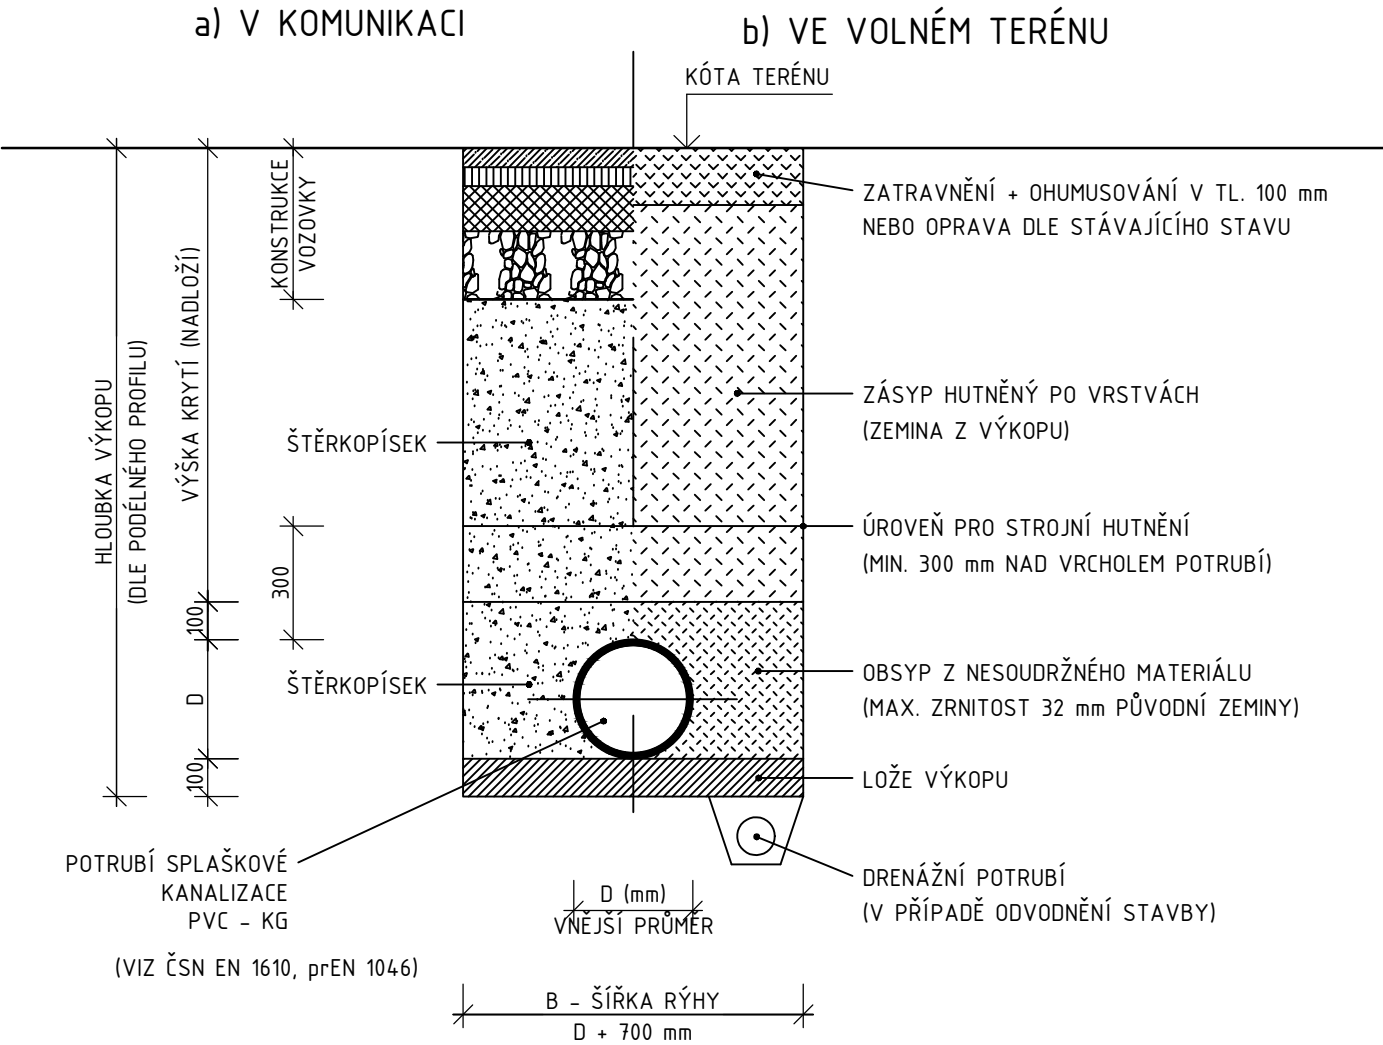

Změna	Datum	Podpis	Index	Schválil

 www.farmtec.cz				číslo výtisku		
hlavní projektant	projektant	vypracoval	schválil		FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Litomyšl Zámecká 218 570 01 Litomyšl tel.: 381 491 311, fax: 381 491 312 e-mail: litomysl@farmtec.cz	
Ing. J. Havran	O. Kopecký, DiS.	Ing. T. Flídr	Ing. J. Věneček			
			06.03.2025			
kraj	Vysočina	okres	Žďár nad Sázavou			
obec	Horní Radslavice					
stavebník	AGRO – Měřín, a.s.					
akce	HORNÍ RADSLAVICE				stupeň	DPOS
	Farma pro chov prasat				datum	03/2025
					formát	2xA4
SO, PS	SO 08 Rozšíření dešťové kanalizace				zak. číslo	1220015060
					měřítko	1:20
obsah	Vzorový řez uložení potrubí				č. výkresu	D.1.1.2.2.01
Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován nebo zpřístupněn třetí osobě!						