


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100+, SDR 11

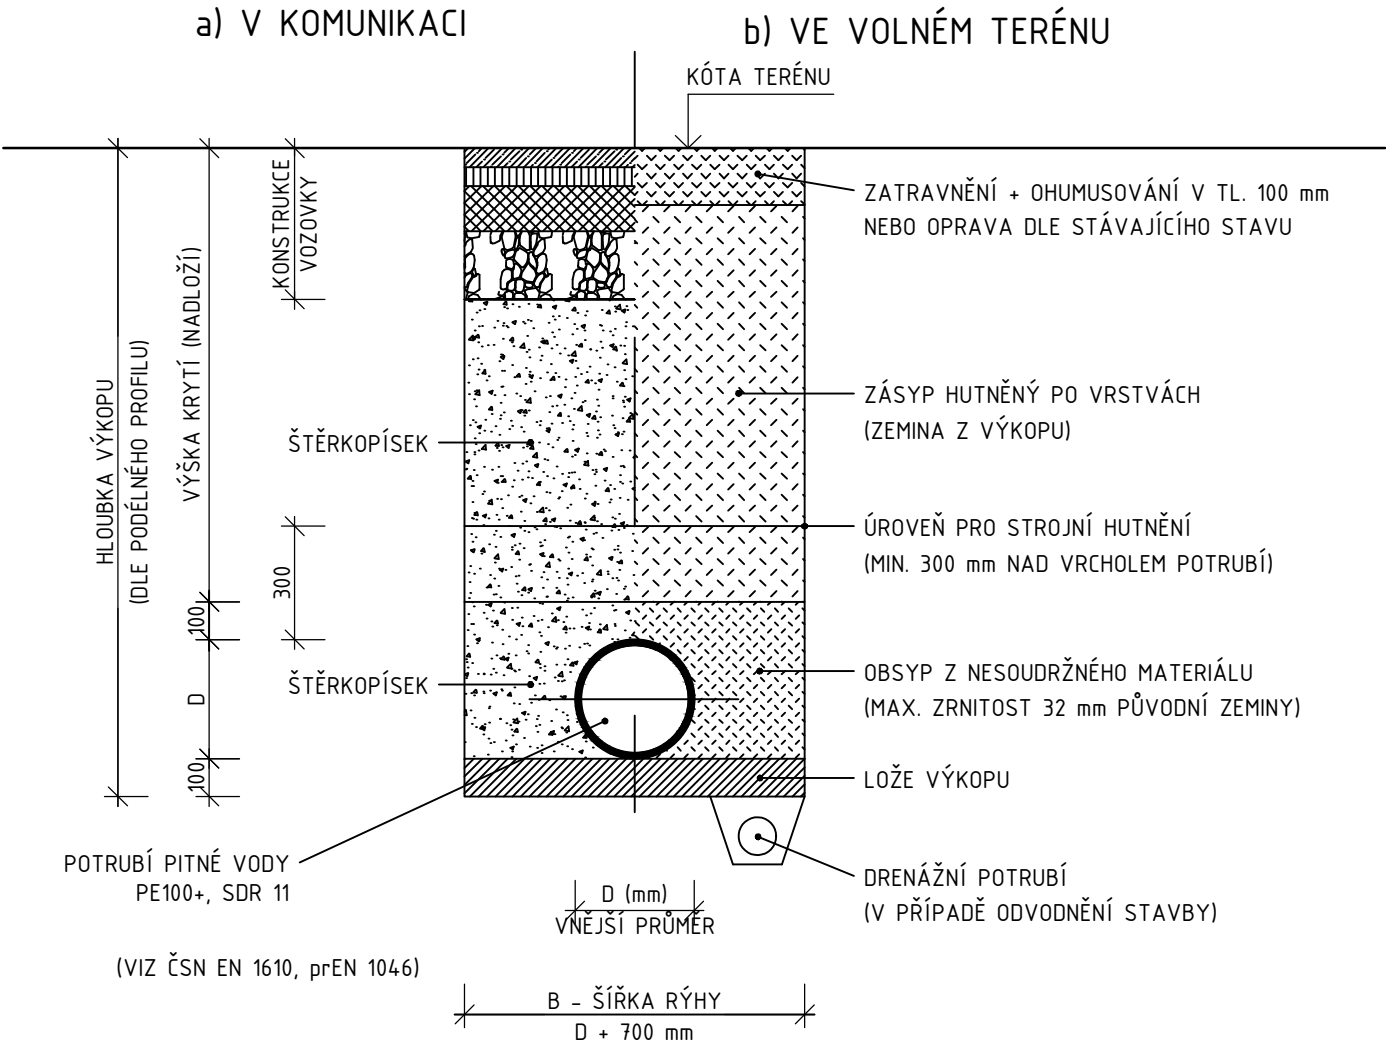

Změna	Datum	Podpis	Index	Schválil

 www.farmtec.cz				číslo výtisku	
hlavní projektant	projektant	vypracoval	schválil	FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Litomyšl Zámecká 218 570 01 Litomyšl tel.: 381 491 311, fax: 381 491 312 e-mail: litomysl@farmtec.cz	
Ing. J. Havran	O. Kopecký, DiS.	Ing. T. Flídr	Ing. J. Věneček		
			06.03.2025		
kraj	Vysočina	okres	Žďár nad Sázavou		
obec	Horní Radslavice				
stavebník	AGRO – Měřín, a.s.				
akce	HORNÍ RADSLAVICE Farma pro chov prasat			stupeň	DPoS
				datum	03/2025
				formát	2xA4
SO, PS	SO 11 Rozšíření areálového vodovodu			zak. číslo	1220015060
				měřítko	1:20
obsah	Vzorový řez uložení potrubí			č. výkresu	D.1.1.2.2.01
Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován nebo zpřístupněn třetí osobě!					