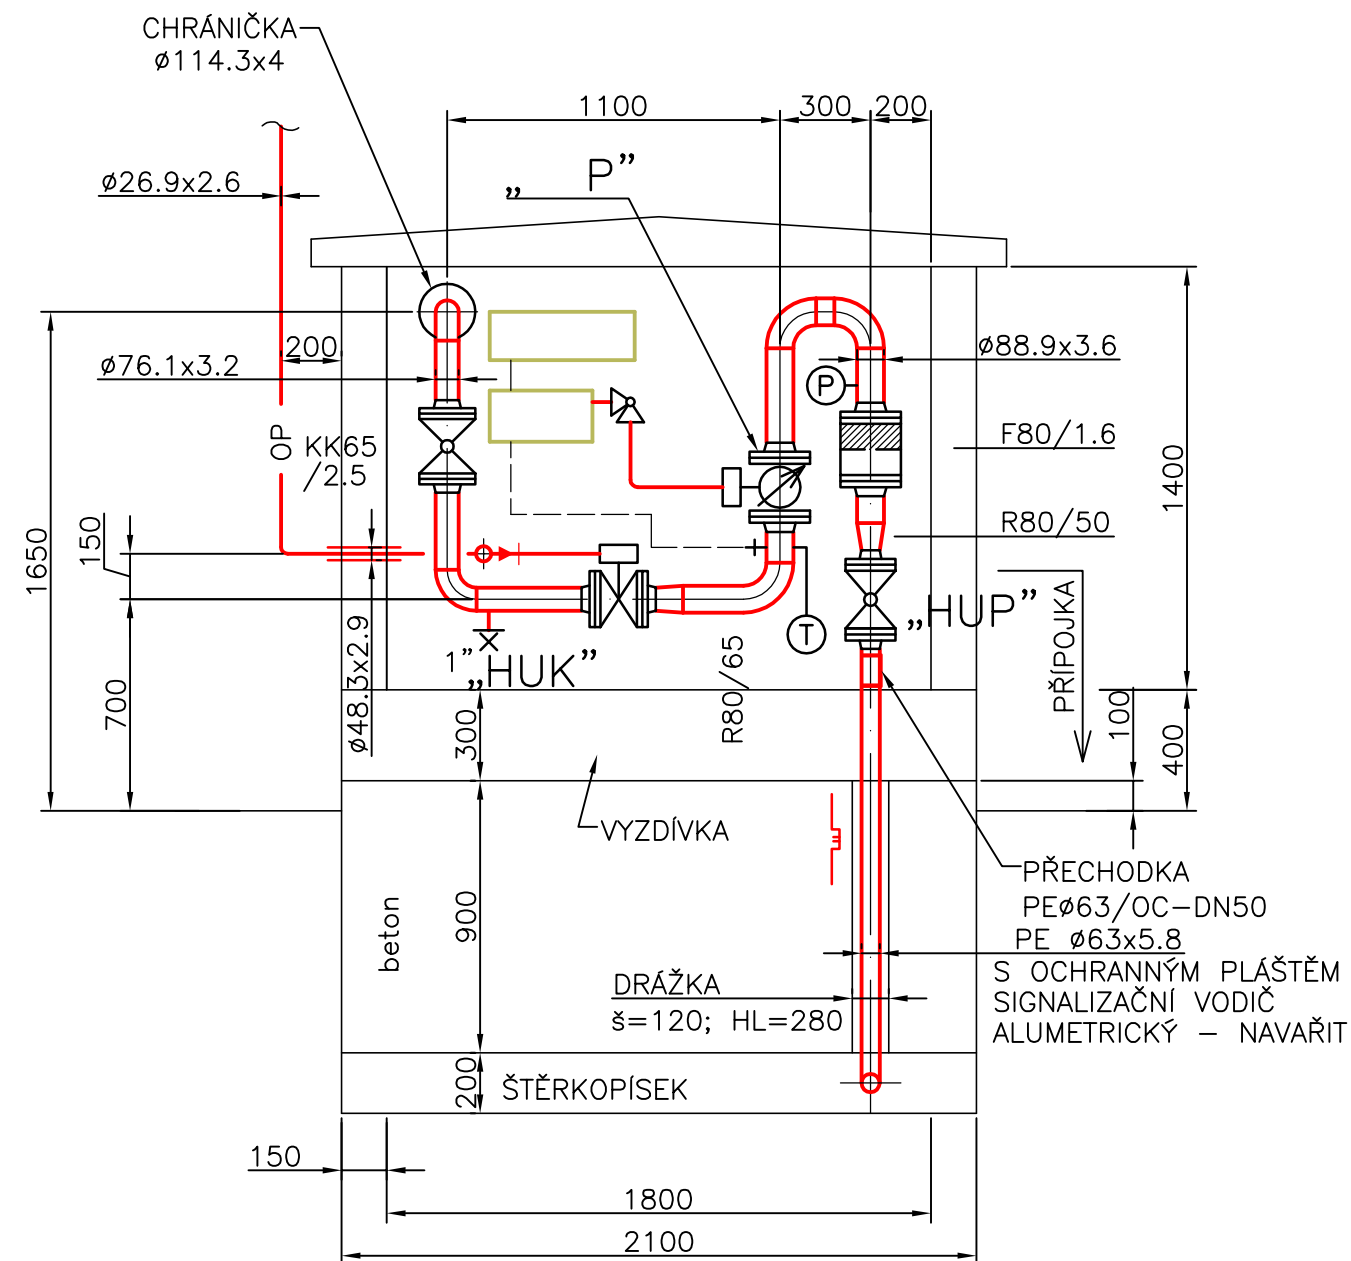




- ZEMNÍ PLYN STL 75 kPa
- OP — ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- Ⓟ TLAKOMĚR 0÷250kPa
- Ⓣ TEPLOMĚR -40÷+60°C

POZNÁMKA :

PLECHOVÁ DVÍŘKA DVOJDÍLNÁ, UZAMYKATELNÁ

Š=1400 V=1400, VČETNĚ RÁMU

VĚTRACÍ OTVORY NAHOŘE A DOLE

PROTI ČÍSELNÍKU PLEXI



LEGENDA :

„P” – PLYNOMĚR G100 – DN80 + PŘEPOČÍTÁVAČ
+ TELEMETRICKÁ NAPÁJECÍ SKŘÍŇ

„HUP” – HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU–KULOVÝ KOHOUT PN40–DN50

„HUK” – HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY–HAVARIJNÍ UZÁVĚR DN65

10	–	–	
9	–	–	
8	–	–	
7	–	–	
6	–	–	
5	–	–	
4	–	–	
3	–	–	
2	–	–	
1	–	–	
Číslo revize	Datum	Vypracoval	Podpis

Z H O T O V I T E L :		I N V E S T O R :	
 SITEZ S.R.O. Centrální předávací stanice Sídliště Nová Ves 415 01 Teplice		Město Nýrsko Náměstí 122 340 22 Nýrsko okres Klatovy	
Vypracoval	Žákovský		Zakázkové číslo
Kontroloval	Ing. Jan Mandzák		Datum
			Stupeň
			Měřítko
Akce : Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko D6 – PS 06 – Plynová přípojka			
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Monolitický sloupek pro HUP		5	2