



ČŠ2-V - VZDUŠNÍK

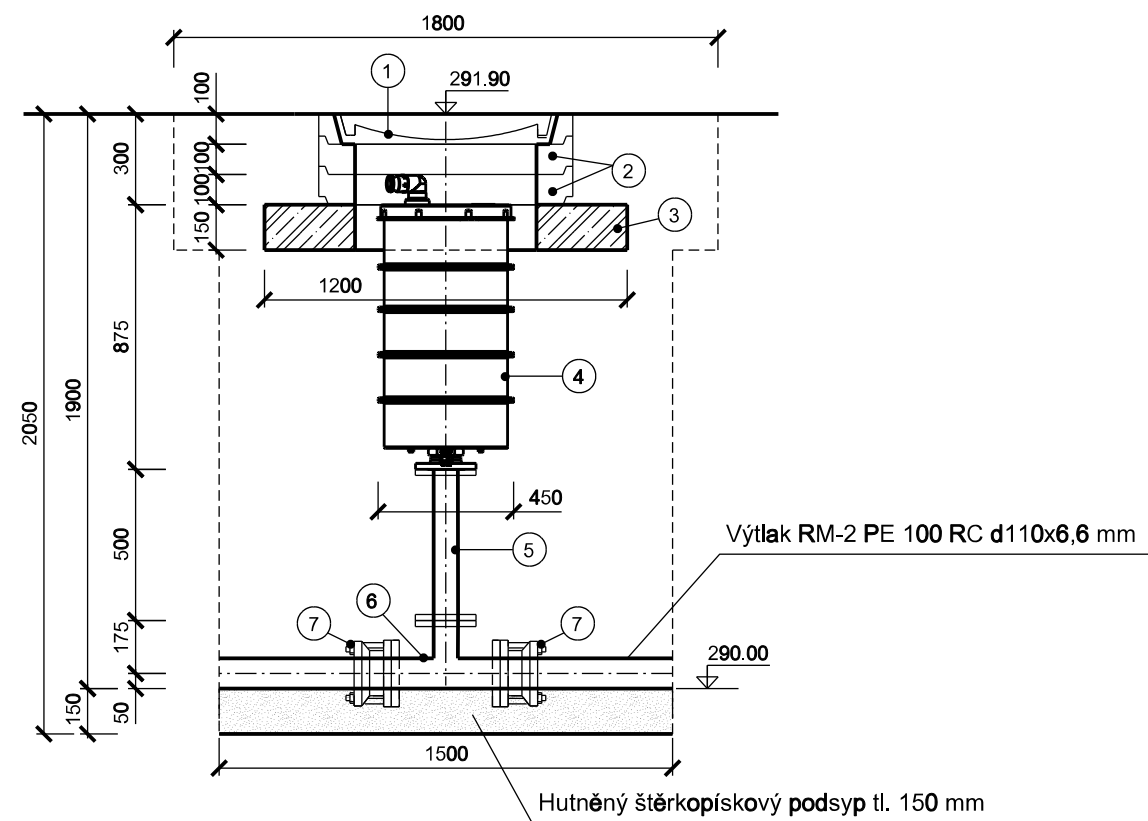

Legenda:

1. Litinový poklop tř. D400 bez odvětrání - stavební výška 100 mm
2. Vyrovnávací prstenec DN 625 dle ČSN EN 1917, h = 100 mm - 2 ks
3. Roznášecí prstenec - staveništní prefabrikát - železobeton C25/30 XC2 - rozměr: 1200 mm x 1200 mm x 150 mm
4. Šachtový odvědušňovací a zavzdušňovací ventil DN80 PN10 pro odpadní vody
5. Krátká přírubová FF trouba - tvárná litina PN 10 - DN 80 dl. 500 mm
6. T-kus 100/80 - tvárná litina PN 10
7. Přírubová spojka DN100 (přechod plast/tvárná litina s jistěním proti posunu) - 2 ks

Roznášecí prstenec - půdorys

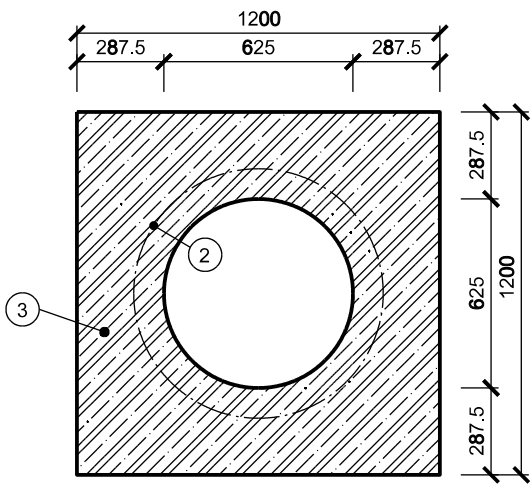

POZNÁMKA :

- Souřadnicový systém JSTK : (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
- Zpětný zásyp bude proveden vhodným materiálem dle TP 146, zhutnění po vrstvách max. 15 cm, míra zhutnění dle TP146

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Jan Gažar	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín	
Objednatel	Obec Běloutín	

Formát	2A4	Měřítko	1:25	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
			3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
			3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
			3.D.1.1 - SO 01 PODTLAKOVÁ KANALIZACE		
			Souprava		
Příloha		Číslo přílohy		Revize	
ŠACHTOVÝ VZDUŠNÍK - ČŠ2-V		3.D.1.1.56		0	