


Dodávka provozovatele
distribuční sítě

RE1
typový elektroměrový rozvaděč
umístěný v plastovém pilíři

Místo napojení
nadzemní vedení NN

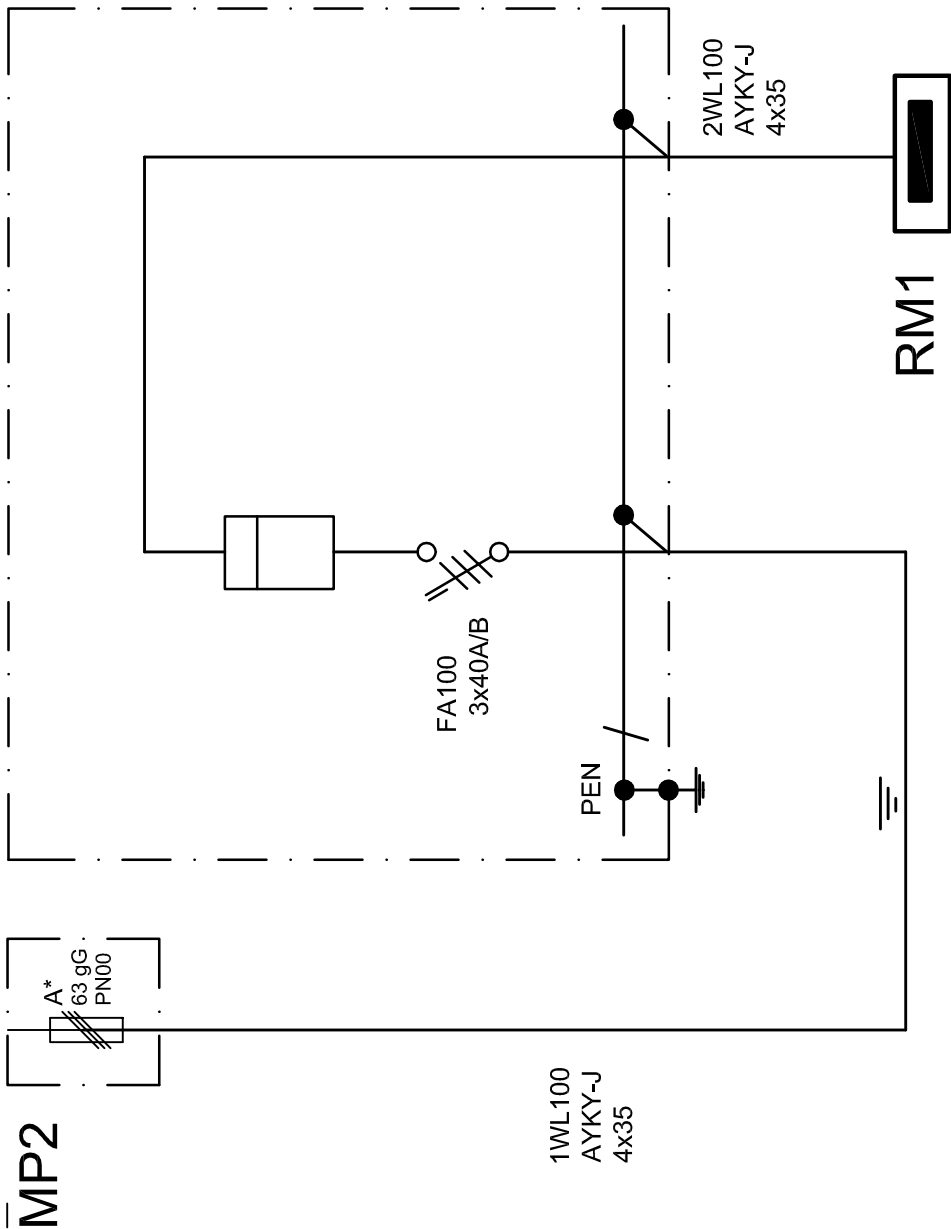

- Napájecí napětí : 3PEN, 50Hz, 400/230V AC
- Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy
- Ochrana před dotykem živých částí : základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty

Poznámka:
Za označení "x" bude doplněno číslo čerpací stanice !!

-	-
Revize	Popis revize Datum revize

 AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Petr Šulc
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA
Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV	
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
	3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
	3.D.1.5 - SO 05 PŘÍPOJKA NN PODTLAKOVÉ STANICE VS 2	
Příloha	SCHÉMA NAPÁJENÍ	
	Souprava	
	Číslo přílohy	Revize
	3.D.1.5.2	0