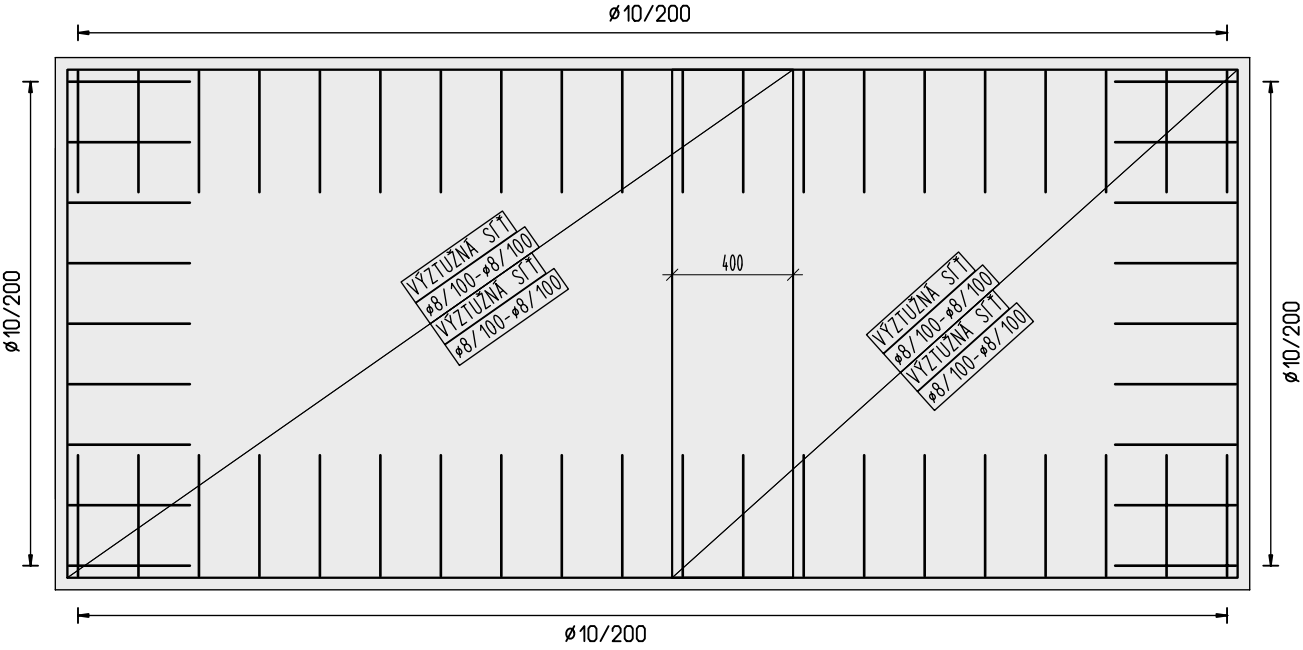
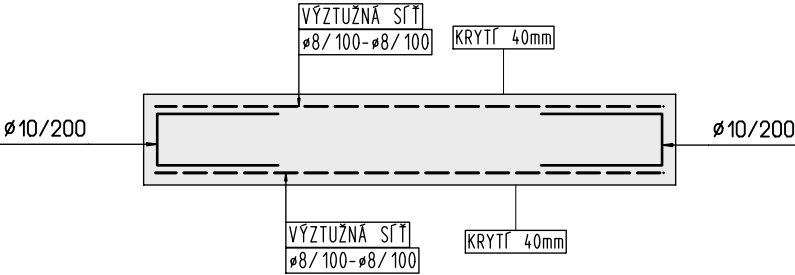


SCHÉMA VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY:

PŮDORYS






ŘEZ



POZNÁMKA

PRESNÝ TVAR KONSTRUKCE VIZ STAVEBNÍ ČÁST.  
STYKOVÁNÍ SÍTÍ MIN 400 mm.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BETON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU<br><b>w/c = 0.50</b>                                                    |
| ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU<br><b>320 kg/m3</b>                                                            |
| C30/37 - XC4, XF3, XA1 (F.1.2) - Cl 0.40 - D <sub>max</sub> 16 - F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | TYP CEMENTU<br><b>CEM II</b>                                                                         |
| - max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8<br>- kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| OCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| B 500 B, BSt 500 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| KRYTÍ VÝZTUŽE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE                                                                                                                | ZKOSENÍ HRAN                                                                                         |
|  <p>DOLNÍ a = 40 mm<br/>HORNÍ b = 40 mm<br/>BOČNÍ c = 40 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>VÝZTUŽ KÓTOVÁNA<br/>VNĚJŠÍMI ROZMĚRY</p> |  <p>a = 15 mm</p> |
| PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670.<br>NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ.<br>VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU.<br>ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.<br>ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).<br>DISTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLÍSKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ.<br>VÝZTUŽ V MÍSTECH PROSTUPŮ ROZHRNOUT, POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU. |                                                                                                                                 |                                                                                                      |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| -      | -            | -            |
| Revize | Popis revize | Datum revize |

|                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   | <b>AQUA PROCON s.r.o.</b><br>Projektová a inženýrská společnost<br>Palackého tř. 12, 612 00 Brno<br>tel.: +420 541 426 011<br>E-mail: info@aquaprocon.cz<br>www.aquaprocon.cz |
| Vedoucí projektu                                                                      | Ing. Jan Polášek  |                                                                                                                                                                               |
| Vedoucí dílčího projektu                                                              | -                 |                                                                                                                                                                               |
| Zodpovědný projektant                                                                 | Ing. Bořek Čerbák |                                                                                                                                                                               |
| Vypracoval                                                                            | Yvona Novotná     |                                                                                                                                                                               |
| Kontroloval                                                                           | Ing. Bořek Čerbák |                                                                                                                                                                               |

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Investor   | Obec Běloutín |  |
| Objednatel | Obec Běloutín |  |

|        |      |         |   |        |     |       |         |                 |            |
|--------|------|---------|---|--------|-----|-------|---------|-----------------|------------|
| Formát | 2 A4 | Měřítko | - | Stupeň | DPS | Datum | 01/2017 | Zakázkové číslo | 1445016-21 |
|--------|------|---------|---|--------|-----|-------|---------|-----------------|------------|

Projekt

BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

3.D.1.8 - SO 08 PODTLAKOVÁ STANICE VS 2

Souprava

|                                                     |               |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|
| Příloha                                             | Číslo přílohy | Revize |
| ZÁKLADOVÁ DESKA PODTLAKOVÉ STANICE - SCHEMA VÝZTUŽE | 3.D.1.8.103   | 0      |