PŮDORYS

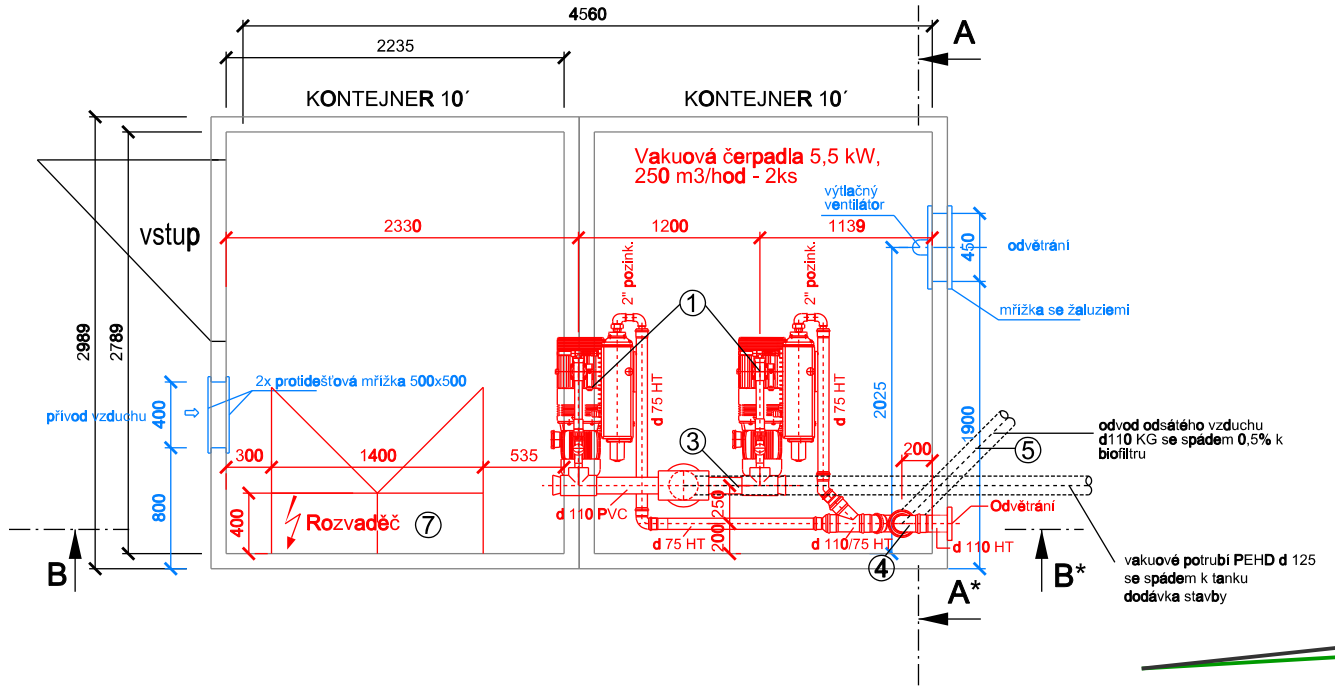

ŘEZ A-A*

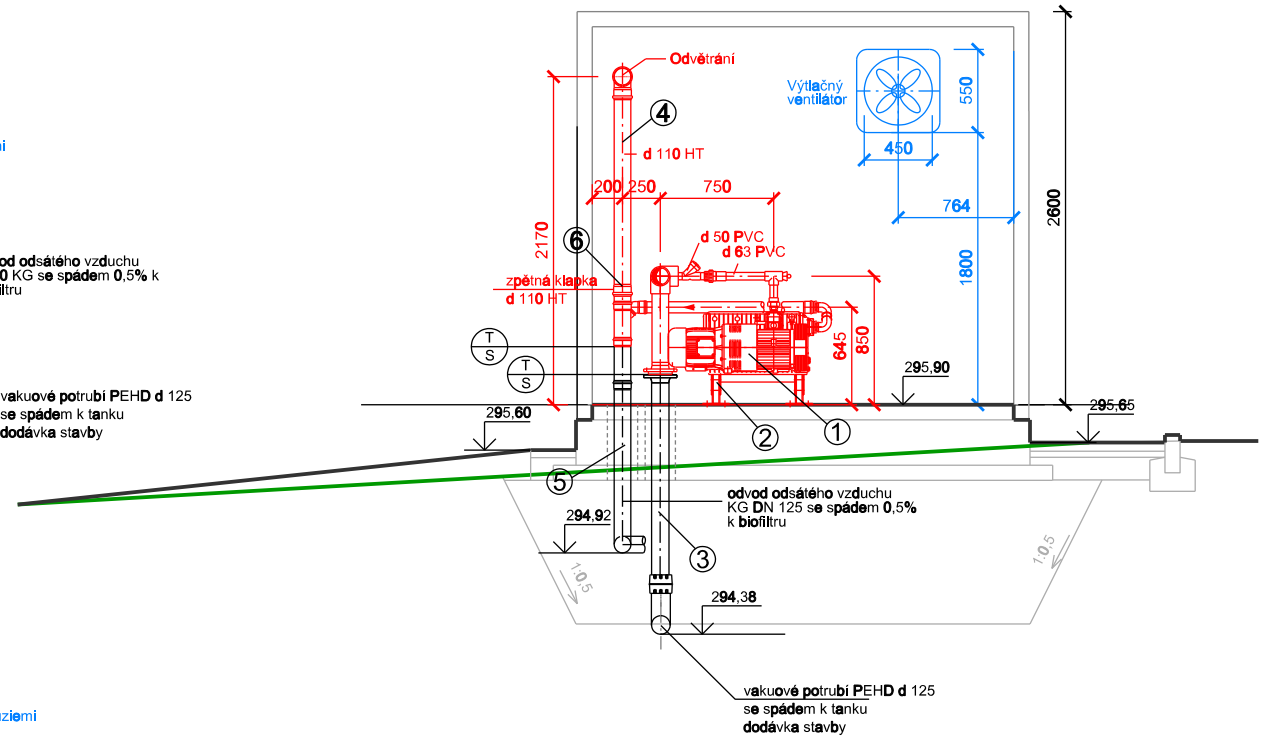

ŘEZ B-B*

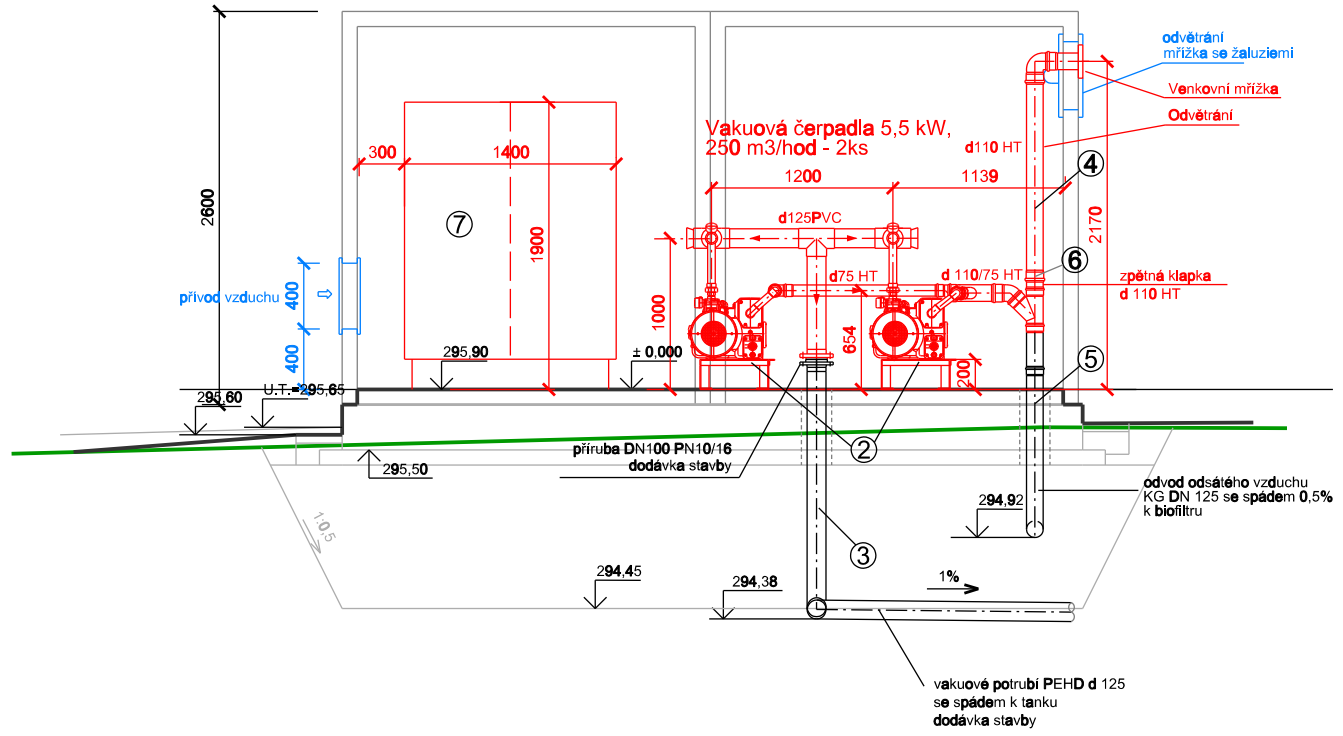

① - Vakuová čerpadla 5,5 kW-250m3/hod.
② - Rám pro čerpadla
③ - Vzduchové potrubí PE/PVC d125
④ - Potrubí odfuku, nouzový odfuk - HT110
⑤ - Potrubí odfuku do biofiltru HT/KG110
⑥ - Zpětná klapka d110 HT
⑦ - Rozvaděč technologie VS

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek
Vypracoval	Vladimír Drvota
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	3A4	*Měřítko*	1:50	*Stupeň*	DPS	*Datum*	01/2017	*Zakázkové číslo*	1445016-21

Projekt BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
3.D.2.3 - PS 03 PODTLAKOVÁ STANICE VS2

Souprava

Příloha	*Číslo přílohy*	*Revize*
PŮDORYS A ŘEZY VS2	3.D.2.3.4	0