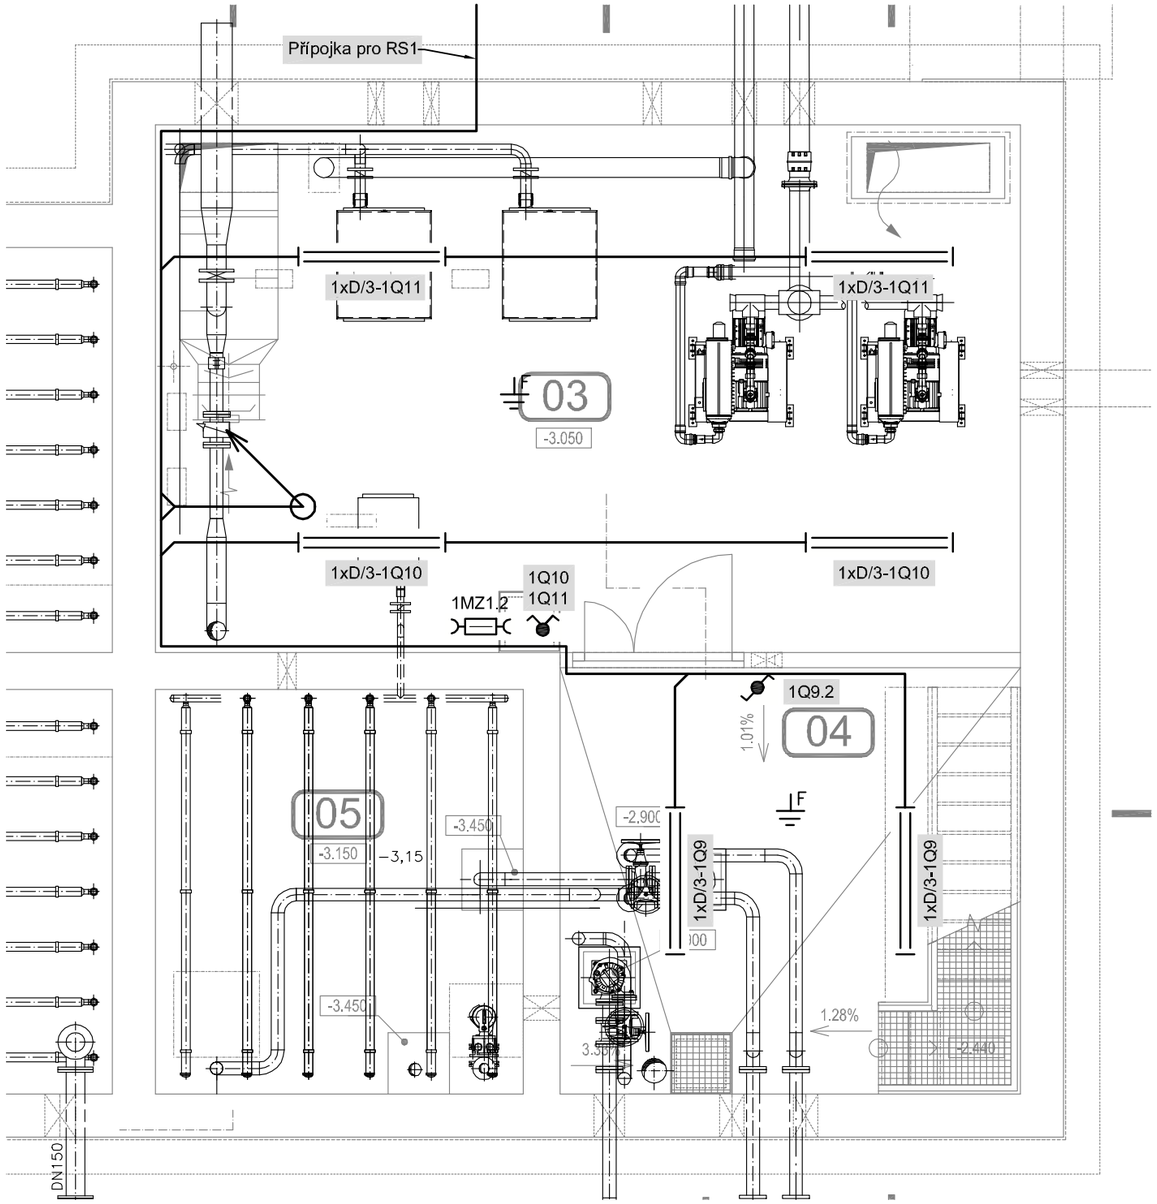

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: **3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S**
1+N+PE 50Hz, 230V TN-S
2-12V DC, 2-24V DC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V DRÁTĚNÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABECH A PVC LIŠTÁCH NEBO TRUBKÁCH.
V ZEMI BUDOU KABELY ULOŽENY DO VÝKOPU 35/80 cm VE VOLNÉM TERÉNU NEBO DO VÝKOPU 50/120 cm POD POJÍŽDĚNÝMI PLOCHAMI.

PROSTŘEDÍ JE URČENO PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY TOHOTO PS.
KABELY STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE A MaR JE NUTNO VÉST V ODDĚLENÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH.
OTVORY PROSTUPŮ UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI.

LEGENDA:

	D	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x36W, IP66
	D1	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 2x36W, IP66
		SPÍNAČ č.1 10A 250V IP20/IP44
		PŘEPÍNAČ č.5 10A 250V IP20/IP44
		PŘEPÍNAČ č.6 10A 250V IP20/IP44
		PŘEPÍNAČ č.7 10A 250V IP20/IP44
	MZx	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 16A 230V, 32A 400V, IP54, TN-S
	XCx	ZÁSUVKA 16A 250V, IP20/IP44
	XCx	DVOJITÁ ZÁSUVKA 2x16A 250V, IP20
	Mxx	EL. POHON 230V
	Mxx	SERVOPOHON 230V
	Mxx	EL. POHON 400V
	EHx.x xx kW	EL. PŘÍMOTOPNÝ SÁLAVÝ PANEL 700W, IP65 230V
	EH	EL.NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR 230V, IP24 S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
	ST	EL. TERMOSTAT, IP20, IP54
	SM	EL. HYGROSTAT, IP54
		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDLA:
3 x A / 2 - Q2
- OVLÁDACÍ PRVEK
- Č. OBVODU
- TYP SVÍTIDLA
- POČET SVÍTIDEL

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Jakub Štarha
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	2A4	*Měřítko*	1:50	*Stupeň*	DPS	*Datum*	01/2017	*Zakázkové číslo*	1445016-21

Projekt

BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
3.D.2.5 - PS 05 PRS ČOV

Souprava

Příloha	*Číslo přílohy*	*Revize*
DISPOZICE SUTERÉN - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	3.D.2.5.6	0