


Příloha	ROZVADĚČ DT1					
	Císlo přílohy	3.D.2.6.2		Revize	0	
Souprava BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV 3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3.D.2.6 - PS 06 MAR ČOV						
Formát	9A4	Měřítko		Stupeň	DPS	Datum
Objednatel	Obec Běloutín					
Investor	Obec Běloutín					
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA					
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedaň					
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedaň					
Vedoucí dílčího projektu						
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polásek					
 AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz						
Revize	Datum revize					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

ROZVÁDEČ DT1 – MAR, ŘS

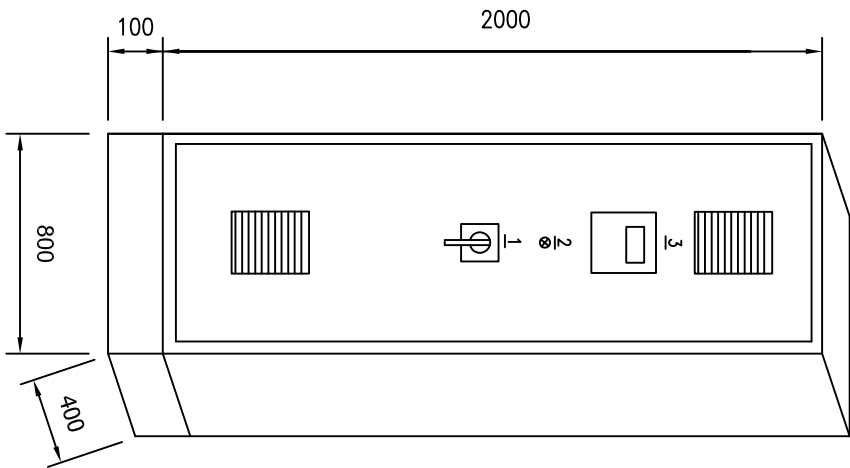

POPIS ŠTÍTKŮ:

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ 0 – 1
2. SIGNÁLKA ZAPNUTO
3. GRAFICKÝ OVLÁDACÍ PANEL

OZNAČENÍ ROZVÁDEČE : DT1

Skrňový oceloplechový rozváděč na podstavci
Celkový rozměr VxŠxH 2100x800x400 mm
Krytí IP 54/20
Přívod a vývody spodem.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 1+N+PE, 230V, 50Hz, TN-S
2 24V DC

OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000-4 ed. 2/Z1,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLNKOVÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY

akce		příloha		projektant		stupeň		list č.		příloha č.	
Bělořín – kanalizace a ČOV		PS06 MAR ČOV		Ing. Jroslav Bedřh		ZD		2		3.D.2.6.2	
ROZVÁDEČ DT1		ROZVÁDEČ DT1		Ing. Jroslav Bedřh		soubor		listů celkem			
				datum		zakázka		9			
				01/2017		-					

[illegible]

PŘÍVOD Z RM1		RM1
ROZVADĚČ DT1 ZAPNUT		
OSVĚTLENÍ ROZVADĚČE		
MONTÁŽNÍ ZÁSUVKA 230V/16A		
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SE SIGNALIZACÍ		

ZDROJ UPS VČETNĚ JIŠTĚNÍ		
ZDROJE 24V DC		
ZÁSUVKA 230V/16A ZA UPS		
ZÁSUVKA 230V/16A ZA UPS		

	okce		příloha		projektant		stupeň		list č. 3		příloha č. 3.D.2.6.2
	Bělotín – kanalizace a ČOV		PS06 MGR ČOV ROZVADĚČ DT1		Ing. Jiroslav Bedřh		soubor		listů celkem 9		
			datum		Ing. Jiroslav Bedřh		zakázka				
			01/2017				-				


[illegible]

[illegible]

		akce		příloha						příloha č.	
		Bělotín – kanalizace a ČOV		PS06 MaR ČOV		ROZVADEČ DT1				3.D.2.6.2	
		projektant		Ing. Jiroslav Bedřih		stupeň		ZD		list č.	
		kreslil		Ing. Jiroslav Bedřih		soubor				5	
		datum		01/2017		zadávká		–		listů celkem	
										9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----


1 PE N 50 Hz 230 V/TN-S – UPS

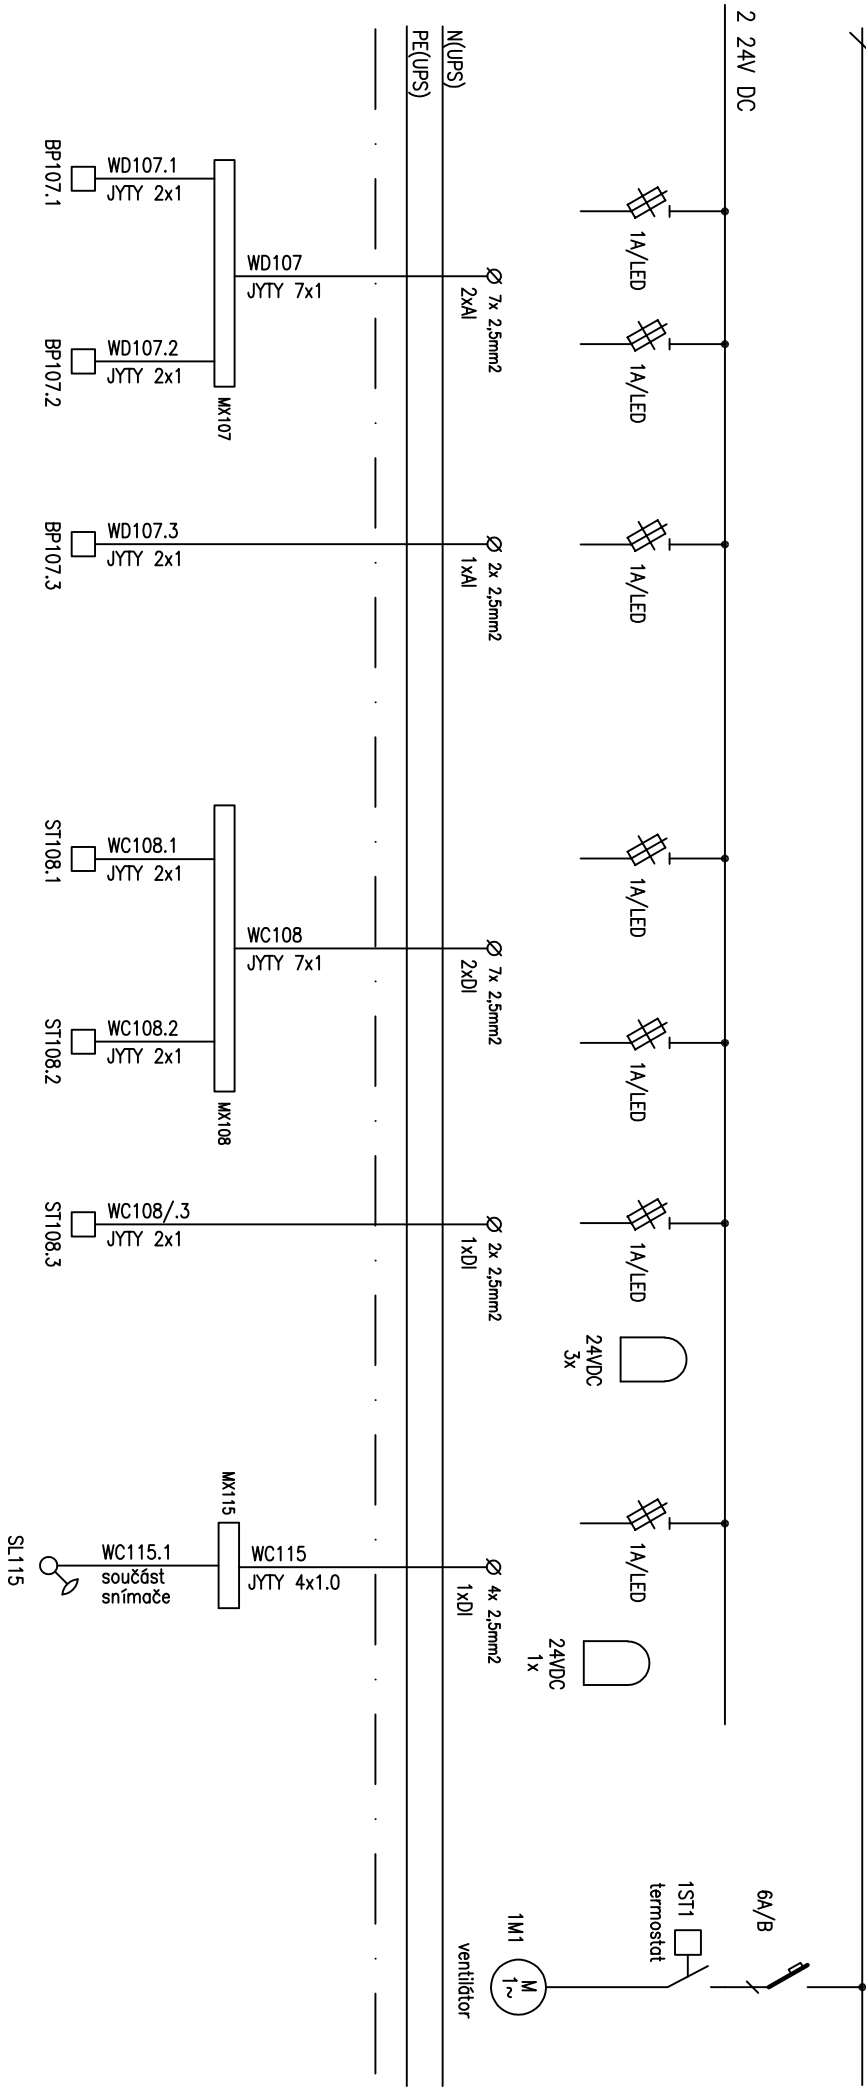

PIRZA 7.1	PIRZA 7.2	PIRZA 7.3	TIZA 8.1	TIZA 8.2	TIZA 8.3	LIŠZ 15	MĚŘENÍ HLADINY ODSAZENÉ VODY
MĚŘENÍ TLAKU VZDUCHU NA VÝTLAKU M8 TLAKOVÝ SNÍMAČ 4–20mA	MĚŘENÍ TLAKU VZDUCHU NA VÝTLAKU M9 TLAKOVÝ SNÍMAČ 4–20mA	MĚŘENÍ TLAKU VZDUCHU NA VÝTLAKU M10 TLAKOVÝ SNÍMAČ 4–20mA	MĚŘENÍ TEPLoty VZDUCHU NA VÝTLAKU 02–M01.1 TEPLOTNÍ SNÍMAČ	MĚŘENÍ TEPLoty VZDUCHU NA VÝTLAKU 02–M01.2 TEPLOTNÍ SNÍMAČ	MĚŘENÍ TEPLoty VZDUCHU NA VÝTLAKU 02–M01.3 TEPLOTNÍ SNÍMAČ	MĚŘENÍ HLADINY V KALOVÝCH POLÍ MAXIMÁLNÍ HLADINA PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ	

akce			příloha			projektant			list č.			příloha č.		
Bělořín – kanalizace a ČOV			PS06 MaR ČOV			Ing. Jroslav Bedřh			6			3.D.2.6.2		
ROZVADĚČ DT1			DT1			Ing. Jroslav Bedřh			9					
						soubor								
						zakázka								
						–								

1 PE N 50 Hz 230 V/TN-S – UPS

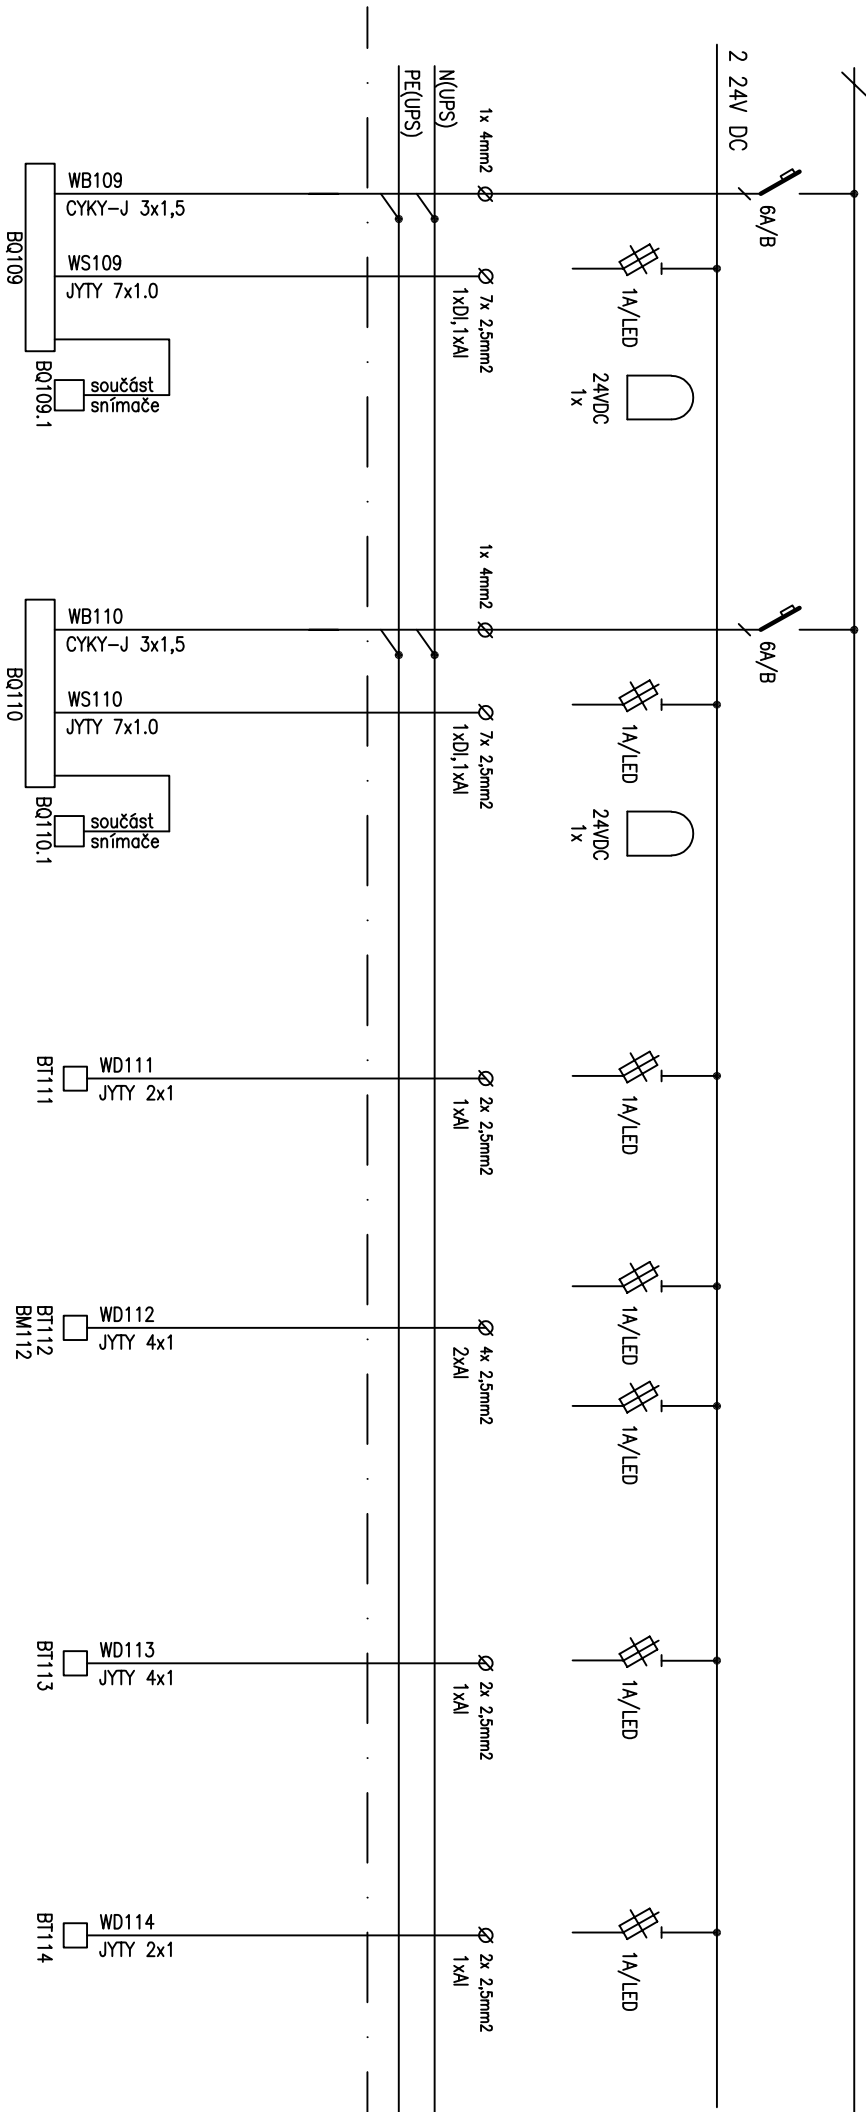


MĚŘENÍ PRŮTOKU		MĚŘENÍ PRŮTOKU		VNITŘNÍ TEPLOTA		VENKOVNÍ TEPLOTA		VENKOVNÍ TEPLOTA		VNITŘNÍ TEPLOTA	
MĚŘENÍ PRŮTOKU NA VÝTLAKU VRATNÉHO KALU		MĚŘENÍ PRŮTOKU NA ODTOKU Z ČOV		MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY V DMYCHÁRNĚ		MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI VE SBĚRNÉ NÁDRŽI		MĚŘENÍ VENKOVNÍ TEPLOTY NA PROVOZNÍM OBJEKTU		MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY V HALE	
INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR V ODDĚLENÉM PROVEDENÍ 4–20mA, 1x 0/1		INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR V ODDĚLENÉM PROVEDENÍ 4–20mA, 1x 0/1		TEPLOTNÍ SNÍMAČ 4–20mA		TEPLOTNÍ A SNÍMAČ		TEPLOTNÍ SNÍMAČ		TEPLOTNÍ SNÍMAČ 4–20mA	

akce		příloha		projektant		stupeň		list č.		příloha č.	
Bělořín – kanalizace a ČOV		PS06 MaR ČOV		Ing. Jroslav Bedřh		ZD		7		3.D.2.6.2	
ROZVADEČ DT1		ROZVADEČ DT1		Ing. Jroslav Bedřh		soubor		listů celkem			
				datum		zakázka		9			
				01/2017		–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1 PE N 50 Hz 230 V/TN-S – UPS

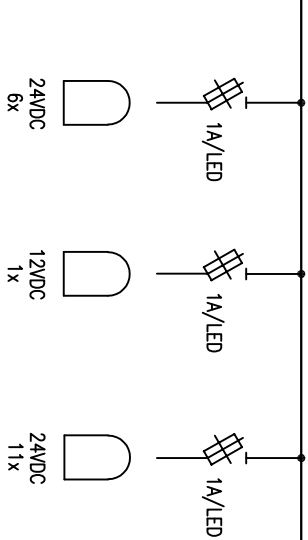





Ø 61 DI
80x1,5mm2

Ø 24 DO
40x1,5mm2

14x 2,5mm2 Ø 1xDI,5xD0 4x 2,5mm2 Ø 1xDI 14x 2,5mm2 Ø 10xDI,1xD0

N(UPS)



PE(UPS)

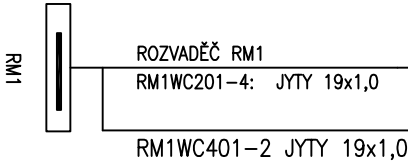

ROZVADĚČ MECH.
PŘEDČIŠTĚNÍ

akce		příloha		projektant	Ing. Jiroslav Bedřh	stupeň	ZD	list č. 8	příloha č. 3.D.2.6.2
Bělotín – kanalizace a ČOV		PS06 MaR ČOV ROZVADĚČ DT1		kreslil	Ing. Jiroslav Bedřh	soubor		listů celkem 9	
				datum	01/2017	zakázka	–		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

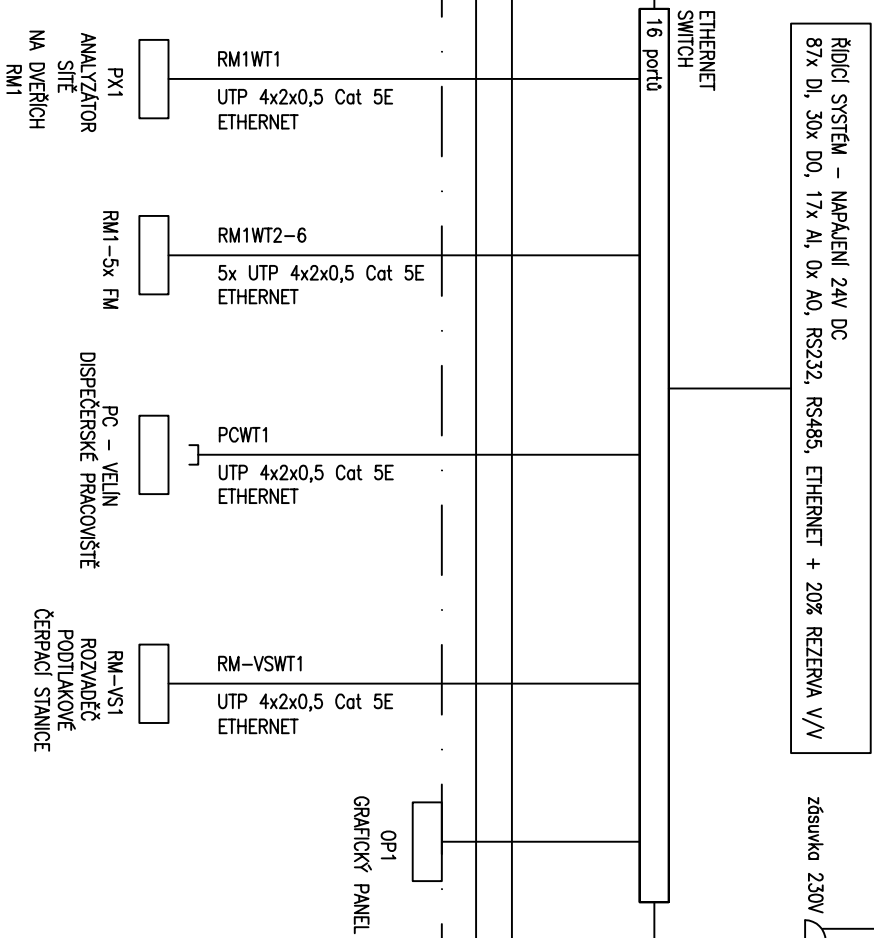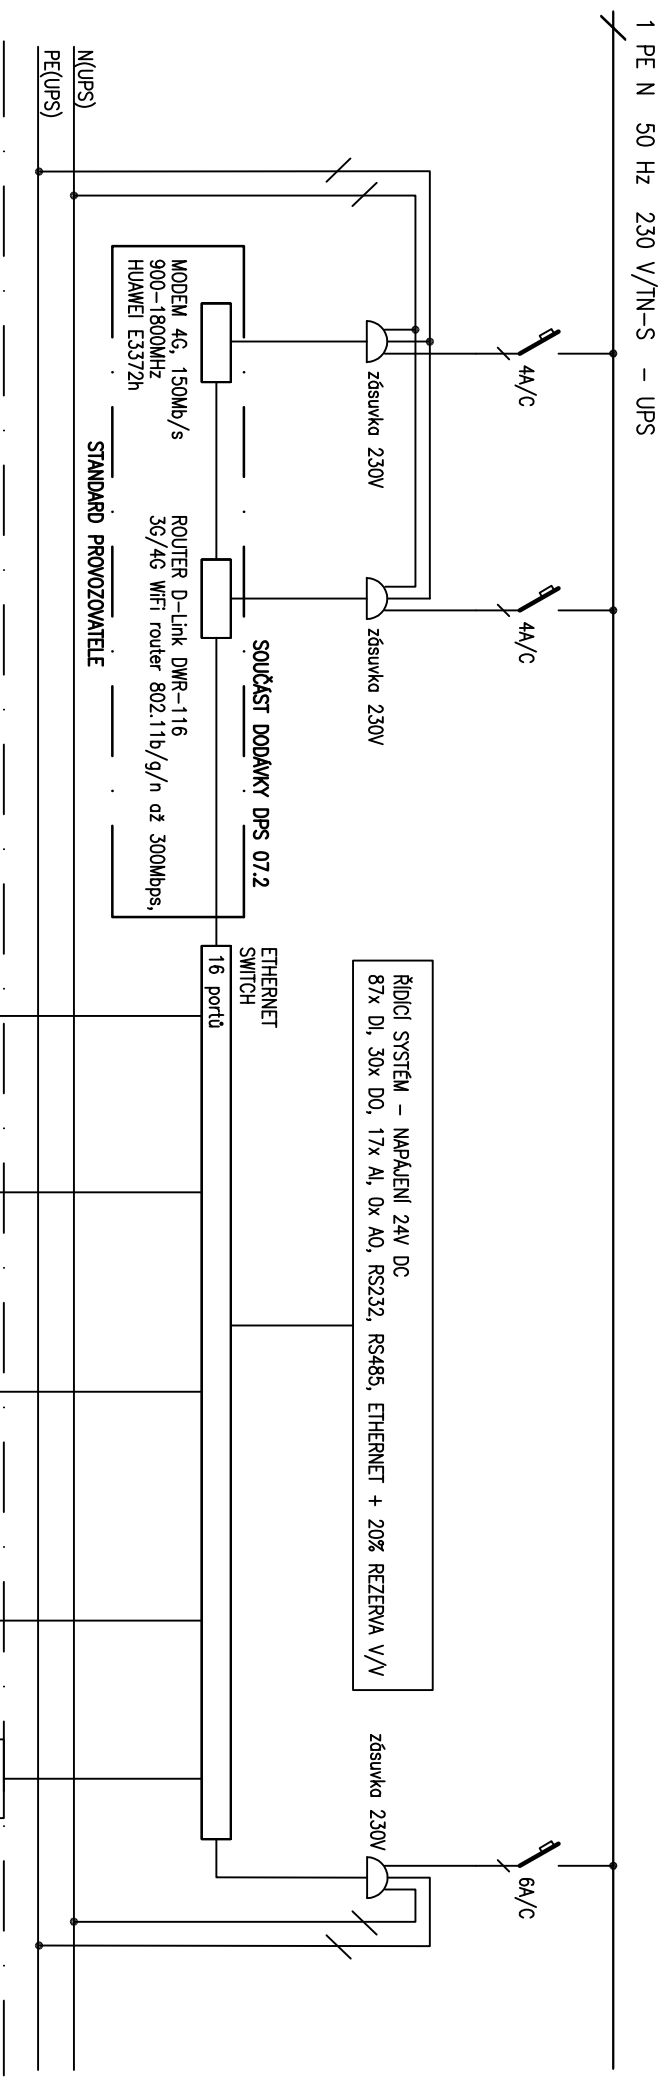

okce	příloha	projektant	Ing. Jiroslav Bedřh	stupeň	ZD	list č. 9	příloha č. 3.D.2.6.2
		kreslil	Ing. Jiroslav Bedřh	soubor		listů celkem 9	
		datum	01/2017	zakázka	-		
Bělotín – kanalizace a ČOV		PS06 MaR ČOV		ROZVADĚČ DT1			