




VŠ - extravilán
- poklop nad terénem
ŘEZ A - A'

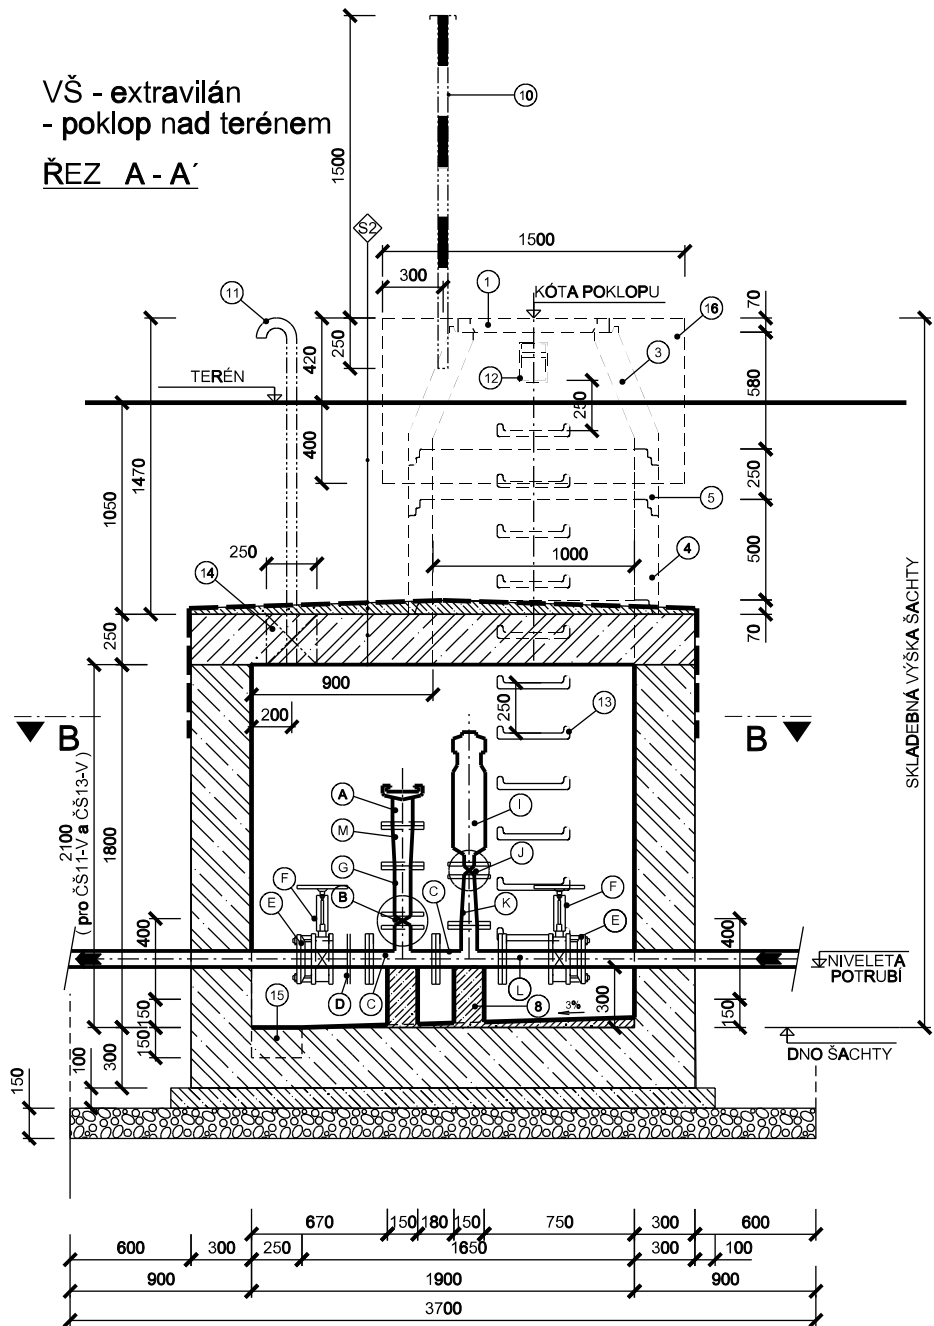

ŘEZ B - B'

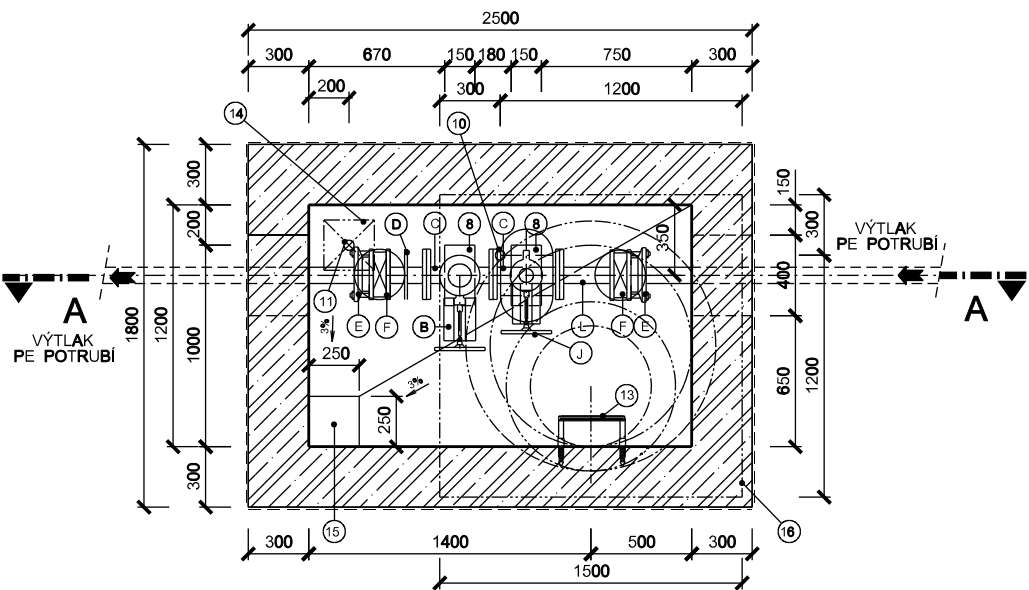

VŠ - intravilán - poklop s terénem
ŘEZ C - C'

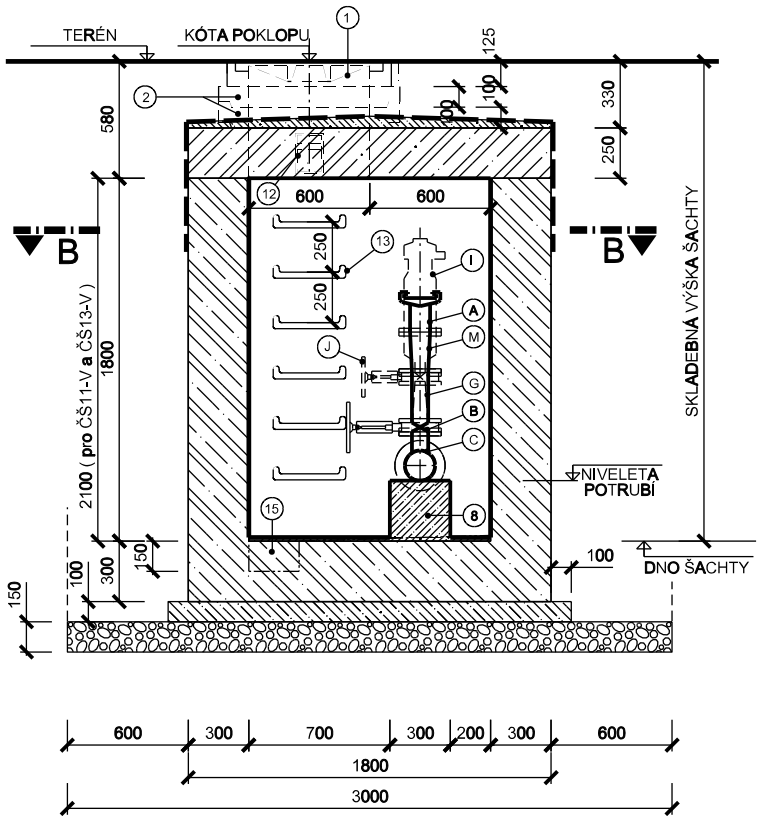

VÝPIS ARMATUR

Č.	OZNAČENÍ	PLATNOST PRO VÝTLAK			
		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
A	PŘÍRUBA S NAŠROUBOVANOU HASIČSKOU SPOJKOU (BAJONET) TYP A110 DN100	cca 200 mm	cca 200 mm	cca 200 mm	cca 200 mm
B	DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM DN 80 DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM DN 100	46 mm -	- 52 mm	- 52 mm	- 52 mm
C	T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 80/50 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 80/50 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 100/50 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 100/100 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 125/80 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 125/100 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 150/80 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 150/100	330 mm 330 mm - - - - - -	- - 360 mm 360 mm - - - -	- - - - 400 mm 400 mm - -	- - - - - - 440 mm 440 mm
D	MONTÁŽNÍ VLOŽKA PN 10	180 mm	200 mm	205 mm	210 mm
E	PŘÍRUBOVÁ SPOJKA (pro jštění proti posunu, přechod plast x tvárná litina)	95 mm	95 mm	103 mm	115 mm
F	DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM	48 mm	52 mm	56 mm	56 mm
G	KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - FF DN 80 KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - FF DN 100	250 mm -	- 500 mm	- 500 mm	- 500 mm
I	ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ JEDNOSTUPŇOVÝ VENTIL DN 50 ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ DVOU DVOUSTUPŇOVÝ VENTIL DN 80	220/240 mm -	220/240 mm -	- 260/460 mm	- 260/460 mm
J	DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM DN 50 DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM DN 80	43 mm -	43 mm -	- 46 mm	- 46 mm
K	KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - FF DN 50 KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - FF DN 80	200 mm -	200 mm -	- 200 mm	- 200 mm
L	KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA FF - TVÁRNÁ LITINA PN 10	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
M	REDUKCE - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - R 100/80	200 mm	-	-	-

Legenda:

- Šachtový poklop (bez odvětrání)
- Vyrovnávací prstence DN 625 dle ČSN EN 19 17
- Přechodová skruž DN 1000/625 dle ČSN EN 19 17 h=580 mm
- Šachetní skruž DN 1000 dle ČSN EN 19 17 h=500 mm
- Šachetní skruž DN 1000 dle ČSN EN 19 17 h=250 mm
- Neobsazeno
- Neobsazeno
- Opěrný blok potrubí
- Neobsazeno
- Označnicková tyč - plotový sloupek ocelový
- Odvzdušňovací potrubí - nerez
- Kapsové stupadlo
- Stupadlo kramlové s PE povlakem
- Prostupový otvor
- Čerpací jímka
- Obetonování zhlaví šachty v extravilánu - viz výkres 3.D.VZ.28

Poznámka:

- V přechodové skruži bude jedno stupadlo kapsové a stupadlo kramlové s PE povlakem se zkrácenou délkou
- Všechny objekty, jejichž poklop je v úrovni terénu, budou mít pod poklopem min. jeden vyrovnávací prsteneč
- Potrubí na dno šachty bude napojeno vodotěsně pomocí řetězových těsnění
- Spáry prefabrikovaných dílů budou vodotěsně utěsněny

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Olga Kouřilová	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín	
Objednatel	Obec Běloutín	

Formát	3A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
	Souprava		
Příloha	Typová vzdušníková šachta výtlaku	Číslo přílohy 3.D.VZ.11	Revize 0