



PŮDORYS

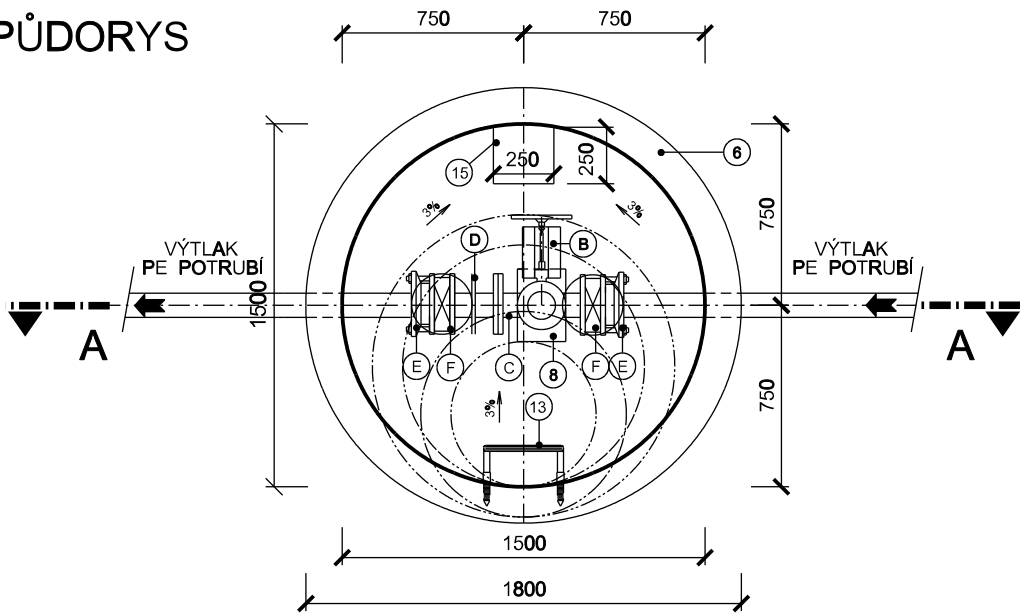

ŘEZ A - A

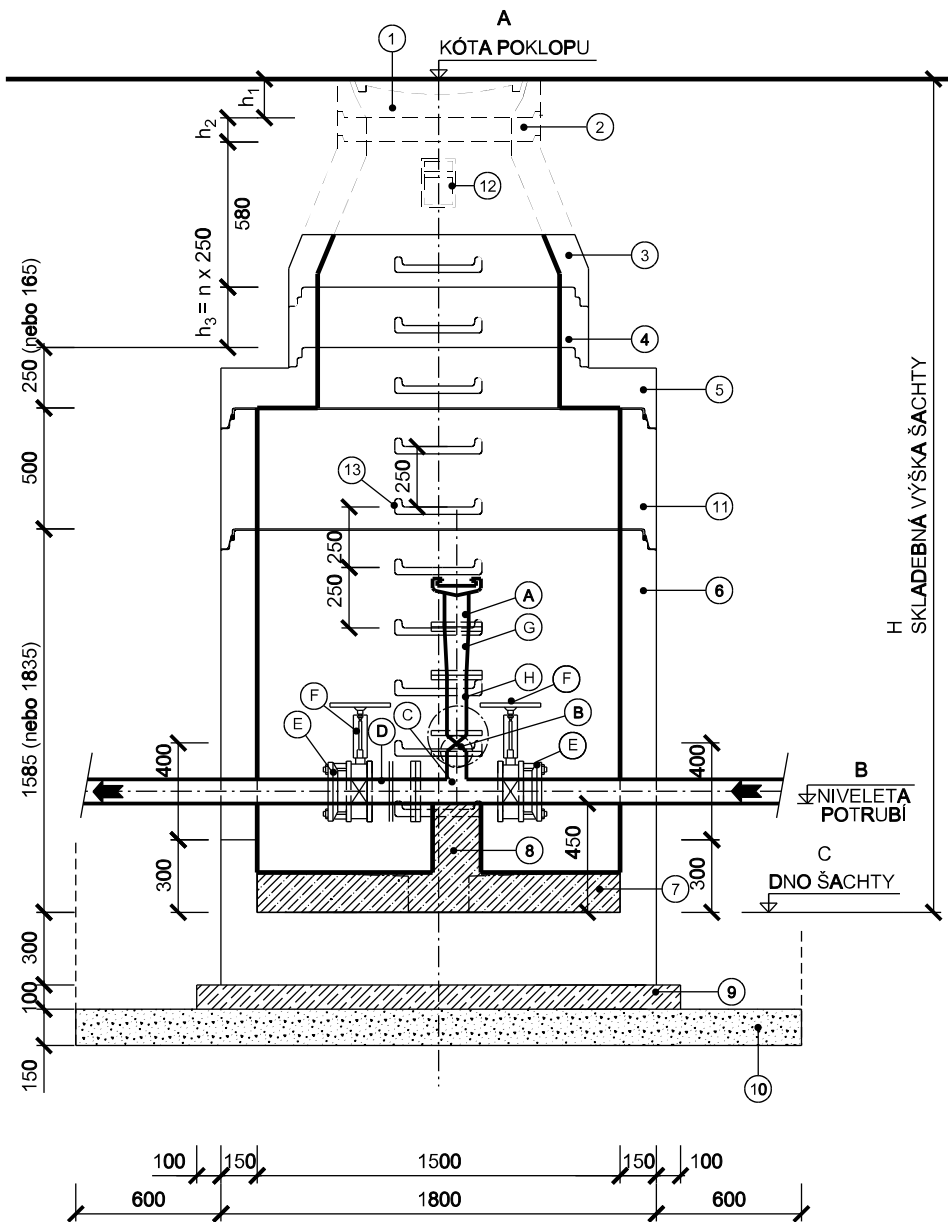

Legenda:

- Šachtový poklop (bez odvětrání)
- Vyrovňovací prstence DN 625 dle ČSN EN 1917, h = 40, 60, 80, 100 a 120 mm
- Přechodová skruž DN 1000/625 dle ČSN EN 19 17, h = 580 mm
- Šachtové skruže DN 1000 dle ČSN EN 19 17, h = 250, 500 a 1000 mm.
- Přechodová deska DN 1500/1000 dle ČSN EN 19 17, h = 250 mm, v závislosti na hloubce možno nahradit zákrytovou deskou DN 1500/625
- Šachtové dno prefabrikované světlého průměru DN 1500 dle ČSN EN 19 17, h = 1 585 mm, nebo h = 1835 mm
- Spádový beton
- Opěrný blok pod potrubí
- Podkladní beton tloušťky 100 mm
- Hutněný štěrkový podsyp tloušťky 150 mm
- Šachetní skruž DN 1500 dle ČSN EN 19 17, h = 500 mm
- Kapsové stupadlo
- Stupadlo kramlové s PE povlakem
- Neobsazeno
- Čerpací jámka

Poznámka:

- V přechodové skruži bude jedno stupadlo kapsové a stupadlo kramlové s PE povlakem se zkrácenou délkou
- Všechny objekty, jejichž poklop je v úrovni terénu, budou mít pod poklopem min. jeden vyrovnávací prsteneč
- Šachty v extravilánu - úprava zhlaví viz. výkres 3.D.VZ.28
- Potrubí na dno šachty bude napojeno vodotěsně pomocí řetězových těsnění
- Spáry prefabrikovaných dílů budou vodotěsně utěsněny

VÝPIS ARMATUR

Č.	OZNAČENÍ	PLATNOST PRO VÝTLAK			
		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
A	PŘÍRUBA S NAŠROUBOVANOU HASIČSKOU SPOJKOU (BAJONET) TYP A110 DN100	cca 200 mm	cca 200 mm	cca 200 mm	cca 200 mm
B	DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM DN 80 DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM DN 100	46 mm -	- 52 mm	- 52 mm	- 52 mm
C	T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 80/80 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 100/100 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 125/100 T - KUS - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - T 150/100	330 mm - - -	- 360 mm - -	- - 400 mm - -	- - - 440 mm
D	MONTÁŽNÍ VLOŽKA PN 10	180 mm	200 mm	205 mm	210 mm
E	PŘÍRUBOVÁ SPOJKA (pro jištění proti posunu, přechod plast x tvárná litina)	95 mm	95 mm	103 mm	115 mm
F	DESKOVÉ ŠOUPÁTKO PN 10 S RUČNÍM KOLEM	46 mm	52 mm	56 mm	56 mm
G	REDUKCE - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - R 100/80	200 mm	-	-	-
H	KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - FF DN 80 KRÁTKÁ PŘÍRUBOVÁ TROUBA - TVÁRNÁ LITINA PN 10 - FF DN 100	300 mm -	- 500 mm	- 500 mm	- 500 mm

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Olga Kouřilová	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín	
Objednatel	Obec Běloutín	

Formát	3A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
			Souprava
Příloha	Typová kalníková šachta výtlačku	Číslo přílohy 3.D.VZ.12	Revize 0