
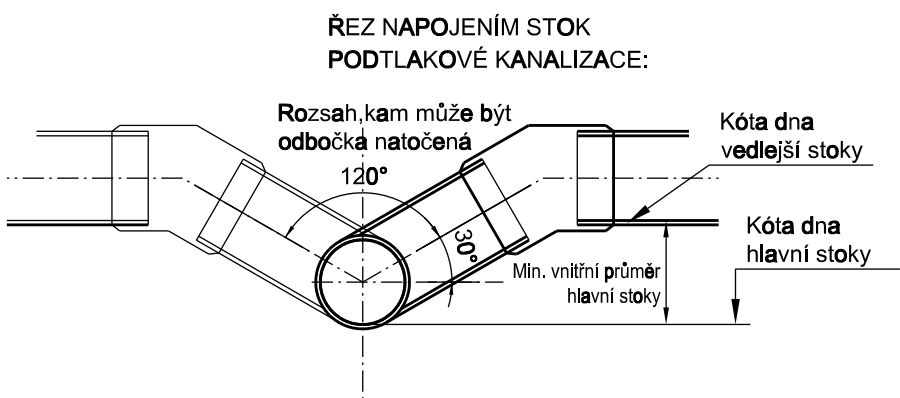


DETAIL NAPOJENÍ DVOU ŘADŮ


PŮDORYS NAPOJENÍ
STOK PODTLAKOVÉ KANALIZACE:

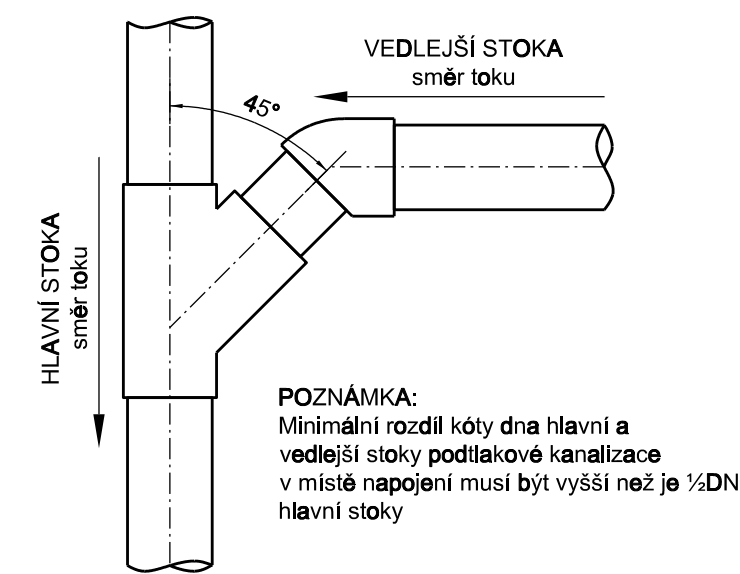

POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ ODBOČEK VEDLEJŠÍCH STOK KE SŠ JE POUZE ORIENTAČNÍ, ODBOČKY BUDOU VYSAZENY DLE SITUACE PŘÍPOJEK.
- ODBOČKY NESMÍ BÝT OSAZENY V ÚSEKU 1m PŘED A 1m ZA VÝŠKOVÝM SKOKEM.
- POTRUBÍ KROM VÝŠKOVÝCH SKOKŮ BUDE ULOŽENO V PODÉLNÉM SPÁDU K VAKUOVÉ STANICI MIN. 0,2% DLE PODÉLNÉHO PROFILU

DETAIL VÝŠKOVÉHO SKOKU NA POTRUBÍ

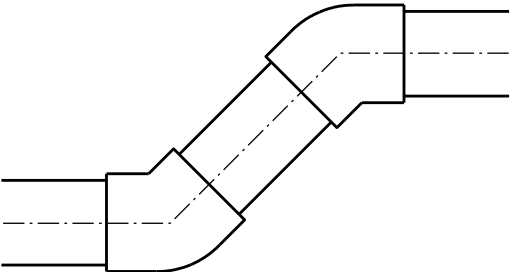

POZNÁMKA:
Výška skoku na potrubí je závislá na DN stoky. Pro DN 80-150 jsou navrženy skoky o výšce 200, 300 a 450 mm. Pro DN200 jsou navrženy skoky 300 a 450 mm.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Jana Zahradníková	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín	
Objednatel	Obec Běloutín	

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
			3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
			3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
			Souprava		
Příloha		DETAIL NAPOJENÍ DVOU ŘADŮ		Číslo přílohy	3.D.VZ.15
				Revize	0