



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM STOKY - POTRUBÍ PLAST

A . BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

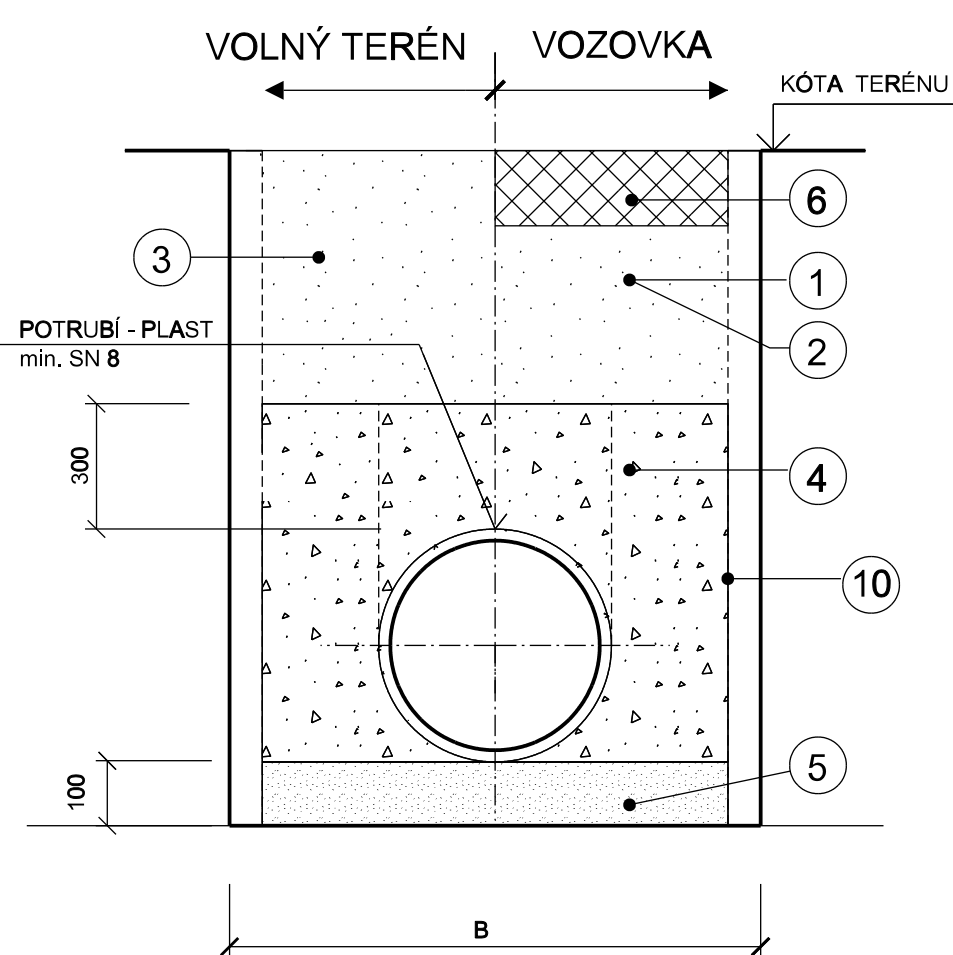

B . V PODZEMNÍ VODĚ

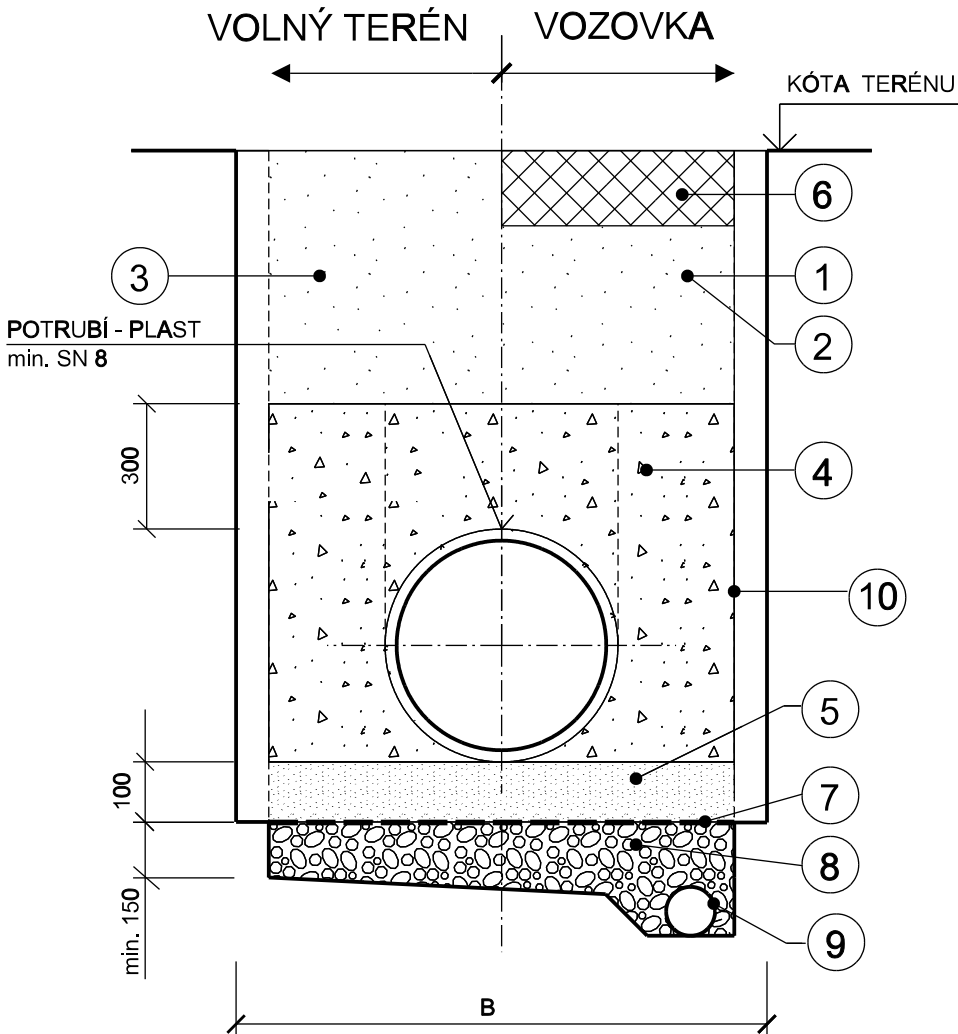

Legenda:

- Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.20 cm. Míra zhutnění viz Technické a uživatelské standardy
- Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění viz Technické a uživatelské standardy
- Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutnění viz Technické a uživatelské standardy
- Obsyp štěrkopískem frakce 0-16 mm (variantně drceným kamenivem frakce 0-16 mm) s plynulou křivkou zrnitosti, max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách max. 15 cm. Míra zhutnění viz Technické a uživatelské standrdy
- Podsyp štěrkopískem frakce 0-16 mm (variantně drceným kamenivem frakce 0-16 mm) s plynulou křivkou zrnitosti, max. zrno 20 mm. Míra zhutnění viz Technické a uživatelské standrdy
- Konstrukce vozovky
- Separační geotextilie 300g/m2
- Hutněný štěrk
- Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
- Svislá stěna rýhy s pažením (příložné pažení s mezerami – tloušťka pažnic 50 mm, zátažné pažení/pažící boxy– tloušťka pažení 150 mm)

Poznámka:

- V zóně nad potrubím nehtutnit do výše 300 mm.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE POTRUBÍ

DN (mm)	D (mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY					
		příložné pažení			pažící boxy		
		hloubka rýhy v m			hloubka rýhy v m		
		< 1,75	> 1,75 < 4,00	> 4	< 1,75	> 1,75 < 4,00	> 4
250	280	900	1000	1100	1100	1200	1300
300	335	935	1000	1100	1135	1200	1300
400	450	1250			1450		
500	560	1360			1560		
600	670	1470			1670		

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jan Polášek		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Jan Polášek		
<i>Vypracoval</i>	Šárka Jelínková		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Josef Šebek, MBA		

Investor	Obec Běloutín		
Objednatel	Obec Běloutín		

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV			
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
	3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ			
				Souprava
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ ULOŽENÍM GRAVITAČNÍ STOKY - POTRUBÍ PLAST			Číslo přílohy 3.D.VZ.2
				Revize 0