ČŠ2-V - VZDUŠNÍK

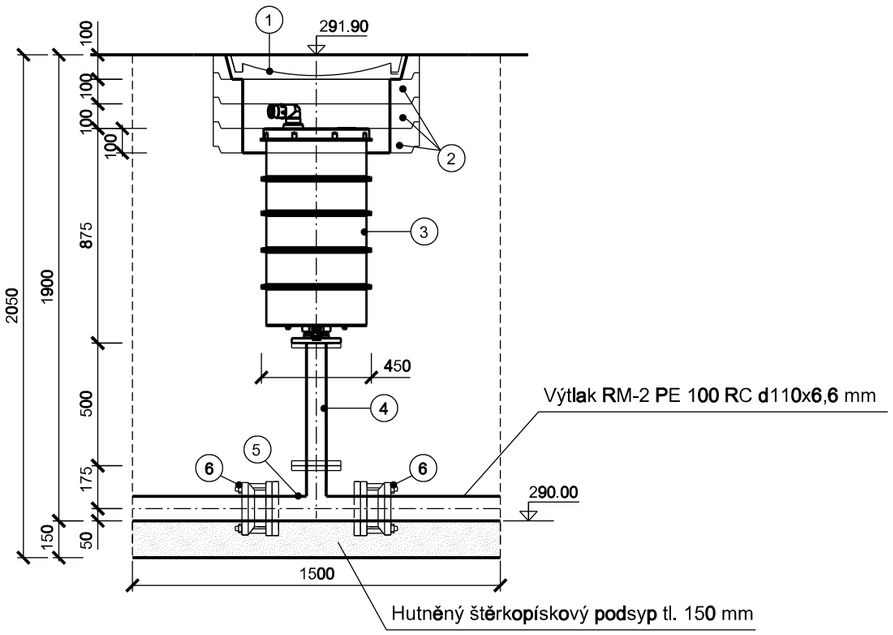

Legenda:

1. Litinový poklop tř. D400 bez odvětrání - stavební výška 100 mm
2. Vyrovnávací prstenec DN 625 dle ČSN EN 1917, h = 100 mm - 3 ks
3. Šachtový odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN80 PN10 pro odpadní vody
4. Krátká přírubová FF trouba - tvárná litina PN 10 - DN 80 dl. 500 mm
5. T-kus 100/80 - tvárná litina PN 10
6. Přírubová spojka DN100 (přechod plast/tvárná litina s jištěním proti posunu) - 2 ks

POZNÁMKA :

- Souřadnicový systém JSTK : (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
- Zpětný zásyp bude proveden vhodným materiálem dle TP 146, zhutnění po vrstvách max. 15 cm, míra zhutnění dle TP146

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek
Vypracoval	Ing. Jan Gažar
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
2A4	1:25	DPS	01/2017	1445016-21

Projekt

BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
ŠACHTOVÝ VZDUŠNÍK - ČŠ2-V	3.D.VZ.29	0