


KOMPLETNÍ VENTILOVÁ JEDNOTKA 50 nebo 65

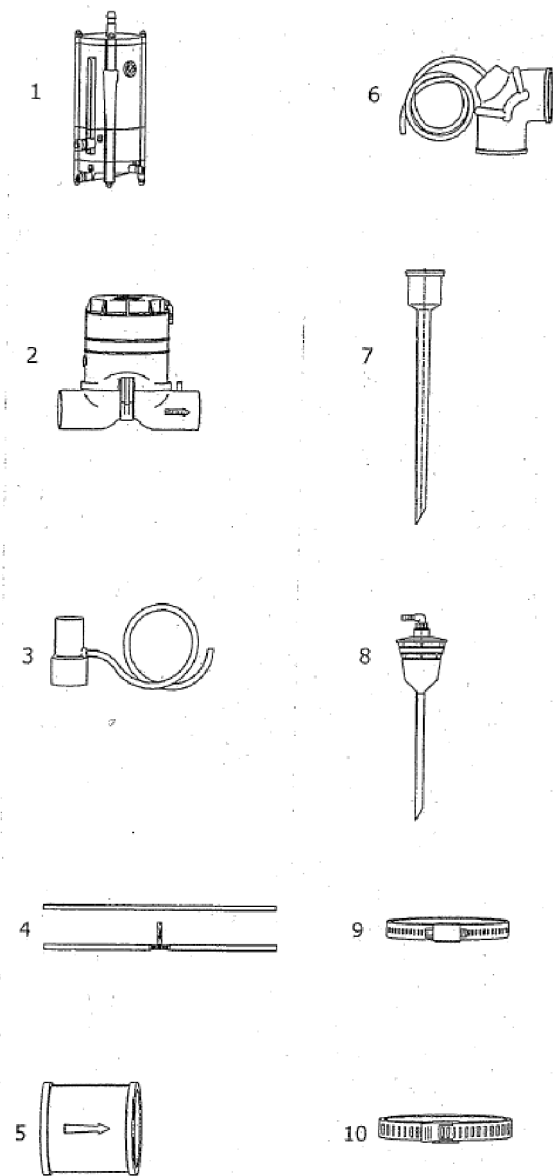

LEGENDA KE KOMPLETNÍVENTILOVÉJEDNOTCE:

- 1. Standartnířídícíjednotka
- 2. Odsávacíventil (50 nebo 65)
- 3. Klobouk senzorovétrubky s hadičkou
- 4a. Hadička - řídícíjednotka - zátka pro odběr podtlaku
- 4b. Hadička s T-kusem - řídící jednotka - ventil
- 5. Gumový nátrubek
- 6. Gumové koleno s hadičkou 60 x 50 pro ventil 50
75 x 75 pro ventil 65
- 7. Odvaděč kondenzátu
- 8. Zátka pro odběr podtlaku
- 9. Stahovací páska 50 - 70 pro ventil 50 (2ks)
70 - 90 pro ventil 65 (2ks)
- 10. Rychloupínací stahovací páska 50 - 70 pro ventil 50 (2ks)
70 - 90 pro ventil 65 (2ks)

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Jana Zahradníková	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Bělotín	
Objednatel	Obec Bělotín	

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
Příloha			Souprava
	KOMPLETNÍ VENTILOVÁ JEDNOTKA	Číslo přílohy 3.D.VZ.8	Revize 0