
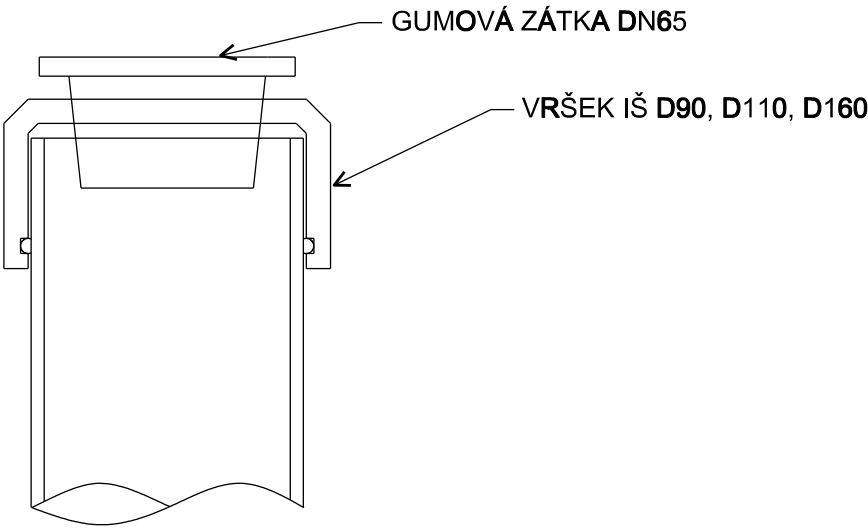



INSPEKČNÍ ŠACHTA NA PODTLAKOVÉ KANALIZACI

INSPEKČNÍ ŠACHTA PRŮBĚŽNÁ

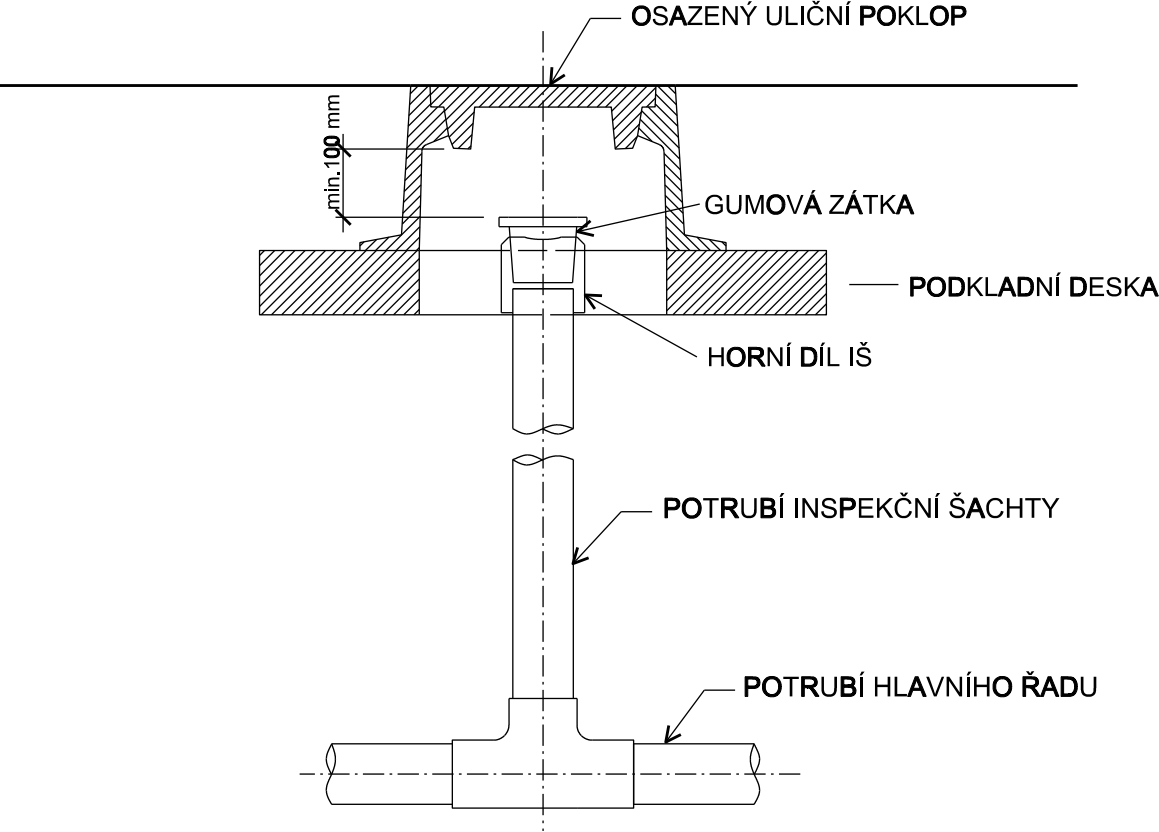

INSPEKČNÍ ŠACHTA	POTRUBÍ HLAVNÍHO ŘADU	POTRUBÍ INSPEKČNÍ ŠACHTY	TYP POKLOPU
DN 80	D90, D110, D125, D140	D90	ŠOUPÁTKOVÝ
DN 100	D160	D110	HYDRANTOVÝ
DN 150	D200	D160	HYDRANTOVÝ

KONCOVÁ INSPEKČNÍ ŠACHTA

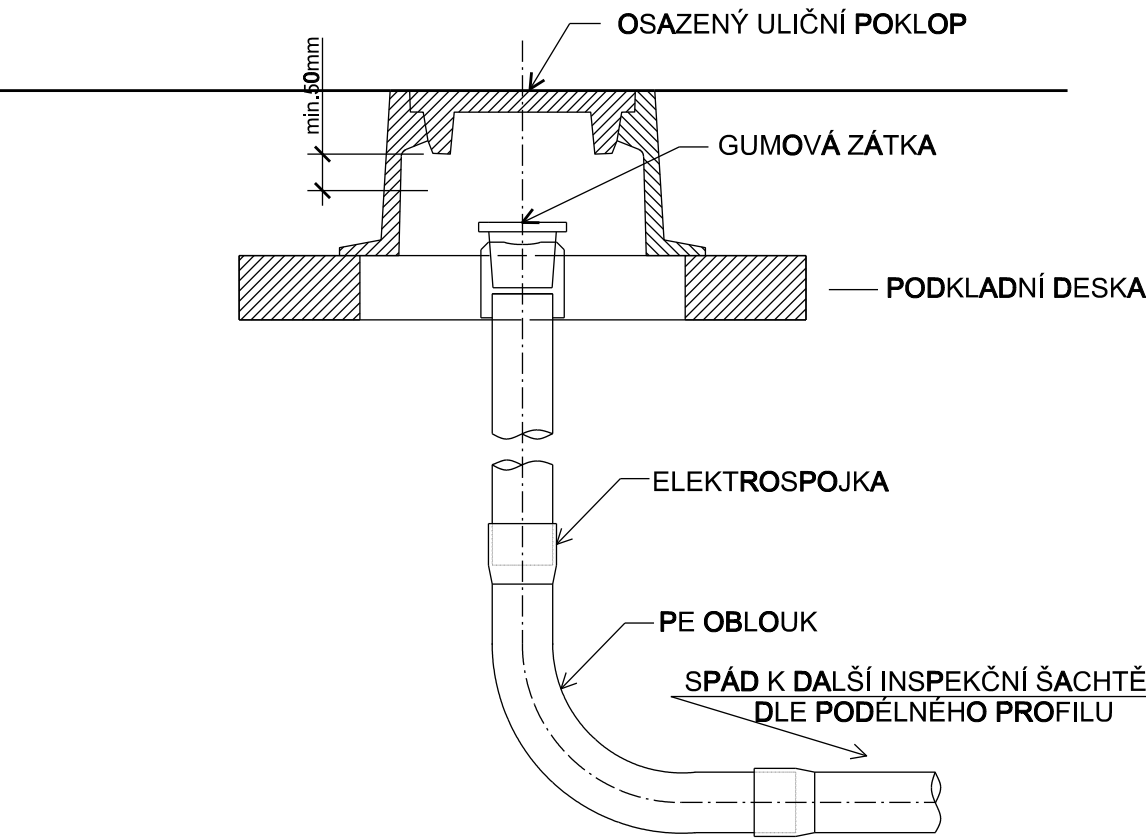

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Jana Zahradníková	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín	
Objednatel	Obec Běloutín	

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
		3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
		3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
		Souprava		
Příloha	INSPEKČNÍ ŠACHTA NA PODTLAKOVÉ KANALIZACI			
	Číslo přílohy 3.D.VZ.9			Revize 0