



RE

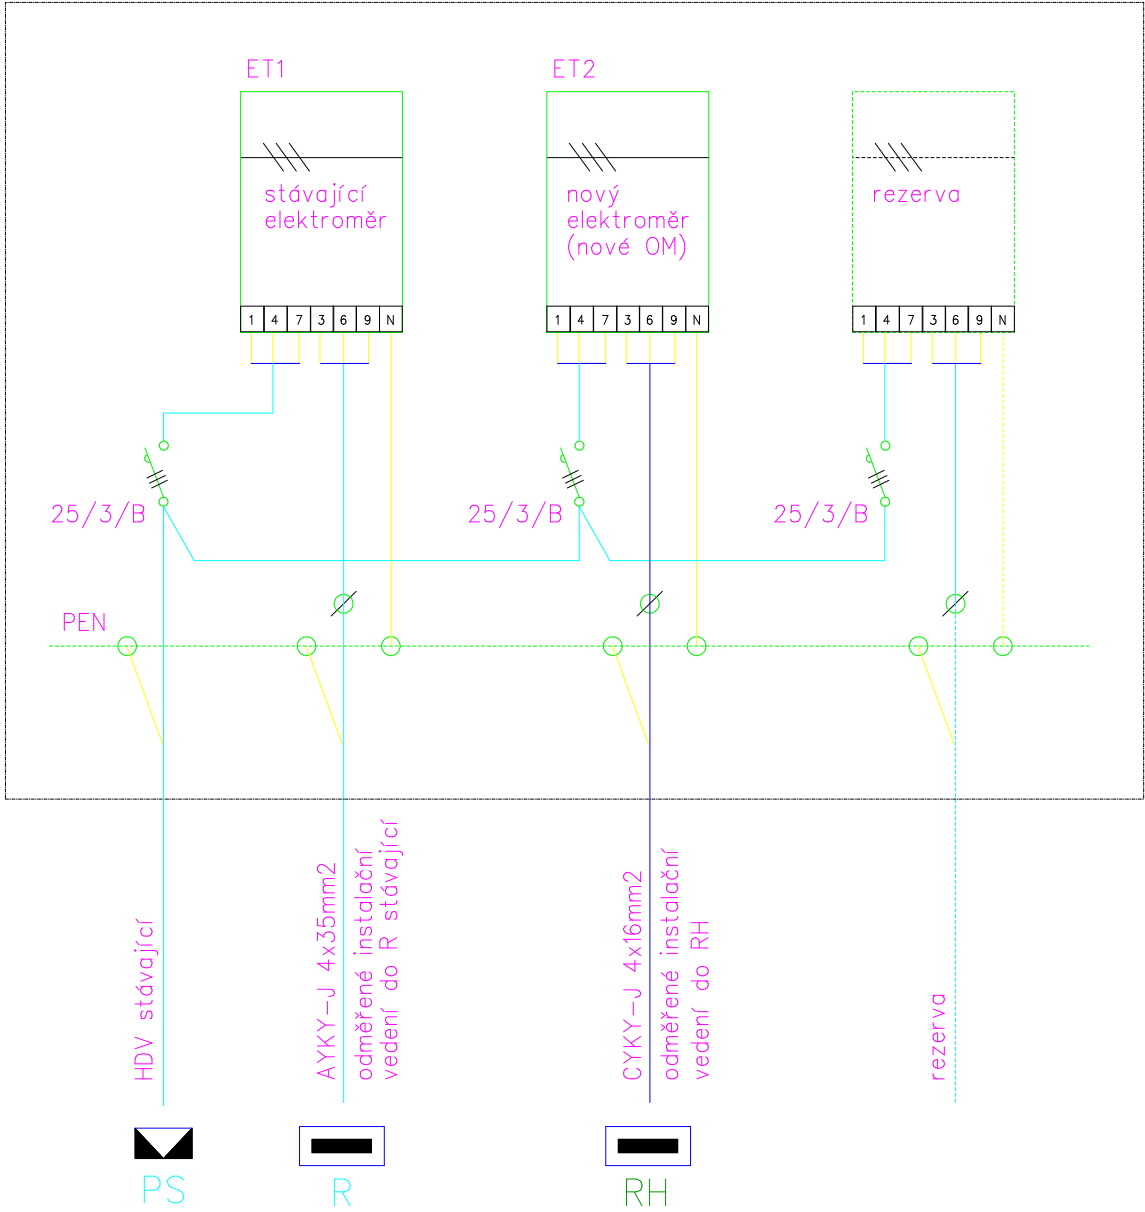

POZNÁMKA :
Rozvodnice elektroměrová, oceloplechová, zapuštěná, s dveřmi.
Náplň dle schématu, zákryty jističů plombovatelné
Hlavní jističe 2x 3x25A
Přívod spodem, vývody vrchem.
Rozměry 550x850x250mm (alt. dle výrobce)
Krytí IP44/IP20.

NÁČRT ROZVADĚČE :

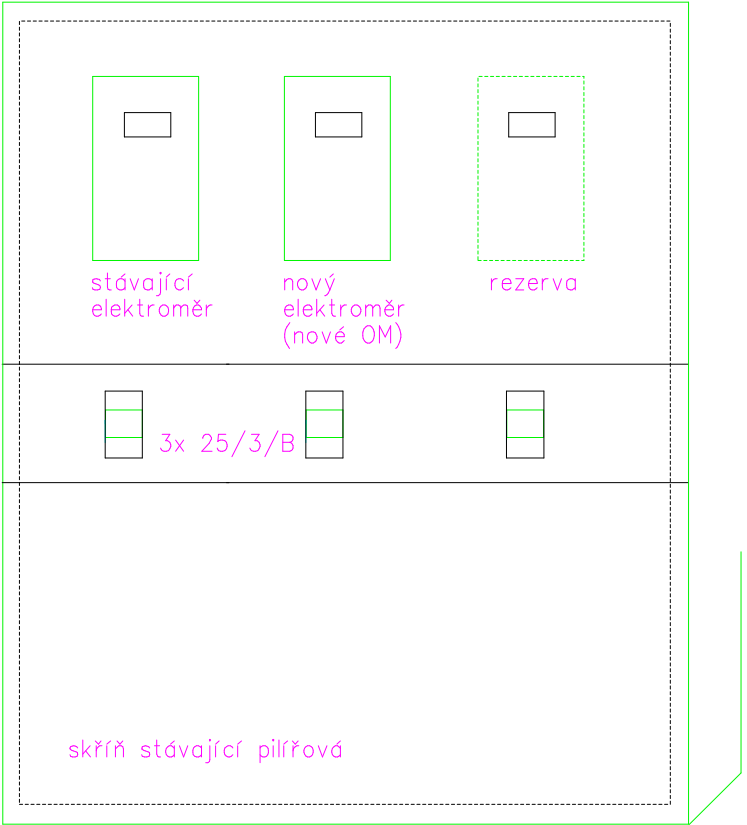

POZNÁMKA :
Rozvodnice elektroměrová, plastová, stávající
Náplň dle schématu, zákryty jističů plombovatelné
Hlavní jističe 3x 3x25A
Přívod spodem, vývody spodem.
Krytí IP44/IP20.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, sřt TN-C-S

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 332000-4-41, ed.3

PŘÍKON (orientační) : Pi = 20,0 kW Pi = 10,0 kW

Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil		elektroprojekt ing. ŠESTÁK Otakar, aut. tech. Karla Čapka 2351, 697 01 KYJOV tlf. 518614604 mbt. 608422478			
ing. Otakar Šesták		ing. Otakar Šesták		Other CAD					
Investor	Obec Dambořice Pod kostelem 69, 69635 Dambořice				Zakázkové číslo		05/2019		
Obec	Dambořice		Kraj	Jihomoravský		Archivní číslo			
Akce : Přestavba obj.č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích Obsah : ELEKTROROZVODY ROZVADĚČ RE						Formát	2A4	Kopie	
						Datum	02/2019		
						Stupeň	DPS		
						Měřítko	1:10		Část
						Výkres číslo	04		