



ŘEZ 1 - 1'

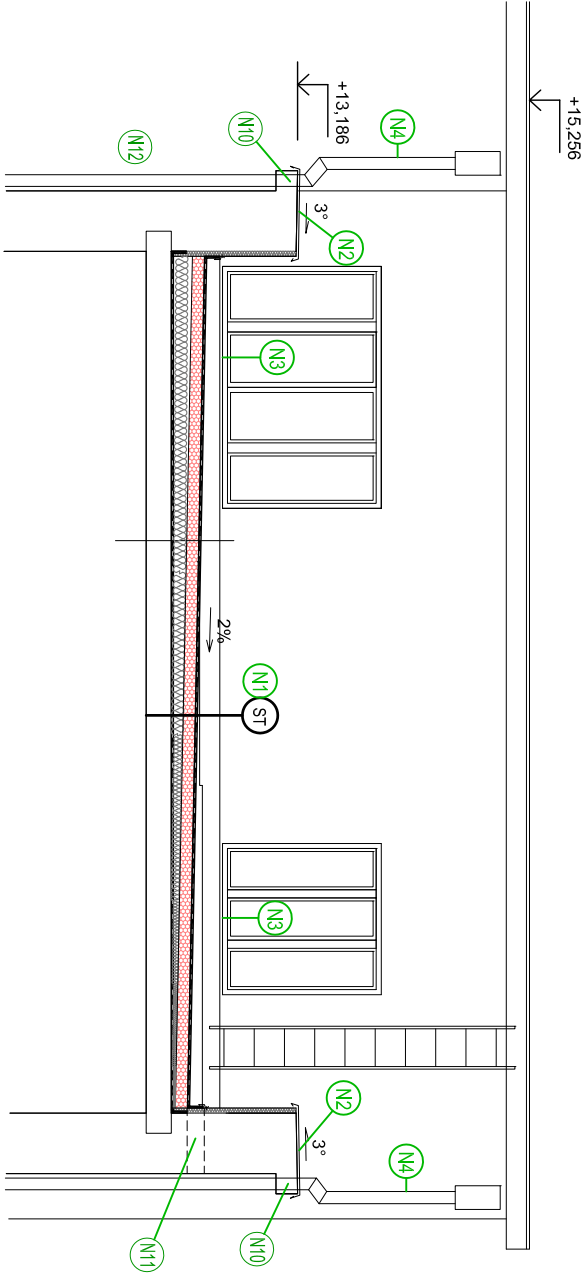

ŘEZ 2 - 2'

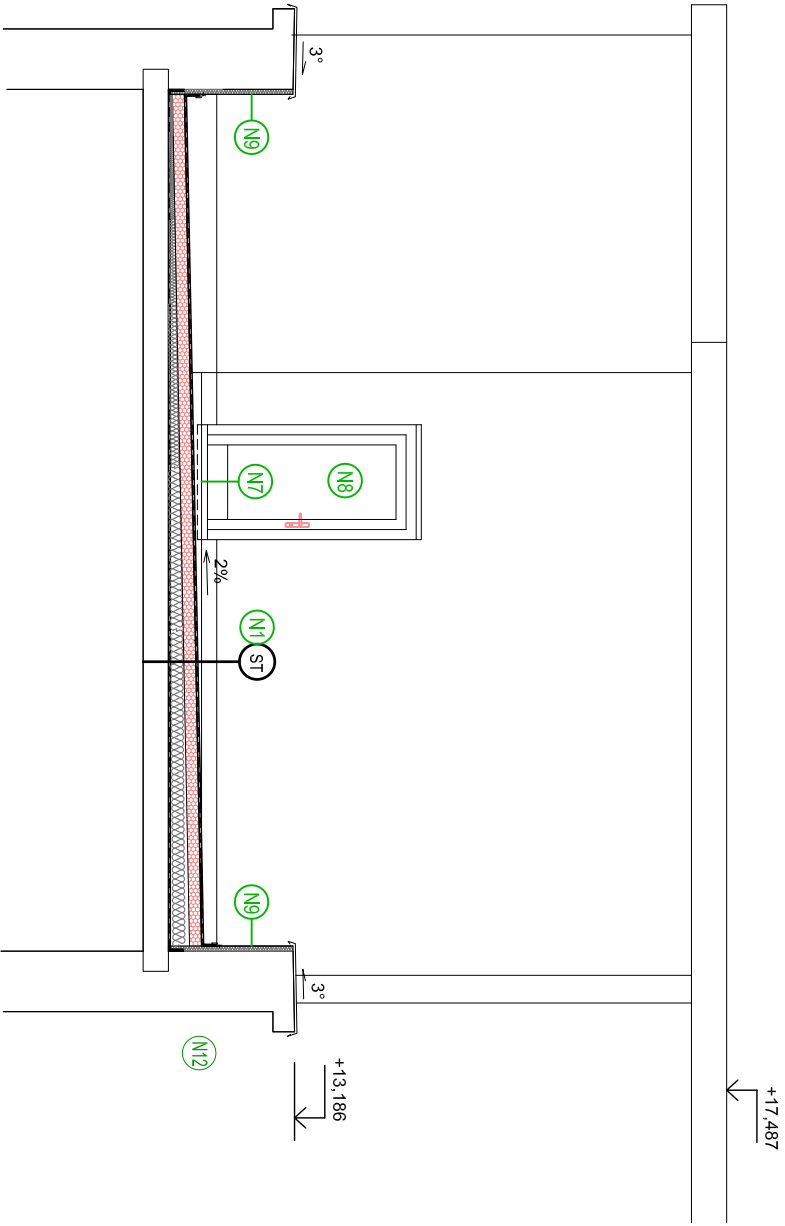

N1 PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY STŘECHY - BROOF(3)

- VYTAŽENÍ PVC FOLIE mín. 250 mm NAD ÚROVEŇ STŘECHY, ZAKONČIT KRYCÍ LIŠTOU A ZATMELIT

ST

1. NÁSYP Z PRANĚHO ŘÍČNÍHO KAMENÍVA fr 16-22, TL 40 mm
2. GEOTEXTILIE (obj.hm.500 g/m2)
3. PVC FOLIE TL 1,8 mm, MECHANICKÝ KOTVENÁ, ODOULNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ
4. SKLOVLAKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE
5. DESKY PIR TL 120 mm S OBOUSTRANNOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU ZE SENDVIČOVÉ FOLIE (λ = 0,022 W/m2.K), MONTÁŽNĚ FIXOVAT MECHANICKÝM KOTVENÍM
6. SPADOVÉ KLINÝ EPS 150 40 - 210 mm (λ = 0,035 W/m2.K), MONTÁŽNĚ FIXOVAT LEPENÍM NEBO MECHANICKÝM KOTVENÍM (SPAD 2%)
7. PÁS Z SBS MODIFIKOVANĚHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE A HLINÍKOVÉ FOLIE S MINERÁLNÍM POSYPEM TL 4 mm, BODOVĚ NATAVIT K PODKLADU
8. ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
9. ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

N2 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIK

- RŠ 1050, hliníkový lakovaný plech RAL 3011, délka 23,2 mb

N3 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN

- RŠ 250, hliníkový lakovaný plech RAL 3011, délka 3,9 mb

N4 OSAZENÍ NOVÝCH KOTLIKŮ A DEŠŤOVÝCH SVODŮ

- 2 ks, DN 120x120 mm, délka 1,7 m
- hliníkový lakovaný plech RAL 3011

N10 SANACE ATIK V MÍSTĚ PROSTUPU DEŠŤOVÉHO SVODU

- odstranění nesoudržných částí
- doplnění a vyrovnání povrchů pomocí tenkovrstvých betonů
- osazení proslupky z nerezového plechu 130x130 mm, délky 250 mm, utěsnění tmelem
- zajištění h.h. prostupu výlepením asfaltového pásu nebo PVC fólie

N11 SANACE ATIKY V MÍSTĚ PROSTUPU LEŽÁTEHO PROSTUPU

- odstranění nesoudržných částí
- doplnění a vyrovnání povrchů pomocí tenkovrstvých betonů
- osazení hranatého nerezového chříče s PVC manžetou 300x100 mm, délky 1000 mm
- napojení na stávající dešťový svod

N12 SANACE VRCHNÍ VÁPENNĚ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU DO DVORA - plocha 45 m2

- odstranění nesoudržných částí stávající omítky v ploše 40 %
- doplnění a vyrovnání povrchu pomocí jádrové omítky + vrchní vápenná omítka
- celkový fasádní náěr dle vzorníku dodavatele omítky - vzorkováno dle stávající omítky

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 p r i d o s Na Paláce 648, Hradec Králové 11 tel./fax.: 495539037, 00:132 07 245 e-mail: prid@cmil.cz
KRESLIL:	Ing. Monika Pospíšilová	
INVESTOR :	Statutární město Hradec Králové	
MÍSTO :	ZŠ Josefa Gočára, Týlovo nábř. 1140, Hradec Králové	
ODPIL :	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
AKCE : OPRAVA STŘEŠNÍ SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY NAD ČÁSTÍ BUDOVY A		
ŘEZY - NOVÝ STAV		
05		
DATUM :	03/2024	
STUPEŇ :	DSP+DPS	
MĚŘÍTKO :	1:75	