



ULOŽENÍ PP TRUB

PŘÍČNÝ ŘEZ

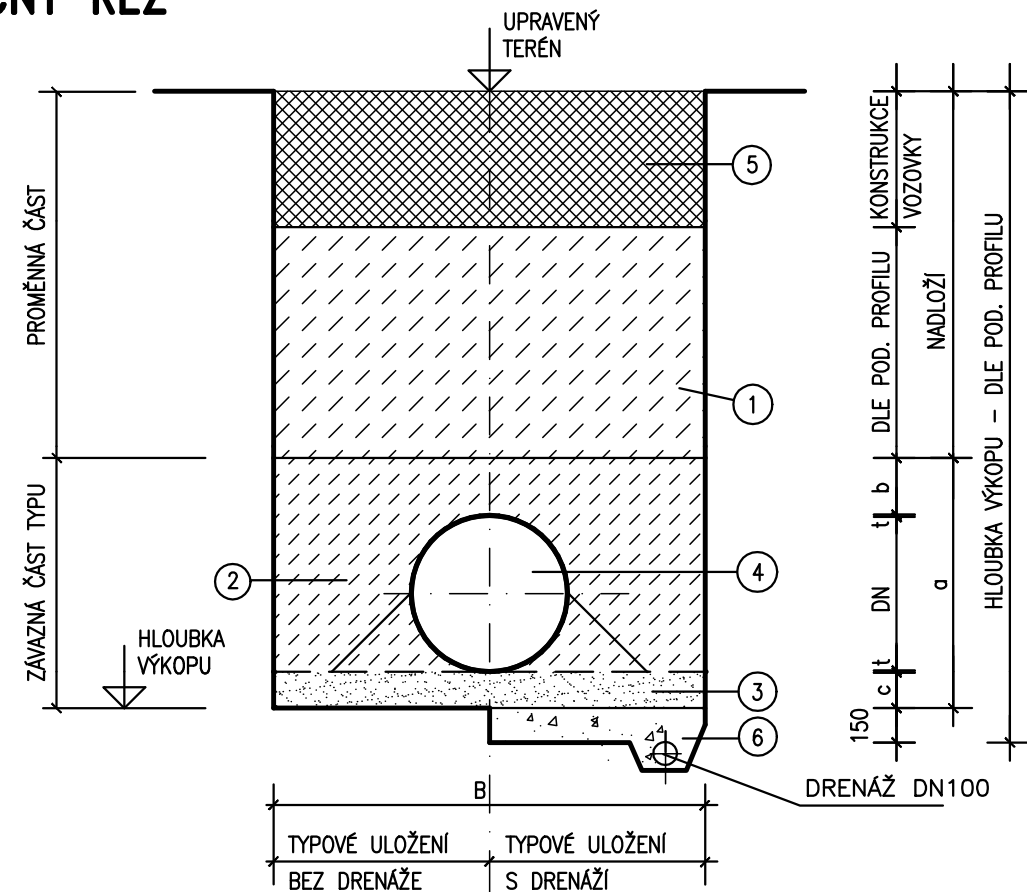

PODÉLNÝ ŘEZ

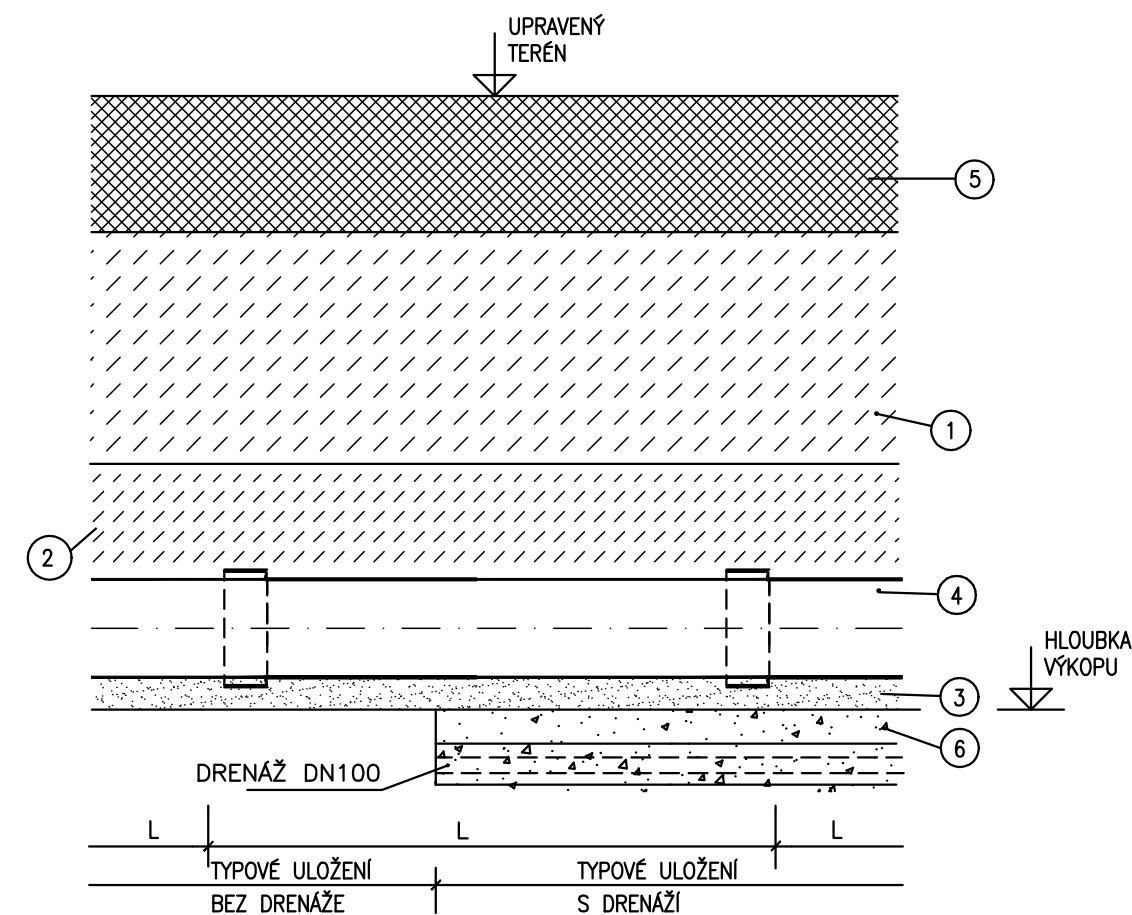

TABULKA ROZMĚRŮ

|                 |                            |    |               |     |     |      |
|-----------------|----------------------------|----|---------------|-----|-----|------|
| TROUBA          | PROFIL POTRUBÍ [mm]        | DN | 150           | 250 | 300 | 400  |
|                 | TLOUŠŤKA STĚNY [mm]        | t  | 5.3           | 6.6 | 8.5 | 10.5 |
|                 | DÉLKA [cm]                 | L  | 200, 300, 600 |     |     |      |
| ŠÍŘKA RÝHY [cm] |                            | B  | 106           | 122 | 122 | 112  |
| OBSYP TROUBY    | TLOUŠŤKA PODSYPY [cm] MIN. | c  | 10            | 10  | 10  | 10   |
|                 | VÝŠKA NAD TROUBOU [cm]     | b  | 30            | 30  | 30  | 30   |
|                 | CELKOVÁ VÝŠKA [cm]         | a  | 61            | 66  | 71  | 82   |

PLATÍ PRO SVISLÉ VÝKOPY A DN 200 – DN 600 – viz. ČSN 733050.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVYSLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

| HLOUBKA RÝHY [m] | NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m] |
|------------------|-------------------------|
| <1.00            | NEPOŽADUJE SE           |
| ≥1.00≤1.75       | 0,80                    |
| ≥1.75≤4.00       | 0,90                    |
| ≥4.00            | 1,00                    |

LEGENDA :

- ① ZÁSYP ZHUTNITELNOU ZEMINOU

② OBSYP PÍSKEM 95% PS

③ PÍSKOVÝ PODSYP 95% PS
- ④ PLASTOVÉ POTRUBÍ

⑤ TĚLESO KOMUNIKACE

⑥ ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZRNO MAX.63mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP V KOMUNIKACI A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE REALIZOVÁN ŠTĚRKOPÍSKEM–FRAKCE 0–32mm  
OBSYP TRUB BUDE REALIZOVÁN PÍSKEM–FRAKCE 0–22mm