



VZOROVÉ ULOŽENÍ ŽB.POTRUBÍ
PŘÍČNÝ ŘEZ

ULOŽENÍ NAD HLADINOU SPODNÍ VODY

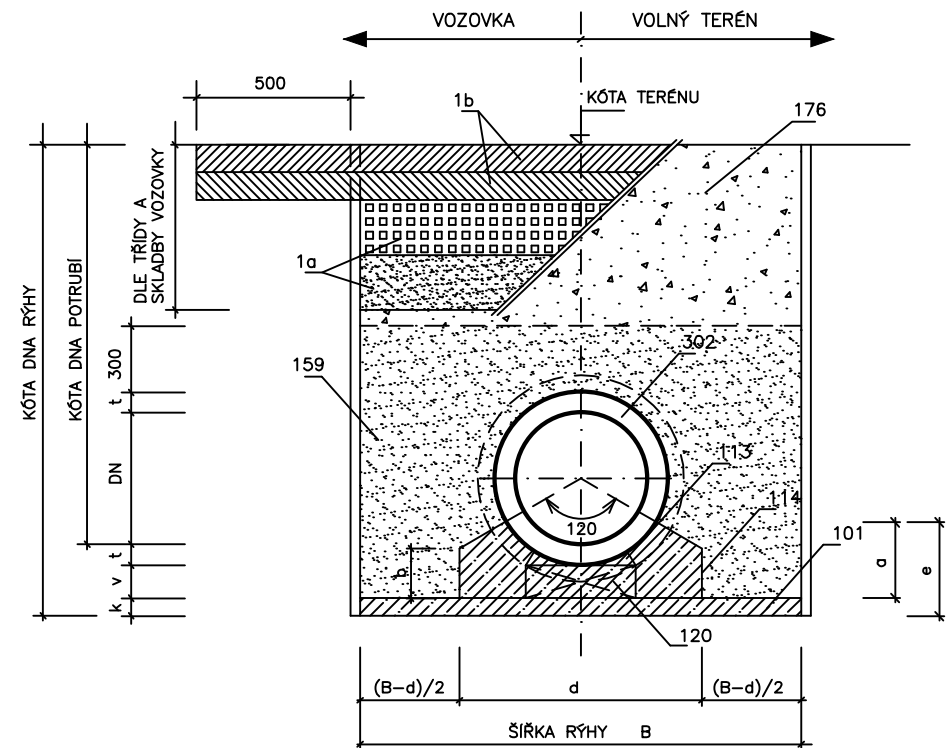

PŘÍČNÝ ŘEZ

ULOŽENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY

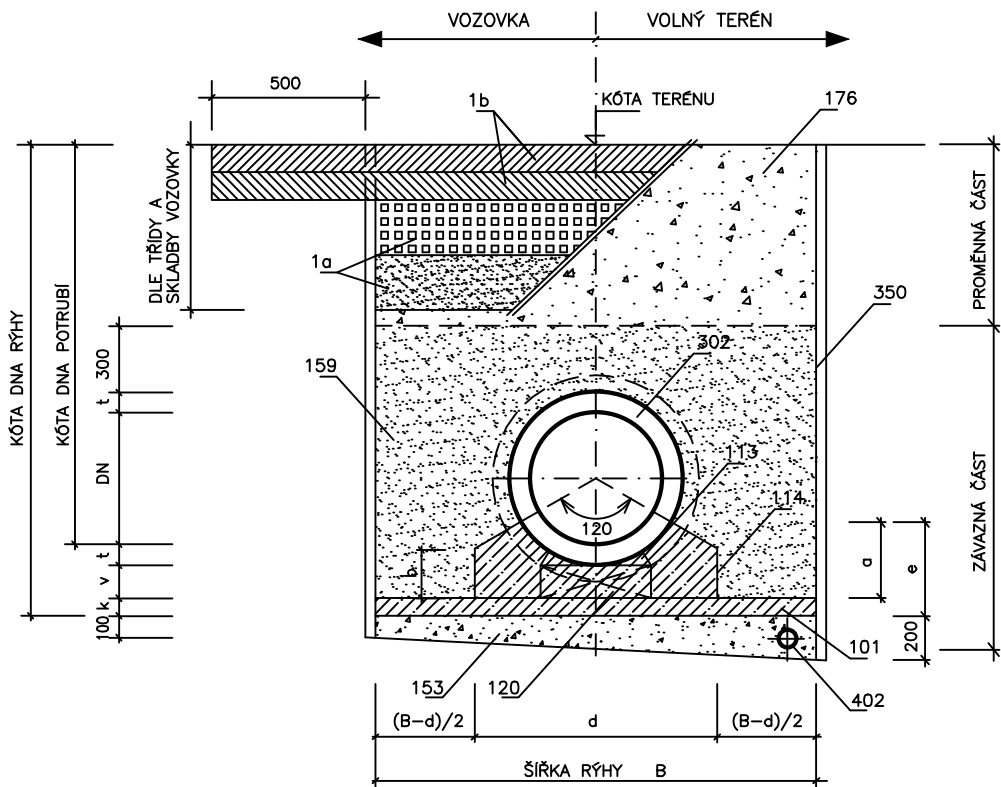


TABULKA ROZMĚRŮ

POTRUBÍ	JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	300	400	500	600	800	1000
	TLOUŠŤKA STĚNY	t	60	65	75	92	115	145
	DÉLKA	L	2500					
RÝHA – ŠÍŘKA		B	1400	1600	1800	2000	2200	2400
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	TLOUŠŤKA PO STRANÁCH POTRUBÍ	a	205	233	313	346	518	683
	TLOUŠŤKA V OKRAJI SEDLA	b	150	190	250	250	350	514
	ŠÍŘKA SEDLA	d	640	700	900	1200	1500	1700
	TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU	k	80	80	80	80	100	100
	CELKOVÁ VÝŠKA	e	285	313	393	426	618	783
PRAŽEC	ŠÍŘKA	Š	100	100	150	150	260	360
	VÝŠKA	v	100	100	150	150	260	360
	DÉLKA	L	400	400	600	600	800	1000


LEGENDA

- 101 PODKLADNÍ BETON C12/15
- 113 BETONOVÝ KLÍN
- 114 BETONOVÉ SEDLO C12/15
- 120 BETONOVÝ PODKLADNÍ PRAŽEC
- 153 ŠTĚRKOVÝ PODSYP (ZRNA MAX 63 mm)
- 159 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM–ZRNA DO 30mm)
- 176 OBNOVA POVRCHU
- 302 ŽELEZOBETONOVÉ POTRUBÍ
- 350 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 402 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
- 1a KONSTRUKCE VOZOVKY – NESTMELENÉ VRSTVY
- 1b KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYTOVÉ A STMELENÉ VRSTVY

PODÉLNÝ ŘEZ

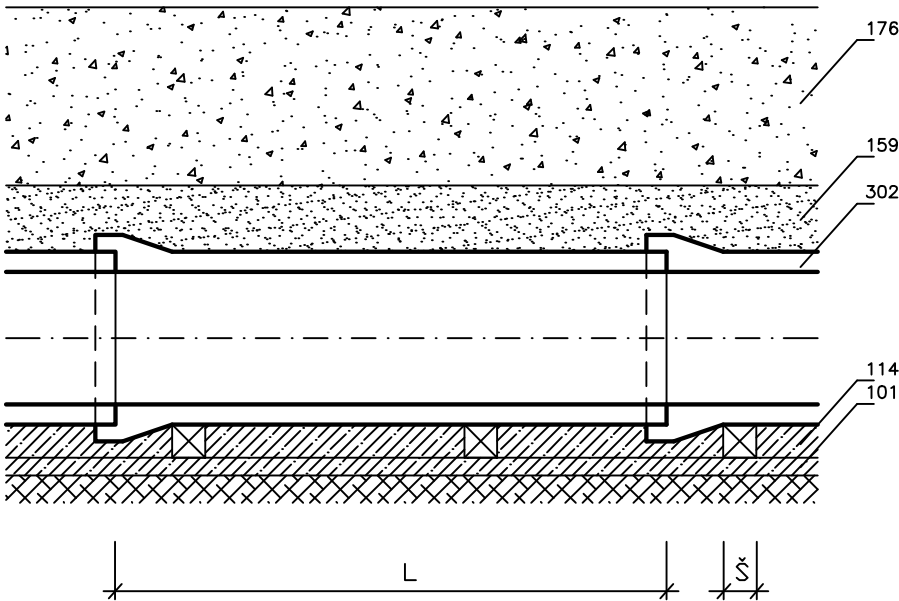

PODÉLNÝ ŘEZ

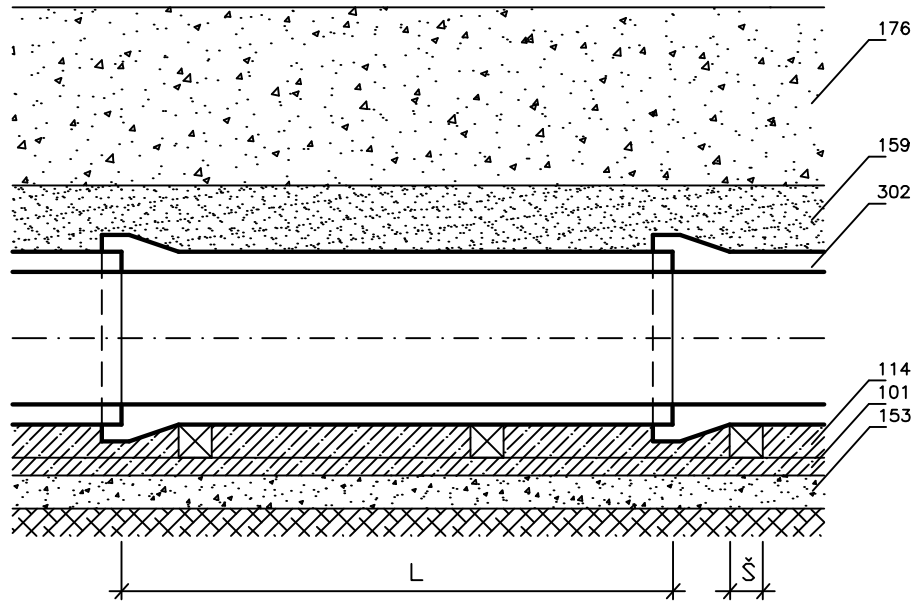

POZNÁMKA:

– OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA DLE TP 146 A POŽADAVKU SÚS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÉ ULOŽENÍ ŽB.POTRUBÍ