
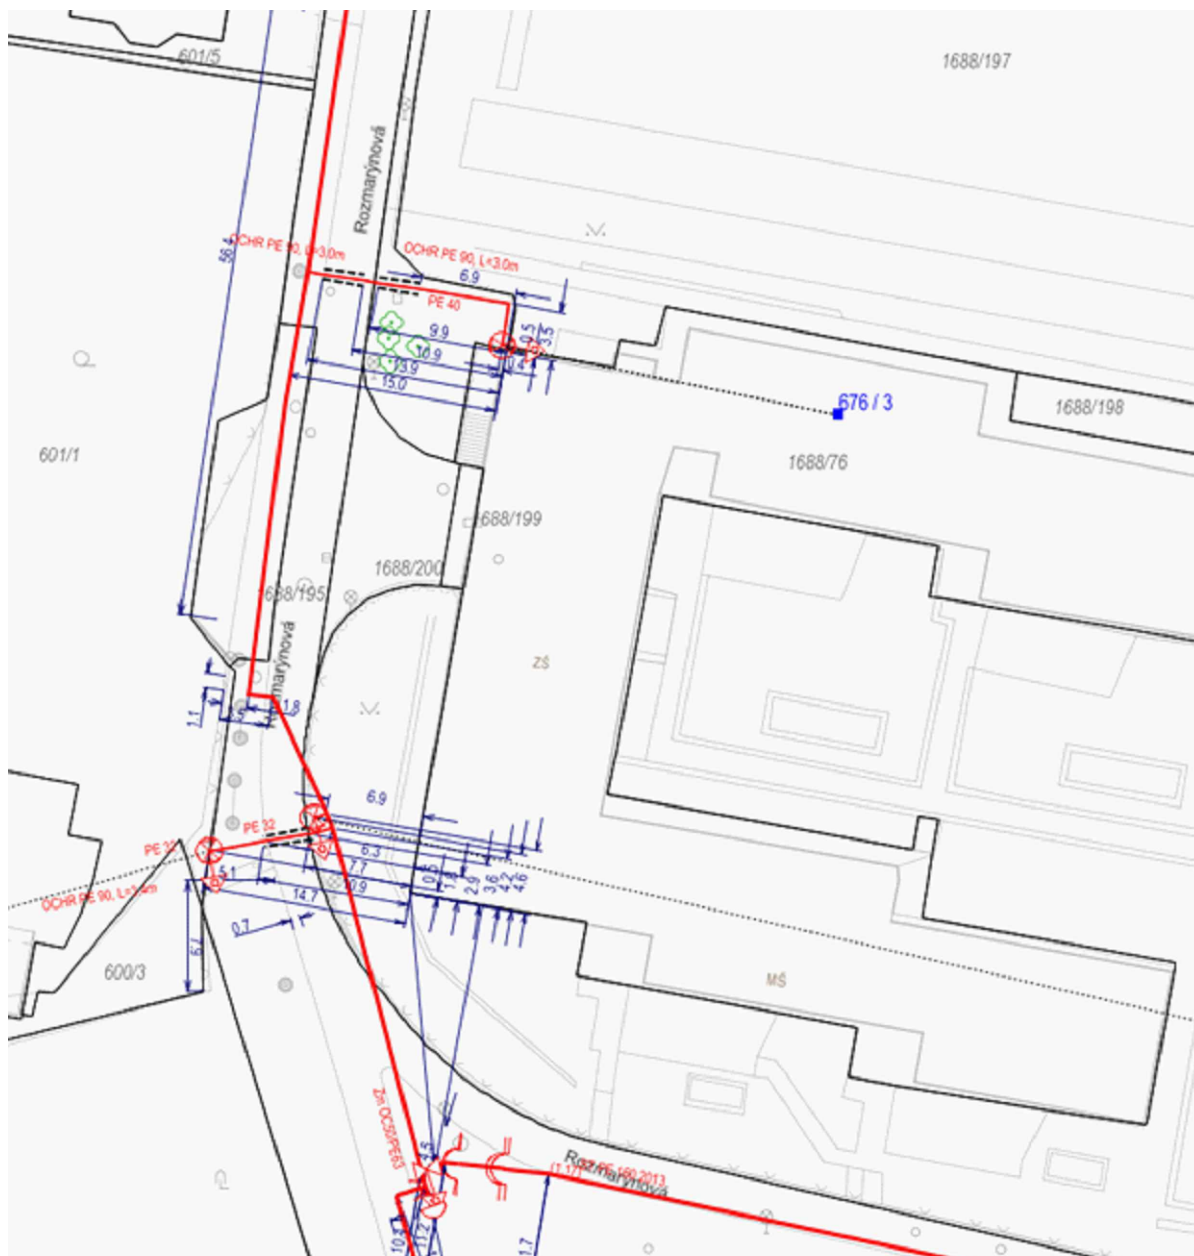


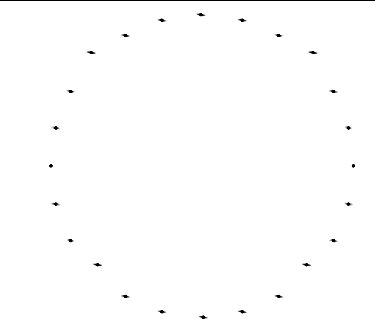

POZNÁMKA : TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA
VZDUCEM O PŘETLAKU 100kPa, TĚSNOSTI 10kPa !

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz			Autorizační razítko	
CM projekt, s.r.o.				
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
MAREK CABAL	Marek Cabal	Ing. Julie Musílková		
ČKAIT-1004032				
Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Městská část Brno-Jundrov Veslařská 56, 637 00 Brno			Formát	8xA4
Akce : Rekonstrukce vytápění objektu Rozmarýnová 3			Měřítko	—
			Datum	02/2020
Část : D.1.4.2 PLYNOINSTALACE			Stupeň	DPS
			Archivní číslo	010/01/20
Obsah : SITUACE			Číslo výkresu	Číslo paré
			D.1.4.2.04	