



Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Tel: 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

Pan
Vladyka Zdeněk
Na Honech I 5540
760 05 Zlín

Váš dopis značky/ze dne
1020/2019

Naše značka
046/04/2019

e-mail
sperlachova@spvs.cz

Vyřizuje / telefon
Šperlachová/583317218

Šumperk
27.05.2019

Věc:

"VIKÝŘOVICE - Víkýřovice, chodník na ul. Petrovská, II. etapa" ÚŘ+SŘ

Souhlasíme se stavbou *Víkýřovice, chodník na ul. Petrovská, II. etapa*, na parcelním čísle 1892/2 v katastrálním území Víkýřovice za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o jeho místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním záznamem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Projektová dokumentace řeší zřízení chodníku pro pěší, sjezdy k nemovitostem, zpomalovací příčné prahy u vjezdu do obytné zóny, osvětlení komunikace a vybudování 27 kusů splaškových kanalizačních přípojek. Součástí chodníku bude i oprava komunikace.

Požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověřeni pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě chodníků a komunikace, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnicích zařízení.

Souhlasíme s napojením samostatných kanalizačních přípojek z materiálu PVC D 160 na stávající splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu dle předložené technické dokumentace. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné napojení na kanalizační stoku, bude napojení provedeno pomocí navrtání a vysazení odbočky. Zaústění do kanalizační stoky musí být provedeno v horní třetině stoky pod úhlem 45-90 °. Napojení na naše zařízení bude provedeno dle požadavků vedoucího provozu Šumperk a provedou ho pověřeni pracovníci naší akciové společnosti, nebo bude provedeno za jejich dozoru, na náklady investora. Požadujeme osazení domovní revizní šachty na splaškové kanalizační přípoje. Dále požadujeme ochránit kanalizační přípojku před nežádoucím zpětným vzduťm ve stokové síti, a to dle platných norem ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6101.

Dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

V rámci výstavby veřejného osvětlení, požadujeme dodržení ochranného pásma našich sítí, při křížení budeme požadovat chráničky na Vašich kabelových trasách.

Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "**Souhlas s provedením stavby**", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.



Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1 a 2.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Odvádění odpadních vod je podmíněno uzavřením písemné smlouvy dle §8, odst.6 zákona č.274/2001 sb. v platném znění. Před jejím uzavřením, požadujeme předložení potvrzení od ŠPVS, a.s. "Souhlas s provedením stavby" včetně tohoto vyjádření.

Za ŠPVS, a.s. Šumperk
Ing. Mirka Šperlichová
ved. odd. VH rozvoje

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911
- 42 -


Přílohy:

1. Základní podmínky k ÚŘ a SŘ.
2. Podmínky pro žadatele ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
3. Souhlas s provedením stavby
4. Situace IS



Vytiskl: Plhal Petr

Šumperská
vodo hospodářská
Šumperk, čp. 2769, J
IČ 47674911, D
-4

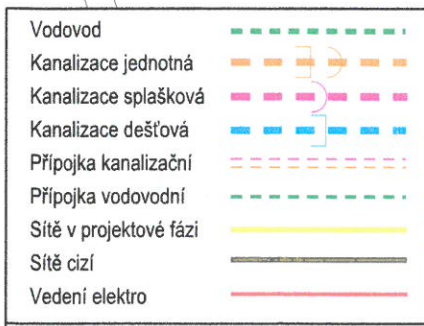

Dvozní
 společnost, a.s.
 6, PSC 787 01
 CZ47674911

046/04/2029



PŘÍLOHA č.1:

„ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ“

Základní podmínky pro územní a stavební řízení se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ pro vyjádření ke stavebnímu řízení bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení
- ♦ stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením
- ♦ nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, zjištění nevytyčeného potrubí nebo při poškození potrubí budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS, a.s.
- ♦ v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel)
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.)
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje
- ♦ pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS, a.s.)
- ♦ souběžně s potrubím vodovodu bude vždy položen měděný signalizační vodič dle standardů ŠPVS a.s.
- ♦ obnažené potrubí a signalizační vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámruzu), a to i třetí osobou
- ♦ před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti signalizačního vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, „Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče“ a „Protokol o tlakové zkoušce“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o zkoušce vodotěsnosti“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS, a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ do kanalizace budou zaústěny splaškové a průmyslové vody, dešťové vody pouze výjimečně, v případě schváleného zaústění dešťových vod budou na kanalizaci budovány zařízení zpomalující odtok
- ♦ před záhozem bude ŠPVS, a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, přípojky nebo zařízení, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ pro přípojky platí příloha č.2 „Základní podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky“
- ♦ před vydáním vyjádření pro stavební povolení, budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob provozování budovaných vodovodů a kanalizací (zařízení), kromě vodovodních a kanalizačních přípojek:
 1. zařízení zůstane po vybudování v majetku investora, který bude zajišťovat i jeho kompletní provoz
 - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
 - v místě napojení bude vybudováno měrné zařízení pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
 - fakturace množství odebrané nebo vypuštěné vody bude prováděna dle tohoto měření
 - bude určen subjekt, na kterého bude prováděna fakturace
 2. zařízení zůstane po vybudování v majetku investora a provoz bude zajišťovat ŠPVS, a.s.
 - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
 - bude uzavřena smlouva o provozování zařízení mezi vlastníkem a ŠPVS, a.s.
 - fakturace množství bude prováděna podle měření na jednotlivých přípojkách
 3. zařízení bude po vybudování převedeno do majetku příslušné obce nebo odprodáno VHZ Šumperk, a.s.
 - bude uzavřena smlouva darovací nebo smlouva o budoucí smlouvě darovací s příslušnou obcí, případně uzavřena budoucí smlouva kupní s VHZ Šumperk, a.s. před vydáním vyjádření ke stavebnímu řízení

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk	vedoucí provozu Šumperk	Ing. BAJÁK Oldřich	583 317 305, 724 331 612
Provoz Zábřeh	vedoucí provozu Zábřeh	KUBÍČEK Pavel	583 317 440, 602 521 582
Provoz Mohelnice	vedoucí provozu Mohelnice	Ing. CZISLINSKÝ Milan	583 317 540, 602 730 930
Provoz Hanušovice	vedoucí provozu Hanušovice	JANKO Aleš	583 317 640, 775 330 077
Vytyčení vodovodu:	vedoucí provozu dispečinku	Bc. Habiger Petr	583 317 250, 602 555 677
Vytyčení kanalizace:	Šumperk, Hanušovice	Churavý Milan	583 317 212, 602 760 921
	Zábřeh	Ing. Matys Michal	583 317 450, 725 178 172
	Mohelnice	Rauš Jiří	583 317 548, 602 296 193



PŘÍLOHA č.2:

„PODMÍNKY PRO ŽADATELE KE ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ přípojka bude provedena dle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace
- ♦ každá nemovitost má pouze jednu samostatnou vodovodní a jednu samostatnou kanalizační přípojku
- ♦ v projektu bude specifikováno bilanční množství vody pro odběr a vypouštění a dle toho navržena světlost přípojek
- ♦ vodovodní a kanalizační přípojky zůstávají v majetku investora přípojky
- ♦ odbočení s uzávěrem vodovodní přípojky a vodoměr zůstávají v majetku majitele vodovodu
- ♦ náklady spojené se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky nese investor
- ♦ nové vodovodní a kanalizační přípojky budou provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- ♦ na vodovodní přípojku bude instalován vodoměr schváleného typu (určuje ŠPVS,a.s.)
- ♦ pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS,a.s.)
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, nebo při jeho poškození bude toto neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s.
- ♦ při zjištění nevytyčeného potrubí, případně jeho poškození, budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s.
- ♦ v případě poškození vytyčeného potrubí náklady na opravu hradí investor
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ doporučené ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně
- ♦ obnažené potrubí bude zajištěno proti poškození (včetně zámruzu)
- ♦ **součástí vodovodní přípojky je orientační tabulka dle ČSN 75 5025, vytyčovací vodič a bezpečnostní fólie**
- ♦ Vodoměrná šachta bude provedena pro instalaci vodoměru a jeho odečtu bez nutnosti vstupu pracovníka do šachty (tzn. nevlezná šachta, např. HUTIRA), a to ve vzdálenosti max. 10 m od místa napojení na hlavní řad
- ♦ organizace a stomatologická zařízení budou mít vybudovány na kanalizační přípojce šachtu umožňující měření průtoků, odběr vzorků a čištění přípojky (požadavky a typ určuje ŠPVS, a.s.)
- ♦ vodovodní přípojka a vnitřní vodovod pitné vody z veřejného vodovodu nesmí být propojen s jiným zdrojem
- ♦ všem zákazníkům doporučujeme vybudování domovní revizní šachty na splaškové kanalizační přípojce
- ♦ dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizační přípojky
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s potrubím vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS,a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ před záhozem bude ŠPVS,a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení přípojky, o kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ zřízení vodovodní přípojky musí být v souladu s ČSN 75 5411 a zřízení kanalizační přípojky s ČSN 75 6101
- ♦ vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN EN 1717 - ochrana proti zpětnému průtoku
- ♦ kanalizační přípojka bude ochráněna před nežádoucím zpětným vzdutím ve stokové síti, a to dle platných norem ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6101.

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk	vedoucí provozu	Ing. BAJÁK Oldřich	583 317 305, 724 331 612
	mistr provozu vodovodů:	DITTRICH Jiří	583 317 213, 724 081 017
	mistr provozu kanalizací:	CHURAVÝ Milan	583 317 212, 602 760 921
Provoz Zábřeh	vedoucí provozu	KUBÍČEK Pavel	583 317 440, 602 521 582
	mistr provozu vodovodů:	Ing. ZAJÍC Miroslav	583 317 443, 724 081 016
	mistr provozu kanalizací :	Ing. MATYS Michal	583 317 450, 725 178 172
Provoz Mohelnice	vedoucí provozu	Ing. CZISLINSKÝ Milan	583 317 540, 602 730 930
	mistr provozu vodovodů:	Ing. TOMÍČEK Martin	583 317 543, 724 063 369
	mistr provozu kanalizací:	RAUŠ Jiří	583 317 548, 602 296 193
Provoz Hanušovice	vedoucí provozu	JANKO Aleš	583 317 640, 775 330 077
	mistr provozu kanalizací:	CHURAVÝ Milan	583 317 212, 602 760 921
Vytyčení vodovodu	vedoucí provozu dispečinku	Bc. HABIGER Petr	583 317 250, 602 555 677