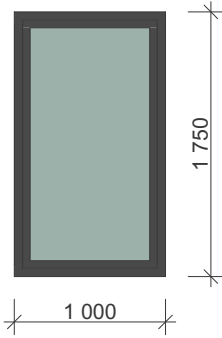



VÝPIS OKEN

ID	O-01
KS	1
Umístění	Exteriér
Pozice	
Domovské podlaží	NP
Pohled ze strany otevření	
Šířka [mm]	1 000
Výška [mm]	1 750
S [m2]	1,75
Material	
Popis	
Profil prvku	plastový profil min. 82 mm, středové těsnění příp. otevíravého křídla
Kování	
Uw [W/m2K]	0,9
Výplň	trojsklo Ug max 0,6
Povrchová úprava	
Připojení levé	☐
Připojení pravé	☐
Požární odolnost	
Průzvučnost	
Montáž	utěsnění připojovací spáry dle ČSN
Příslušenství	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodiny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

VÝPIS OKEN

ID	O-02
KS	2
Umístění	Exteriér
Pozice	
Domovské podlaží	NP
Pohled ze strany otevření	
Šířka [mm]	1 000
Výška [mm]	550
S [m2]	0,55
Material	
Popis	
Profil prvku	plastový profil min. 82 mm, středové těsnění příp. otevíravého křídla
Kování	celoobvodové s funkcí mikroventilace
Uw [W/m2K]	0,9
Výplň	trojsklo Ug max 0,6
Povrchová úprava	
Připojení levé	☐
Připojení pravé	☐
Požární odolnost	
Průzvučnost	
Montáž	utěsnění přípojovací spáry dle ČSN
Příslušenství	
Poznámky	

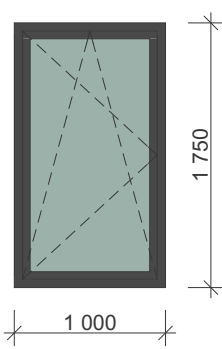
Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodiny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

VÝPIS OKEN

ID	O-04
KS	3
Umístění	Exteriér
Pozice	
Domovské podlaží	NP
Pohled ze strany otevření	
Šířka [mm]	900
Výška [mm]	800
S [m2]	0,72
Material	
Popis	
Profil prvku	plastový profil min. 82 mm, středové těsnění příp. otevíravého křídla
Kování	celoobvodové s funkcí mikroventilace
Uw [W/m2K]	0,9
Výplň	trojsklo Ug max 0,6
Povrchová úprava	
Připojení levé	☐
Připojení pravé	☐
Požární odolnost	
Průzvučnost	
Montáž	utěsnění přípojovací spáry dle ČSN
Příslušenství	
Poznámky	

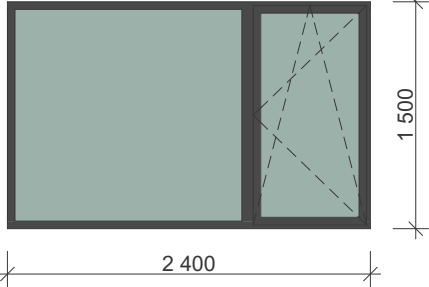
Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodiny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

VÝPIS OKEN

ID	O-06
KS	2
Umístění	Exteriér
Pozice	
Domovské podlaží	NP
Pohled ze strany otevření	
Šířka [mm]	1 000
Výška [mm]	1 750
S [m2]	1,75
Material	
Popis	celoobvodové s funkcí mikroventilace
Profil prvku	plastový profil min. 82 mm, středové těsnění příp. otevíravého křídla
Kování	
Uw [W/m2K]	0,9
Výplň	trojsklo Ug max 0,6
Povrchová úprava	
Připojení levé	☐
Připojení pravé	☐
Požární odolnost	
Průzvučnost	
Montáž	utěsnění přípojovací spáry dle ČSN
Příslušenství	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodiny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

VÝPIS OKEN

ID	O-08
KS	1
Umístění	Exteriér
Pozice	
Domovské podlaží	NP
Pohled ze strany otevření	
Šířka [mm]	2 400
Výška [mm]	1 500
S [m2]	3,60
Material	
Popis	celoobvodové s funkcí mikroventilace
Profil prvku	plastový profil min. 82 mm, středové těsnění příp. otevíravého křídla
Kování	
Uw [W/m2K]	0,9
Výplň	trojsklo Ug max 0,6
Povrchová úprava	
Připojení levé	☐
Připojení pravé	☐
Požární odolnost	
Průzvučnost	
Montáž	utěsnění přípojovací spáry dle ČSN
Příslušenství	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadáním a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.