LEGENDA OZNAČENÍ:

- (čerchovaná čára) Hranice požárního úseků
- N 01.1 — Označení požárního úseku
- III. SPB — Stupeň požární bezpečnosti
- ΔREI 45 DP1 — Požadovaná požární odolnost stropu
- ΔREI 30 DP1 — Požadovaná požární odolnost střechy
- EW 30 DP3-C2 — Dveře ve funkci požárního uzávěru
- PHP — Přenosný hasicí přístroj
- NÚC — Nechráněná úniková cesta
- 24 panik — Východ na volné prostranství; Počet evakuovaných osob z objektu; Východové dveře s panikovým kováním, viz PBŘ kap. 5.3
- ETICS "B" — Kontaktní zateplovací systém EPS
- (čárkovaná křivka) Požárně nebezpečný prostor

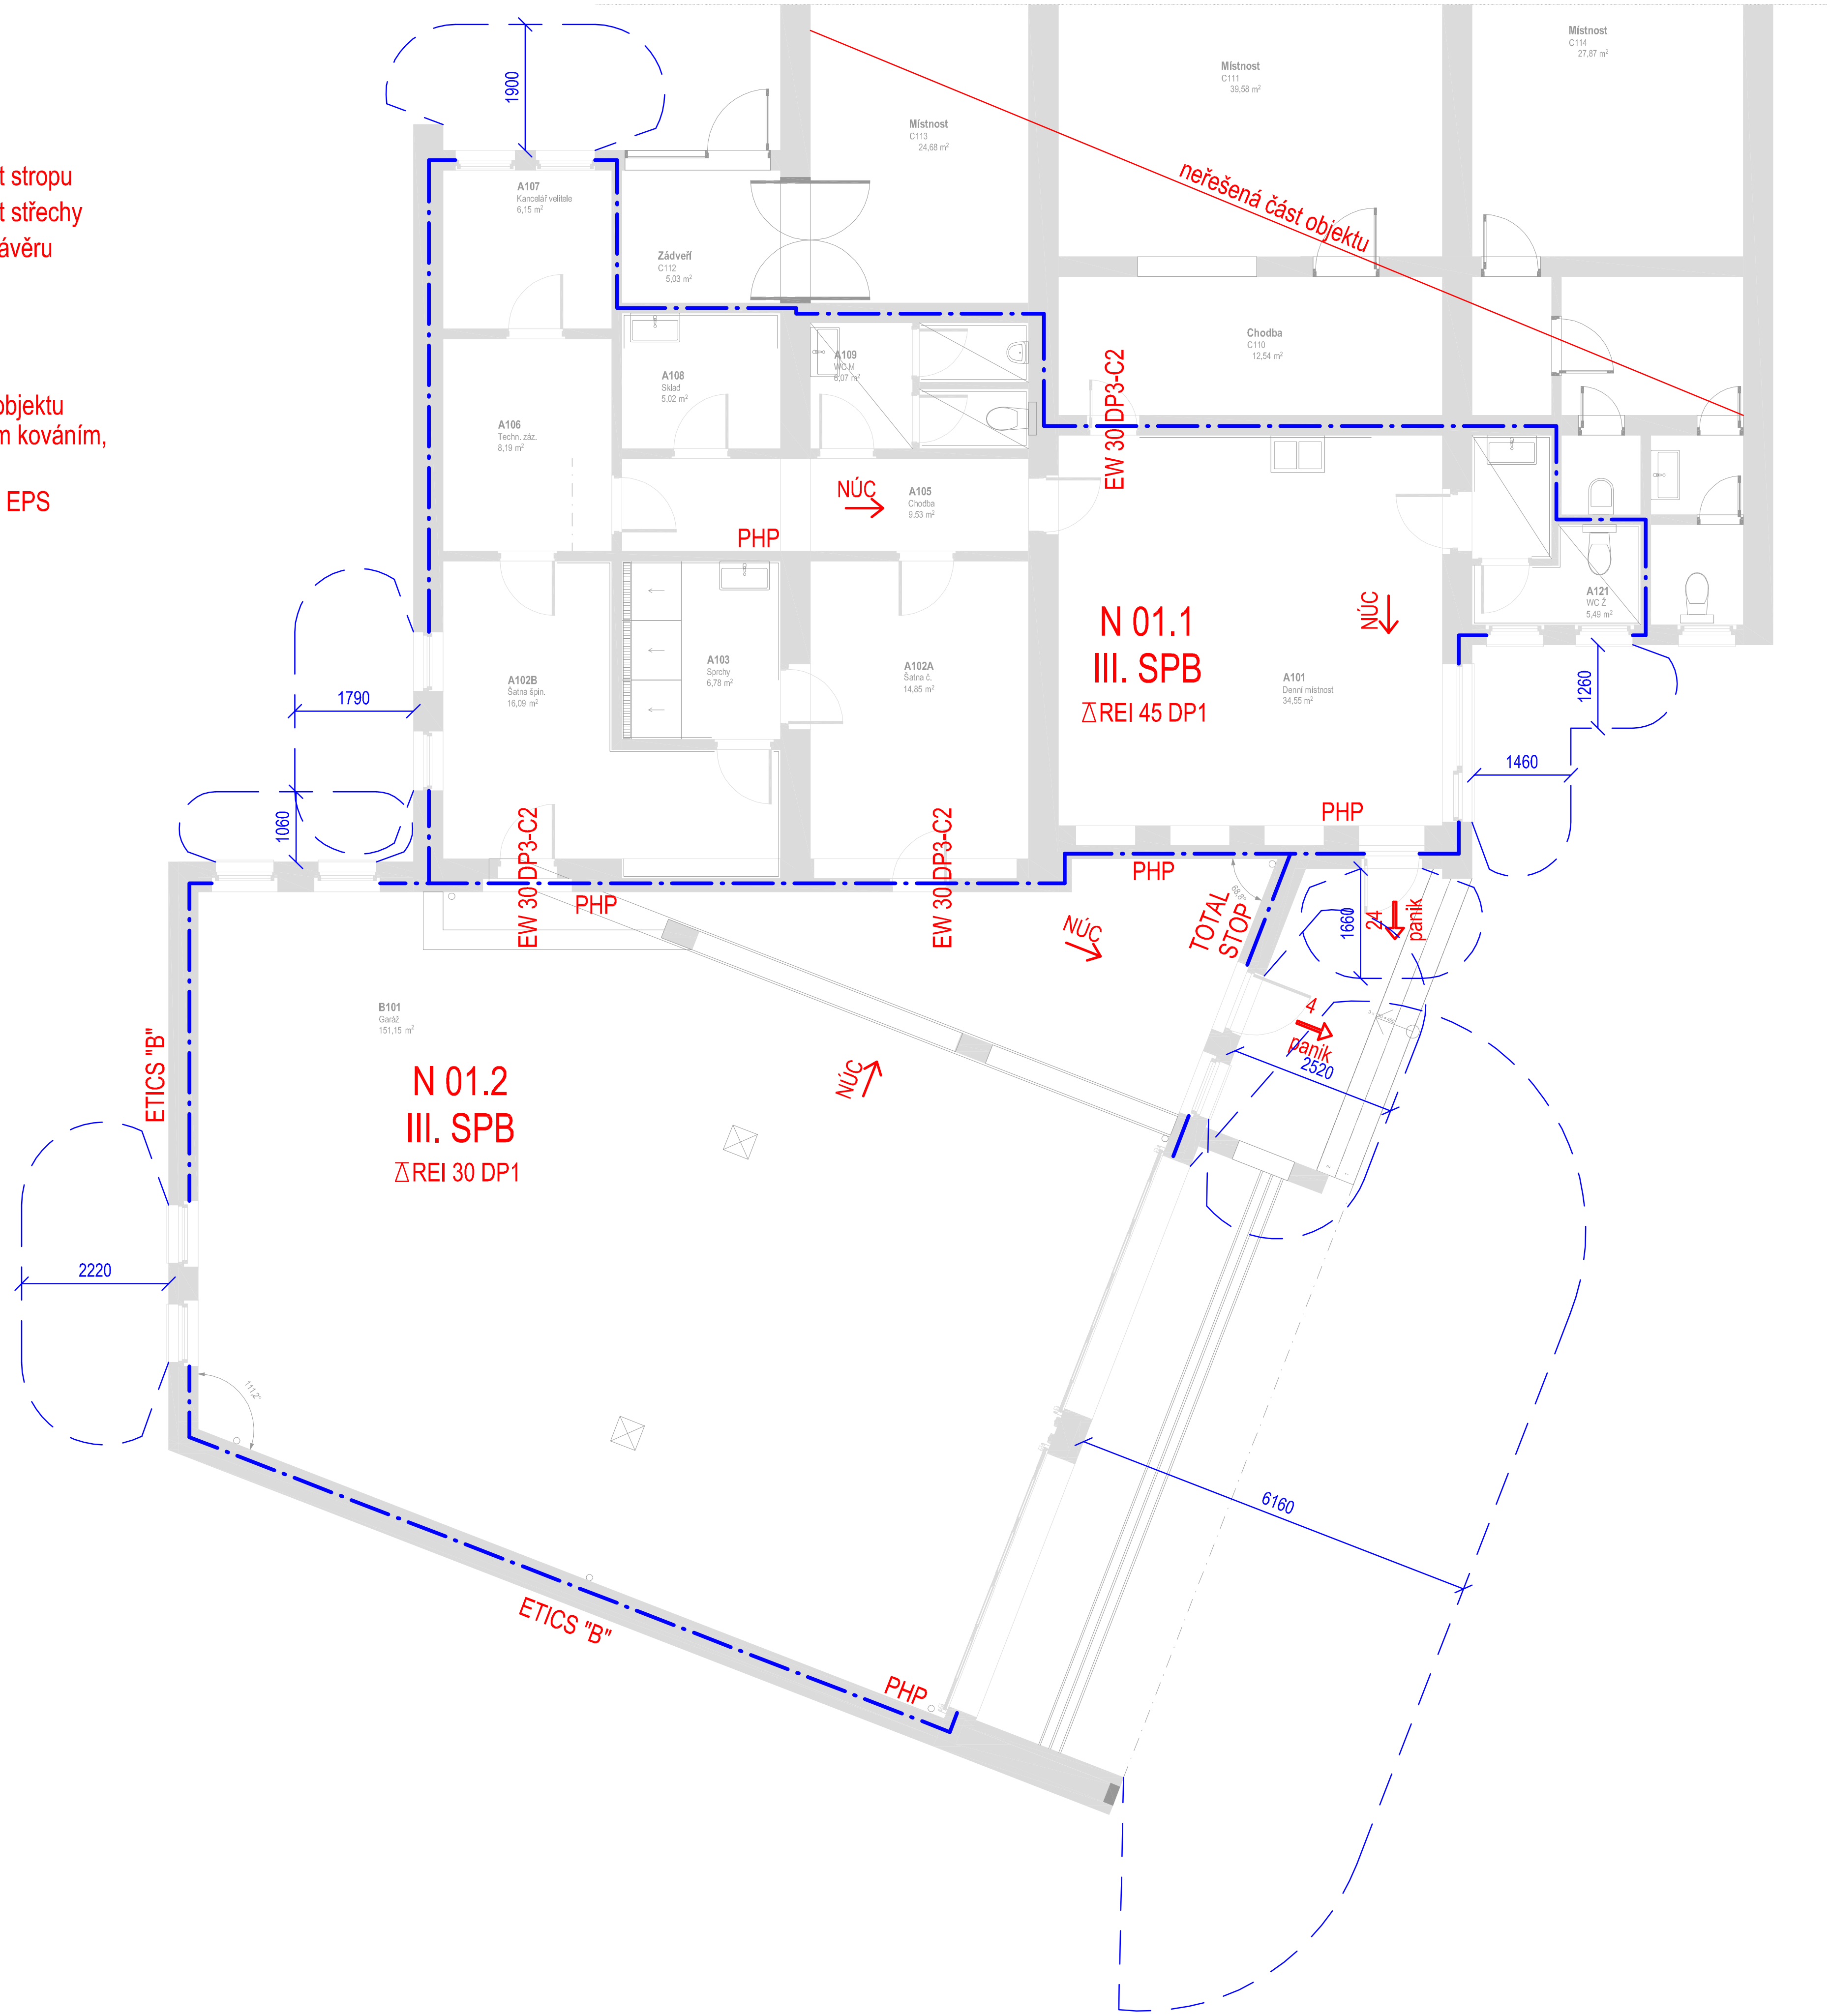

±0,000 = 534,490 mnm
Po vyčení na místě bude odsouhlaseno zápisem do SD.

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) není dostatečným podkladem pro provádění stavby, zhotovitel je povinen požadovat či dodat dokumentaci prováděcí.

Informace uvedené v této dokumentace lze použít pouze v souvislosti s dotyčným projektem. Z výkresové části dokumentace není možné závazně odměřovat. Zvětšování výkresu není možné. Tato dokumentace nebo její část je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zákona č. 35/195 Sb. v platném znění. Její použití, využití a úpravy je vázáno na písemný souhlas autora této dokumentace.

DSP	95/2017-kr
Stupeň	Č. Zakázky
07 / 2021	1.0
Datum	Verze
Ing. Jaroslav Krejska krejska@mox-atelier.cz	Ing. Zdeněk Havelka
Projektant části	Zodpovědný projektant části
Ing. Jaroslav Krejska, Ing.Michal Novák, Ing. Anna Laiblová	
Vypracoval	
Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou p.č. 816/1; 816/11; p.č.st. 331; k.ú. Rokytnice nad Rokytnou	Městys Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25
Projekt	Objednatel
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	1:100
Část dokumentace	Měřítko / Paré:
Půdorys 1. NP	D.1.3.1
Výkres	Č. Výkresu: / Revize: