



Detail A

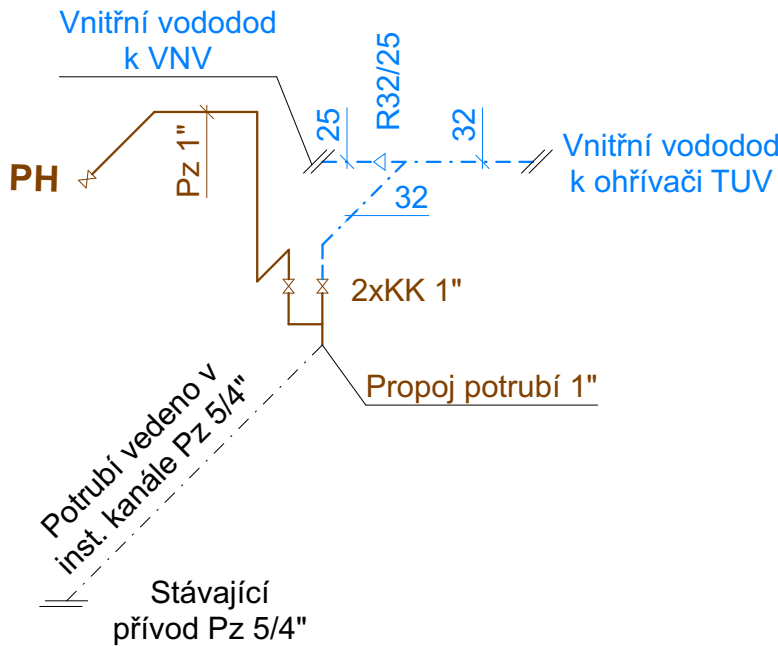

Detail B

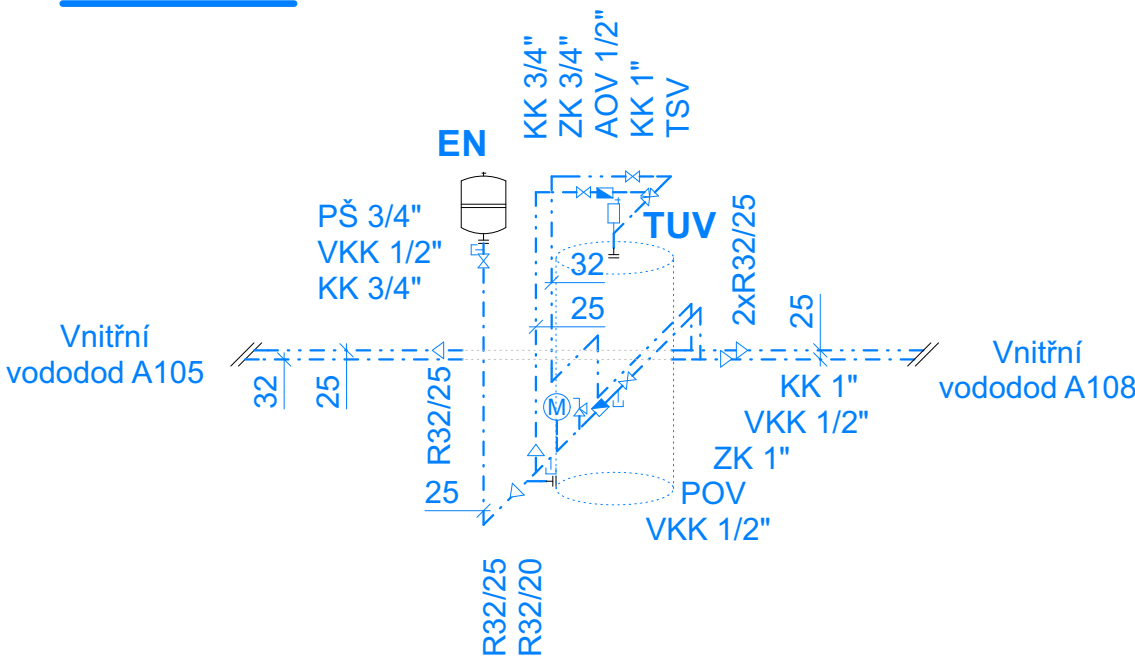

Legenda potrubí :

- ROZVOD Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ - spojované polyfúzním svařováním
ROZVOD POŽÁRNÍHO VODOVODU Z POZINKOVANÉHO POTRUBÍ -
spojované závitovými spoji
- ROZVOD STUDENNÉ VODY
 - ROZVOD TEPLÉ VODY
 - ROZVOD POŽÁRNÍHO VODOVODU (pozinkované potrubí)
 - STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODOVODU - beze změn
 - ZRUŠENÝ ROZVOD - demontovat

VENKOVNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL



TUV

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
- o objemu 300 l, stacionární, připojení G 1", příruba revizního otvoru se třemi otvory, topná jednotka 3x2,2 kW

WC

WC ZÁVĚSNÉ -
Použit montážní prvek do masivní zděné konstrukce, horní hrana mísy osazena 400 mm od čisté podlahy. Napojení přes rohový ventil (součást montážního rámu)

U

UMYVADLO 600 -
Horní hrana umyvadla osazena 850 mm od čisté podlahy
Stojánková páková baterie s napojením přes rohový ventil 1/2" s filtrem (výška 600mm)

D

KUCHYŇSKÝ DŘEZ -
Stojánková páková dřezová baterie s napojením přes rohový ventil 1/2" s filtrem (výška 600mm)

AP

AUTOMATICKÁ PRAČKA -
Napojení přes pračkový rohový ventil 1/2" (výška 600mm)

SP

SUŠIČKA PRÁDLA -
Bez napojení

P

PISOÁROVÉ STÁNÍ -
Automatické splachovací zařízení, napojení přes rohový ventil 1/2" s filtrem (výška 600mm)

S

SPRCHOVÝ KOUT ZDĚNÝ 2700x900 -
3x nástěnná sprchová baterie se sprchovou růžicí a kovovou hadicí (výška 1200mm)

KK

KULOVÝ KOHOUT -
Závitový přímý, plnopřtokový, páka

ZK

ZPĚTNÁ Klapka -
Mosaz, PN 4, 150 °C, vnitřní - vnitřní závit

ZKK

ZAHRADNÍ KULOVÝ KOHOUT -
S hadicovou vývodkou

VKK

VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT -
S hadicovou vývodkou a zátkou

VNV

VENKOVNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL -
pro tl. zdíva 20 - 50 cm, 1/2" (výška 1000 mm)

EN

Expanzní tlaková membránová nádoba o objemu 18 l, přetlak 10 bar/70°C, pro pitnou vodu (ohřev TUV), příp. G 3/4"

TSV

TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
20-55°C, KVS 4,5 m³/h, příp. G 1", vnější závit

POV

POJISTNÝ VENTIL PRO TEPLOU VODU -
PN16, 6 bar, 1/2"

PH

POŽÁRNÍ HYDRANT
Požární hydrant D25 s tvarové stálou hadicí délky 30m

M

MANOMETR
Rozsah 0-10 bar, spodní připojení M20x1,5 mm, max 200 °C

- Poznámka:**
1) Potrubí bude vedeno ve skladbě podlahové KCE, v úrovni vrstvy tep. izolace
2) Potrubí vedené v podlaze izolovat izolací s tloušťkou stěny 10 mm pro studenou vodu, tl. 20 mm pro teplou vodu. Potrubí vedené v drážce ve zdivu izolovat izolací s tloušťkou stěny 10 mm.
3) Trasa vodovodu vedeného v podlaze ke stoupacímu potrubí St.1 je orientační, přesnou polohu nutno ověřit při realizaci.
4) Při výskytu nezjištěných podzemních sítí nutno kontaktovat projektanta.

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	Luboš Hotový	Luboš Hotový projektová činnost ve výstavbě, Tel: 739 021 491 IČ: 04859316	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Krejska		
INVESTOR	Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25	DATUM	PARÉ
MÍSTO STAVBY	k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 816/1; 816/11; p.č.st. 331	01/2025	
Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou ČÁST: SO-01, SO-02_D1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÁ INSTALACE Název výkresu		ČÍSLO ZAKÁZKY	--/2020
		FORMÁT	2xA4
		PROJEKT PRO	DPS
		MĚŘÍTKO	--
VNITŘNÍ VODOVOD - detaily		ČÍSLO VÝKRESU	5-ZTI