

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 04.08.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 230804 HZ Rokytnice nad Rokytnou / 18158

Projektant/montážní firma:

Společnost: ELMI SYSTEM, s.r.o.
Název: Martin Špaček
Ulice: Hrotovecká 190
PSČ: 764 01 Třebíč
Telefon:

LPS_III

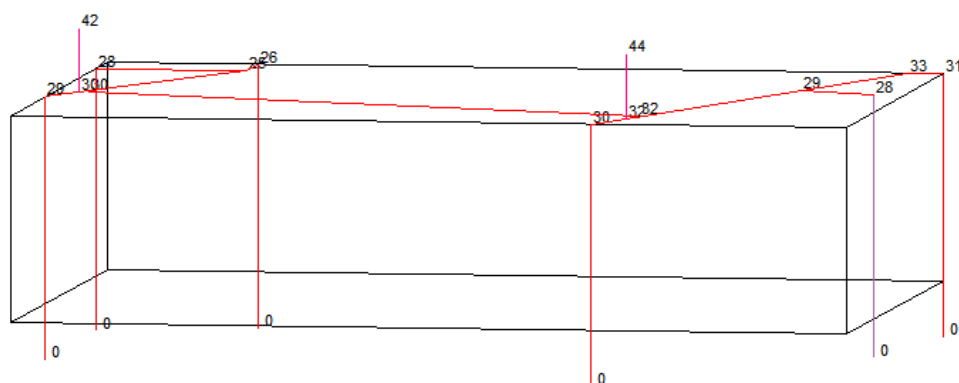

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 230804 HZ Rokytnice nad Rokytnou
Jméno:
Ulice:
PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
km - Izolační hodnota km: 0.5
Úroveň potenciálu: -1.3 m

Projekt:

Číslo projektu: 18158
Název projektu: Hasičská zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou
Ulice:
PSČ: CZ--


Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 04.08.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 230804 HZ Rokytnice nad Rokytinou / 18158

Projektant/montážní firma:

Společnost: ELMI SYSTEM, s.r.o.
Název: Martin Špaček
Ulice: Hrotovecká 190
PSČ: 764 01 Třebíč
Telefon:

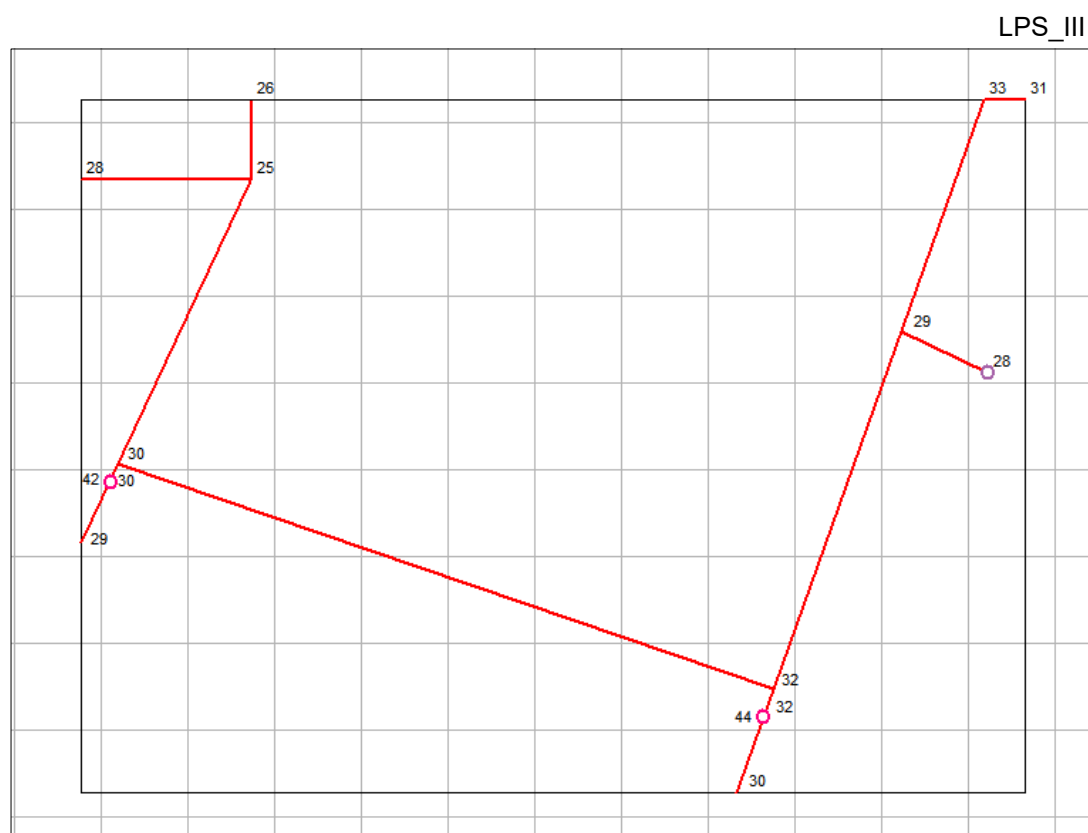Zobrazení: **nahoře**

Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 1.8 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 230804 HZ Rokytnice nad Rokytinou
Jméno:
Ulice:
PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
km - Izolační hodnota km: 0.5
Úroveň potenciálu: -1.3 m

Projekt:

Číslo projektu: 18158
Název projektu: Hasičská zbrojnice Rokytnice nad Rokytinou
Ulice:
PSČ: CZ--

Rozměry budovy:

Délka: 19.6 m
Šířka: 14.4 m
Výška: 4.8 m