



TYP PROVEDENÍ: OCEP ZAPUŠTĚNÝ (1U–16, 65 MOD.)
 KRYTÍ: IP40/20
 ROZMĚRY: š.380 x v.825 x hl.250 mm
 DĚLENÍ: —
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): ZESPODU
 VÝVODY: NAHORU

Pi: 15 kW
 Ps: 13 kW
 Ik: 10 kA
 In: 25 A

		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, info@elmisystem.cz		PARÉ:			
INVESTOR: MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU č.p. 67 675 25 Rokytnice nad Rokytnou		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK		ODP.PROJ.PROFESE: MARTIN ŠPAČEK			
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: MOX atelier s.r.o.					
AKCE:		PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE ROKYTNICE NAD ROKYTNOU					
ČÁST:		D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				DATUM: 05/2020	
PROFESE:		SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA A ELEKTRON.KOMUNIKACE				STUPEŇ PD: DPS	
						MĚŘÍTKO: 1:1	
						ZAK.ČÍSLO: 18158	
						Č.VÝKRESU	
		SCHÉMA ROZVADĚČE – RP1 (KLUBOVNA)				D.1.4.7 – 22	

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

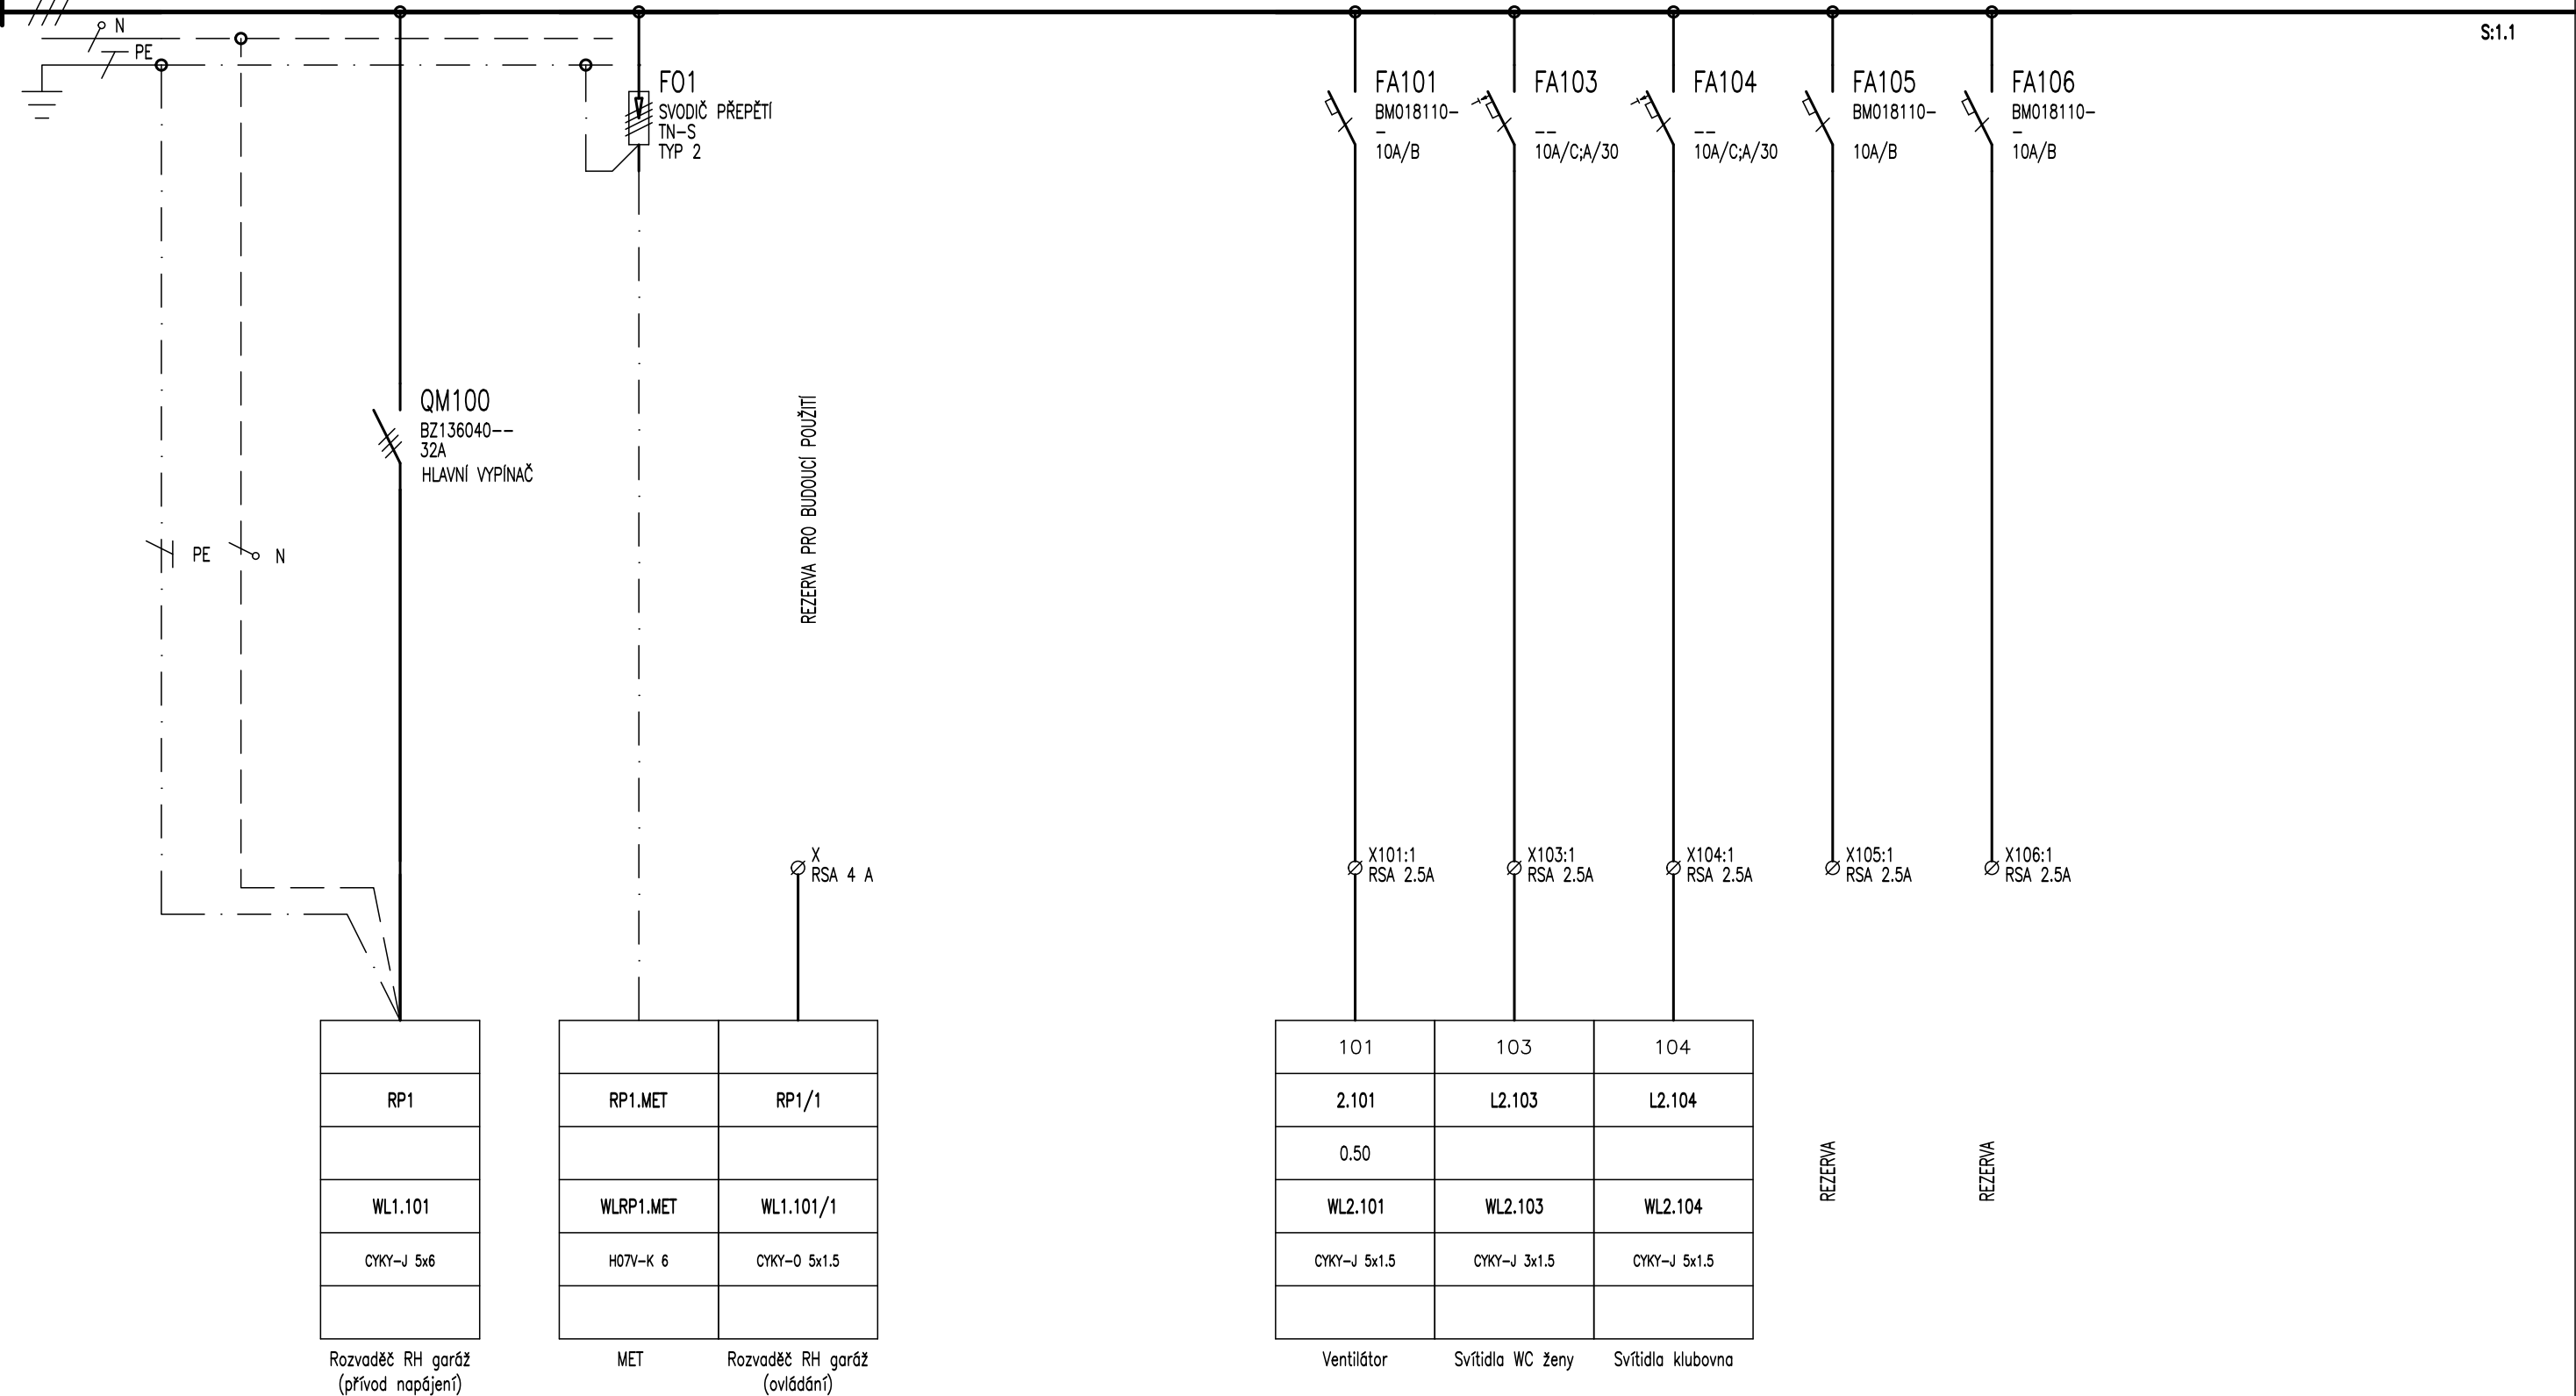

DATUM: 05/2020	SCHÉMA ROZVADĚČE – RP1 (KLUBOVNA)			LIST č.: 2 /	PARÉ:
	ZAK.ČÍSLO: 18158	VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE ROKYTNICE NAD ROKYTNOU	Č.VÝKRESU D.1.4.7-22	
	STUPEŇ PD: DPS	ODP.PROJ.: MARTIN ŠPAČEK	D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA A ELEKTRON.KOMUNIKACE		

S:1.1

S:2.1

