

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 29.10.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00011 / 09/010

Projektant/montážní firma:

Společnost: SO201- TMB
Název: střecha
Ulice:
PSČ:
Telefon:

TMB_SO201

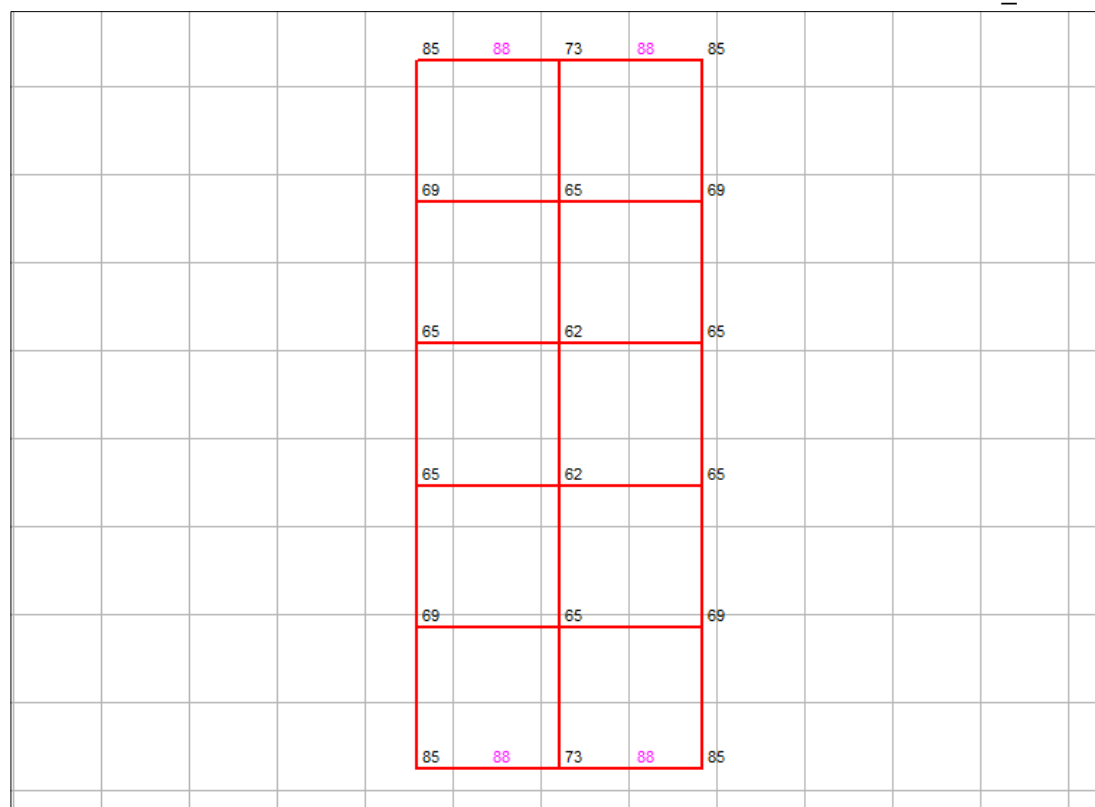

Část stavby



Zobrazení: **nahore**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahore
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 7.69 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00011
Jméno:
Ulice:
PSČ: --

Projekt:

Číslo projektu: 09/010
Název projektu: TMB
Ulice:
PSČ: CZ-293 01-Mladá Boleslav

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5
Úroveň potenciálu: -1 m
Max. dostatečná vzdálenost 88 cm

Rozměry budovy:

Délka: 25 m
Šířka: 62 m
Výška: 46 m