

PODLAŽÍ 0,00m


Legenda

- — — — — Pásek FeZn 30x4
- Svár zalitý asfaltem
- ↗ Vývod uzemnění vedoucí 1,5m nad zemí


Uzemnění provedeno dle ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2

LEGENDA


ZNAČENÍ	NÁZEV
	PÁSEK NEREZ V44 30x3,5 V ZAKLADOVÉ DESCE S ARMOVÁNÍM
	SPOUJ ZEMNÍHO VEDENÍ ZALITÝ ASFALTEM PÁSEK-PÁSEK / ARMOVÁNÍ-ARMOVÁNÍ / PÁSEK-ARMOVÁNÍ
	NA PÁSEK 30x3,5 VYSTUPLINĚ 1,5m NA TERÉNU NEBO BETONOVÝ ZAKLAD NÁKLĚT SMĚROVACÍ TRUBICI RÁVNOU DĚLÍ 38/18-45 S LEPÍDELEM-700mm V ŽD.M. 300mm v BETONU A 300mm NA TERÉNU
	JMÁCI VEDENÍ AMPLS NEBO NEREZ ØRAT 10mm
	SPOUJ JMÁCOHO VEDENÍ
	JMÁCI TVČ

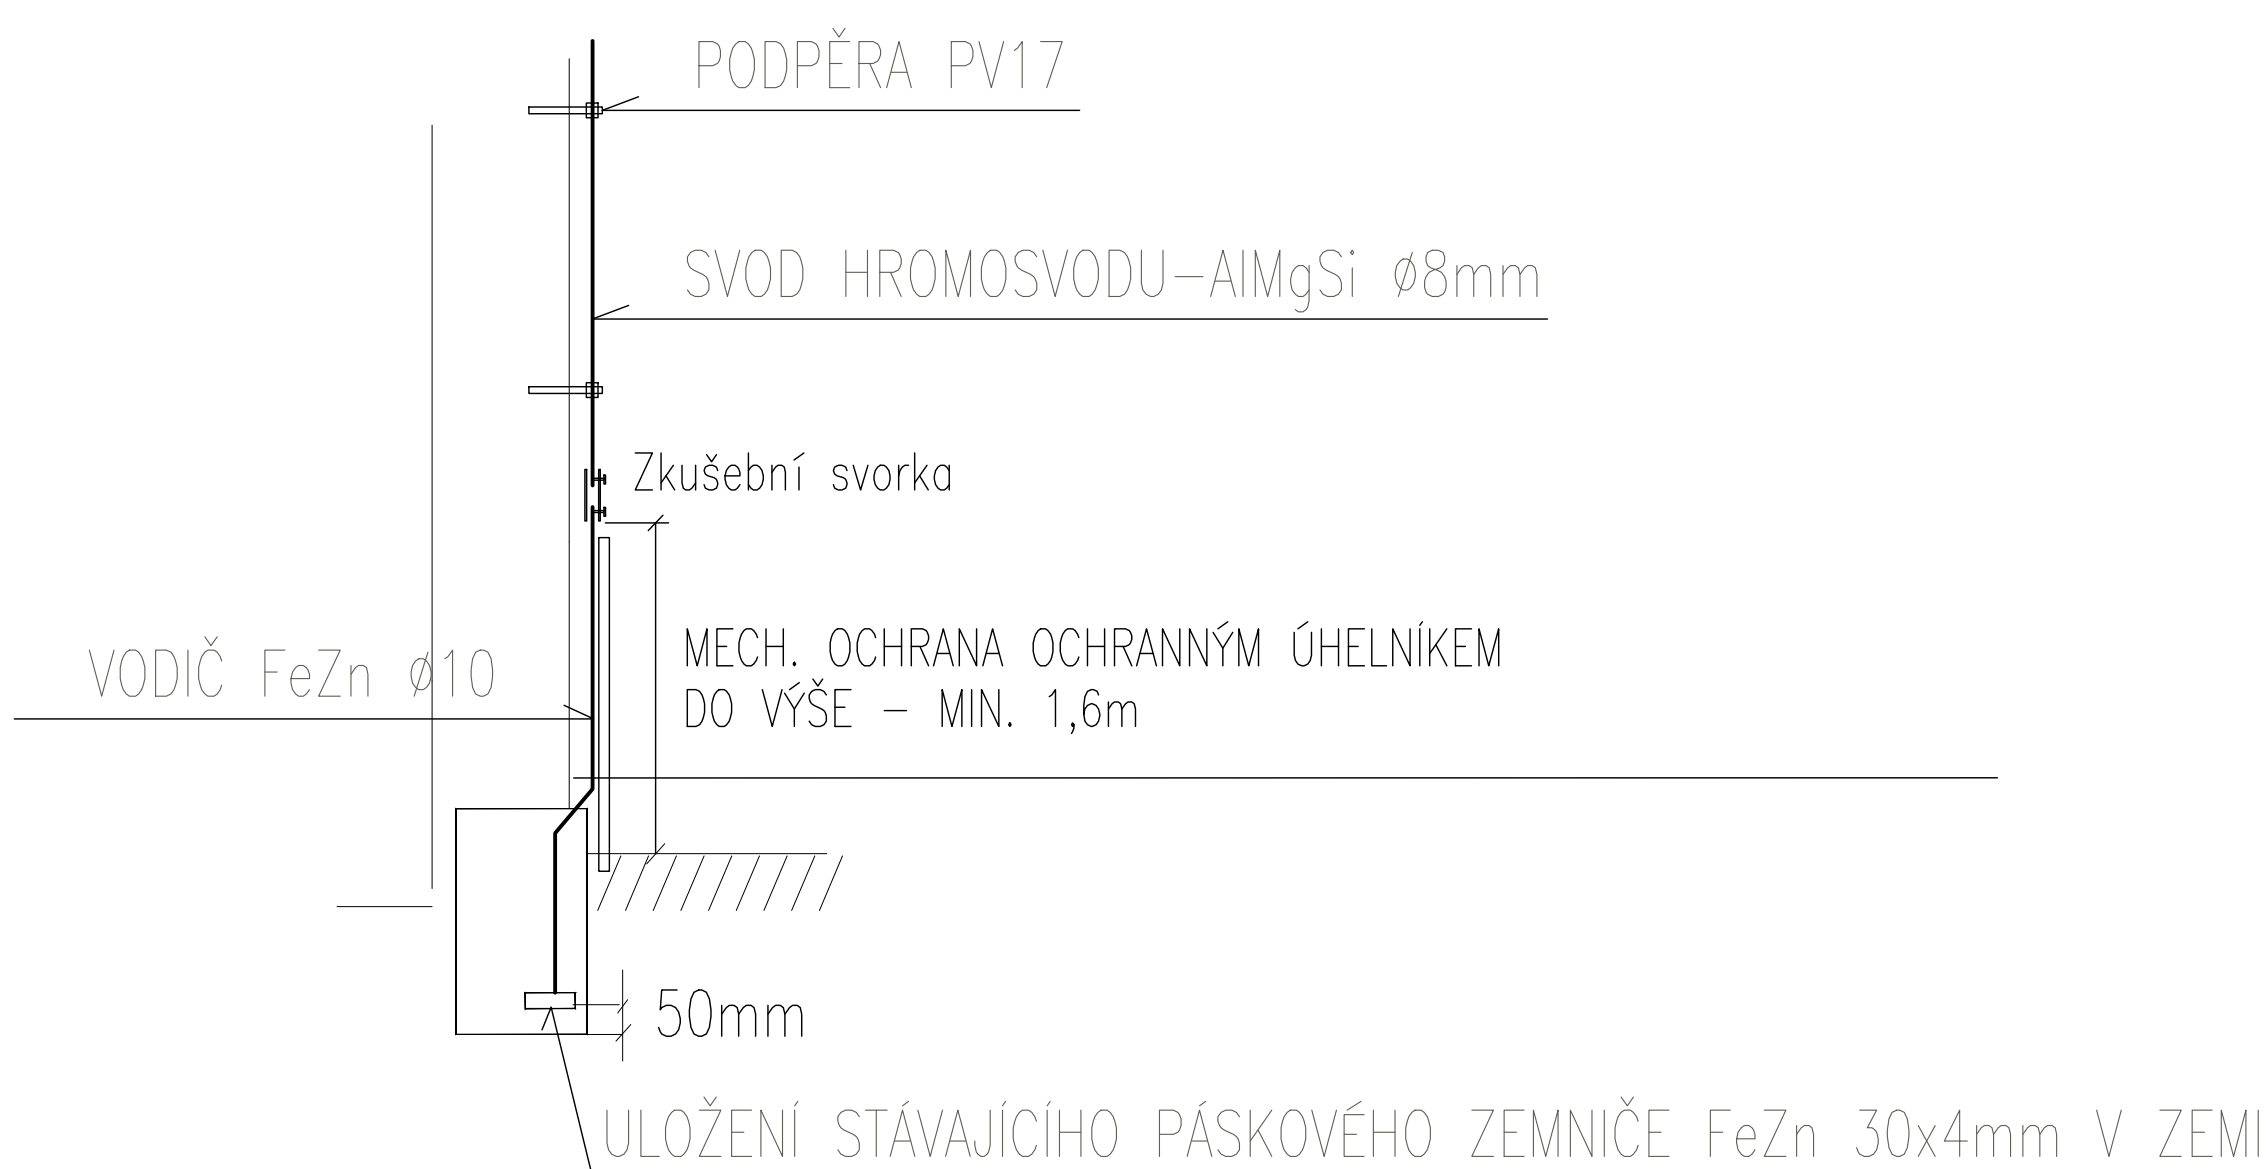


DETAIL PŘIPOJEN

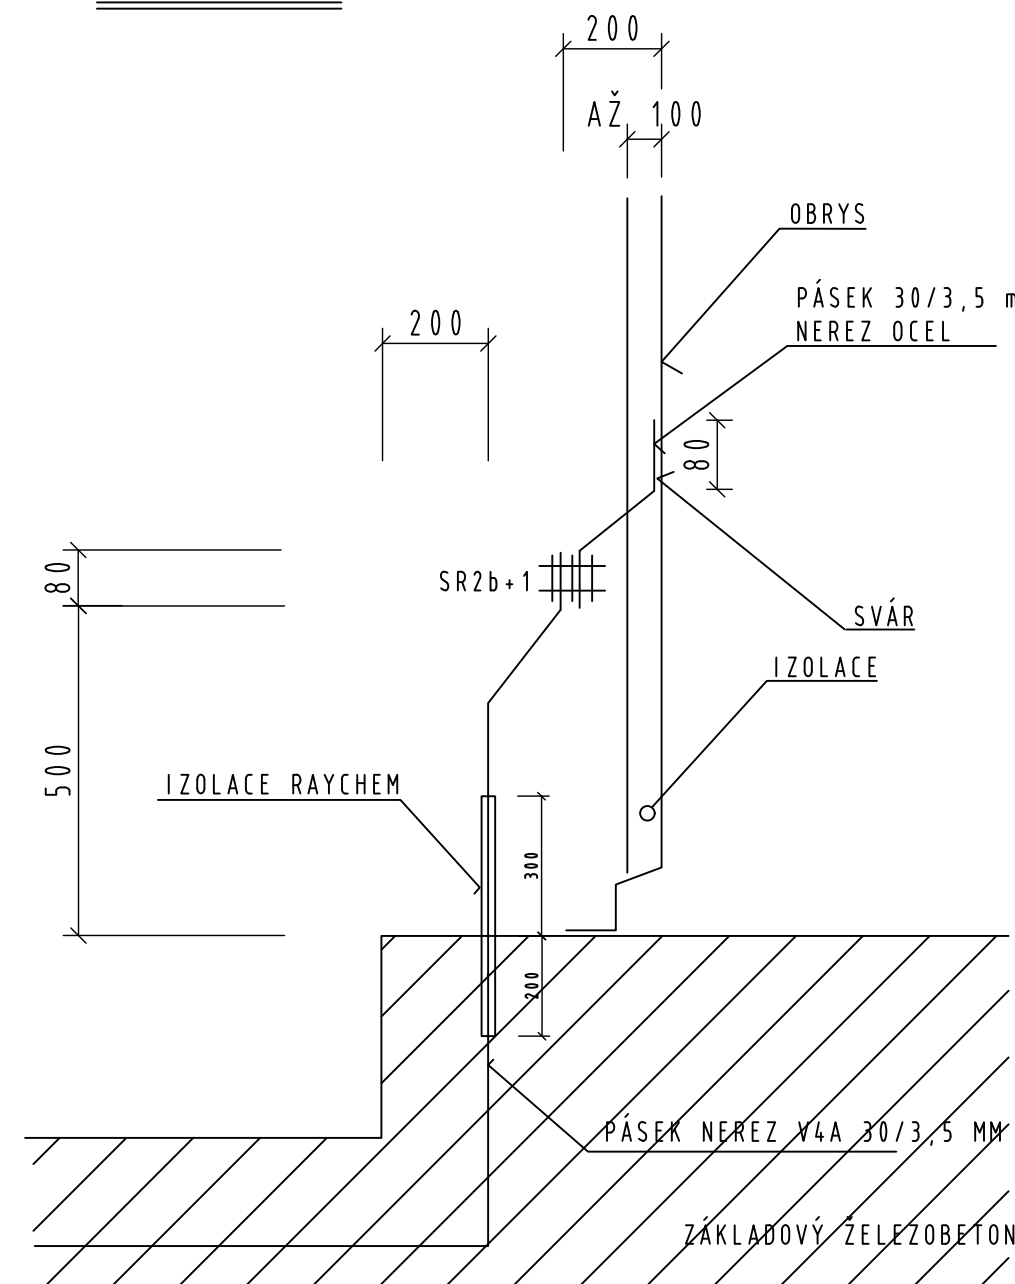

SCHEMA PROPOJENÍ ARMOVÁNÍ SVÁREM

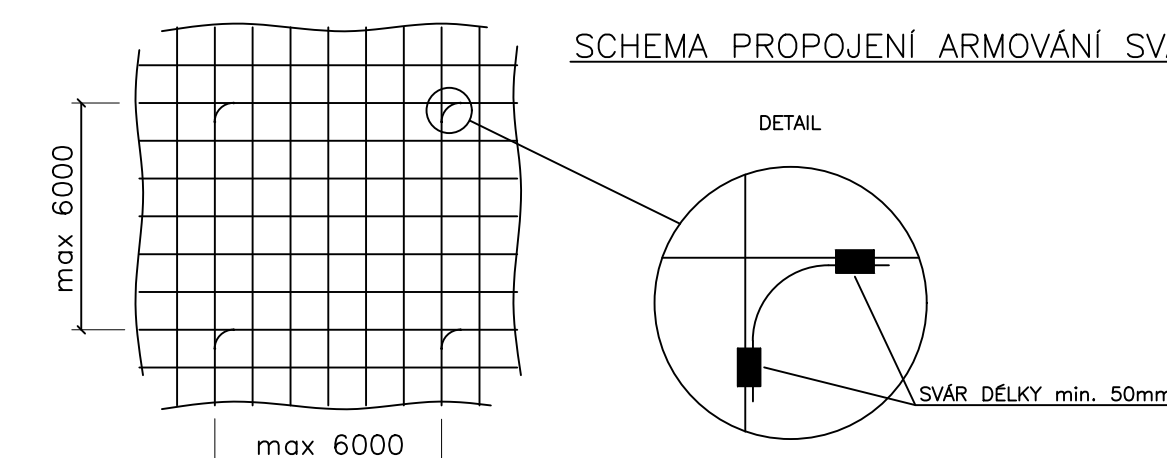

DETAIL SPOJE S OCELOVOU KONSTRUKCÍ

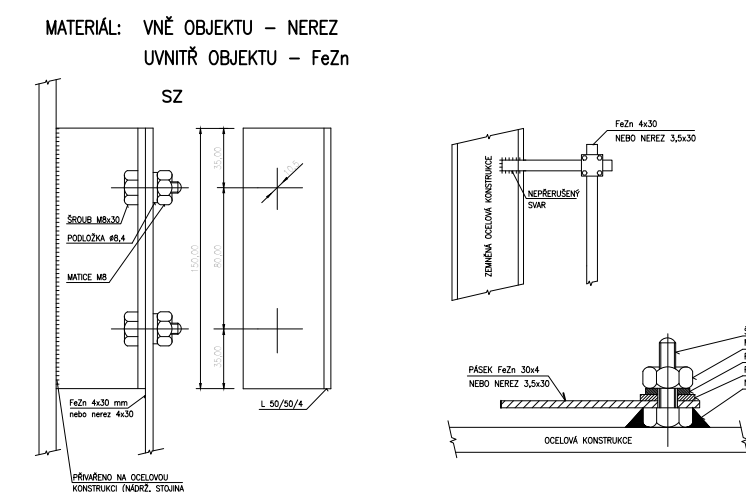

POZNÁMKA – UZEMNĚNÍ

- NÁKLADY NA CELOVÉ ZEMNÍČÍ ŽE JIMY (PZJ 421-433) - SOUŘEŠTÍ SOUČASŤ
- KAPALNÉ ZEMNÍČÍ ŽE BUDU DODÁ PŮLNOŽA V ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
- PÁSKY KAPALNÉ ZEMNÍČÍ ŽE BUDU NA PROSTUPE ŽELEZOBETONOVOU DESOU PŘIVÁŘEN K ARMÁVÁNÍ
- ŽE ZEMNÍČÍ ŽE BUDU VYVEDENY PÁSKY NERAZ VÁLA 30x3,5 A TO 1,5m DLOUHOV
- ZÁKLADY PRO STŘEŠNÍ KČ, TECHNOLOGIE
- PÁSKY NERAZ VÁLA DLOUHOV ŠMŮVATÉHO TUBOČÍ RAYCHEM NA PŘEHODU
- ŽELEZOBETONOVÉ DESKY 120cm V RYTNOU A 300cm DLOUHOV
- SVÁROVÁNÍ SPOJ BUDU PO OBOD STRANÁCH PÁSKU K ARMÁVÁNÍ V BĚLCE 30mm
- SVÁROVÁNÍ SPOJE PÁSKO BUDOU ZALITY ASFALTEM

POSPJOJENÍ PROVEDENO VODIČEM CY6mm2 NA EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE "HOP".

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 400V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KOTEL 80t/h ŠKODA ENERGO

 AFRY Ing. Jaroslav Maguška 1275/3 140 00 Praha 4, Michle	MÍSTO: MODERNIZACE PRÁYNY MLADA BOLESLAV DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
	MÍSTO: SO2021 ± 202 KOTELNA K20 ± OČIŠTĚNÍ SPALIN	MĚŘITEL: 1:100 MĚŘÍ AK: 16 REKDE: 00		
D.1.4 Stavební elektroinstalace Uzemnění +0,0m				
STAVBA: 0404721 DOKUMENTACE DSP – ZADÁNÍ	VYPRACOVANÉ: HOMOLA	KONTROLNÍ A ZODPOVÍ: ING. FOLTYN	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0404721—DS201—420	LISTI: