

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 29.11.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00011 / 09/010

Projektant/montážní firma:

Společnost: TMB


Název: SO203

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Bezejmenná

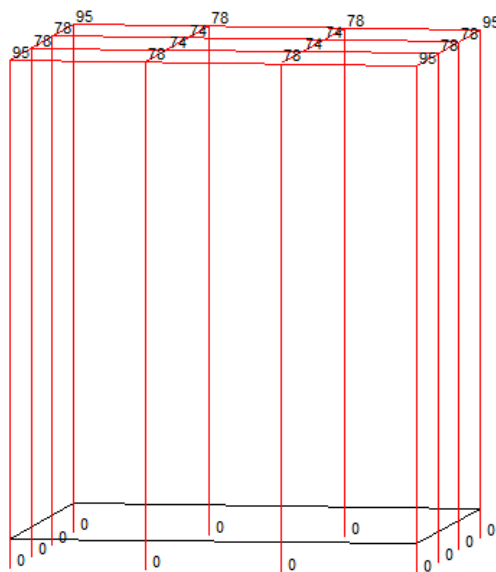

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00011

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -3 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/010

Název projektu: TMB- SO203

Ulice:

PSČ: CZ-293 01-Mladá Boleslav