
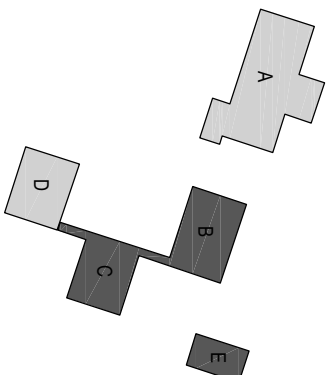
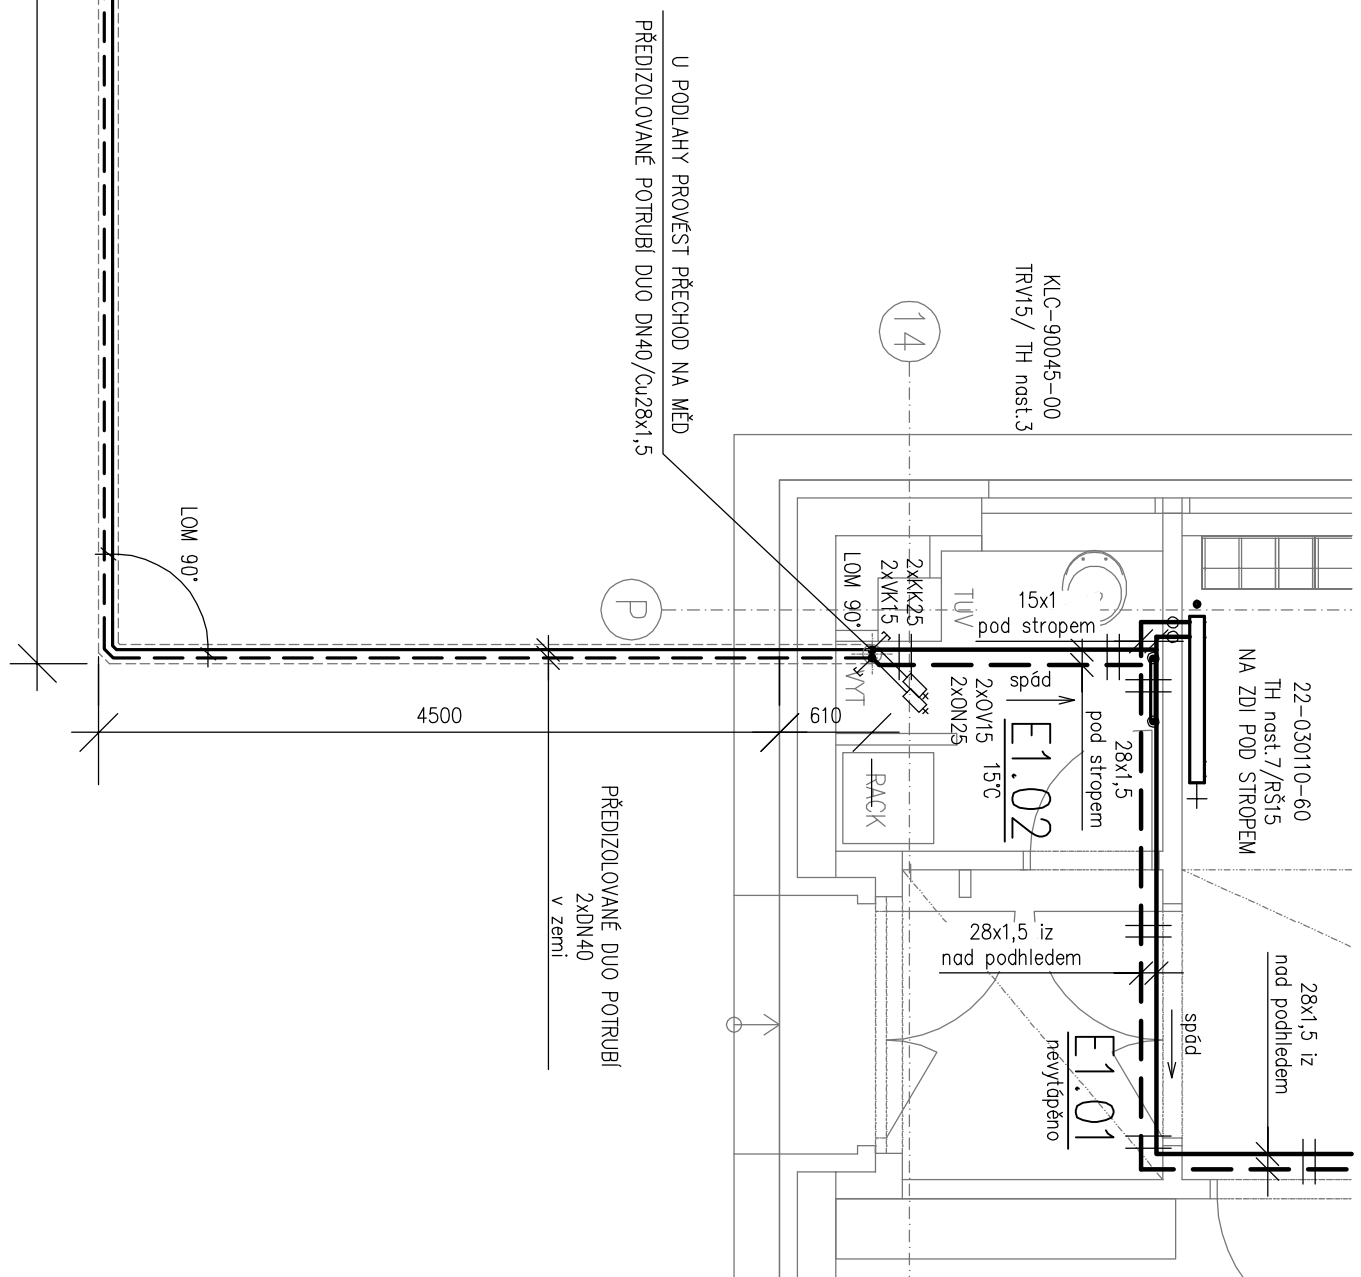


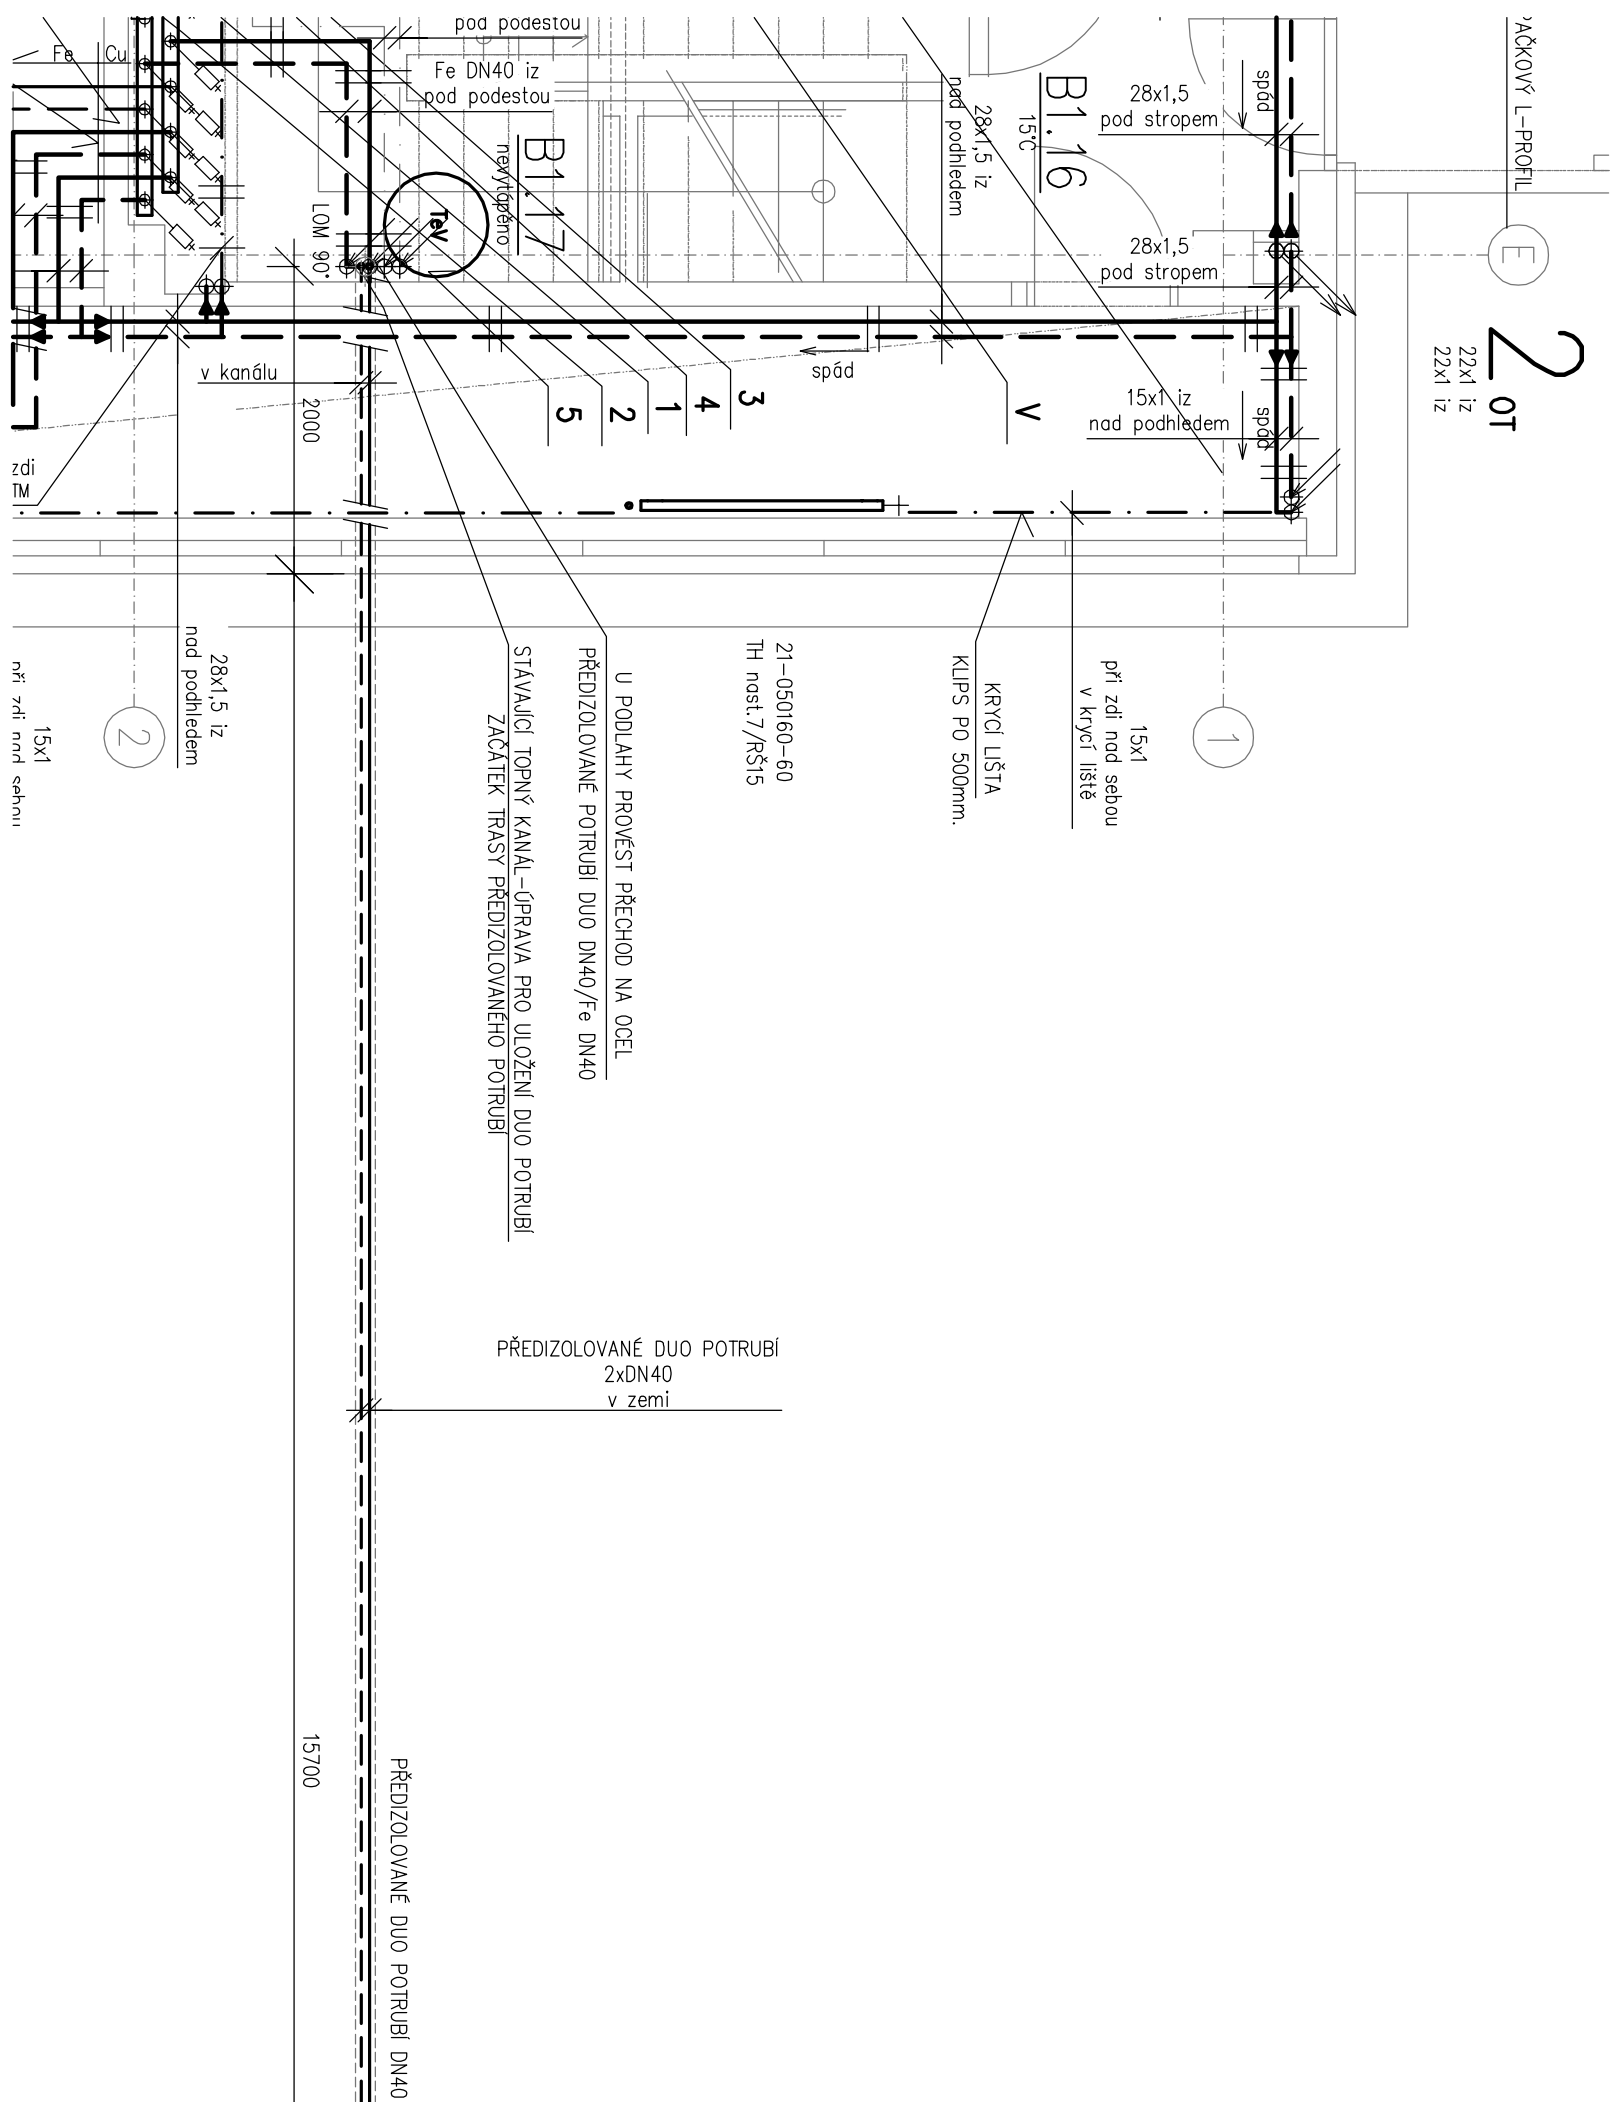

0,000 = 263,50 Bpv pro paviliony B a C
0,000 = 263,66 Bpv pro pavilion E

LEGENDA POTRUBI:

----- PŘEDIZOLOVANÉ DUO POTRUBÍ 2xDN40 - OTOPNÁ TĚLESA 70/55°C -----


TRUBNÍ ROZVOD:

- ROZMĚR TOPNÉ VODY PAMOUK B DO PAMOUK A BUDE ZHOVEN Z PREDLOŽOVANÉHO DUD POTRUBI 200X40
- VŠEKÉ ROZMĚR POTRUBI BUDÉ IZLOVANO DLE ZASAD UVEDENÝCH VE VHLÁŠCE MPO 193/2007 ŠB.
- POTRUBI BUDÉ VEDENO V ZEMI DLE ZOROVANÉ ŘEZU VKOPPEL V OBJEKTU BUDÉ POTRUBI VEDENO KANÁL V URČENÝM PRO VEDENÍ ROZVODNÉHO POTRUBI - VIZ. PD ARCHITKTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ

POZNÁMKA:

- PROSTUP MEZI POŽÁRNIMI ÚSEKY A PROSTUP STUPAČÍCH VEDENÍ STROPEM BUDE UJEDNĚN POŽÁRNÍMI TRUBNÍMI ÚČPÁKAMI, OSTATNÍ TRUBNÍ PROSTUPY STROPEM BUDOU DOJEŠNĚNÝ POŽÁRNÍM TMĚLEM. POTRUBÍ BUDE PO INSTALACI OBETOVÁNA

VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM:

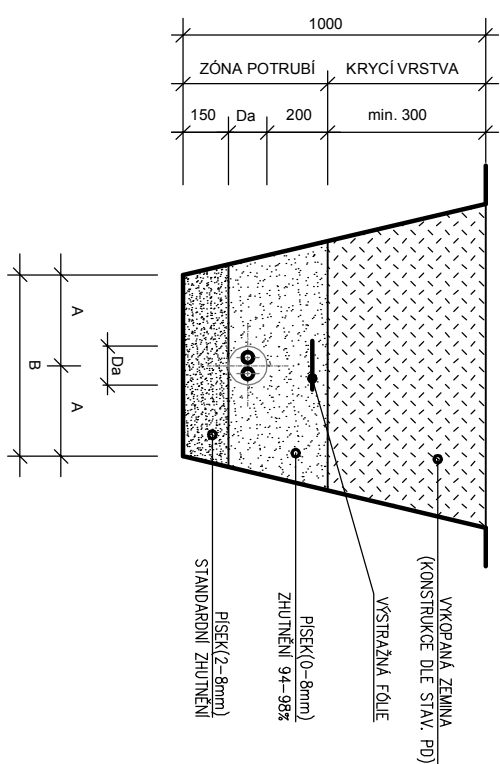

DIMENSIONE POTRUBI	A	B	Da
DUO 40+40/128	300	600	128

Název dokumentu:

ROZVOD MEZI BUDOVAMI

[illegible]

Generálny projektant  Arch. Design s.r.o. Societná 317/23 616 00 Brno	Osloviť	Autorizovaný inžinier
Projektant časti PD  Ing. Jozefína Vojanová Hradec, Látavská Tel./fax: 495 407 311-2 jv@ework.cz ICO 11076019 obch. register KROJPAJ s.r.o. HK účetní A. Wozna 348	Overiť	

Název stavby:		Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilionů B, C a E, Praha 18	
Č. zakázky:		B-19-001-1400	
HPP:		Ing. Petr Ježek	
Architekt:			
Úloha stavby:		Místnost 164	
Dle:		Praha 18řady	
Kde:		Hlavní město Praha	
Investor:		Městská část Praha 18, Běchovská 636, 199 00 Praha-Řepy	

[illegible]