

akce: MULTIFUNKČNÍ DŮM - STRAČOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76		č.zak.: Z21009	
investor: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov	proj. části: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057	Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
Místo stavby: Stračov; parc. č. 67, 75/1, 75/3, 76; k.ú. Stračov [755770]	Vypracoval: Josef Zuček, Karel Sommer zodp. proj.: Karel Sommer		


ČÁST PD: D.1.4.d Silnoproudá a slaboproudá instalace		označ.: D.1.4.d_12	
VÝKRES: Schéma rozvaděče RG1-3	měřitko:	stupeň PD: DPS	datum: 02 - 2021

Rozváděč RG 1-3

18 modulů (1x18)

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

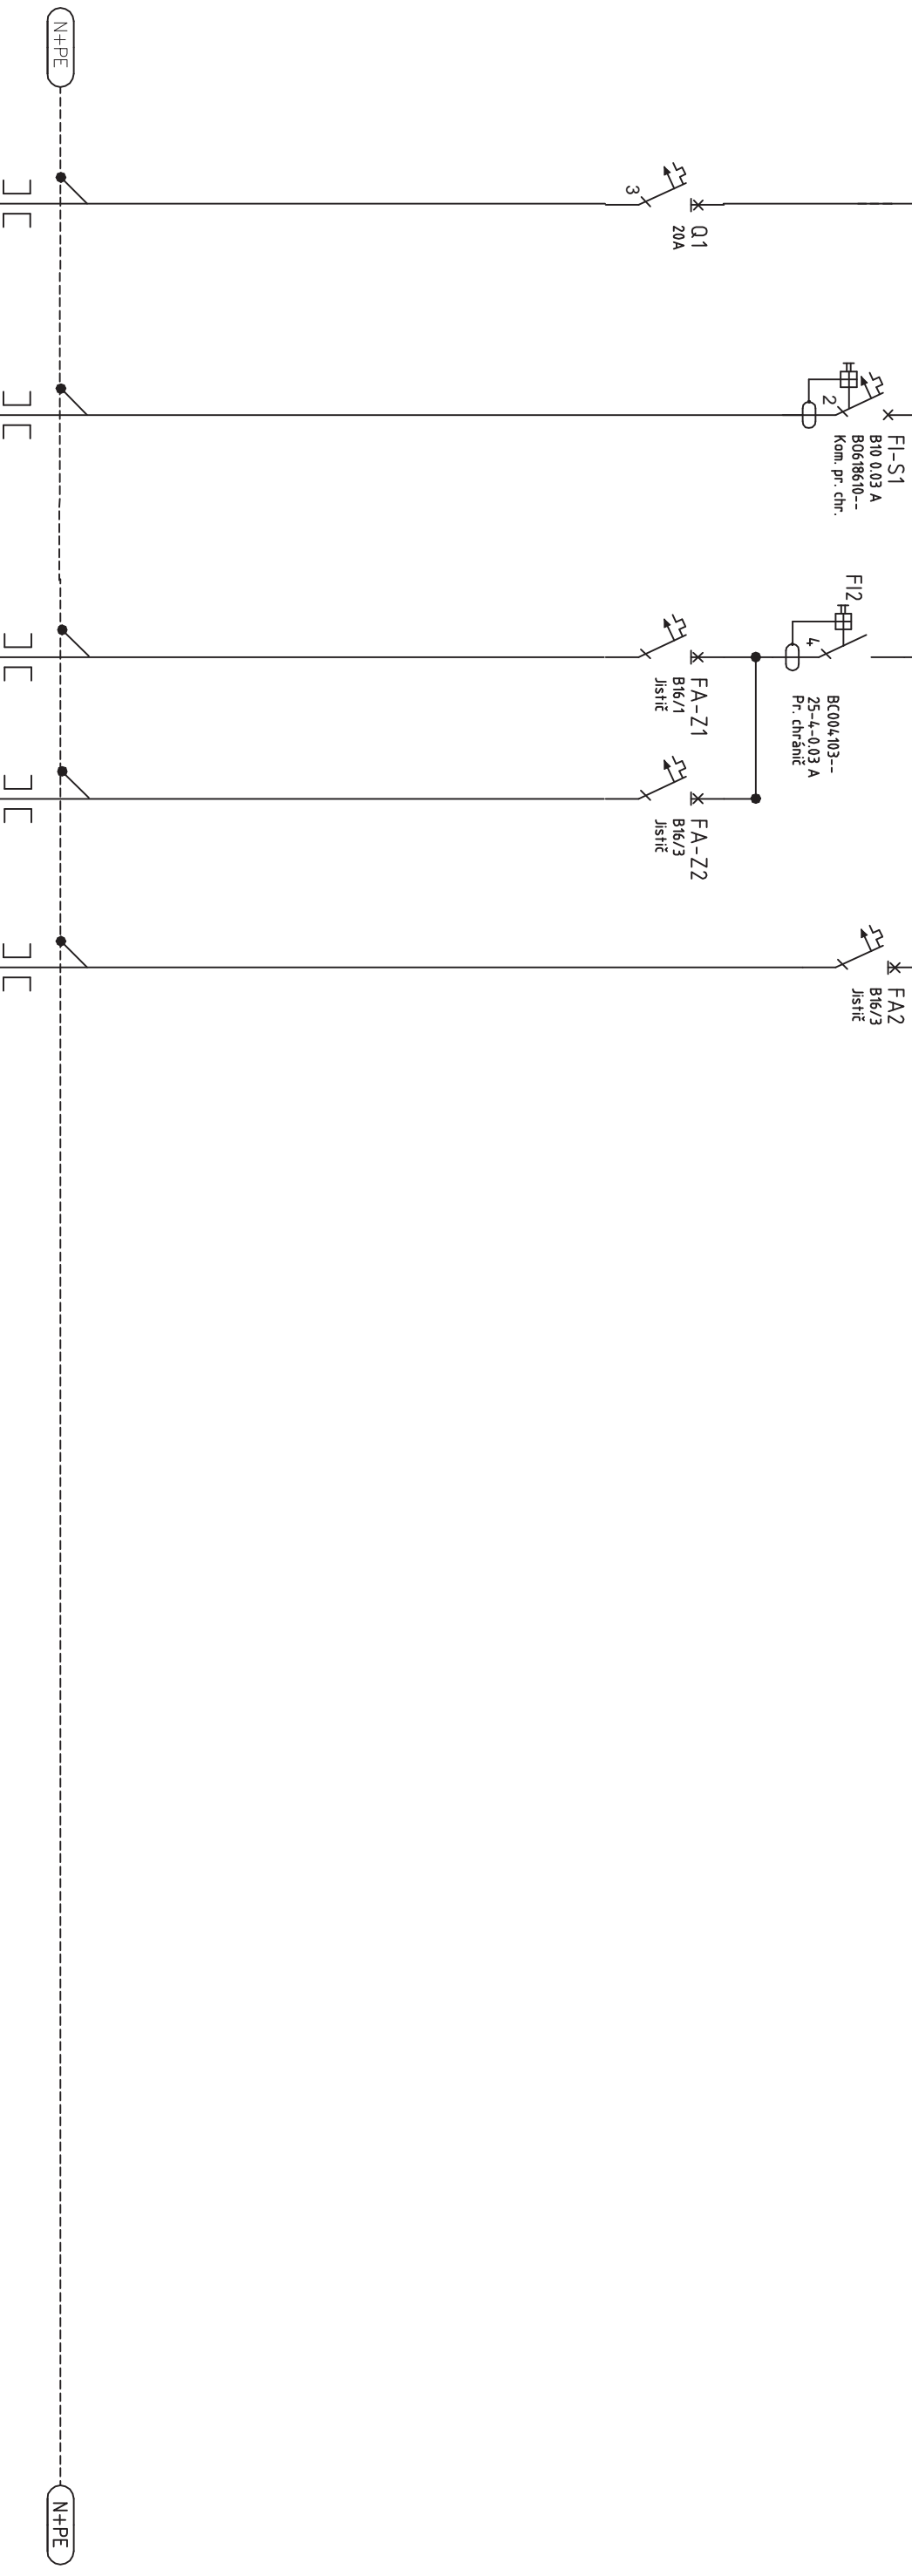

m	CYKY 5x10	kW
Pi =		

rozváděč
RH

m	CYKY 3Jx1,5	kW
Pi =		

obv.
OSV

m	CYKY 3Jx2,5	kW
Pi =		

zřesuvy
Z6s

m	CYKY 5Jx2,5	kW
Pi =		

zřesuvy
Z6s

m	pohon vrat CYKY 3Jx2,5	kW
Pi =		

vývod
AOV