


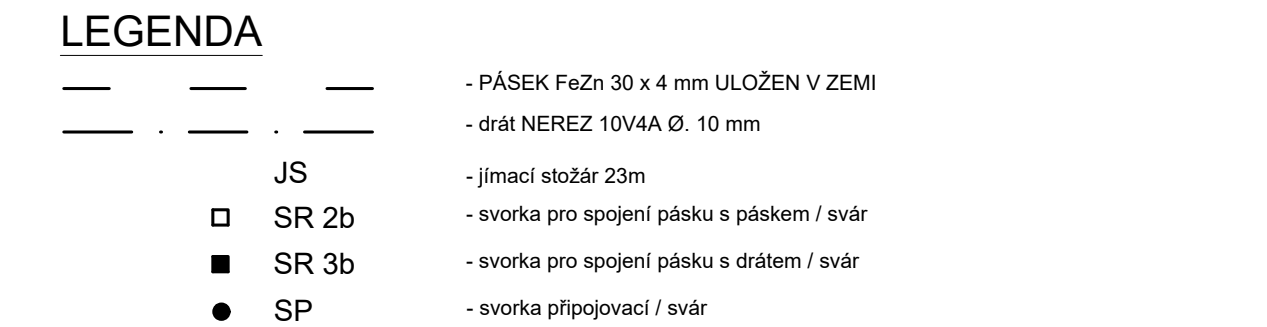

OBJEKT NÁDRŽE JE ZARÁŽEN DO LPS II (systém ochrany před bleskem) DLE ČSN EN 62305-3 ed.2.
 POLOMĚR VALIVÉ KOULE JE 30 m A PRŮHYB MEZI STOŽÁRY 5,87 m.
 POČET STROJENÝCH JÍMACŮ 4ks, JS1 - JS4 - PROVEDENÍ JÍMACÍMI STOŽÁRY ML20 J BU DD + 3m JÍMACÍ TYČ U OBJEKTU NÁDRŽE.
 STOŽÁRY BUDOU PŘIPOJENY K UZEMNĚNÍ PÁSKEM FeZn 30 x 4 mm, PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKU.
 HROMOSVODNÍ SOUSTAVA IZOLOVANÁ OD STAVBY VE SMYSLU ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3.2 a čl. E.5.1.2.
 PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ OCHRANY DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 62305 ed.2,
 KOTVENÍ STOŽÁRU DLE POŽADAVKU VÝROBCE.
 PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ!

Změna	Datum	Podpis	Index	Schválit
-------	-------	--------	-------	----------

 www.farmtec.cz				číslo výtisku	
hlavní projektant		projektant		FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Litomyšl Zámecká 218 570 01 Litomyšl tel.: 381 491 311, fax: 381 491 312 e-mail: litomysl@farmtec.cz	
Ing. J. Klusoň		Ing. J. Havran			
Ing. J. Klusoň		Ing. J. Věneček			
		29.04.2025			
kraj		Moravskoslezský		stupeň datum formát zak. číslo měřítka	
okres		Frýdek - Místek			
obec		Frýdlant nad Ostravicí			
stavebník		Frýdlantská zemědělská a.s.			
akce					
LUBNO					
Nádrž na kejdu					
SO, PS					
SO 01 Nádrž na kejdu					
obsah					
Jímací soustava - Řez					
č. výkresu				D.1.1.2.2.03	
				Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován nebo zpřístupněn třetí osobě!	