

Sdružení MAYO
Inženýrská a projektová činnost
Xaveriova 27
150 00 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
O121-0622/2012

Vyřizuje / linka
Ing. Mareš/38
e-mail: josef.mares@vakberoun.cz

Beroun dne
9.3.2012

Věc: Vyjádření k PD pro povolení stavby

Stavba: k.ú. Třebotov, k.ú. Kosoř - „Vodovodní přivaděč Radotín – Třebotov“

Stavebník: Obec Třebotov

Předložené podklady:

- průvodní dopis, plná moc
- PD pro SP: (Sdr. MAYO, Ing. J. Jodl v 01/2012)

Popis projektu: Vodovodní přivaděč Radotín – Třebotov: úsek vodovodu mezi armaturní šachtou, kt. je součástí vodovodního přivaděče Radotín - Kosoř a stávajícím vodojemem v Třebotově. Délka přivaděče z PE DN 150 bude 2 336,7m. V armaturní šachtě předávací místo s vodoměrem a omezovačem průtoku na 7 l/s, za armaturní šachtou bude osazena AT stanice s čerpadly 2 VLR 16/40. Pro AT stanici bude přivedena přípojka NN – řešeno samostatným projektem. Přestrojiti bude nutné vodojem Třebotov. Stávající vodojem v Třebotově nyní napojen na místní zdroje pitné vody, dle potřeby bude doplňován vodou z přivaděče. Plnění vodojemu do volné hladiny horním nátokem. Ve vđj osazena nová vdm sestava s přenosem M-BUS a chlorátor. Čerpadla v AT stanici řízeny dle stávajícího bezdrát. GPRS přenosem CONEL DA4.

Jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Třebotov máme k předložené dokumentaci následující připomínky a požadavky:

1. V místě stavby vodovodního přivaděče, v k.ú. Třebotov, se jedná dle §23 zákona č.274/2001Sb. o umístění stavby a práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok, proto požadujeme:
 - Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné požádat o vytyčení vodovodu v místech možných střetů a souběhů.
 - Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení.
 - Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
2. Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
3. Požadujeme projednat s naší společností v dostatečném předstihu zahájení prací, zejména v objektu vodojemu.
4. Požadujeme před zahájením stavby projednat způsob přenášení dat kompatibilní s naším dispečerským systémem.
5. Nebude-li zhotovitelem stavby naše společnost, požadujeme přizvat ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám.
6. Požadujeme, aby AT stanice byla vybavena záložním čerpadlem.
7. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme předání:
 - Dokumentace vodovodního přivaděče opravenou dle skutečného provedení a zaměření skutečného provedení v souřadnicích (také v digitální podobě – formát dwg/dgn) včetně polohopisu dle směrnic naší společnosti.

- Kopii Zápisu o předání a převzetí dokončené stavby.
- Výsledky předepsaných zkoušek.
- Návodů k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení.
- Protokolů o revizi elektro-zařízení.
- Dodatku k provoznímu řádu vodovodu.

Dále sdělujeme:

- vytyčení našich sítí, koordinaci prací si objednejte u provozu Beroun (vodovod – tel. 311 747 142, kanalizace – tel. 311 747 123)

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby.



Mgr. Jiří Paul
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun
akciová společnost
266 41 Beroun, Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ46356975 4

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

**Sdružení MAYO
Projektová a inženýrská kancelář
Ing. Jiří Matzner
Xavierova 27
150 00 Praha 5**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 1863/12/2/02

V Praze dne: 25.4.2012

Vyřizuje: Ing. Smrž/271

„Vodovodní přivaděč Radotín - Třebotov“, Praha 16, k.ú. Radotín

Stavebník: Obec Třebotov

Žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení

Předložená projektová dokumentace navrhuje výstavbu vodovodního přivaděče Radotín – Třebotov DN 150 celkové délky 2336,7 m. Navrhovaný vodovod bude napojen na prodloužení stávajícího vodovodního přivaděče s předávacím místem v armaturní šachtě, jež je součástí stavby „Vodovodní přivaděč Radotín – Kosoř“. Za napojením na armaturní šachtu je navržena AT stanice. Odběr pitné vody v množství 7,0 l/s je již povolen v rámci vyjádření č.j. 5490/07/2/02 ze dne 26.11.2007.

S vydáním stavebního povolení z hlediska správce vodohospodářské infrastruktury na území hl.m. Prahy (dále jen HMP) souhlasíme s následujícími podmínkami:

- Předmětnou stavbu není možno z našeho pohledu kolaudovat dříve, než bude vyřešeno posílení stávající vodovodní sítě, na kterou se stavba napojuje. Konkrétně se jedná o zkapacitnění nátoky do vodojemu Třebotov, zvýšení výkonu čerpací stanice a osazení telemetrie s přenosem na centrální dispečink a možností dálkového ovládání.
- Vodovodní přivaděč nebudeme přebírat do naší správy PVS.
- Toto vyjádření platí 1 rok od jeho vydání.

Zaslanou dokumentaci vracíme.

S pozdravem



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

ředitel divize rozvoje
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 170 225

-201-

Ing. Petr Bureš
člen představenstva

Ing. Vladislav Černý
předseda představenstva

Příloha: PD

Co : Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – Operativní útvar PrŘ

Váš dopis zn.

Ze dne 8.2.2012

Naše značka PVK 6046/OTPČ/12

Vyřizuje Lukáš Horel
Operativní út. provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 166 / 221 501 194

E-mail lukas.horel@pvk.cz

Datum 20.2.2012

Sdružení MAYO

Ing. Jiří Matzner

Xaveriova 27
150 00 Praha 5

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

„Vodovodní přivaděč Radotín - Třebotov“

Středočeský kraj, okres Praha – západ, k.ú. Třebotov a k.ú. Kosoř

Investor: Obec Třebotov, Klidná 69, Třebotov

Na základě Vašeho písemného požadavku o naše vyjádření k výše uvedené stavební akci sdělujeme, že jsme postoupenou dokumentaci (PD) posoudili. Předmětem předložené dokumentace pro stavební povolení je vybudování nového vodovodního přivaděče, určeného pro dodávku pitné vody do obce Třebotov. Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Třebotov a k.ú. Kosoř.

Navrhovaný vodovodní přivaděč bude napojen na prodloužení stávajícího vodovodního přivaděče s předávacím místem v armaturní šachtě, jež je součástí stavby „Vodovodní přivaděč Radotín – Kosoř“. V armaturní šachtě (součást stavby „Vodovodní přivaděč Radotín – Kosoř“) bude umístěna vodoměrná sestava s vodoměrem a omezovačem průtoku na 7 l/s. Součástí výstroje šachty bude přenos dat do velína PVK, a.s. Za armaturní šachtou bude vybudován přivaděč PE 100 DN 150 s ochranným pláštěm z PP v délce 2340 m a AT stanice (tyto objekty PVK a.s. provozovat nebude). Dle PD je stanovena $Q_{hmax} = 7,7$ l/s.

Provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy s projektovou dokumentací stavby a její realizací souhlasí při splnění níže uvedených připomínek a požadavků:

1. Upozorňujeme, že do kolaudačního řízení přivaděče je nutné vyřešit investice na posílení stávající vodovodní sítě hl. m. Prahy, na kterou se bude přivaděč napojovat – tzn. pro zajištění potřebného množství vody pro obec Třebotov (a Kosoř) požadujeme provést zkapacitnění nátoky do vodojemu Třebotov, doplnění telemetrie a výměnu stávajících čerpadel AT stanice za nová čerpadla dle hydraulického návrhu a s frekvenčním měničem.
2. Předmětnou stavbu věcně i časově zkoordinujte se stavební akcí „Vodovodní přivaděč Radotín - Kosoř“.
3. Z provozních důvodů požadujeme před předávací šachtu osadit šoupě.
4. Dodržte podmínky a požadavky uvedené ve vyjádření č.j. PVK 26079/OTPČ/09 ze dne 18.1.2010.
5. Upozorňujeme, že předávací šachta a její vystrojení musí odpovídat požadavkům Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy – 2. aktualizace – leden 2011 (kap. A-6.4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘEDÁVACÍHO MÍSTA PITNÁ VODA).
6. PVK a.s. převezme do provozování pouze ty objekty, které budou převzaty PVS a.s. do její správy tj. armaturní šachta s vodoměrnou sestavou pro obec Kosoř a Třebotov (součást stavby „Vodovodní přivaděč Radotín – Kosoř“).

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Ke Kablu 971 – 102 00 – Praha 10 – Hostivař

Call centrum: 840 111 112 – E-mail: info@pvk.cz – web: www.pvk.cz

Sídlo společnosti: Pařížská 11 – 110 00 – Praha 1

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, u Městského soudu v Praze.

IČ: 25656635 – DIČ: CZ25656635



7. Veškeré objekty, které budou předávány do správy PVS, a.s., resp. provozu PVK, a.s. musí být navrženy a provedeny podle platných norem, předpisů a pravidel (Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území HMP) – 2. aktualizace - leden 2011 – www.pvs.cz.
8. Bude stanoveno množství, na které bude uzavřena smlouva o dodávce vody (po vydání stavebního povolení). Tato smlouva bude uzavřena na základě stanovení obchodních a technických podmínek, fakturace bude probíhat dle skutečného čerpaného množství – smlouvu o dodávce vody uzavírá obchodní oddělení PVK a.s. (Zákaznické oddělení – uzavírání smluv Ing. Sedláček tel. 267 194 303 (pí. Záhorová tel. 267 194 301), Hradecká 2489/1, Praha 3).
9. Z hlediska odběru množství vody musí být předmětná stavba projednána se správcem infrastrukturního majetku Pražskou vodohospodářskou společností a.s, Praha 1, Žatecká 2.
10. K zajištění ochrany námi provozovaných sítí požadujeme dodržet ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí, 75 5411 Vodovodní přípojký, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technické vybavení.
11. Upozorňujeme, že provádět napojení navrhovaných vodovodních řadů / kanalizačních stok na stávající vodovod / kanalizaci je oprávněna pouze PVK a.s., jako provozovatel těchto zařízení a která má na tyto práce povolení. Práce budou provedeny na náklad investora na základě řádné objednávky. Totéž platí i v případě napojování přípojek na stávající vodovody a kanalizaci v provozování PVK a.s.
12. Uzavírání úseků vodovodních řadů, případné dočasné opatření na kanalizaci související s předmětnou stavbou požadujeme projednat s Centrálním dispečinkem, tel. 267 310 543.
13. Náklady na zprovoznění vodovodu, tj. tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a hygienické proplachy, bude hradit investor stavby.
14. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně. Tento požadavek platí i pro místa křížení s vodovodním řadem. Ochranné pásmo stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany u profilů do DN 500 včetně, u profilů nad DN 500 – 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
15. Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace - kanalizační šachtové poklopy musí splňovat podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400 (poklop s pražským znakem a rámem DN 600 s kloubem a pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, výměna kónusů, osazení betonových rektifikačních prstenců).
16. V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená, že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK, a.s. k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok nalézajících se v prostoru staveniště.
17. Zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a stok.
18. Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok; pokud se tak nestane, náklady na případné vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u investora akce.
19. Investor nebo dodavatel prací bude odpovídat podle míry svého zavinění za veškeré škody, které vzniknou případně dalším subjektům /fyzickým i právnickým osobám/ v důsledku poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.
20. Pokud v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel o tyto služby musí s PVK a.s. uzavřít předem Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
- tato smlouva bude uzavřena na základě předchozího projednání dokumentace dočasných nebo trvalých přípojek nebo jiného způsobu dodávky vody a odvádění odpadních vod, včetně stanovení obchodních a technických podmínek; v případě, že smlouva již existuje, je třeba

- uzavřít dodatek k platné smlouvě tehdy, pokud dojde ke změně množství dodávané vody nebo ke změně množství či kvality vypouštěných vod do kanalizace, oproti platné smlouvě;
- bude-li odběratel vypouštět do kanalizace odpadní vody obsahující zvláště nebezpečné látky uvedené příloze č. 1 vodního zákona, nebo odpadní vody překračující limity znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak tyto případy projedná s PVS a. s. a k uzavření smlouvy s PVK a. s. předloží povolení vodoprávního úřadu, obsahující podmínky pro vypouštění těchto odpadních vod;
 - vypouštění odpadních vod ze staveniště se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam, ražených štol a také na vody srážkové. Veškerá napojení do stokové sítě musí být vybavena předčisticím zařízením – objektem s usazovacím prostorem na zachycení splavenin a plavenin.
21. Před zahájením stavebních prací uzavřete písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK, a.s.
 22. Zahájení stavebních prací oznamte v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK a.s., Ke Kablu 971, Praha 10.
 23. Přizvat pracovníka odd. dozoru staveb – Praha 2, Ke Karlovu 8a na předání staveniště – p. Hříbal, tel. 221 969 535.
 24. V co nejkratší době prosím zašlete ID údaje obce Třebotov (IČO, DIČ, adresa, kontaktní osoba, telefon) na výše uvedenou adresu PVK, a.s. na p. Jiřího Hanzala.

Projektovou dokumentaci vracíme zpět s potvrzenou situací.

CO: PVS a.s. – úsek rozvoje
Provoz sítě - oblast 3
Provoz čerpacích stanic a PČOV
OTPČ
Podatelna

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru
provozního ředitele
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
732

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice
Tel.: 950 845 052 Fax: 950 870 148 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL - 3716 - 1/2012 - PCNP

Řevnice 12. 4. 2012

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Sdružení MAYO, projektová a inženýrská kancelář
Xaveriova 1832/27
150 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: nprap. František Procházka, tel.: 950 845 126, e-mail: frantisek.prochazka@sck.izscr.cz)

Místo stavby : K. ú. Třebotov, Kosoř
Název stavby : Vodovodní přívaděč Radotín - Třebotov
Stavebník – investor stavby : OBEC TŘEBOTOV, Klidná 69, 252 26 Třebotov
Předložená dokumentace : Projekt pro stavební řízení, Ing. Jiří Jodl, 1/2012

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 4. 4. 2012.**

K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:

V průběhu výkopových prací je nutno řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací včetně situačního plánu.

Poznámky:

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.

Příloha

PD, Ing. Jiří Jodl, 1/2012

IČ

Bankovní spojení (bank connection)

Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

plk. Ing. Ladislava Svatošová
ředitel odboru prevence
rada

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
stanice Řevnice
Havlíčkova 174
: 70885371 3
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

**Sdružení MAYO projektová a
inženýrská kancelář**
Praha 5, Xaveriova 27
150 00

Vás dopis značky/ze dne
6.2.2012

Naše značka
1160/12/KSUS/KLT/MOT

Vyřizuje/telefon
Motal / 257921147

Praha
5.3.2012

Věc : Vodovodní přivaděč Radotín-Třebotov, vyjádření pro stavební řízení

Dle Vaší žádosti a předložené PD se jedná stavbu vodovodního přivaděče pro obec Třebotov. Uložení navrženého vodovodního přivaděče se dotýká tělesa silnic II/101 a III/10119. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj.pozemků p.č.635/1 v k.ú.Třebotov, p.č.425, p.č.428/1 v k.ú.Kosoř a stavby silnic II/101 a III/10119 **souhlasí** s výše zmíněnou stavbou „Vodovodní přivaděč Radotín – Třebotov“ s tím, že budou dodrženy následující technické podmínky :

Podélné uložení vodovodního přivaděče v tělese silnice II/101 a křížení vodovodního přivaděče s tělesem silnic II/101 a III/10119 bude v maximální možné míře realizováno protlaký, s tím, že těleso silnice bude otevřeno pouze v místě startovacích jam v tělese silnice II/101. Při vopevření tělesa sil.II/101 budou dodrženy tyto technické podmínky :

- Před zahájením stavby investor uzavře se Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS Středočeského kraje příslušnou smlouvu. Dále investor požádá Měú Černošice, odbor dopravy o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
- Výkop bude proveden za omezeného silničního provozu dle schváleného DIO s ohledem na stanovené dopravní značení, které po dobu trvání prací udržuje investor stavby.
- Kryt vozovky v místě výkopu bude proveden původním materiálem, v celé délce a šířce zahraněn.
- Uložená zařízení pod vozovkou budou umístěna do chráničky, která bude ukončena až za silničními příkopy-mimo těleso komunikace. Stavební materiál ani výkopek nesmí být ukládán na vozovce.
- Zpětná výplň výkopu bude provedena dle technologických podmínek Ministerstva dopravy a spojů ČR ,TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“.
- Obrusná vrstva v místě výkopu bude provedena s přesahem 0,5 m.
- Po provedení uvedených prací požádá investor stavby o převzetí dotčeného úseku silnice a tento den bude dnem ukončení zvláštního užívání komunikace. O převzetí upraveného výkopu bude sepsán zápis.
- Investor stavby po dobu životnosti svého zařízení, umístěného v silničním tělese, na požádání KSÚS Stř.kraje bezplatně toto zařízení vytýčí pro účely provádění údržby a oprav vozovky.
- V případě rekonstrukce silnice a silničních objektů je investor stavby povinen provést na své náklady přeložení svého zařízení, a to po dobu provádění stavebních prací KSÚS Stř.kraje nebo jeho úpravu-přizpůsobení zařízení novým podmínkám na silnici.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- Investor stavby ručí za řádné provedení oprav a stav vozovky po dobu min.60 měsíců po provedení konečné úpravy dotčeného úseku vozovky. Měsíc před ukončením záruky požádá investor stavby Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje o kontrolu současného stavu povrchu silnice v místě výkopu. KSÚS Stř.kraje si vyhrazuje právo uplatnit v době záruky reklamaci na provedené práce.
- Výkopové práce budou prováděny mimo období zimní údržby, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku.

Protlaky pod tělesem silnice II/101 a III/10119 budou realizovány za dodržení těchto podmínek :

- Před zahájením stavby investor uzavře se Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS Stř.kraje příslušnou smlouvu.
- Uložené zařízení pod vozovkou bude provedeno protlakem v chrániče, která bude ukončena mimo těleso silnice (v chodníku, za silničními příkopy atd).
- Stávající odvodnění vozovky bude zachováno - obnoveno v celém rozsahu.
- Vozovka a její příslušenství po provedeném protlaku budou uvedeny do původního stavu (čistota vozovky, úprava silničních příkopů, pomocného silničního pozemku).
- Po provedení stavebních prací - protlaku - požádá investor stavby v den ukončení zvláštního užívání komunikace o převzetí upraveného úseku silnice a bude proveden zápis o převzetí.
- Investor stavby po dobu životnosti svého zařízení, umístěného v silničním tělese, na požádání KSÚS Stř.kraje bezplatně toto zařízení vytýčí pro účely provádění údržby a oprav vozovky.
- V případě rekonstrukce vozovky a silničních objektů je investor stavby povinen provést na své náklady přeložení svého zařízení, a to po dobu provádění stavebních prací KSÚS Stř.kraje, nebo jeho úpravu –přizpůsobení zařízení novým podmínkám na komunikaci.
- Investor stavby ručí za řádné provedení úpravy silničního pozemku a stav vozovky po dobu 60 měsíců od provedení konečné úpravy dotčeného úseku komunikace.
- Měsíc před ukončením záruky požádá investor stavby KSÚS Stř.kraje o protokolární převzetí konečné úpravy po protlaku vozovky.

Vlivem stavebních prací nedojde k poškození součástí a příslušenství silnice (propustky,dopravní značení atd.)

Přílohy : bez příloh

Na vědomí : Měú Černošice, odbor dopravy

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Ivana Jurčíková
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

V. Z.

Bank. spoj.:7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 257921147
Fax: 257921147
E- mail: karel.motal@ksus.cz

Městský úřad Černošice

Odbor dopravy

Pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Sdružení MAYO

Xaveriova 27

150 00 Praha 5

oprávněná úřední osoba: Kopřivová

tel.: 221982394, fax: 221982480, e-mail: olga.koprivova@mestocernosice.cz

č.j.: MUCE-5819/2012 OD-Ko

V Praze dne: 12.3.2012


Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci „Vodovodní přivaděč Radotín - Třebotov“

Městský úřad Černošice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

s o u h l a s n é s t a n o v i s k o

podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění p.p., k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu vodovodního přivaděče Radotín – Třebotov. Stavba bude napojena na přivaděč Radotín – Kosoř, před křižovatkou sil. II/101 a III/10119 (odbočka do Kosoře) ve směru od Radotín, v armaturní šachtě. Přivaděč je veden podél sil. II/101 do obce Třebotov, kde dále pokračuje po přechodu sil. II/101 místní komunikací a dále je veden podél polní a lesní cesty až ke stávajícímu vodojemu. Stanovisko je vydáno za předpokladu splnění následujících podmínek:

- křížení vodovodu se sil. II/101 a III/10119 bude provedeno protlaký
- uložení přivaděče podél sil. II/101 bude realizováno v souladu s podmínkami správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje technologií řízeného podvrtní, cca po 100m budou zřízeny startovací jámy
- min. 30 dní před realizací stavby požádá investor/zhotovitel odbor dopravy o zvláštní užívání komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích dotčených stavbou, na základě předchozího souhlasu Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD a správce komunikace KSÚS Středoč. kraje



Olga Kopřivová

referent oddělení dopravy a správy
komunikací

Městský úřad Černošice

odbor dopravy
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2
otisk úředního razítka

22

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 08.02.2012

Inženýrská a projektová činnost

Xaveriova 27

150 00 Praha 5

Naše zn.: KHSSC 05730/2012

Vyřizuje: Bc. Vávrová

Tel.: 234 118 133

E-mail: lucie.vavrova@khsstc.cz

Datum: 27.02.2012

Třebotov – vodovodní přívaděč Radotín - Třebotov. Závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.

Na základě žádosti investora Obce Třebotov, Klidná 69, 252 26 v zastoupení na základě plné moci Ing. Jiří Matzner, Xaveriova 27, 150 00 Praha 5 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“/ a § 82 odst. 1 a 2 písm. i/ zákona, předloženou dokumentaci k stavebnímu řízení „**Třebotov – vodovodní přívaděč Radotín - Třebotov**“.

V části dokumentace ke stavebnímu řízení týkající se výstavby **vodovodního přívaděče** Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem dokumentace ke stavebnímu řízení , se

s o u h l a s í z a s p l n ě n í n á s l e d u j í c í c h p o d m í n ě k s t a n o v e n ý c h v s o u l a d u s u s t a n o v e n í m § 7 7 z á k o n a :

Nejpozději ke kolaudaci stavby bude předloženo:

1/ Rozbor vzorku vody z kolaudovaného vodovodu v rozsahu „krácený“ dle Vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.



**Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech**

Nad Olšinami 3/448
100 00 Praha 10
Telefon/Fax 274 817 993
IČO: 49276433
DIČ: CZ49276433

Bankovní spojení:
KB Praha - Město
č.ú. 40238021/0100

Sdružení MAYO
Projektová a inž. kancelář

Xaveriova 27
150 00 Praha 5

V Praze dne 2.11.2009

Naše značka 3397/2009

Věc: **Radotín – Třebotov, okres Praha – západ** – vyjádření k akci: „Radotín - Třebotov, vodovodní přívaděč, k.ú. Třebotov, k.ú. Kosor“


Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Požadujeme:

1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
2. Sdělení termínu stavby **nejpozději v průběhu stavebního řízení.**
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**

příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433

Středočeský kraj

Ústav archeologické památkové péče středních Čech - příspěvková organizace Středočeského kraje
Pracoviště - Kounice čp. 105, Nížbor - zámek čp. 260 - www.uappsc.cz



ŽADATEL

Jiří Jodl

NAŠE ZNAČKA
0100045996

VYŘIZUJE / LINKA
Oddělení Dokumentace
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
05.04.2012

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vodovodní přivaděč Radotín - Třebotov

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100045996 ze dne 03.04.2012, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 05.04.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Zbyněk Businský
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasilací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28



ŽADATEL

Jiří Jodl

NAŠE ZNAČKA
0200023464

VYŘIZUJE / LINKA
Oddělení Poskytování sítí

VYŘÍZENO DNE
03.04.2012

Pro: **Stavební řízení**

Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Vodovodní přívaděč Radotín - Třebotov

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjádření k existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto vyjádřením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 03.04.2012.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ — GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140
53

SKUPINA ČEZ



Sdružení MAYO
projektová a inženýrská kancelář
Xaveriova 27
150 00 PRAHA 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1024252790

Ladislav Moravec

Praha 23. 10. 2009

**Vyjádření k existenci energetických zařízení v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. a k projektové dokumentaci pro stavbu:
Stavba vodovodního přívaděče Radotín – Třebotov.
Stanovisko pro územní a stavební řízení.**

K realizaci výše uvedené akce nemáme námitky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází:

Druh zařízení		ochranné pásmo
☐ nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110kV	(VVN)	12m
☒ nadzemní vedení vysokého napětí 22kV	(VN)	7m
☒ podzemní vedení vysokého napětí 22kV	(VN)	1m
☒ nadzemní vedení nízkého napětí 0,4kV	(NN)	nemá
☒ podzemní vedení nízkého napětí 0,4kV	(NN)	1m
☐ trafostanice 22/0,4kV	(TS)	7m

Zakreslené polohy zařízení na přílohách tohoto vyjádření jsou pouze s informativní přesností. O přesné vytýčení podzemního zařízení je nutné požádat. První vytýčení bude provedeno bezplatně.

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet telekomunikační zařízení energetiky. O stanovisko k existenci tohoto zařízení je nutno samostatně požádat ČEZ ICT Services, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (např. přípojky a přívody v majetku odběratelů, veřejné osvětlení a pod)

Před započítáním zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel.: 840850860.

U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení, je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná.

Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 840840840 a doložena kopií tohoto vyjádření, včetně přílohy a situace přesného umístění stavby.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném pásmu.

Platnost vyjádření je šest měsíců ode dne uvedeného v záhlaví.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou níže uvedené přílohy s uvedenou značkou tohoto vyjádření.


Příloha : 1x situace s přibližným zákresem energetických zařízení

	podzemní vedení VN – 22 kV
	nadzemní vedení VN – 22 kV
	podzemní vedení NN – 0,4 kV
	nadzemní vedení NN – 0,4 kV

S pozdravem

Ladislav Moravec


technik Poskytování sítí NN a VN Kladno

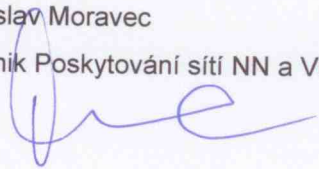


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň



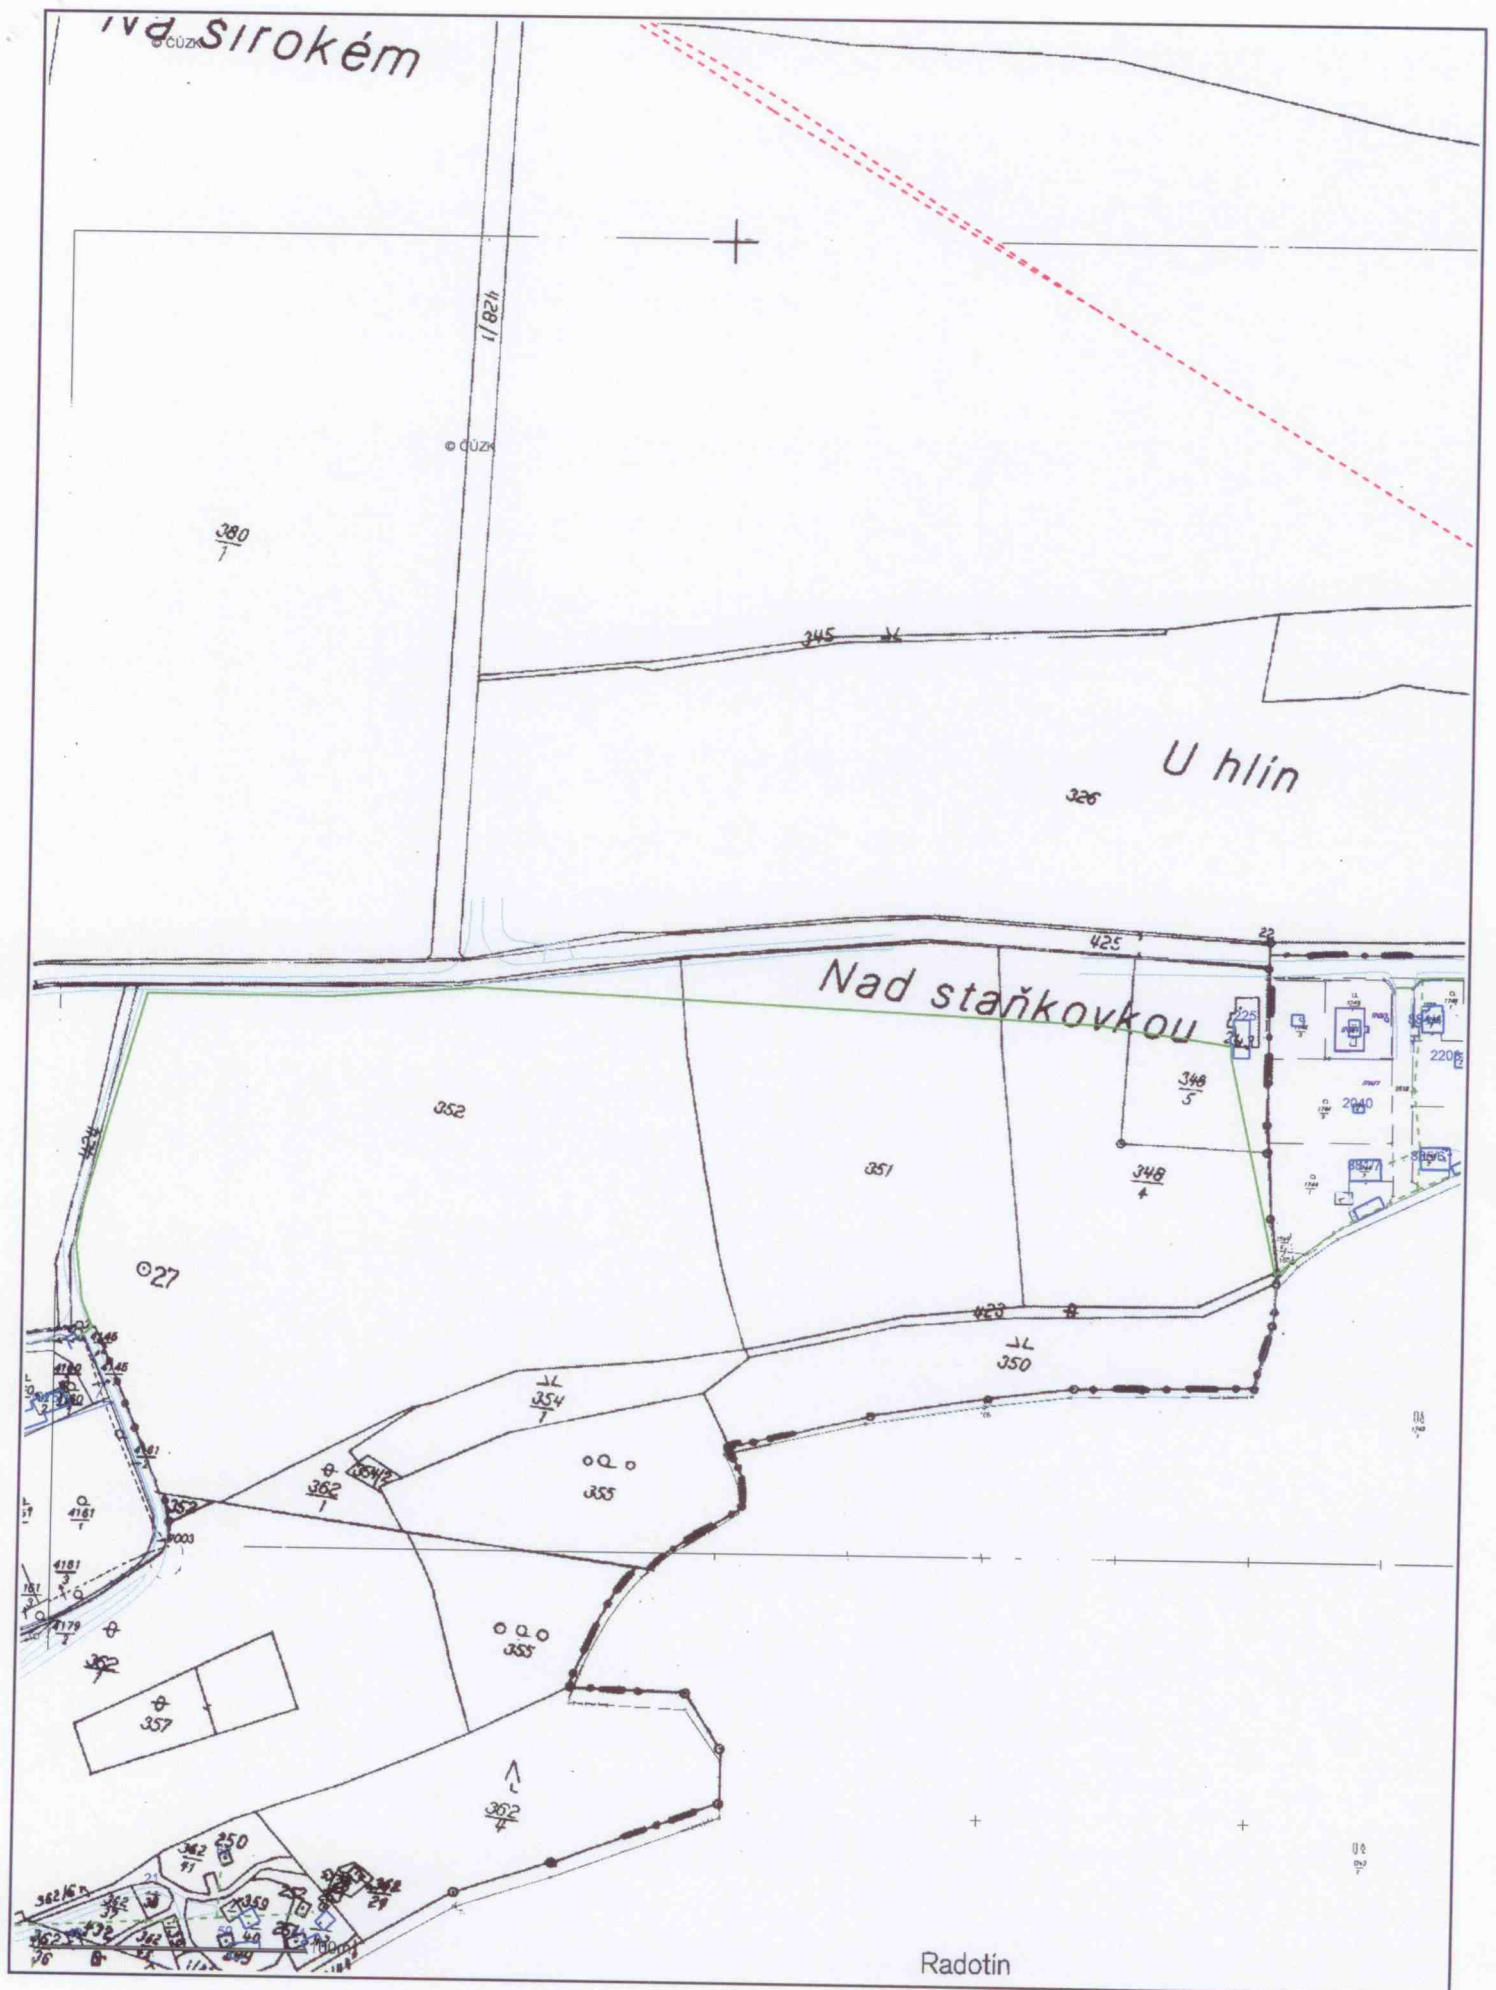

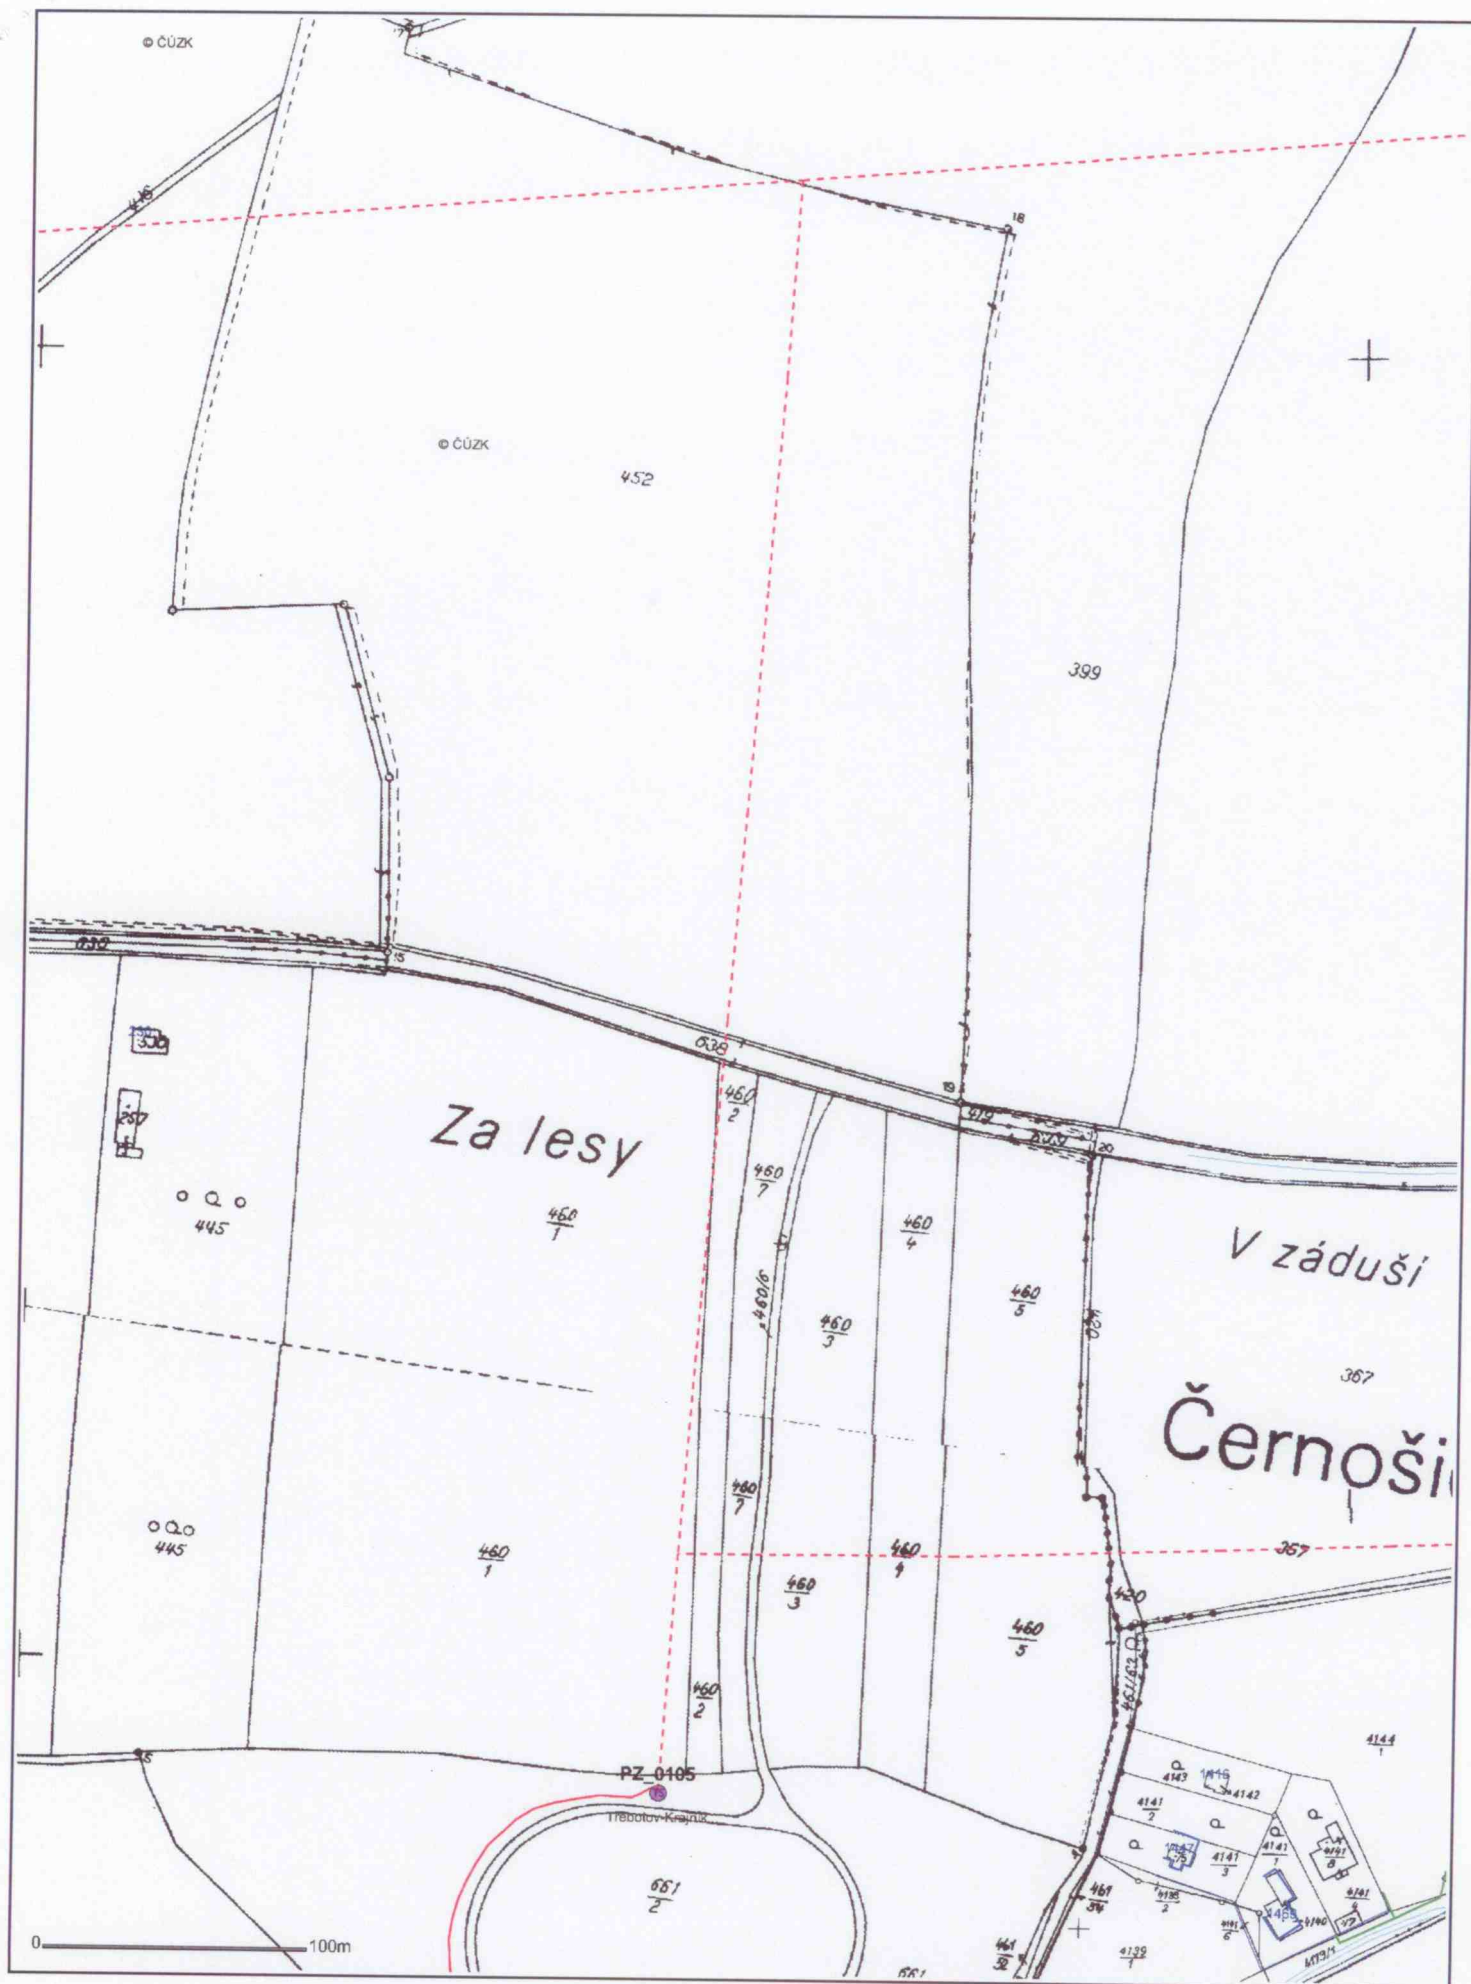

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 124133/09/CPH/VV0
Čís. žádosti je: 0109 289 512

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 20. 10. 2011.

Žadatel	Sdružení MAYO, , ,	
Stavebník	Vratislav Blažek, , ,	
Název akce	Vodovodní přívaděč Radotín - Třebotov	
Zájmové území	Okres	Hlavní město Praha, Praha-západ
	Obec	Kosoř, Praha, Třebotov
	Kat. území/č. parcely	Kosoř; Třebotov; Radotín

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Specifikace výřezů:

1:500	Výřez z digitální dokumentace SEK
Kniha plánů	34,22

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) - V dalším stupni projektové dokumentace je třeba naše SEK zakreslit do situace Vaší stavby, okótovat od pevných bodů a zároveň okótovat od stejných pevných bodů i Vámi plánovanou stavbu, včetně vjezdů na staveniště trvalých i provizorních, zařízení staveniště, protlakových jam apod.

- V případě kolize SEK společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se zemními pracemi nebo vlastní stavbou a nutnosti jejího přeložení požadujeme ještě do tohoto stupně projektové dokumentace zahrnout přeložku SEK.

- Přeložení SEK musí být řešeno v souladu s ustanovením § 104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb. (novelizován zákonem 361/2005 Sb.) o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

- Tato přeložka by měla být samostatným stavebním objektem. Veškeré náklady spojené s přeložkou SEK a její ochranou před poškozením nese stavebník (investor), jehož stavbou byla přeložka vyvolána.

- Ještě před zahájením projekčních prací na případné přeložce našich SEK je třeba se spojit s odborem RIZM společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pracoviště Olšanská 6, Praha 3, p. Sedláček, tel. 271464705, e - mail.: frantisek.sedlacek@o2.com, nebo p. Tomeš, tel. 271462279, e - mail ludek.tomes@o2.com.

- Nejasnosti ohledně nadzemního vedení SEK tj. sloupů a závěsných kabelů / i vedení po fasádě/ projednejte s odborem POS Praha společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pracoviště Olšanská 6, Praha 3, p. Růžič

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3

1/4

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 124133/09/CPH/VV0

kou tel. 271 464 976, 602 380 902.

- Vodovodní přivaděč umístěte dle ČSN 73 6005 mimo naše SEK a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu.
- Na trasách kabelů společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. nesmí být skladován 1,5m na obě strany od kabelu žádný materiál ani postaveny přístřešky, nesmí se vysazovat trvalé porosty umístit parkoviště, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná. Prostor nad SEK musí zůstat volný.
- Kabely společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. nesmí být umístěny pod obrubníkem, nebo pod odvodňovacím žlabem, ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách, přechody přes komunikace je třeba umísťovat kolmo.
- K žádosti o vyjádření k dalšímu stupni je třeba předložit koordinační situace Vaší stavby a obdržené podklady z pracoviště dokumentace liniových staveb sítí /DLSS/ Praha.
- Zároveň upozorňujeme, že je třeba rovněž si vyžádat stanovisko i od ostatních operátorů a správců slaboproudých sítí.
- V případě, že Vaše stavba nebude mít další stupeň řízení, požadujeme výše uvedené podmínky řešit již v tomto stupni projektové dokumentace a ten nám znovu zaslat ke konečnému vyjádření.

b) Všeobecné podmínky:

sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Martin Růžička (tel.: 602380902), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a provedení.

i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3, tel.: 800 255 255
Adresa pro písemný styk: Olšanská 6/2681, 130 00, Praha 3

2/4

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 124133/09/CPH/VV0

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

ostatní přílohy: 1 kus

celkem: 1

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS): Kateřina Rakovanová

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Sdružení MAYO

Xaveriova 27
150 00 Praha 5

naše značka
2255/11/179

vyřizuje
Jan Havránek

datum
09.05.2011

věc

Přivaděč Radotín-Třebotov

Obec: Třebotov
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Třebotov

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Sdružení MAYO, Xaveriova 27, 150 00 Praha 5

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby

STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém území se nacházejí: STL plynovod

Toto stanovisko není možno použít pro stavební řízení a vydání stavebního povolení pro stavby plynárenských zařízení. Pro ostatní neplynárenská zařízení je toto stanovisko možné použít pro veřejnoprávní projednání stavby, při splnění veškerých níže uvedených podmínek. RWE Distribuční služby, s.r.o. - odbor operativní správy sítí nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činností s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásma) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)

- O zakres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku.

Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

- Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55

Pro další korespondenci nebo jednání uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:
Jan Havránek
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Votice

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno



jan.havranek@rwe.cz

Přílohy:
Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:
Sdružení MAYO

Stdružení MAYO projektová a
inženýrská kancelář

Ing. Jiří Matzner

Xaveriova 27

150 00 Praha 5

Vaše značka

Naše značka

131103684

Vyřizuje

Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne

15.7.2011

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „*Vodovodní přivaděč Radotín - Třebotov*“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem – viz. příloha.

Upozorňujeme na síť TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s., které se nacházejí ve Vašem zájmovém území. Je nutno si jejich vyjádření k sítím vyžádat.

Dotčené PV: **HDPE_10**

Ke kontaktu stavby s PV dojde: dle situace

SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 souhlasí s vydáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV, za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle příložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - **žádost o souhlas se zahájením prací** bude společnosti SITEL zaslána **3 týdny předem**.
- Oprávněný zástupce SITEL bude přizván k předání staveniště.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.

tel: +420 267 198 111 fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 1, č.ú.892803/0300
IČO 44797320 DIČ CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze

- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta **ručně kopanými sondami** a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce SITEL.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- **PV nebude překládáno ani jinak upravováno.**

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).

Oprávněný zástupce SITEL: Luboš Albrecht – 267198126, 602306177, lalbrecht@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr
odd. vyjadřování k sítím

- *Přílohy:* polohopisný plánec
- *Kopie:* žádné



tel: 267 198 111 fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 1, č.ú.892803/0300
IČO 44797320 DIČ CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze