

Výrobek:	Venkovní okna a dveře plastové	Datum:	12/16/2024
Číslo listu:	08-04	Vypracoval:	Quality Group s.r.o.

Okna

Vyobrazení:



Specifikace:


Plastové okno s použitím jako exteriérová výplň.

Stavební hloubka pro okno min. 73 mm. Stavební hloubka pro dveře min. 73 mm. Těsnění středové. Počet těsnění 3ks. Šestikomorový plastový profil s ocelovými výztuhami. Zasklení izolačním trojsklem. Profil třídy A. 3 bezpečnostní body. Černý distanční rámeček.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Max. součinitel prostupu tepla celého okna U_w	-	0,92 W/(m ² .K)
(Součinitel prostupu tepla zasklení U_g)	ČSN EN 673, ČSN EN 674, ČSN EN 675	0,7 W/(m ² .K)
Světelná propustnost LT (někde T_L nebo τ_V – světelný činitel prostupu)	ČSN EN 410	69%
Reflexe vnější L_{re} (někde R_L nebo ρ_v – světelný činitel odrazu)	ČSN EN 410	15%
Celková energetická prostupnost SF (celkový činitel prostupu solární energie g)	ČSN EN 410	57%
Distanční rámeček zasklení - barva - Tepelná vodivost	EN ISO 10077, EN 1279	černá 0,19 W/mK

Dveře

Vyobrazení:

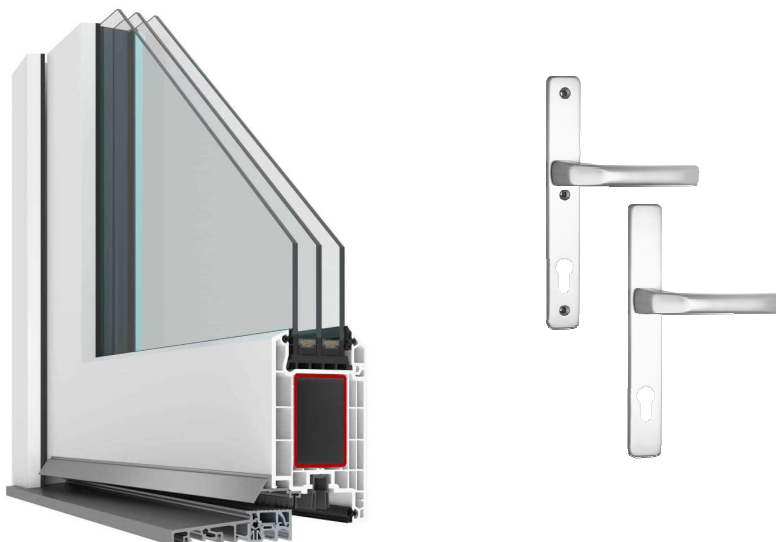

Specifikace:

Plastové dveře s použitím jako exteriérová výplň. Stavební hloubka min. 73 mm. Min. 4 komorový profil. Práh s dvojitým těsněním. Prostřední komora vyplněná izolantem. Zasklení trojsklem nebo plná výplň dle výpisu dveří. Tříbodový bezpečnostní zámek. Hliníkový práh s přerušným tepelným mostem. Okapnice proti průniku deště.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Max. součinitel prostupu tepla celých dveří U_d	-	1,1 W/(m ² .K)
(Součinitel prostupu tepla zasklení U_g)	ČSN EN 673, ČSN EN 674, ČSN EN 675	0,6 W/(m ² .K)
Světelná propustnost LT (někde T_L nebo T_V – světelný činitel prostupu)	ČSN EN 410	69%
Reflexe vnější R_{re} (někde R_L nebo p_v – světelný činitel odrazu)	ČSN EN 410	15%
Celková energetická propustnost SF (celkový činitel prostupu solární energie g)	ČSN EN 410	57%
Distanční rámeček zasklení - barva Tepelná vodivost	EN ISO 10077, EN 1279	černá 0,19 W/mK

Ostatní pokyny:

Montáž dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace. Údržba z interiéru za pomoci ručního mycího nářadí, z exteriéru za pomoci ručního mycího nářadí. Součástí dodávky je i dílenská dokumentace – podléhá schválení. Okna i prosklené dveře budou s teplým distančním rámečkem. U osazení každé výplně bude řešena připojovací spára formou parotěsné pásky ze strany interiéru a paropropustné ze strany exteriéru. Veškeré parametry budou doloženy certifikátem ze zkušebny. Pro největší výplň se požaduje doložení statického výpočtu. Dále se požaduje doložení izoterm pro realizované osazení okna.

