


zodp.projektant	vypracoval	kreslil	Vodohospodářská projekční kancelář									
Ing. Michal Jeřábek	Ing. Michal Jeřábek		I N D O R S Litoměřice									
kraj : Ústecký	místo : intravilán obce Klapý		Ing. Michal Jeřábek Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice Tel.: 776 785 535, indors@email.cz									
investor : Obec Klapý												
název dokumentace : KANALIZACE A ČOV Klapý Dokumentace pro provádění stavby			účel	DPS								
			číslo zakázky	00373								
			datum	05/2018 / 06/2019								
název přílohy : TABULKY ŠACHET + VZOROVÝ ŘEZ			měřítko :	příloha :								
			bez	D. 1. 23								
paré číslo :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

VZOROVÁ ŠACHTA S KÓNUSEM DLE ČSN EN 1917

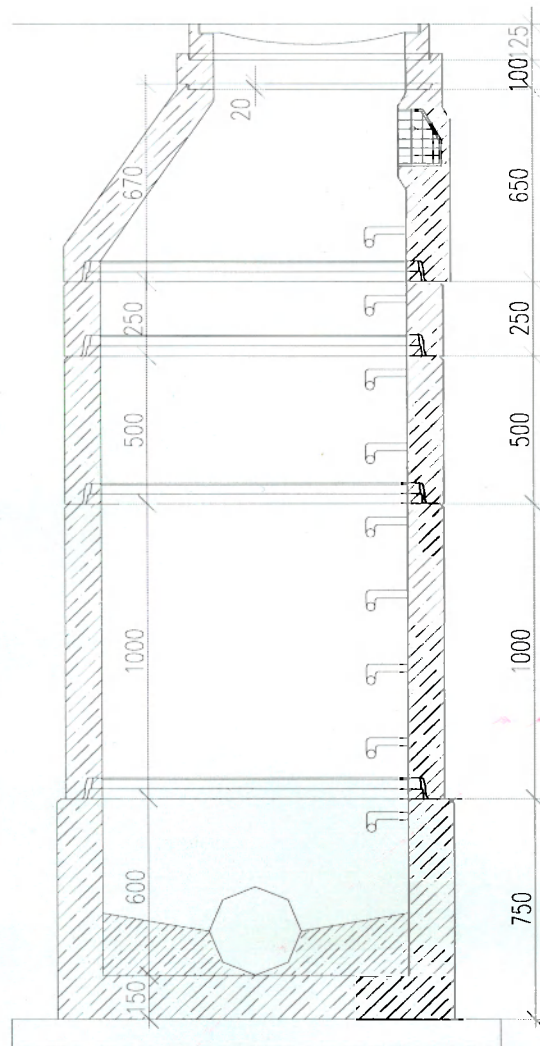

poklop B125 litinový
TBW-Q 100/625/120


TBR-Q 600/1000x625/120 SPK

TBS-Q 250/1000/120 SP

TBS-Q 500/1000/120 SP

TBS-Q 1000/1000/120 SP


TBZ-Q 300/750

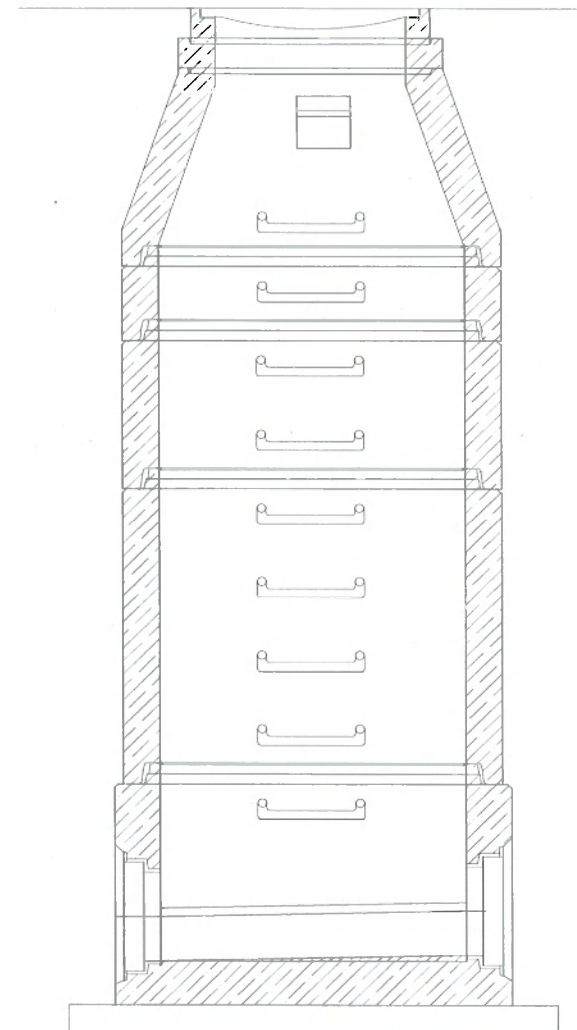


PROFIL STOKY DN 250 - 600 - základní sestava - výška = V

POZOR!

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí pryžového těsnění na špičce dílce, použití jiných hmot se nepředpokládá.




Ø zboření

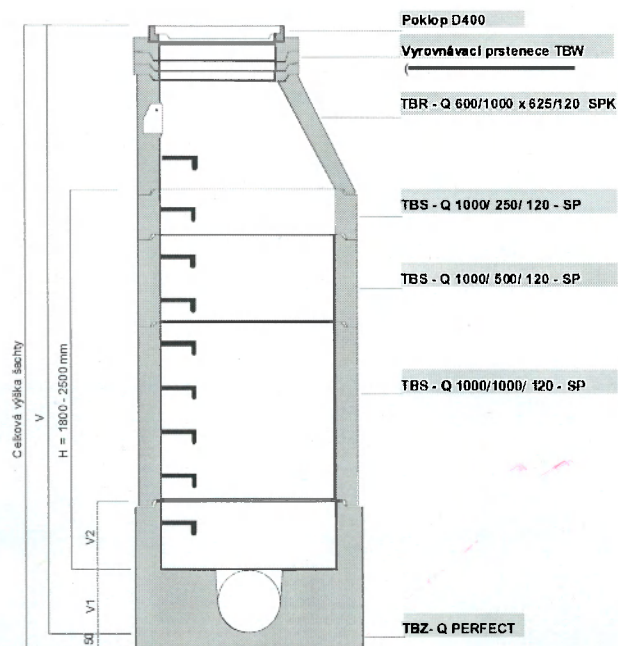

Profil potrubí	X	Délka žlábků	V minimální vstupní šachty *)	Výška V - žlábků	Výška V - s	Tloušťka stěny
mm						
250	400	1000	2900	250	400	150
300	450	1000	2950	300	400	150
400	550	1000	3050	400	400	190
500	650	1000	3150	500	500	230
600	650	1000	3150	500	500	230

*) Poklop a vyrovnávací prstenec započten tloušťkou 250 mm.

Ø z e l n í

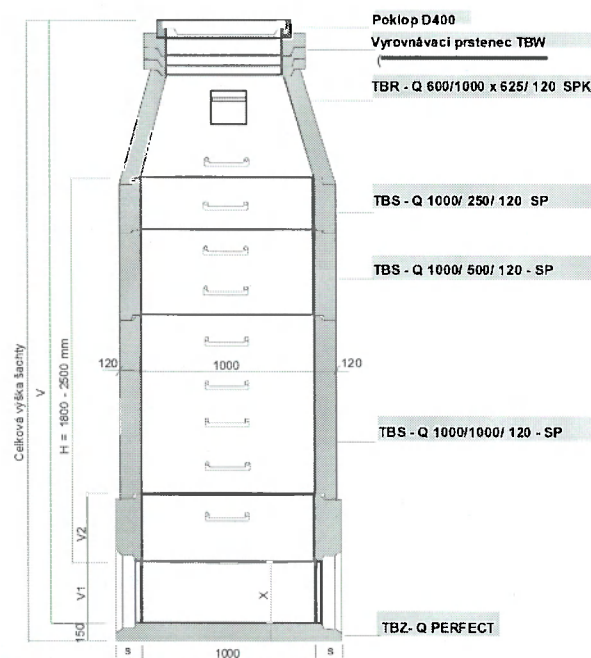

PERFECT