


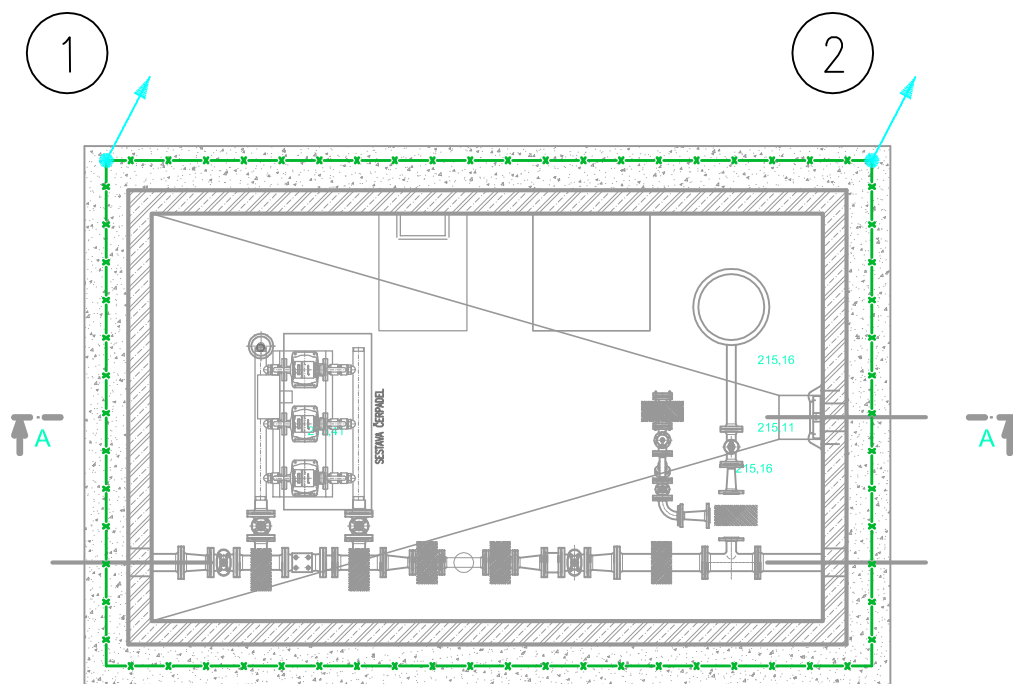

LEGENDA A POZNÁMKY K UZEMNĚNÍ

-  uzem.vývody (vodičem FeZn $\varnothing$ 10mm) pro uzemnění el. skříní (HOP v R-ATS)
-  uzem.vedení – pásek FeZn 30/4 uložený v základech objektu (ve vrstvě betonu) podle ČSN 33 2000–5–54
-  číslo uzem. vývodu

Všechny spoje v zemi provést svary a každý spoj se zaizoluje proti korozi. Izolace se provede v místě změny prostředí (výstup ze země).

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	K.Havránek Mob.: 736750951		
K.HAVRÁNEK	K.HAVRÁNEK				
OBSAH VODOVOD A ATS KAMENNÝ MOST Obec Kamenný Most Část: PS.02 ATS–Rozvod elektro Objednatel: VODOVODY Kladno, MĚLNÍK a.s. U vodojemu 3085, 272 80 Kladno			DOKUMENTACE	DSP	
			MĚŘÍTKO	1:100	
			DATUM	06.2014	
			POČET FORMÁTŮ	1 A4	
NÁZEV PŘÍLOHY Uzemnění objektu ATS			ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍLOHY
				PS.02–D.2.b.3	