


Vzorové uložení PE potrubí

případně v nezpevněných plochách

ve zpevněných komunikacích

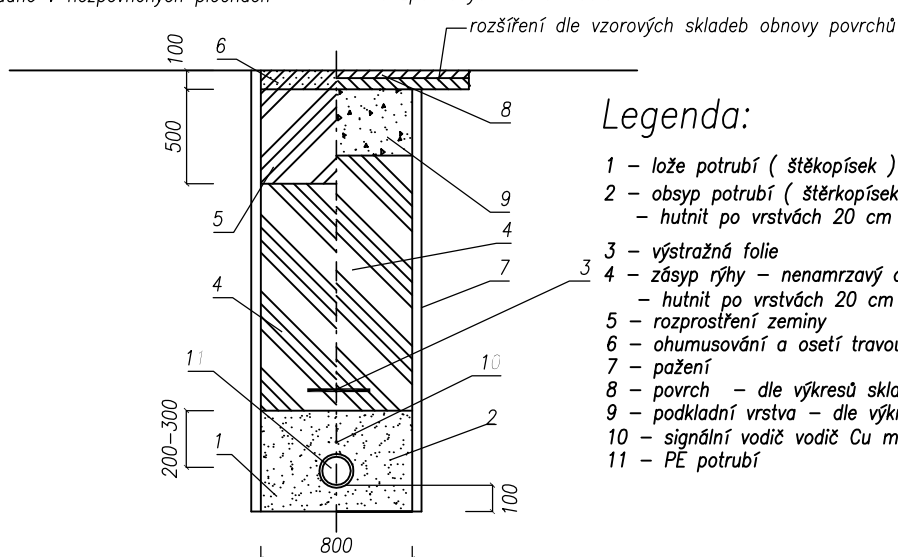

Legenda:

- 1 - lože potrubí (štěrkopísek) - hutnit na $ld = 0,9$ (resp. 96% PS)
- 2 - obsyp potrubí (štěrkopísek)
- hutnit po vrstvách 20 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS)
- 3 - výstražná folie
- 4 - zásyp rýhy - nenamrzavý a nesedavý materiál
- hutnit po vrstvách 20 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS)
- 5 - rozprostření zeminy
- 6 - ohumusování a osetí travou
- 7 - pažení
- 8 - povrch - dle výkresů skladby komunikace
- 9 - podkladní vrstva - dle výkresů skladby komunikace
- 10 - signální vodič Cu min. 2x4 mm²
- 11 - PE potrubí

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 pro-ject PROJECT ISA spol. s r.o. IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz
Michal Škvára	Ing. J. Manda	
Objednatel:	Obec Kamenný Most Kamenný Most 80, 273 26 Olovnice IČ: 00663956	HIP: Ing. Karel Kříž
Místo:	Obec Kamenný Most, k.ú. Kamenný Most; 704181 a Neuměřice; 704199	Formát: A4
Stavba:	Vodovod a ATS Kamenný Most	Datum: 05/2014
Projektová část:	SO.01 - Vodovodní řady	Měřitko: -
Výkres:	Vzorový řez uložení vodovodního potrubí	Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 018/2014
		Číslo přílohy:
		SO.01 D.1.1.b.5