

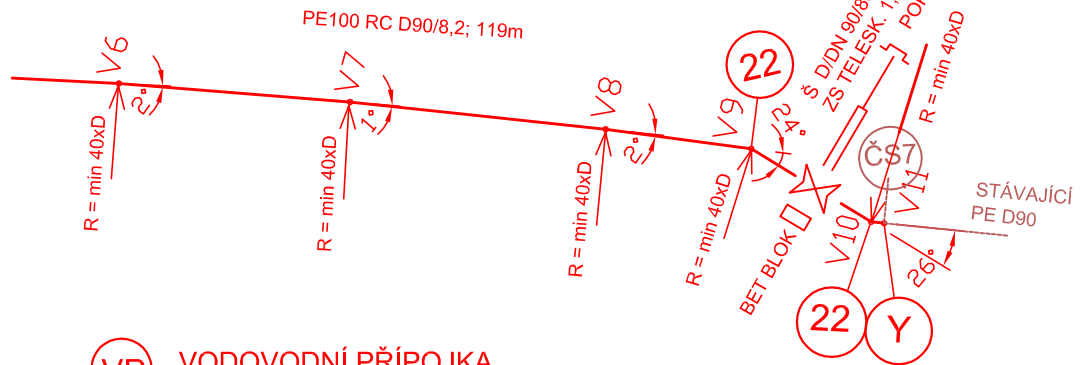


OBLOUK 30°
 TYPOVÉ NAPOJENÍ

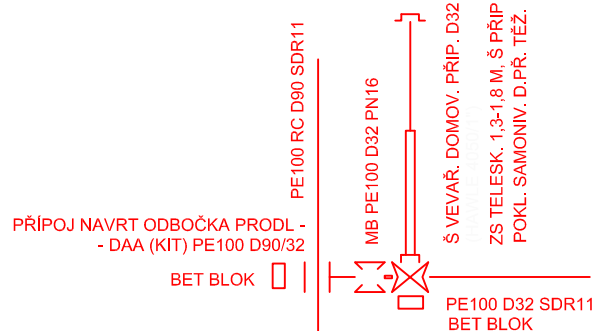

VP **VODOVODNÍ PŘÍPOJKA**
 TYPOVÉ NAPOJENÍ - FRIALEN, HAWLE

Y KUS - NAPOJENÍ
 TYPOVÉ NAPOJENÍ 11

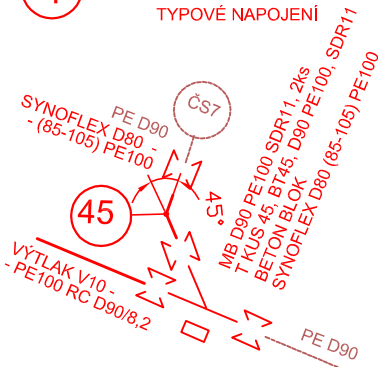

POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STAVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ JE ZAKRESLENO PODLE INFORMACÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČENY JEJICH SPRÁVCI. VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI INŽ. SÍTÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT DLE BEZPEČ. PŘEDPISŮ A POKYNŮ SPRÁVCE SÍTÍ.

- TVAROVKY V CELÉ TRASE MUSEJÍ ODPOVÍDAT MINIMÁLNĚ TL. TŘÍDE PN10
- OD DÉLKY PŘÍMÉHO POTRUBÍ NEJSOU ODEČTENY DÉLKY ARMATUR
- HORIZONTÁLNÍ ZMĚNY SMĚRU TRASY PE POTRUBÍ JSOU ŘEŠENY PE OBLUKOU NEBO OHYBEM POTRUBÍ S R > 40D
- VERTIKÁLNÍ ZMĚNY SMĚRU TRASY JSOU UVEDENY POUZE V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍBLOKY,
- V PŘÍPADĚ MENŠÍCH UHLŮ JSOU PATRNĚ Z PODÉLNÝCH PROFILŮ A BUDOU ŘEŠENY OHYBEM POTRUBÍ S R>40D
- ELEKTROTVAROVKY JSOU PE100 SDR11
- LOMOVÉ BODY BUDOU ZAJIŠTĚNY BETON BLOKY PROTI POSUNUTÍ.
- BET BLOKY BUDOU OPATŘENY GEOTEXTILIÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ ODĚRU POTRUBÍ

JTSK

BPV

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Ing. Zbyněk Vyhlás IČ 74924401 Petržilkova 2266 Praha 5 vyhlas.z@gmail.com
Ing. Zbyněk Vyhlás	Ing. Zbyněk Vyhlás	Ing. Zbyněk Vyhlás	
			
Kraj: Středočeský	K.ú.: Sovínky		
Investor: Městys Sovínky			Stupeň: DPS
Název akce: SOVÍNKY, ROZVOJOVÁ LOKALITA Z4 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ			Datum: 2018/02
			Měřítko:
Název přílohy: KLADEČSKÉ SCHÉMA - VÝTLAK V10			Č. přílohy: D.1.2.7
			Č. výtisku:

VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLU

VÝTLAK V10	119M
SYNOFLEX D80 (85-105) PE100	2
Š D/DN 90/80 (S2000) PN16	1
ZS TELESK. 1,3-1,8 M DN80	1
POKL. SAMONIV KASI	1
OBL22, BB22, DLOUHE, PE100 SDR11	2
OBL30, BB30, DLOUHE, PE100 SDR11	1
OBL45, BB45, DLOUHE, PE100 SDR11	1
T KUS 45, BT45, D90 PE100, SDR11	1
MB D90 PE100 SDR11	20
PE100 RC D90/8,2; 12M	11
BETON BLOK	10