


ZEMNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA
NA PŘÍVODNÍM ŘADU

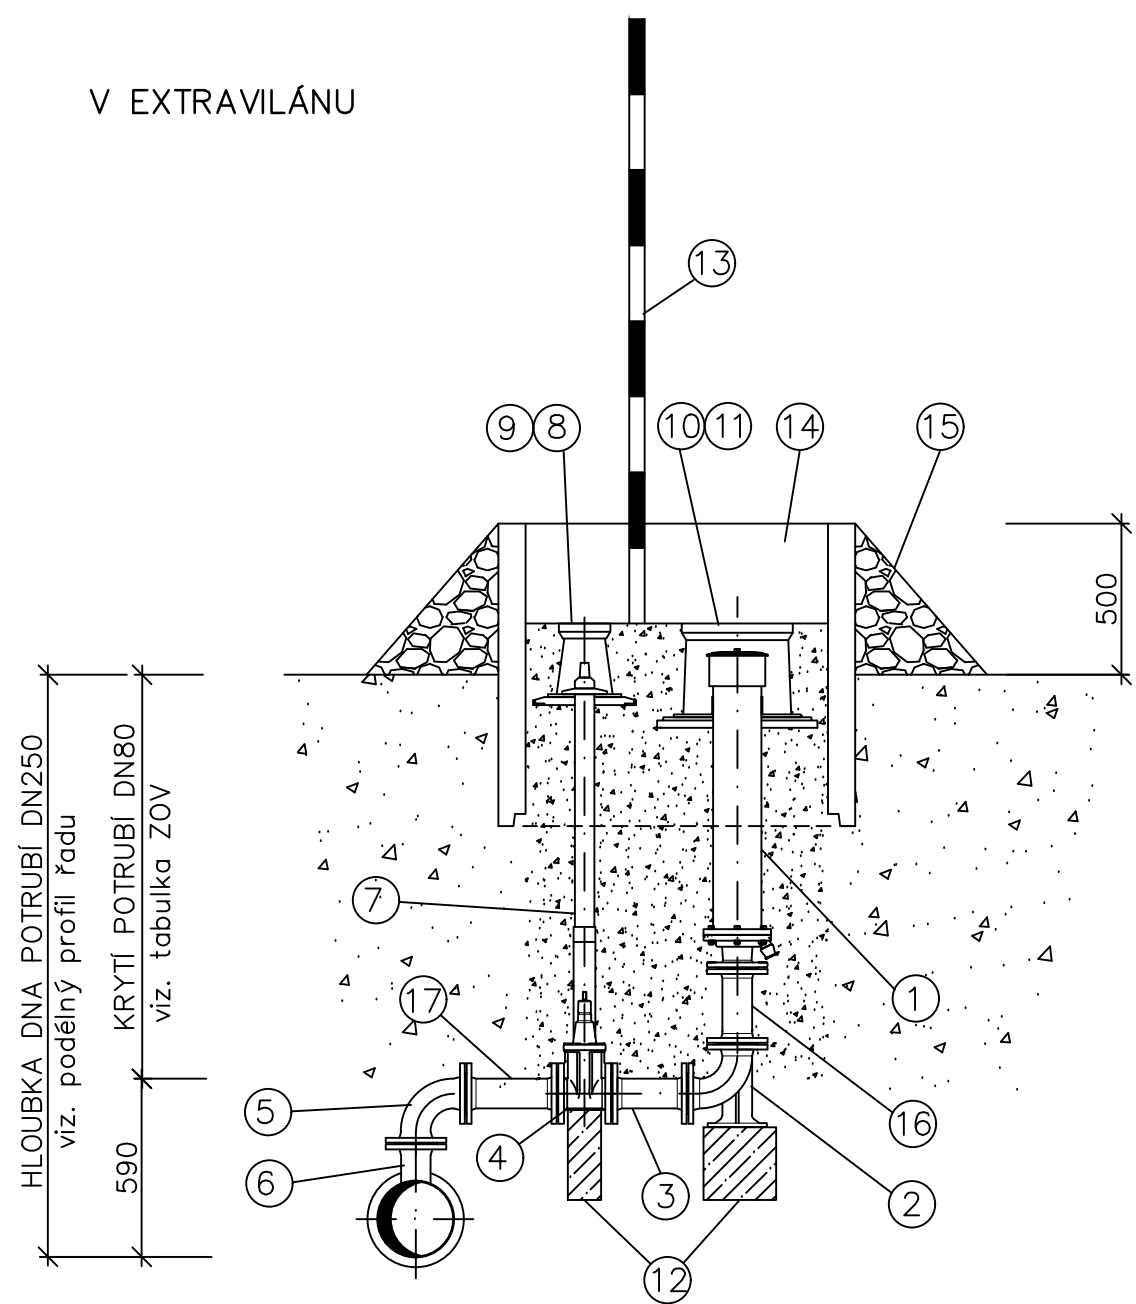


LEGENDA :

- 1 ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN80, PN16
KRYCÍ HLOUBKA 1,00 – 1,25 – 1,50 m DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY VODOVODU
- 2 LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU PP DN80
- 3 LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP 80 x 300mm
- 4 VODÁRENSKÉ ŠOUPĚ MĚKČETĚSNÍCI DN80, PN16
PRO OVLÁDÁNÍ ZEMNÍ ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU
- 5 LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO P 90° DN 80
- 6 ELEKTRO T-KUS KIT REDUKOVANÝ D110/90 PE100 SDR11
+ LEMOVÝ NÁKRUŽEK S OTOČNOU PŘÍRUBOU DN80, PN16
- 7 ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ DN80
KRYCÍ HLOUBKA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY VODOVODU
- 8 ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP SE ZÁMKEM
- 9 ŠOUPÁTKOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
- 10 HYDRANTOVÝ POKLOP SE ZÁMKEM
- 11 HYDRANTOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
- 12 PODKLADNÍ BETON. BLOK
- 13 ORIENTAČNÍ SLOUPEK (MODROBÍLÝ) S BETON. PATKOU
- 14 BETONOVÁ ŠACHTOVÁ SKRUŽ Ø1000 x 1000mm BEZ STUPADEL
- 15 OCHRANNÝ KAMENNÝ VAL (NA ZEMĚDĚLSKY OBHOSPODAŘOVANÝCH POZEMCÍCH)
- 16 LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP 80 x DL. DLE POTŘEBY
- 17 LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP 80 x 500mm


POZNÁMKA:

VŠECHNY TVAROVKY A ARMATURY MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PN16.
OBSYP SOUPRAVY BUDE VŽDY PRŮSAKOVÝM MATERIÁLEM – ŠTĚRK FR.16/32.
ODVODNĚNÍ SOUPRAVY BUDE VYVEDENO MIMO PODLOŽÍ VODOVODU DO PRŮSAKOVÉHO MATERIÁLU.
DO POKLOPŮ ARMATUR BUDE VYVEDEN VOLNOU SMYČKOU IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 4mm, BEZ PŘERUŠENÍ JEHO IZOLACE, S REZERVOU MIN. 50cm NAD TERÉN.
VODIČ NESMÍ BÝT OMOTÁN KOLEM OVLÁDACÍ TYČE ZEMNÍ SOUPRAVY!

PODKLADNÍ BETON. BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO
BETON C12/15
V=0,03 m3

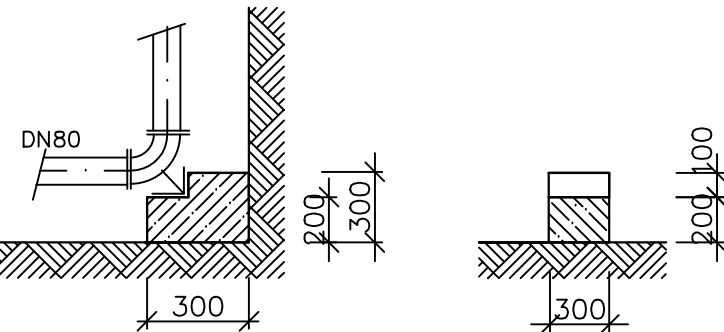

PODKLADNÍ BETON. BLOK PRO ŠOUPĚ
BETON C12/15
V=0,013 m3

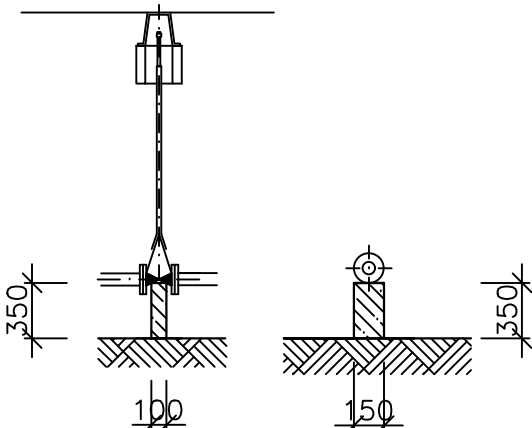

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář	
KOTEK	KOTEK	KOTEK	DALÍK		
INVESTOR OBEC KOSOVA HORA		OsRP SEDLČANY	KÚ STŘEDOČESKÝ		
NÁZEV STAVBY KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU				ATELIER	PRAHA
				DATUM	01/2025
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH VÝKRESU ZEMNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA				SOUBOR	
				ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
				25 – 040	D.1.1.25