

Coal Services a.s.

V. Řezáče 315, 434 67 Most

tel.: +420 478 002 411, dat. schránka: qpespm8

Váš dopis značky ze dne:

Naše značka: SM/ 193 /2018

Vyřizuje / linka: Ing. Dana Rudlová/478003542/724525818

e-mail: d.rudlova@7group.cz

Místo a datum odeslání: Most, 13. 11. 2018

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Ing. Michal Doležal, samostatný projektant

Prvního pluku 20/224, Karlín

186 00 Praha 8

Stavba: „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU3 až sekční uzávěry SU10“
Vyjádření k existenci sítí a k realizaci záměru na pozemcích ve vlastnictví Coal Services a.s.

Umístění stavby: jak je vyznačeno v přiložených koordinačních situačních výkresech

Stavebník: Severočeská teplárenská, a.s.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že při realizaci výše uvedené stavby bude docházet ke křížení inženýrských sítí ve vlastnictví Coal Services a.s., a to následovně, děleno dle jednotlivých etap:

1. Etapa:

V této etapě dochází ke křížením s vedením 35 kV – závodové označení **V310/V31** – úsek mezi stožáry č. 0889 – 0890 a mezi stožáry č. 0883 – 0884

Dále dochází ke křížení s vedením 35 kV – závodové označení **V32** – úsek mezi stožáry č. 0406 – 0407

Dále dochází ke křížení s podzemními kabely 2 x 3 - 35 kV, které vedou z rozvodny Herkules do bývalého areálu ÚUH. Vše zakresleno v přiložené mapě IS a na výřezech s detaily.



Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.,

č.ú.117488783/0300

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2136

IČ: 28727932, DIČ: CZ699003245

2. Etapa:

V této etapě dochází ke křížení horkovodu s vedením 35 kV – závodové označení **V3/V50** – úsek mezi stožáry č. 0732 – 0733. Zakresleno v příložené mapě IS a na výřezu s detailem.

3. Etapa:

V této etapě dochází ke křížení horkovodu s vedením 35 kV – závodové označení **V1** – úsek mezi stožáry č. 0751 – 0752. Zakresleno v příložené mapě IS a na výřezu s detailem.

Realizace výše uvedené stavby bude prováděna v ochranném pásmu těchto vedení. Při realizaci stavby je stavebník povinen respektovat uvedená zařízení ve vlastnictví Coal Services a.s. včetně ochranného pásma, které je u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV a do 35 kV vysokého napětí stanoveno v § 46, odst. (3), písm. a) **Zákona č. 458/2000 Sb.** tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí na každou stranu **7 metrů**.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům **blíže než 2 metry** (dle ČSN EN 50 110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č.l. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar

provozovatele distribuční soustavy (Coal Services a.s - Odbor energetiky) o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytně nutnou dobu provádění prací je nutné požádat **minimálně 25 dní** před požadovaným termínem.
9. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na technický dispečink Coal Services a.s. tel. **+420 47800 3443**, který je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen energetický zákon).

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133. Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací **minimálně 20** pracovních dnů předem, pokud není domluveno jinak.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na technický dispečink Coal Services a.s. **tel. +420 47800 3443**, který je Vám k dispozici 24 hodin denně.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno vedoucímu úseku elektroenergetiky Coal Services a.s. tel. +420 606 631 623.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem, nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu, jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Před prováděním prací v ochranném pásmu je stavebník povinen zajistit povolení a souhlas vlastníka vedení VN, které za Coal Services a.s., Odborný útvar Energetika, vydává vedoucí úseku Elektroenergetika **p. Petr Dvořák, tel. 606 631 623, e-mail pe.dvorak@7group.cz**, kterého je stavebník povinen požádat v dostatečném předstihu.

Coal Services a.s. souhlasí s realizací výše uvedené stavby na pozemcích ve svém vlastnictví, na kterých je stávající horkovod umístěn, a to s podmínkou, že předmětné pozemky budou po dokončení realizace stavby uvedeny do původního stavu.

Dále upozorňujeme na existenci kolejí ve vlastnictví Severní energetické a.s. se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, se kterými dochází ke křížení s trasou tepelného napáječe. Pro Vaši informaci v příloze zasíláme mapu s jejich orientačním vyznačením.

S pozdravem

Coal Services a.s.
Most (24)



Ing. Jiří Brádka
vedoucí odborného útvaru
Správa majetku

Přílohy:

- 3x koordinační situace pro 1. etapu, 2. etapu a 3. etapu stavby
- mapa IS Coal Services a.s. – prostor 1. etapy + 2x detail
- mapa IS Coal Services a.s. – prostor 2. etapy + 1x detail
- mapa IS Coal Services a.s. – prostor 3. etapy + 1x detail
- mapa s vyznačením kolejí ve vlastnictví Severní energetické a.s.

ÚSEK SU7/1- SU9



4/21

SECRET

VTI POOFEMM - Gasheta

- © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

- Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE - 2,5 m

INTELLIGENT INVESTING

- KUK - KRIZENI UCELOVE KO

$$\left(\frac{17}{190} \right)$$

✓

Code initial	Code utilitas	Typ Materi	Qns. Matrial p/ujian	Materi/Integrasi d/lat	Varianste p/rambu u/lat	Qns.	Kasualite d/lat	Pesanan p/lat
BE	BE	asasruti	KSP-B-1	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-2	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-3	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-4	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-5	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-6	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-7	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-8	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-9	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-10	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-11	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-12	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-13	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-14	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-15	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-16	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-17	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-18	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-19	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233
BE	BE	asasruti	KSP-B-20	ZZ Distrik	Conf. Senora s.l.	Latensi	Dati Latensi	D233

1. ETAPA
2. ETAPA
3. ETAPA

**PRACOVNÍ KOPIE
PRELIMINARY**


[illegible]

PLOK = OCHRANNÉ PÁSMO


V 278.9
Jezero č. 2
Unipetrol RPD


And yet chem

MAPA IS 1. ETAPA - DETAIL V310/V31

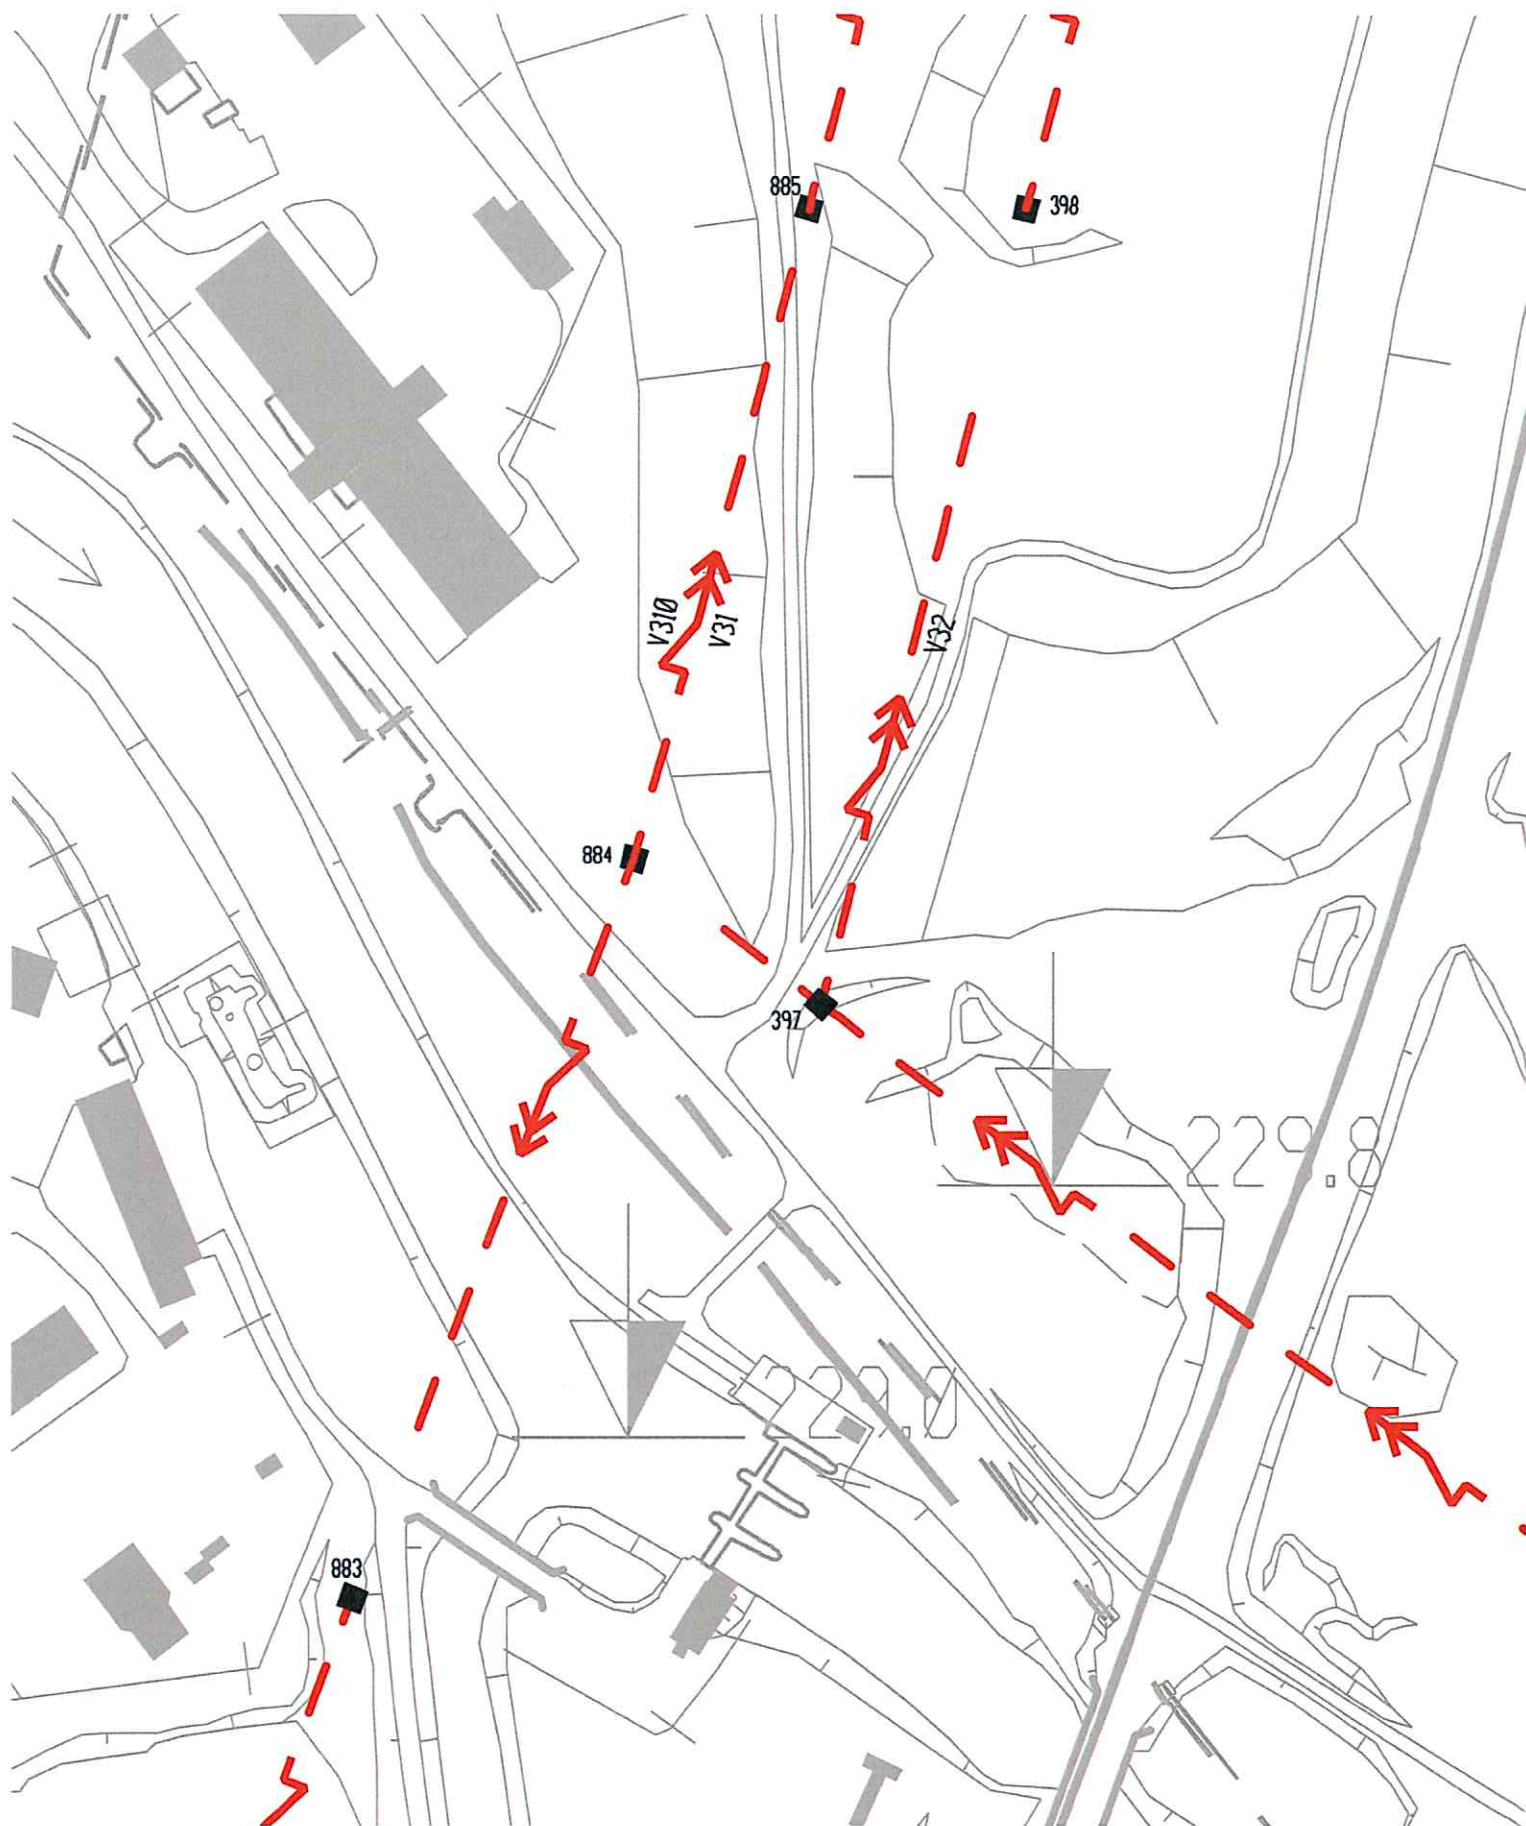


MAPA 15 1. ETAPA - DETAIL V32 / PODZEMNÍ KABELY 2x3 - 35 kV

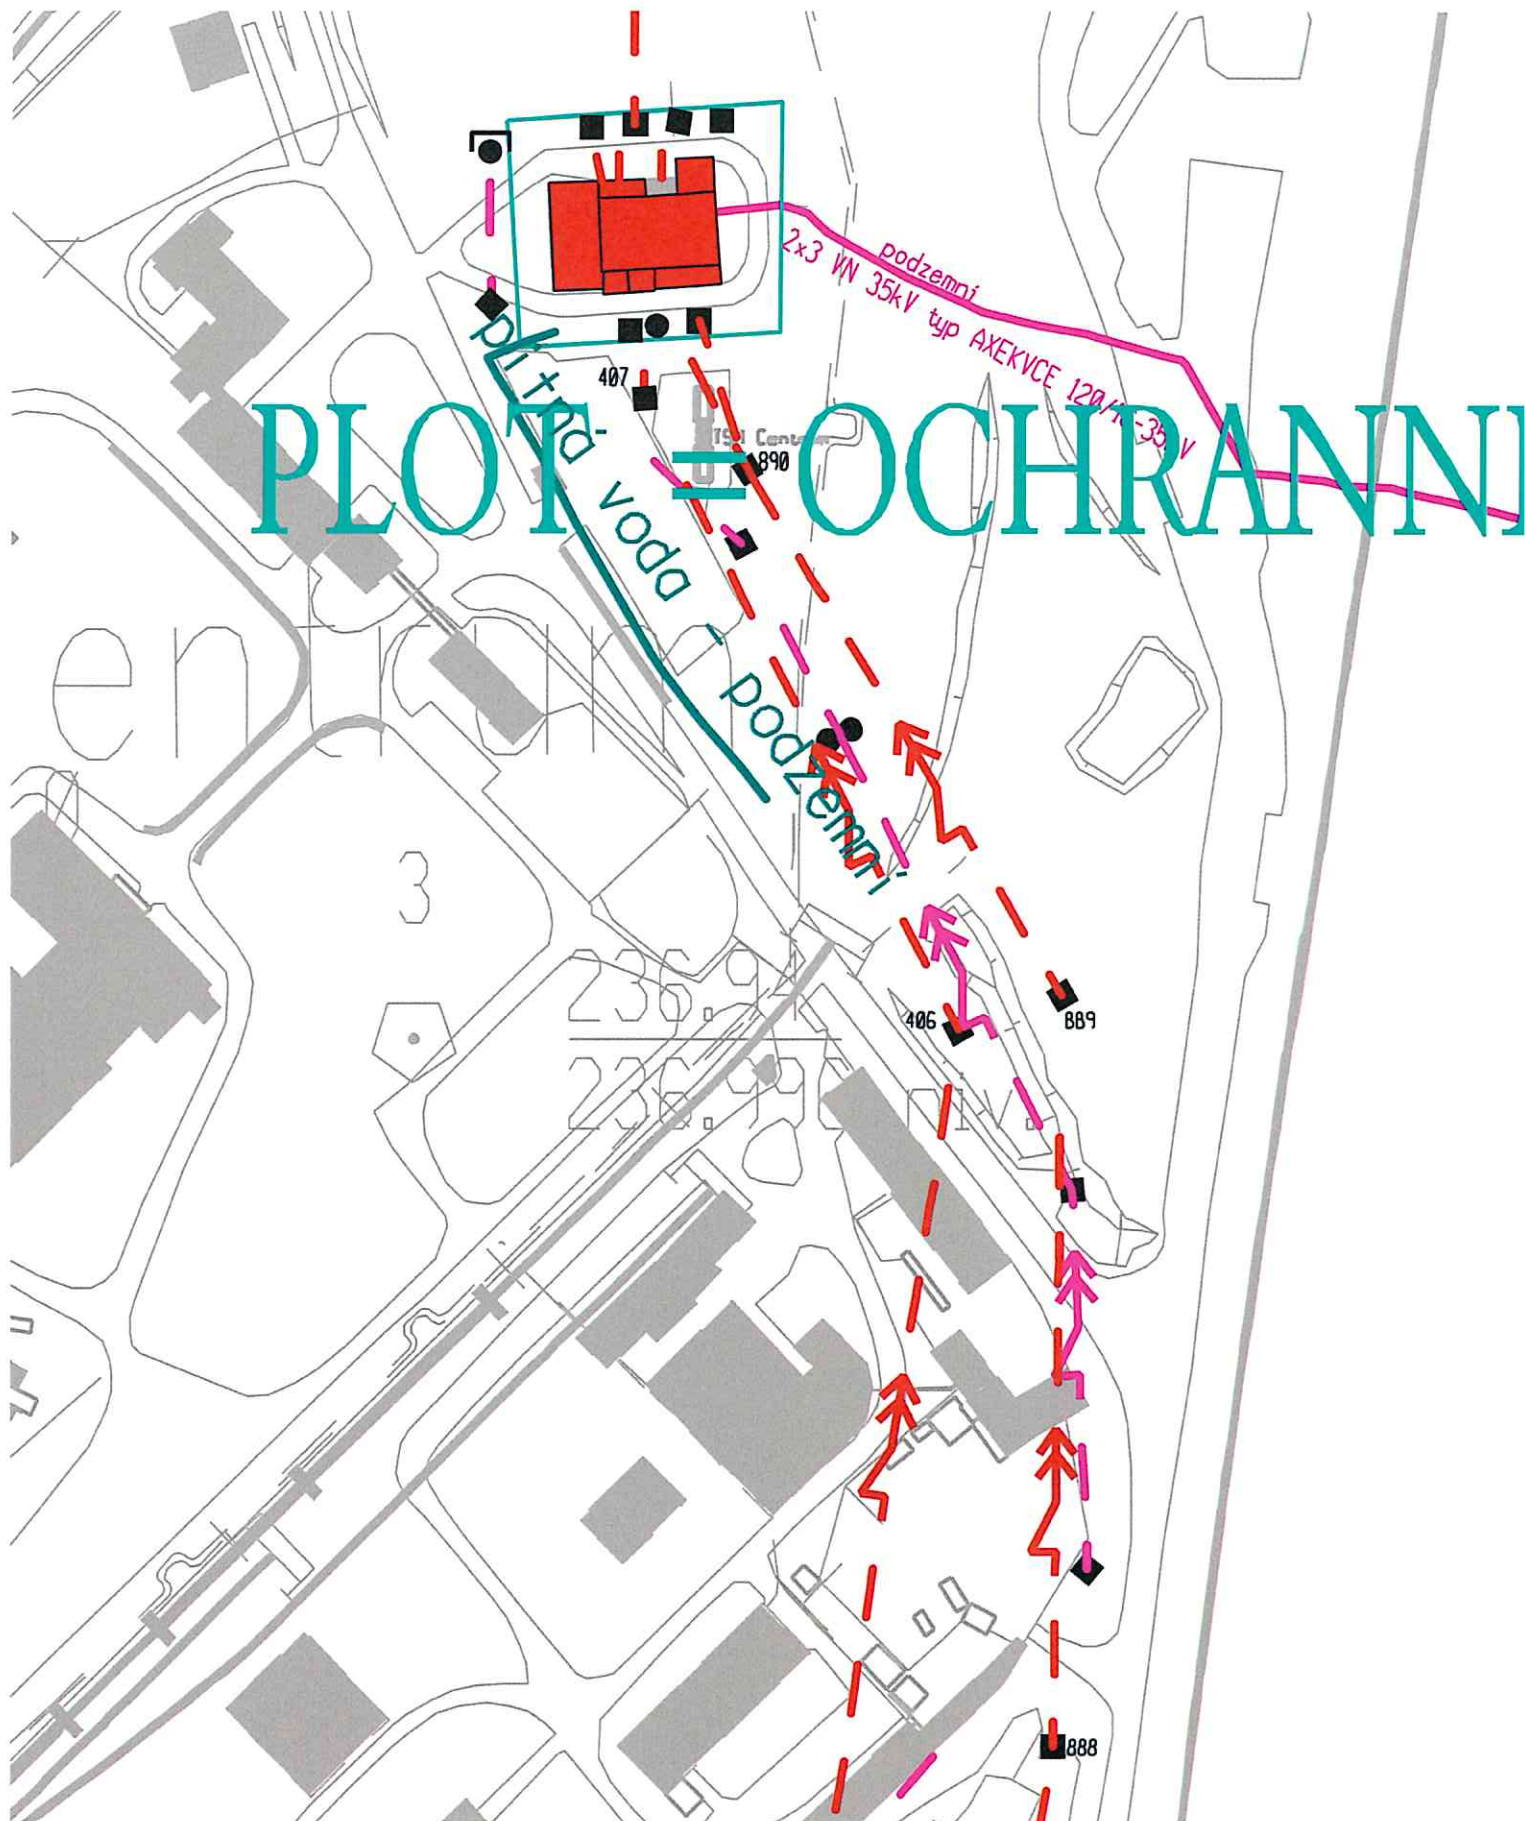


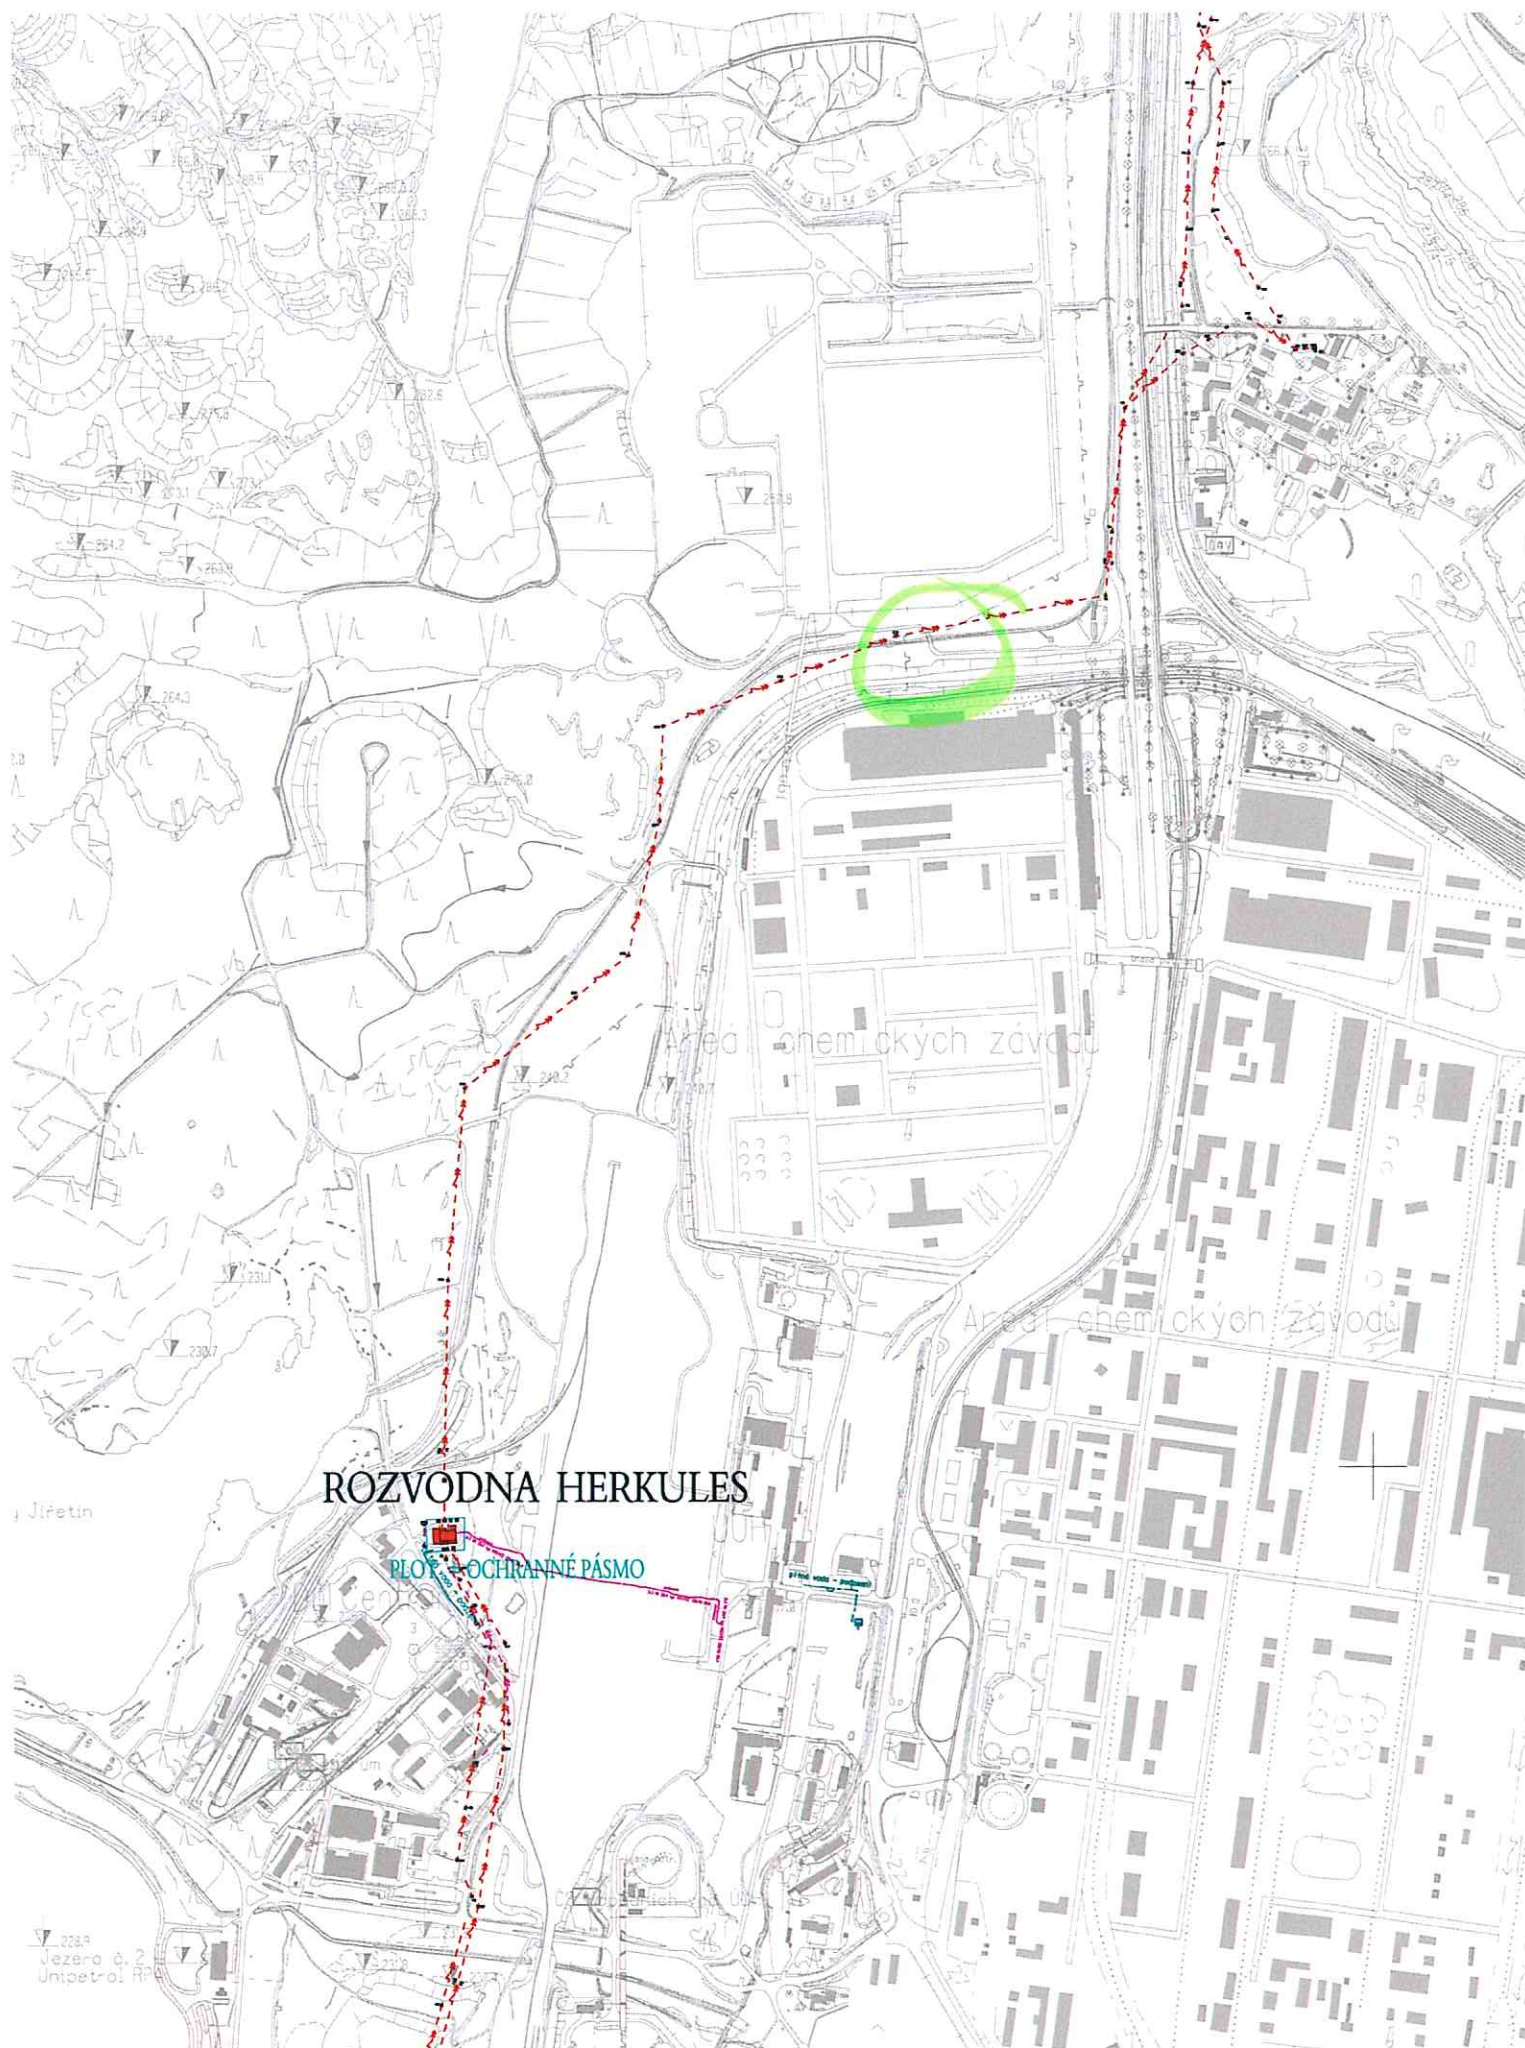

MAPA 15 2. ETAPA - DETAIL V3/V50

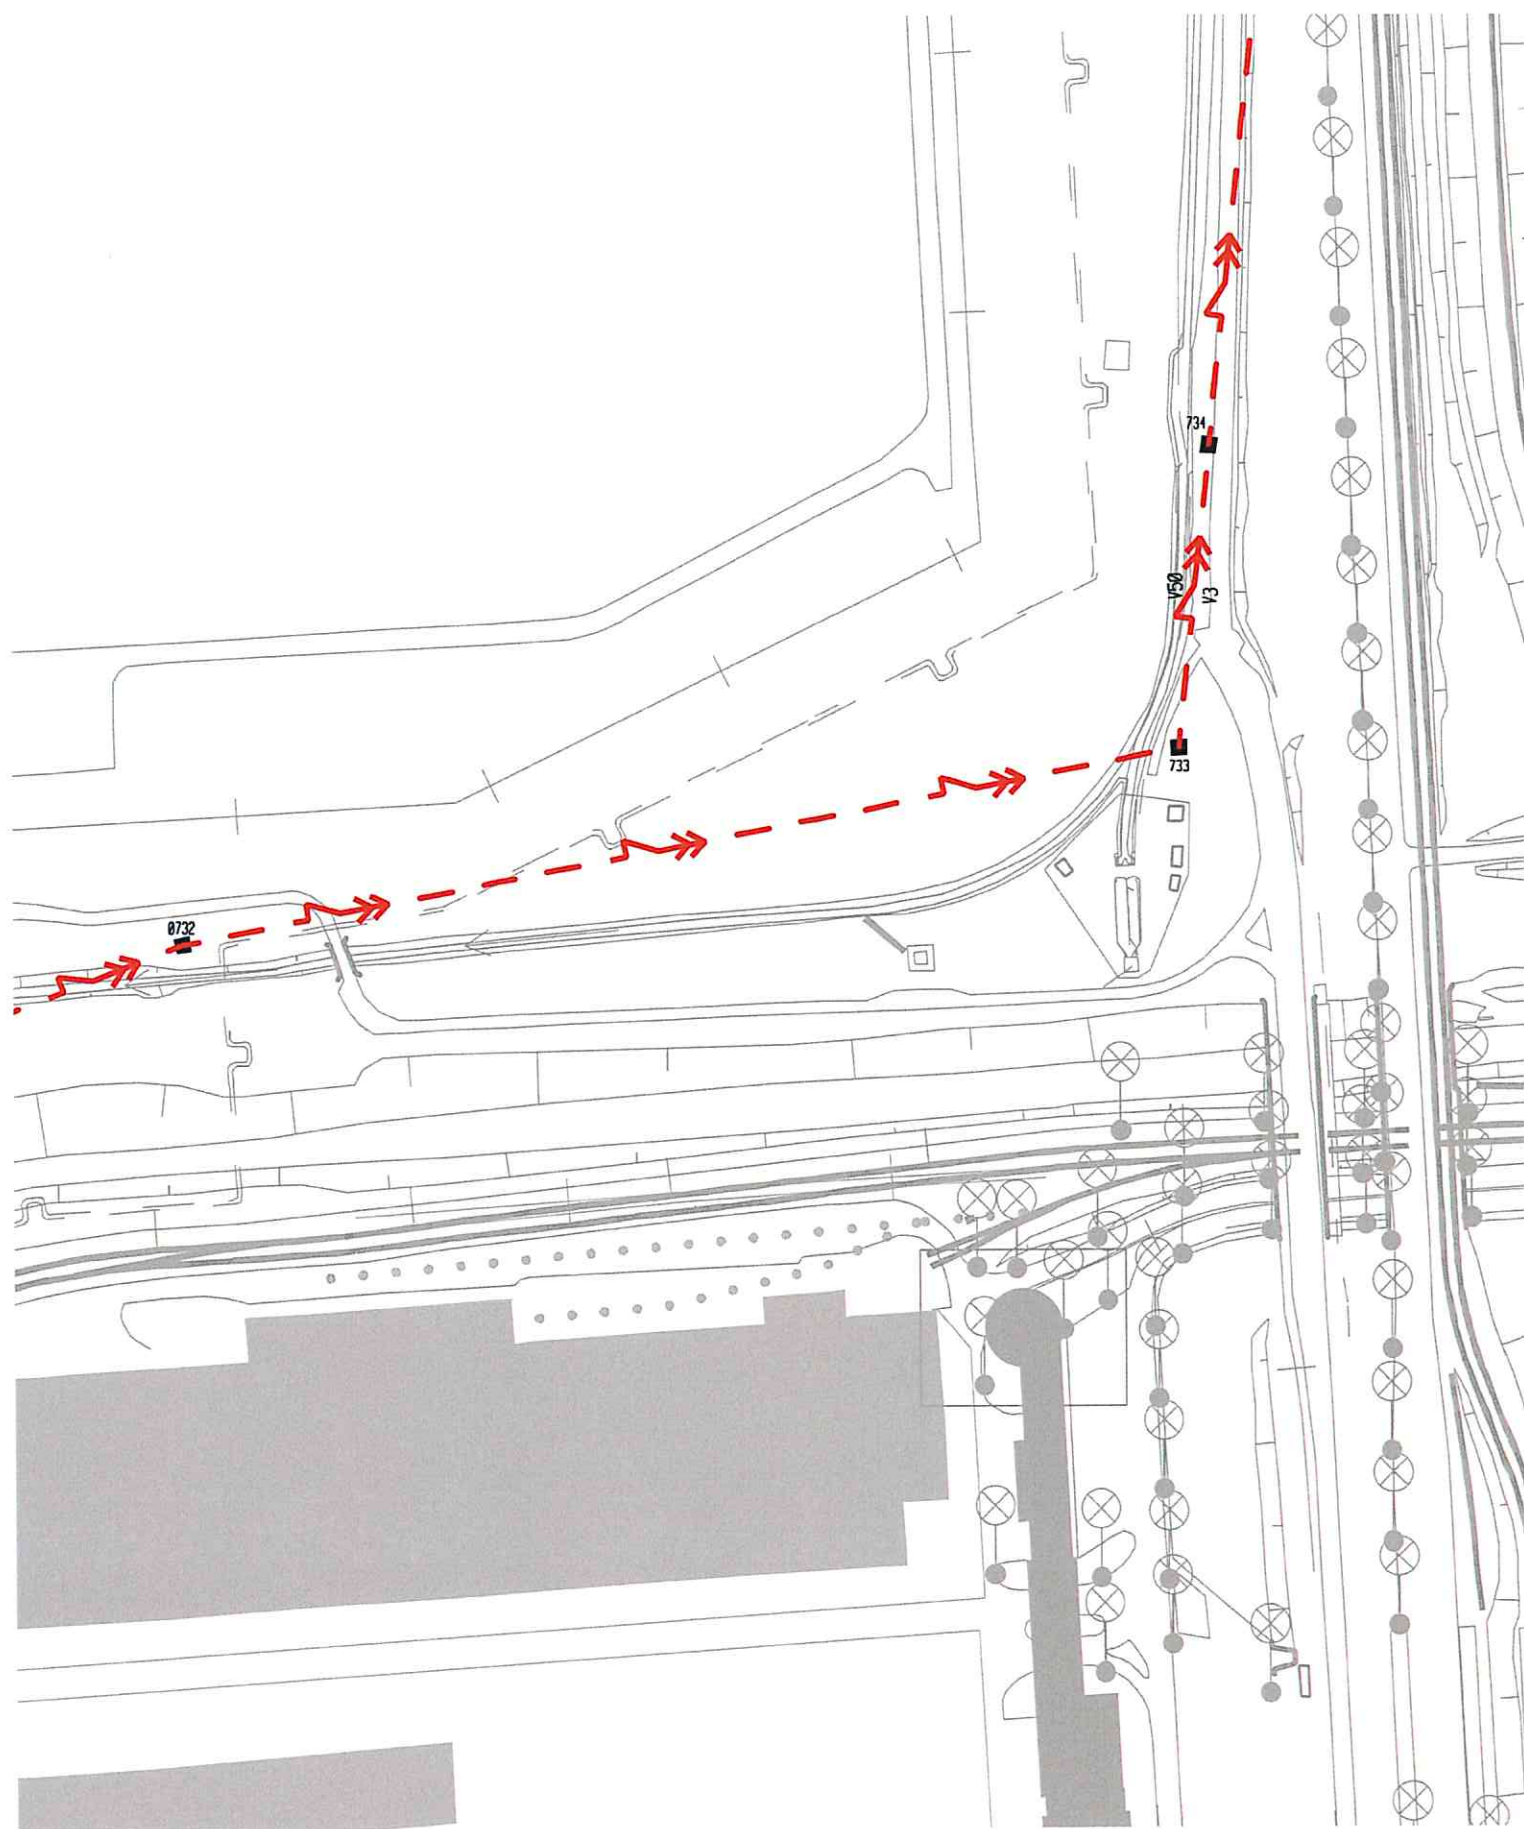

MAPA 15 3. ETAPA - DETAIL V1

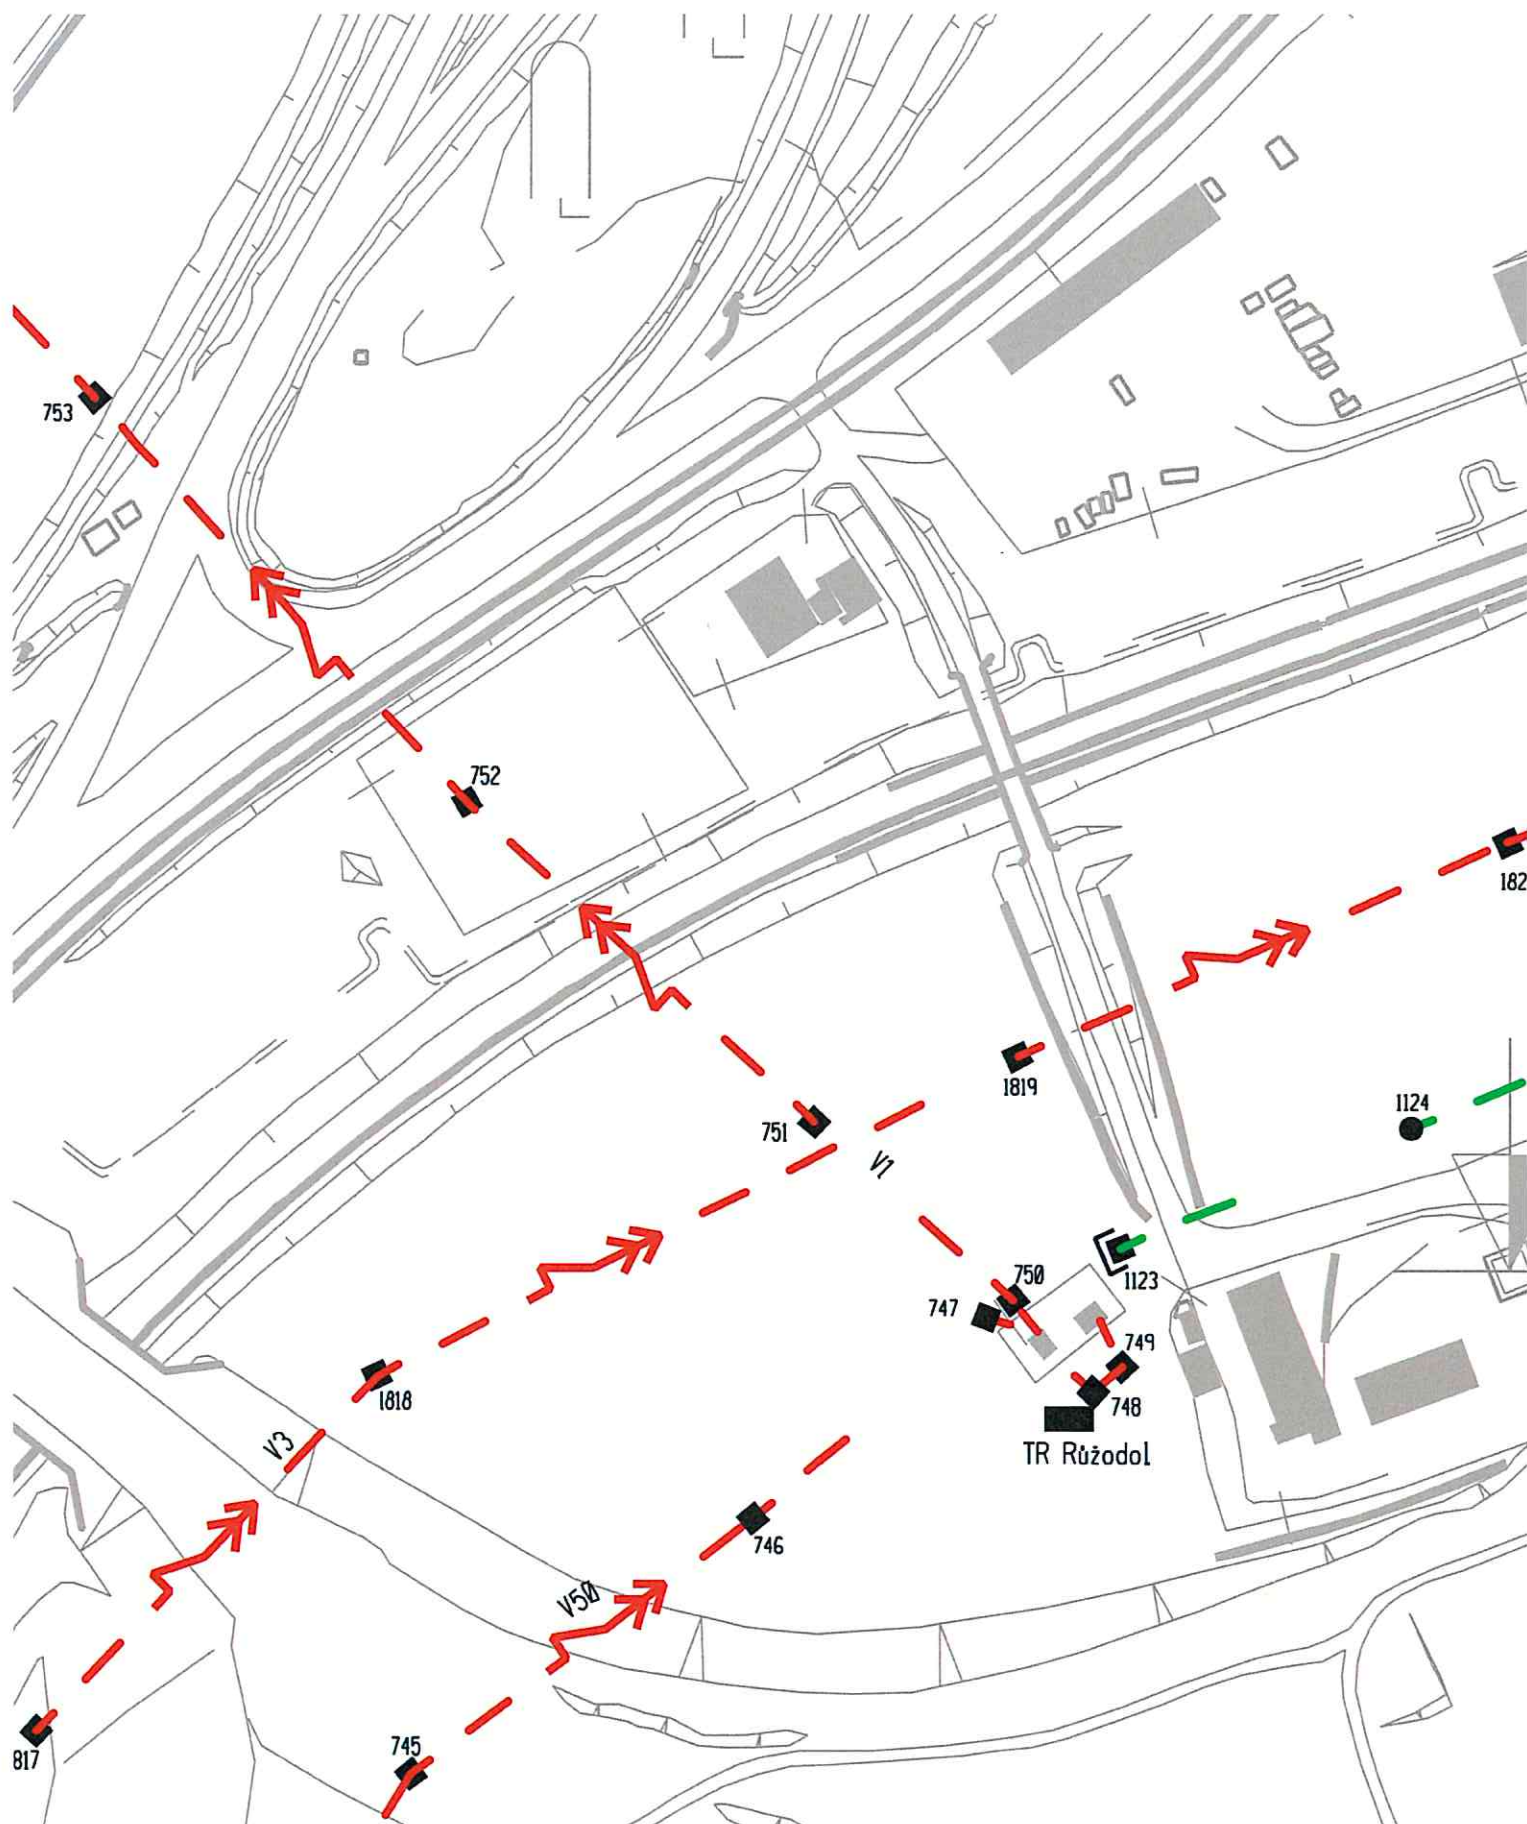

Manipulační místo Centrum

794000

stará Centrum

