

RH1 1NP

TYP ROZVADĚČE: DRUH ROZVADĚČE ROZMĚRY ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ: TYP MONTÁŽE: KRYTÍ ROZVADĚČE: PŘÍVOD: VÝVODY: UMÍSTĚNÍ PANTŮ:	POD OMÍTKU PLASTOVÝ 144 MODULŮ POD OMÍTKU IP40 MIN ZADEM ZADEM LEVÁ, PRAVÁ STRANA
--	--

NAPÁJECÍ SÍŤ: ZKRATOVÁ ODOLNOST: OCHRANA PŘED DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:	L1, L2, L3, N, PE, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S Instalované přístroje I _k " = 10 kA ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
--	--

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	IZOLACE, KRYTY A PŘEPÁŽKY, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
--------------------	--

ZVÝŠENÁ OPATŘENÍ:	PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
-------------------	---

VNĚJŠÍ VLIVY:	DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2
---------------	----------------------------------

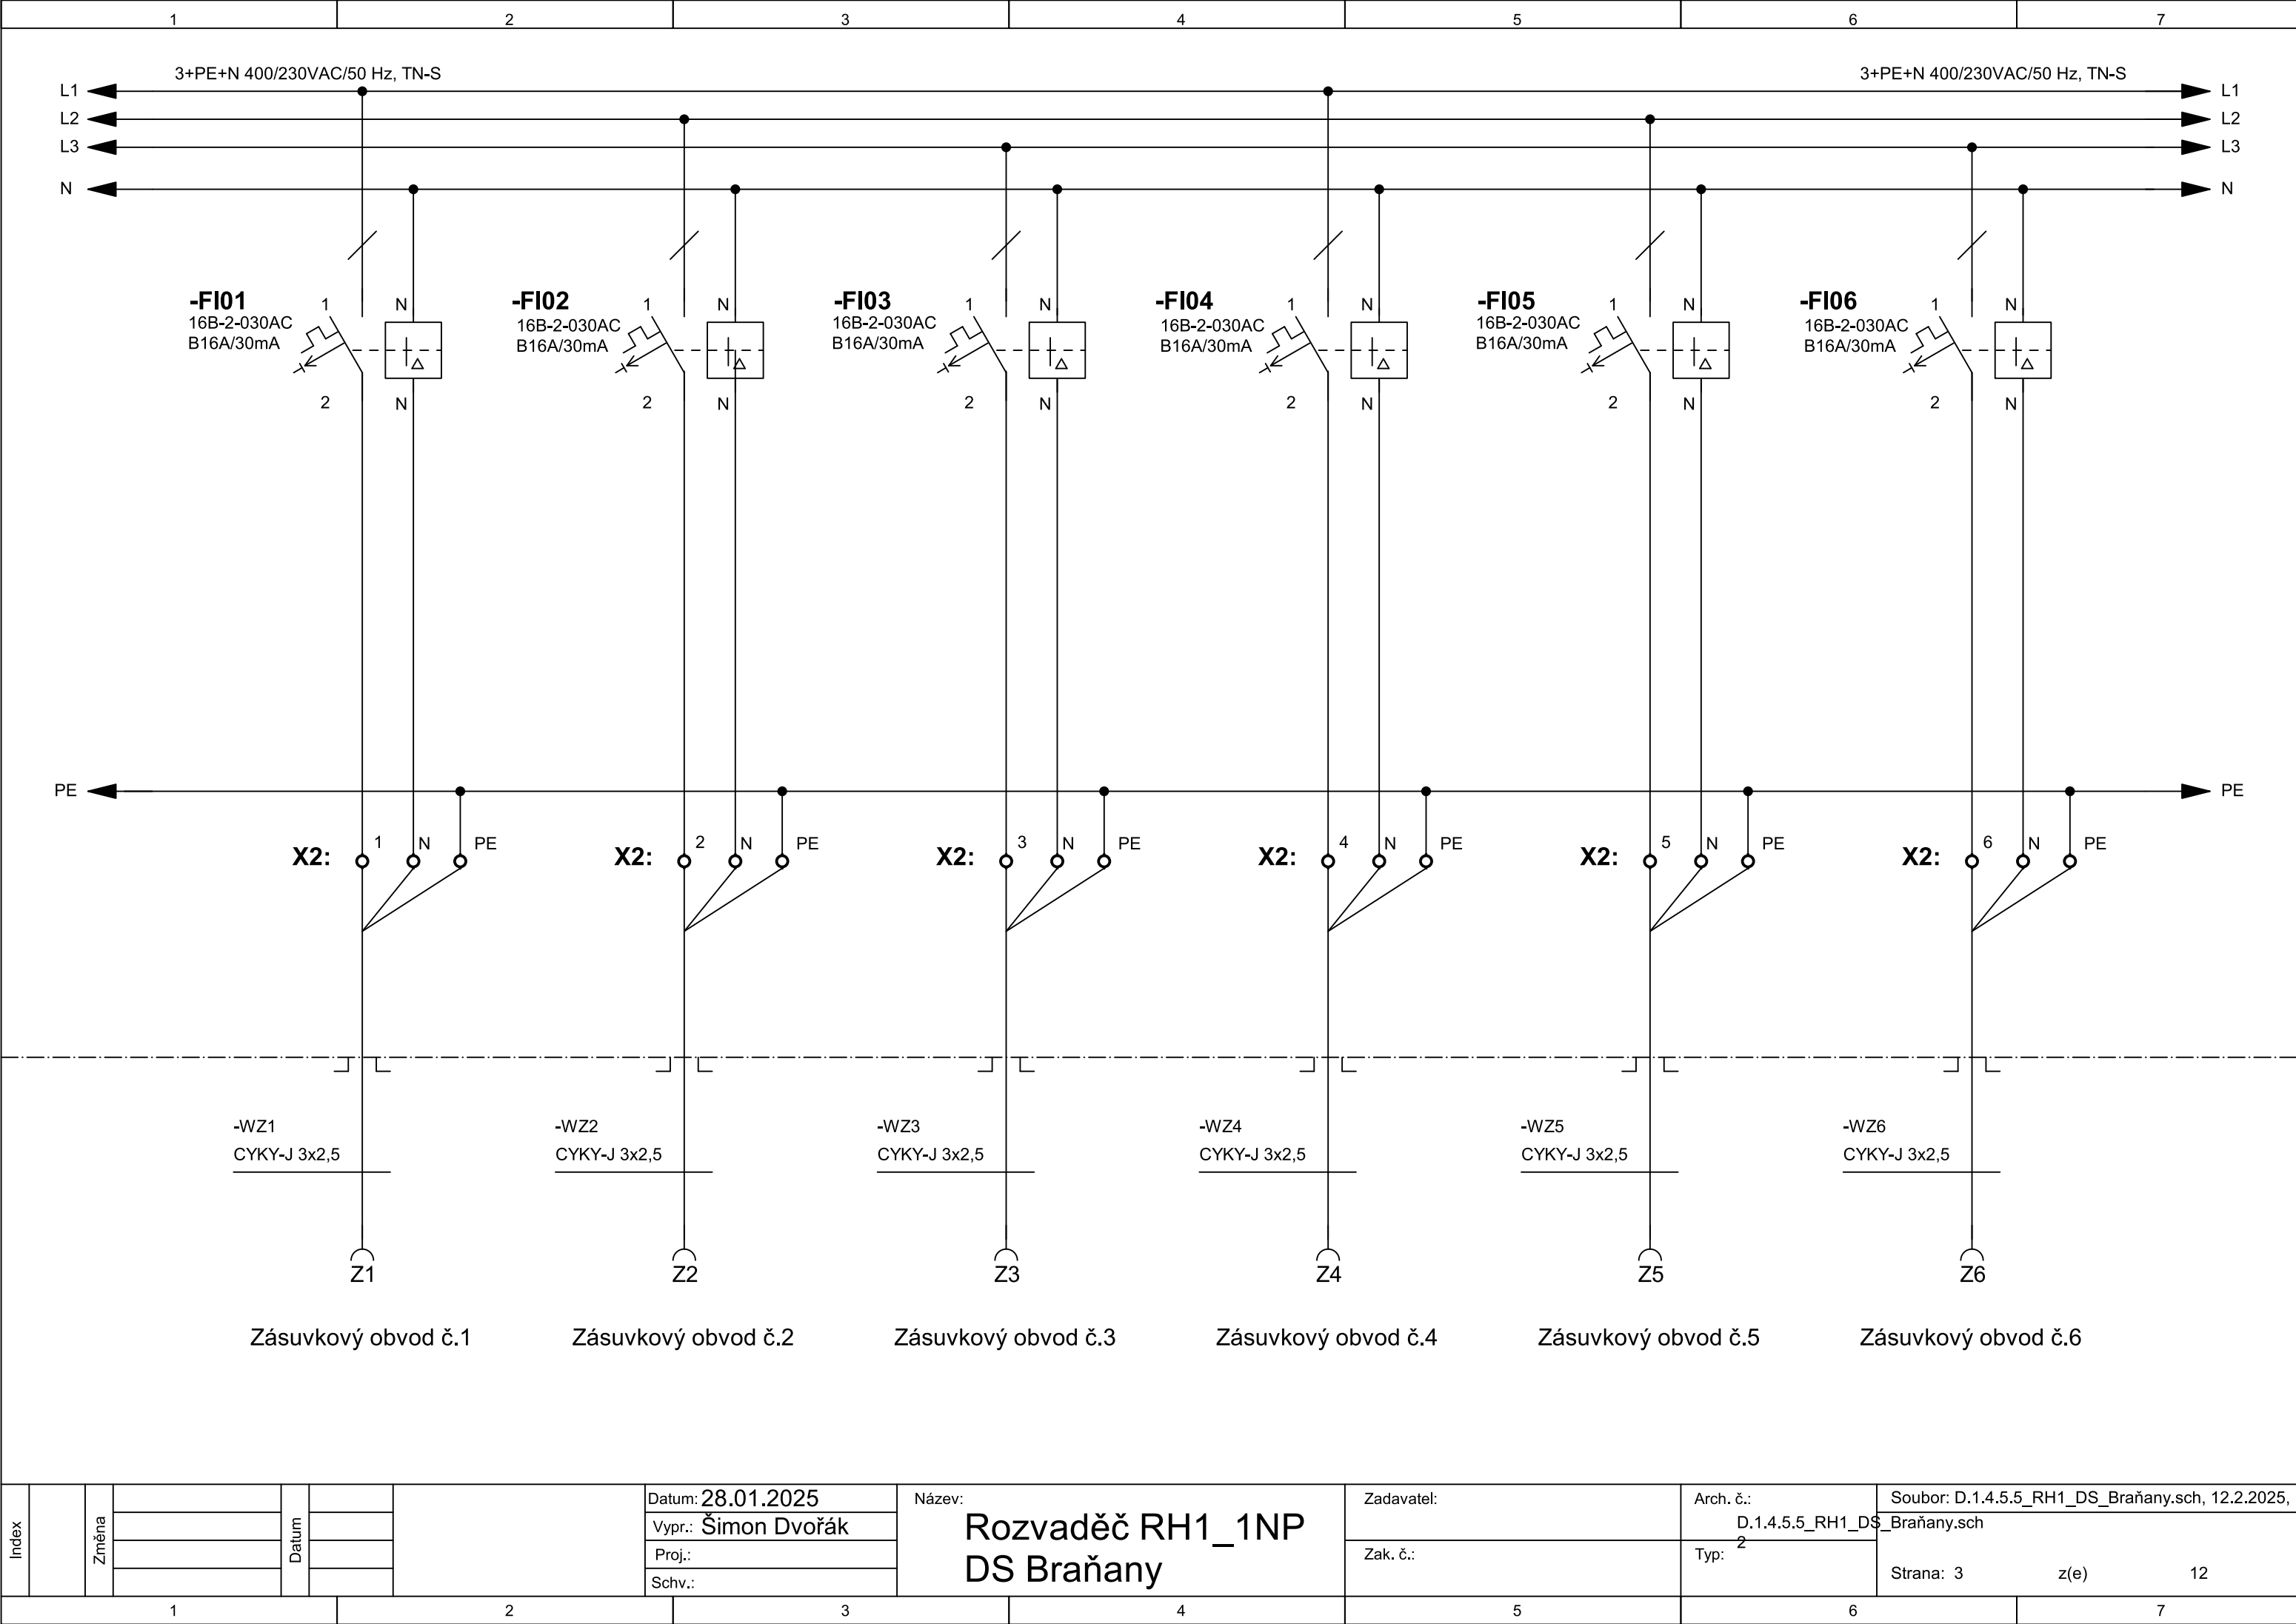
PROVEDENÍ DLE:	SOUBOR NOREM ČSN EN 61439-1-7
----------------	-------------------------------

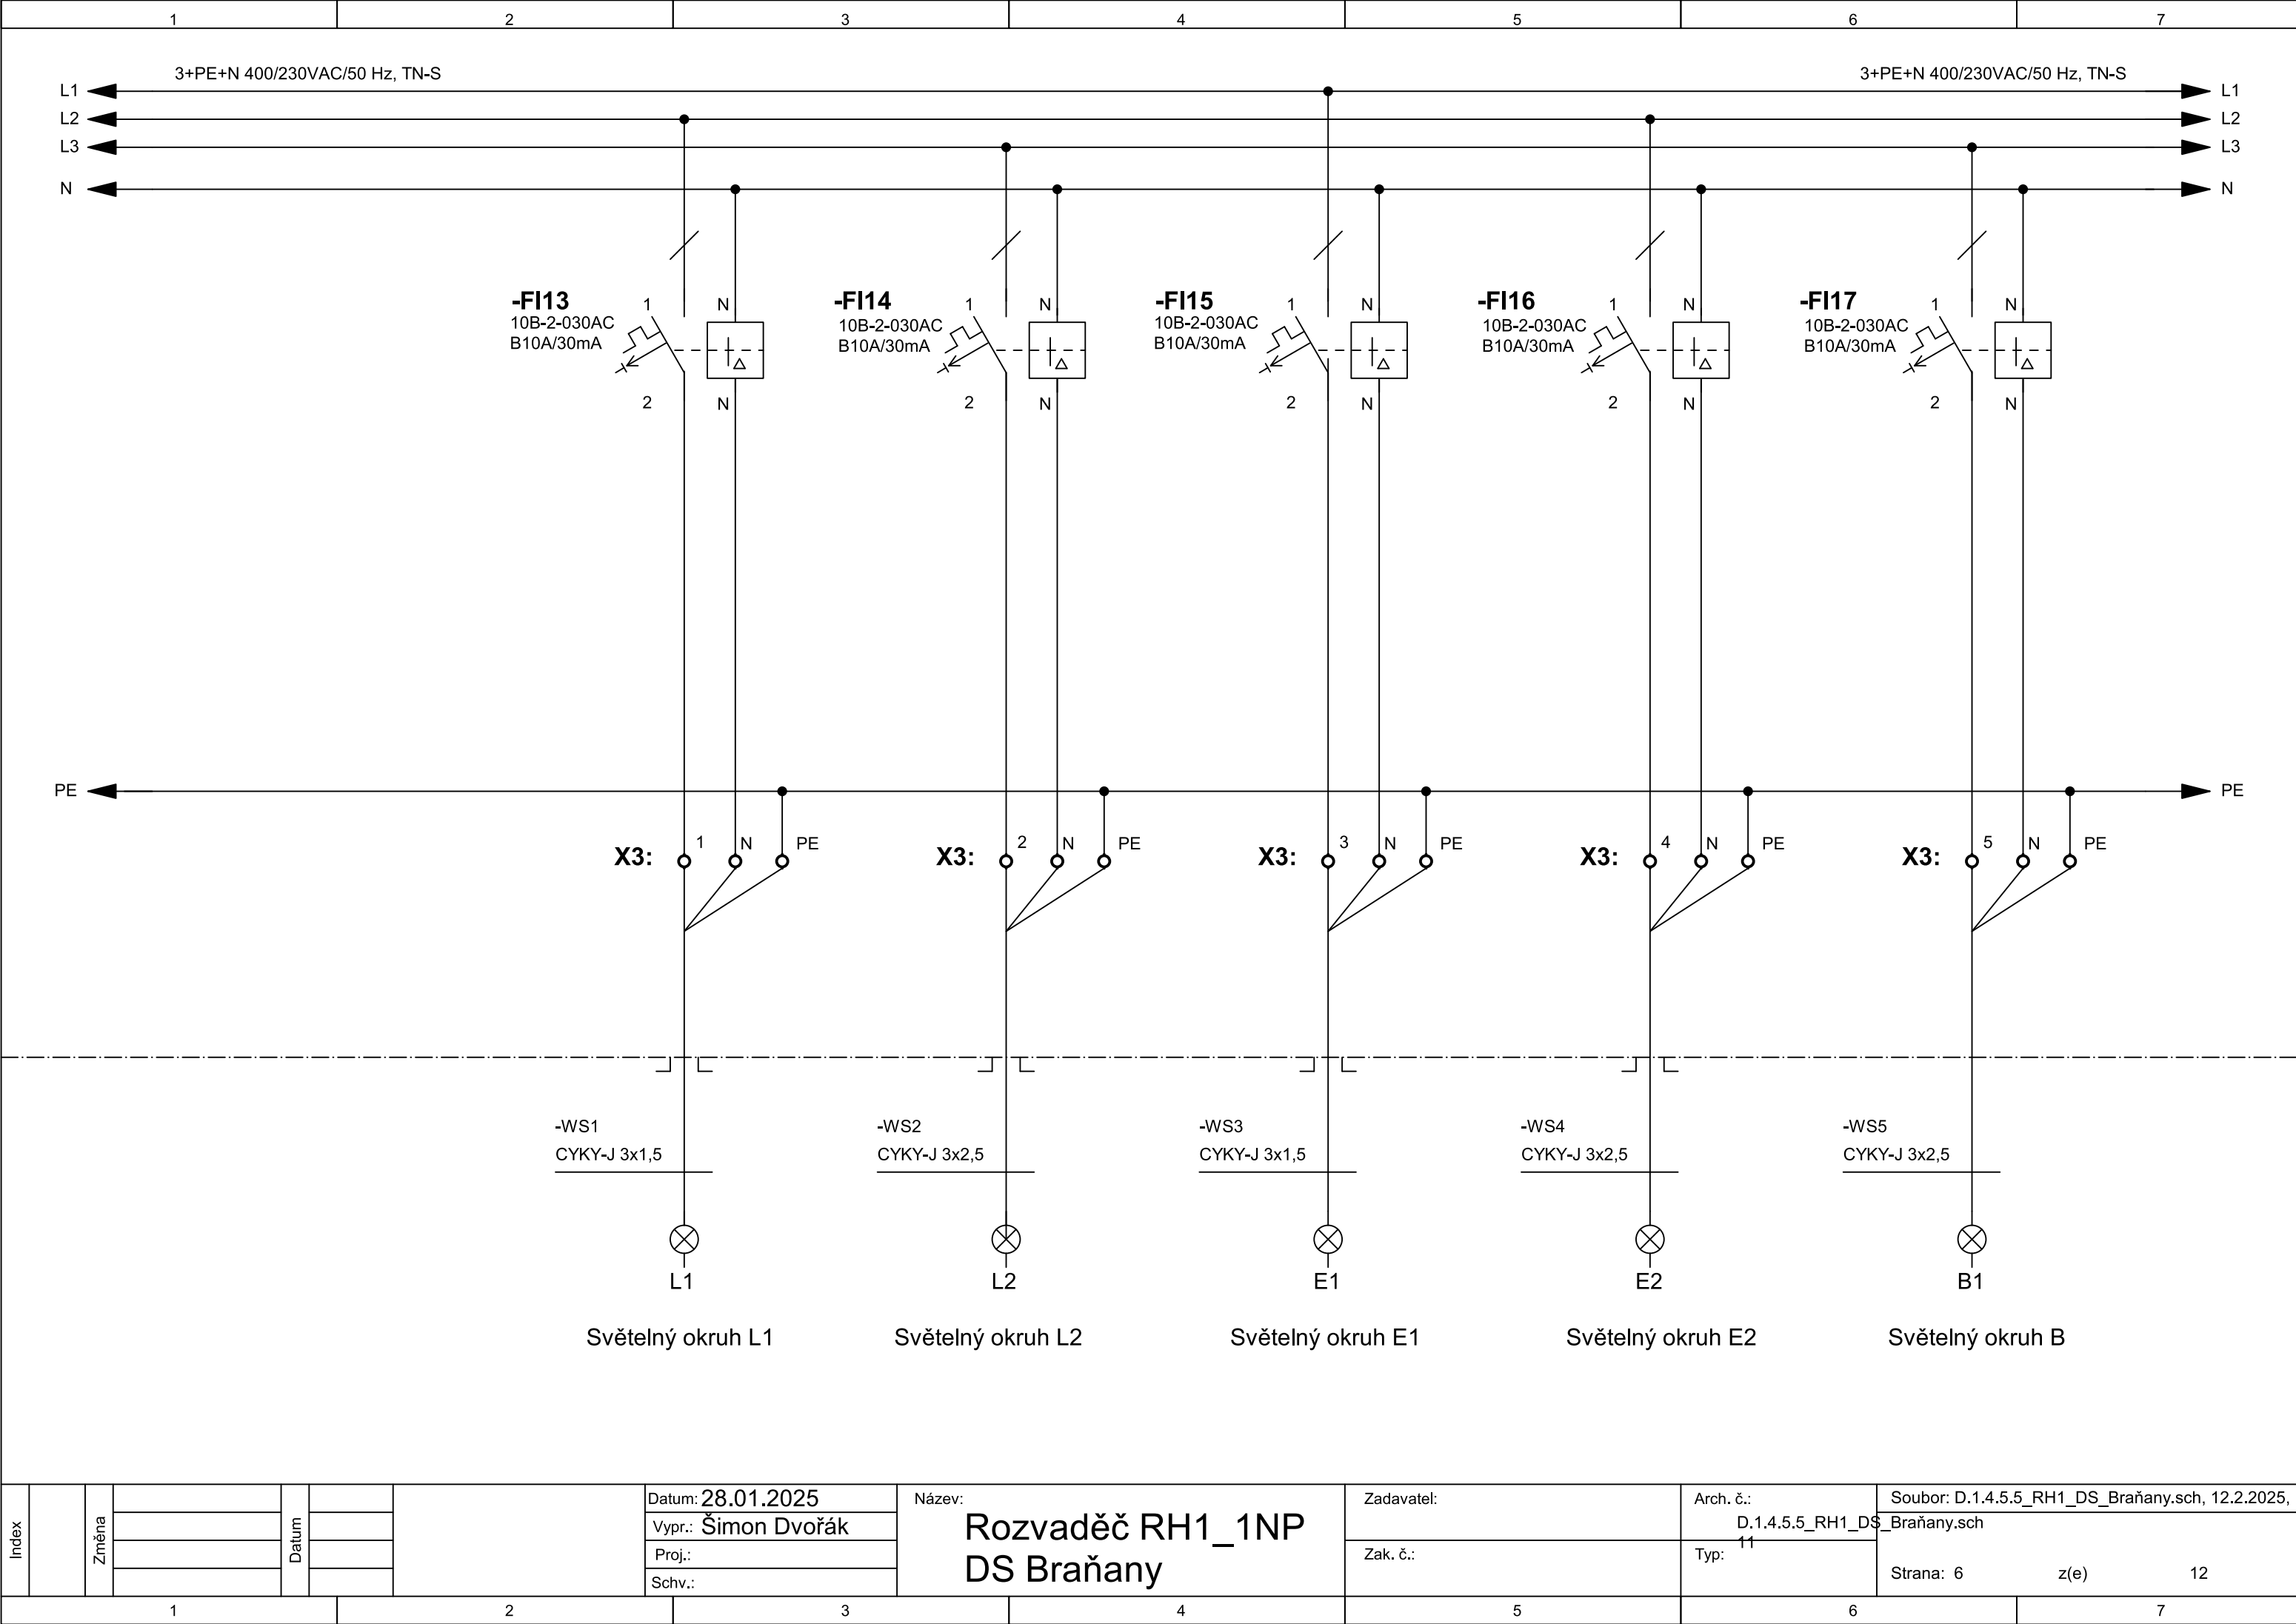
BARVY ŽIL KABELŮ:	BN = BROWN = HNĚDÁ BK = BLACK = ČERNÁ GY = GREY = ŠEDÁ BU = BLUE = MODRÁ GNYE = GREE+YELLOW = KOMBINACE ZELENÉ A ŽLUTÉ
-------------------	--

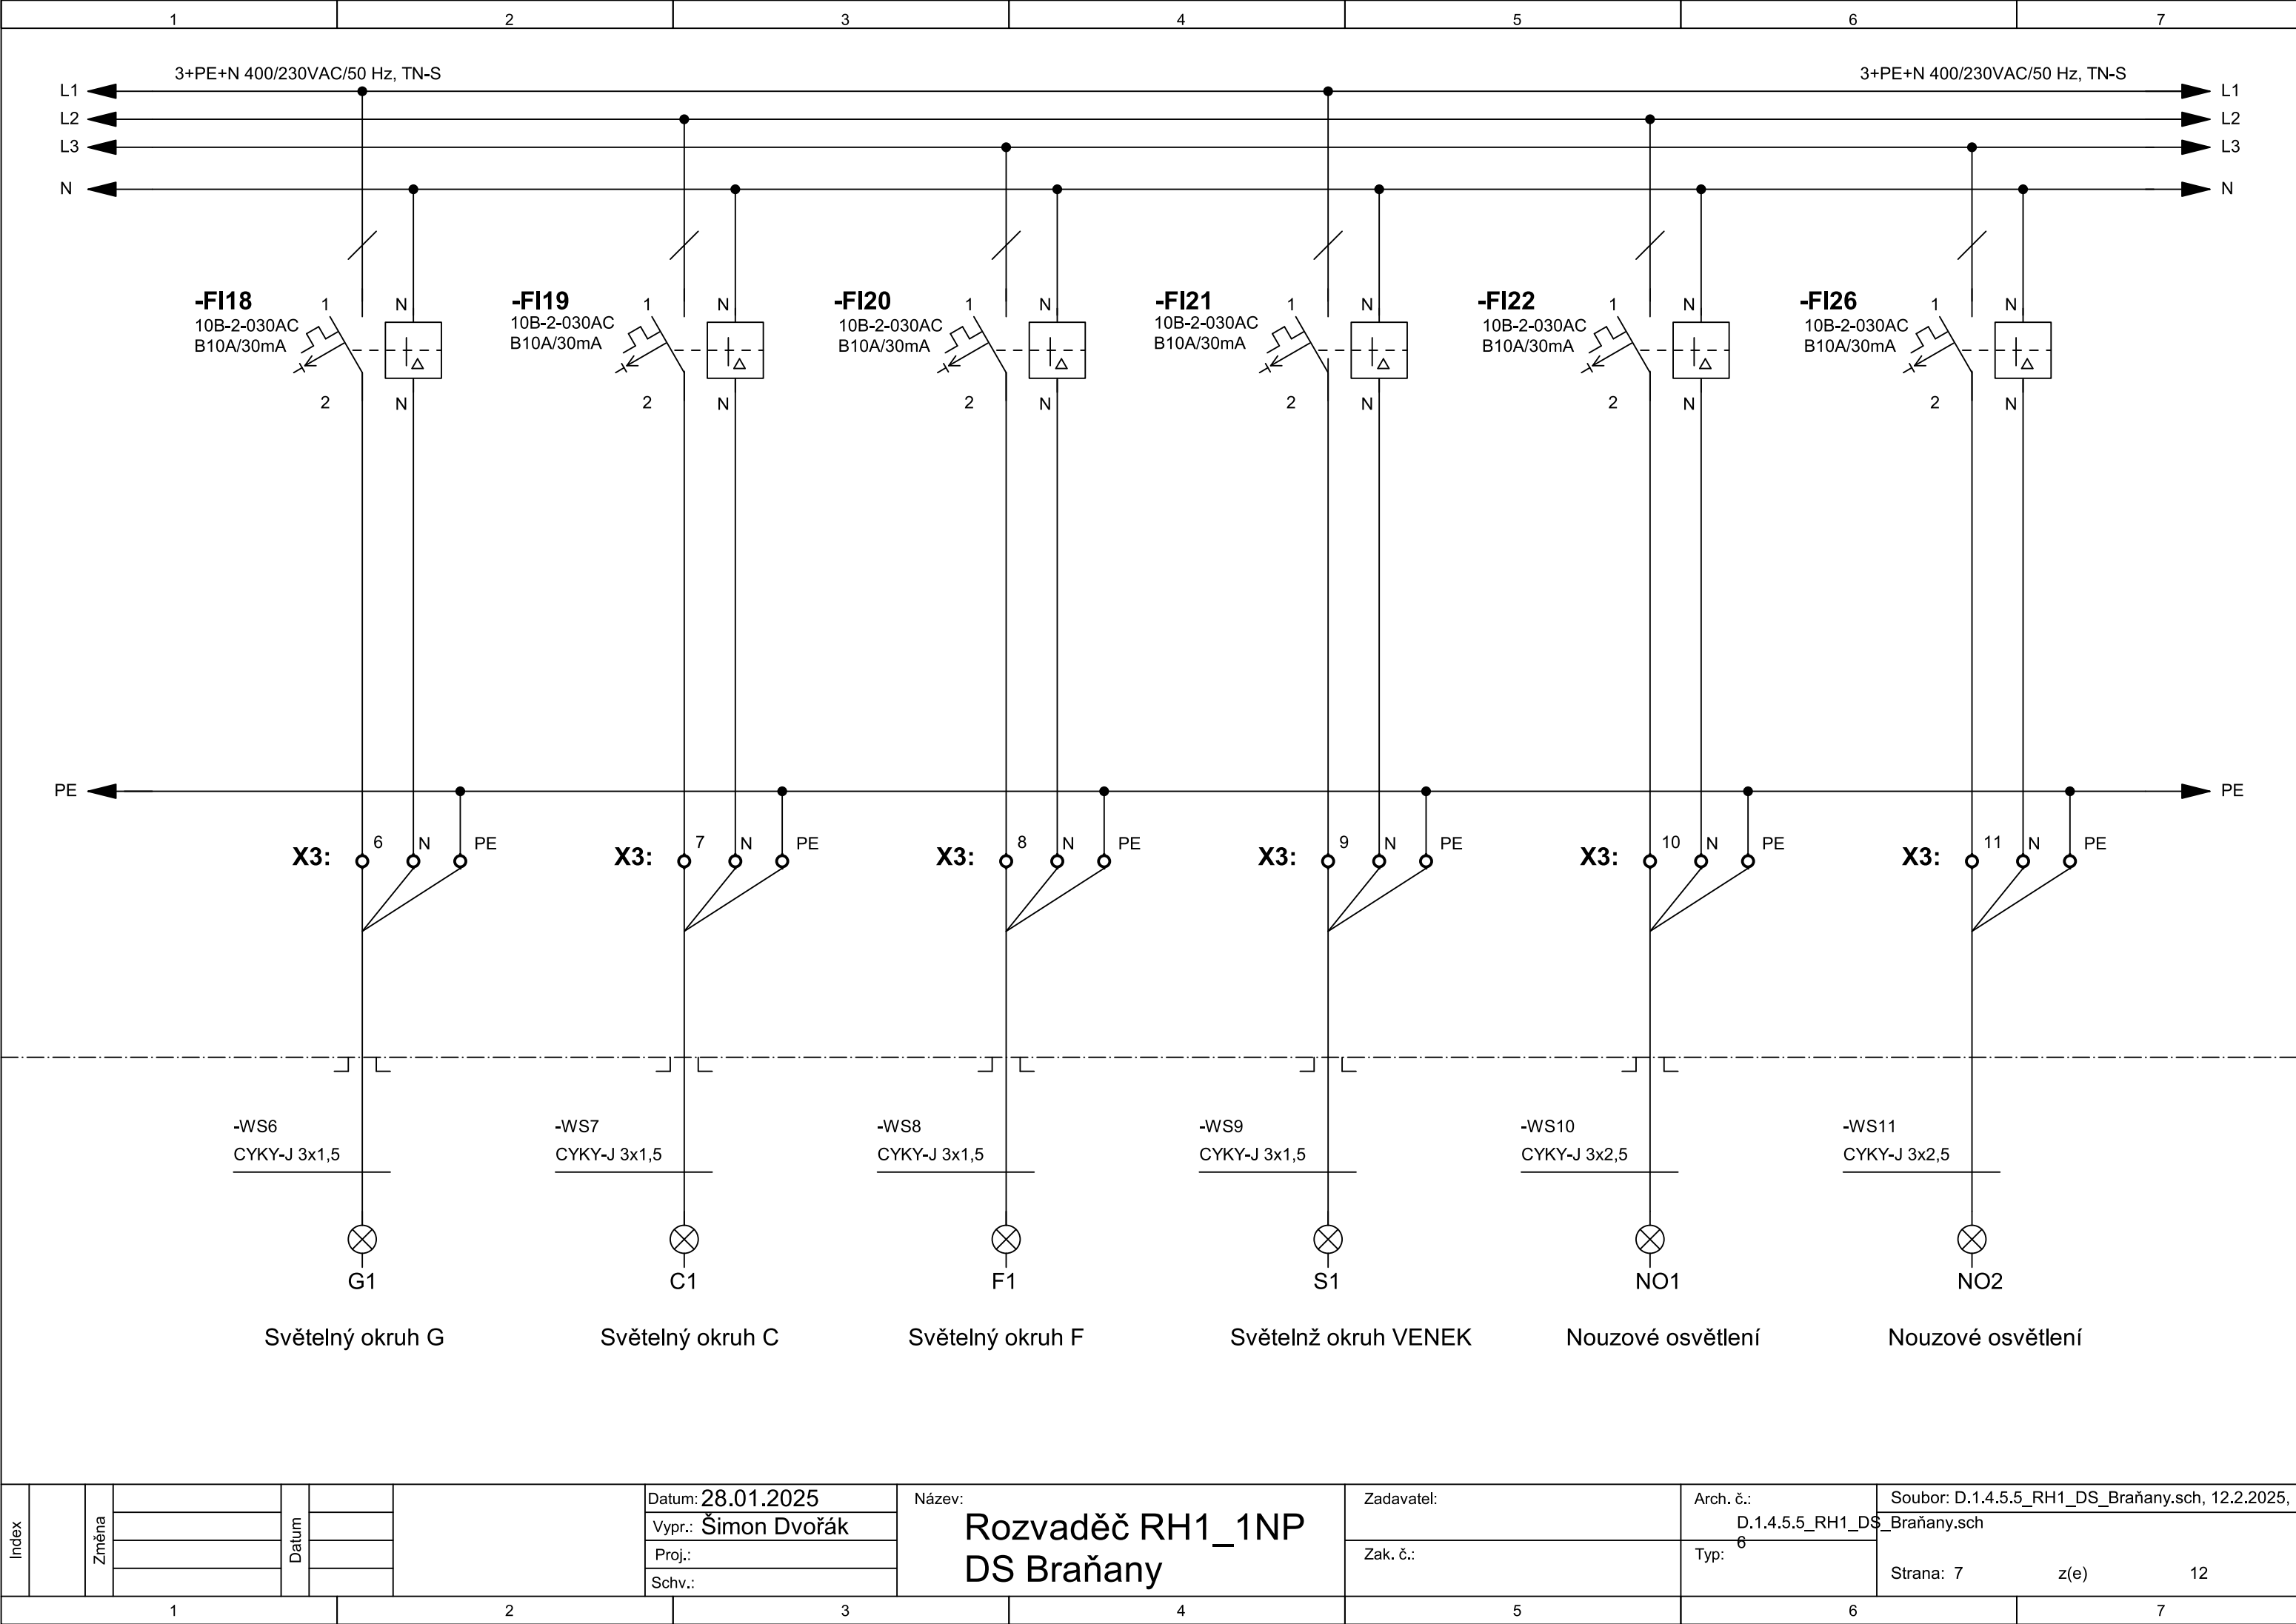
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:	0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
-----------------------	---

POZNÁMKY K REALIZACI:	Elektrické rozvaděče, napájené napětím větším než 200V, se jmenovitým proudem větším než 25A, umístěné v prostorech únikových cest musí dle ČSN 73 0848 splňovat požární odolnost minimálně EI 30 - S200.
-----------------------	---

POZNÁMKY:	Informace obsažené v této dokumentaci mohou být během realizace upravovány na základě aktuálních změn.
-----------	--



<

<

