



SCHEMA ULOŽENÍ TLAKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

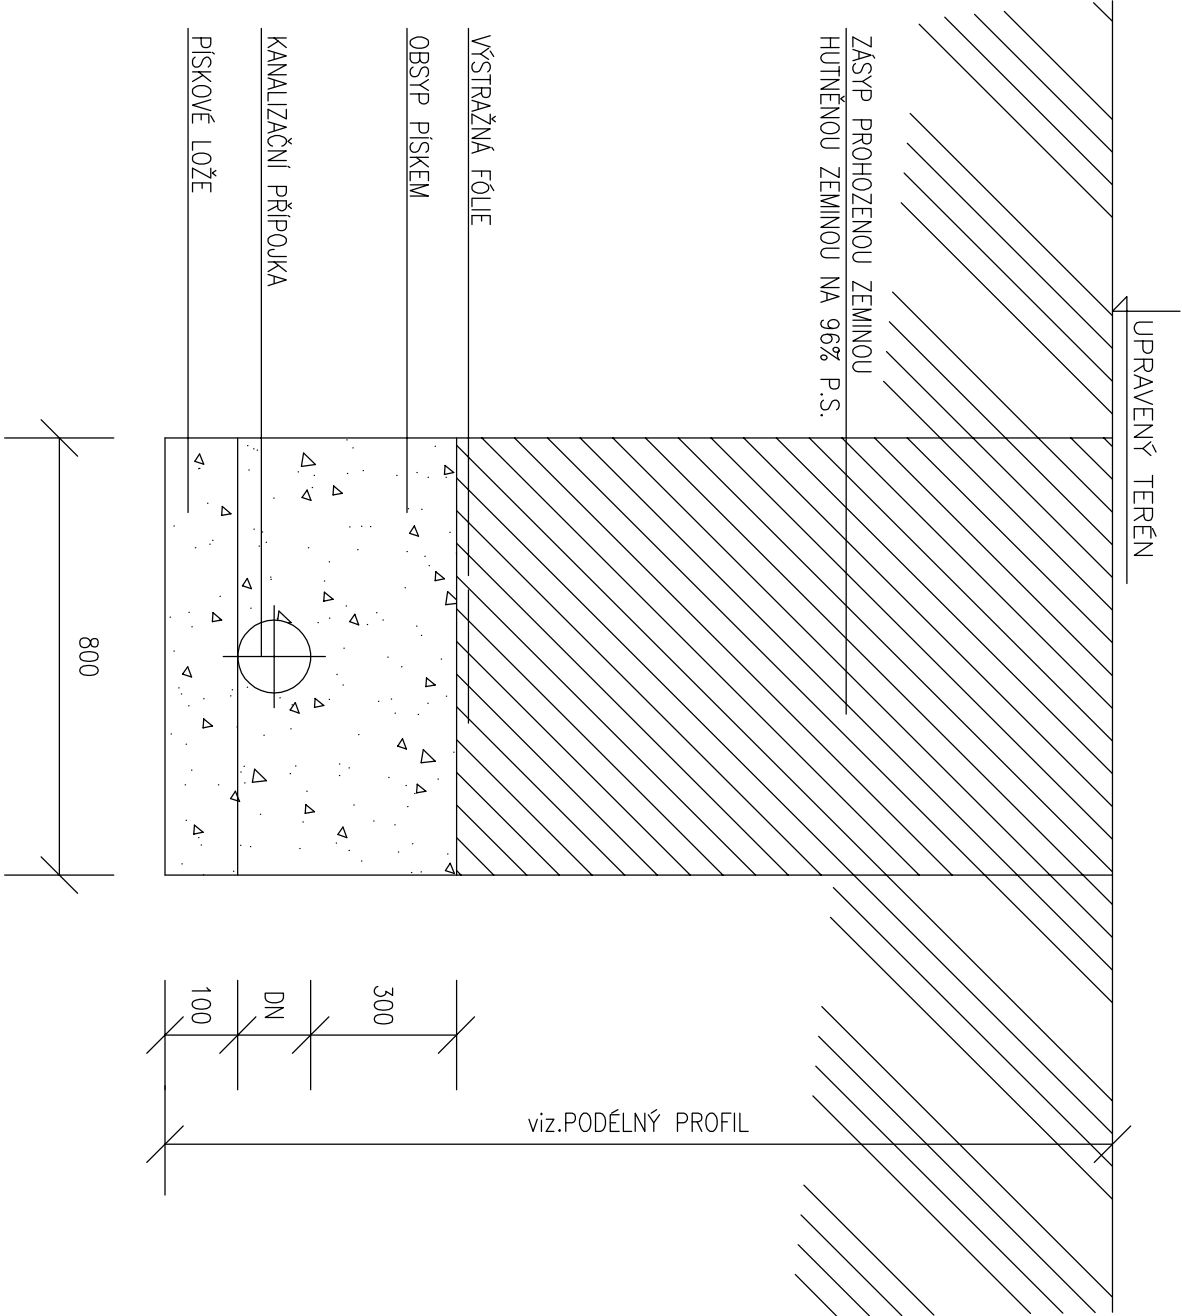

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽÁDÁ DODAVATEL
MAJITELE SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ, HLoubKA BUDE OVĚŘENA

SCHEMA ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO KAN. POTRUBÍ
VE VOZOVCE V TRÁVNÍKU V CHODNÍKU

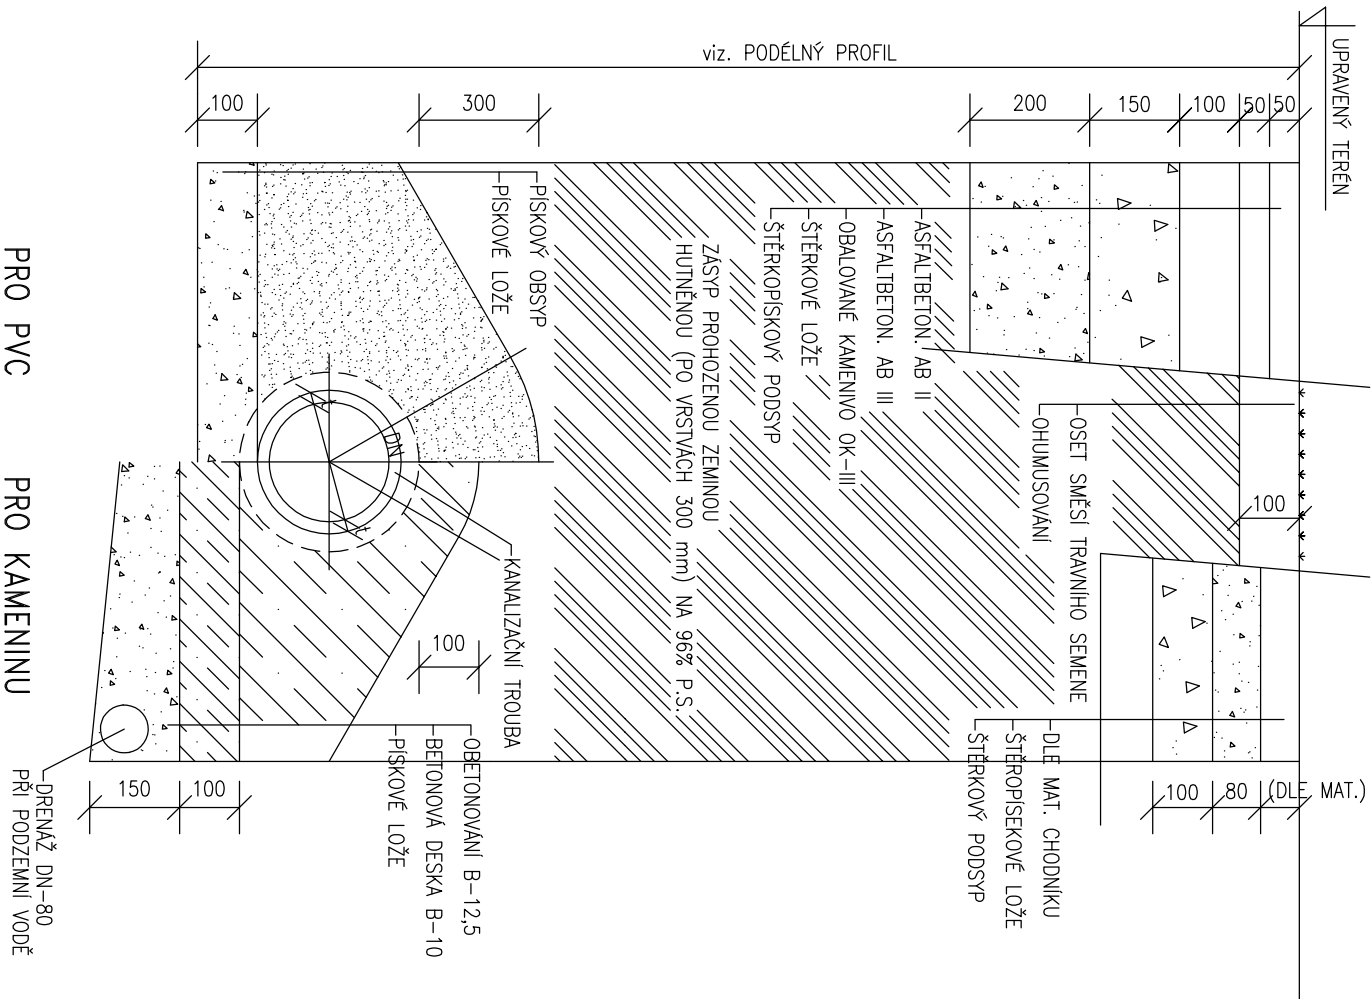

Zodpovědný projektant: Ing. Martina Nýčková		Vyracovali: Ing. Martina Nýčková	
MÚ (OÚ): Obecní úřad Předboj	Kraj: Středočeský	Datum: 07/2022	
Investor: obec Předboj		Stupeň: DPS	
Akce: BUDOVA VEŘEJNÉ SPRÁVY K.Ú. PŘEDBOJ (734209), parc.č.414/1		Měřítko: -	Č. kopie:
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Počet formátů A4: 2	
Obsah: D.1.B Přípojka kanalizace (SO02)	Schéma uložení		Revize: -