

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 20.12.2021

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: c2021057 / 11/016

Projektant/montážní firma:

Společnost: ZŠ Luka nad Jihlavou


Název: ZŠ Luka nad Jihlavou

Ulice:

PSČ:

Telefon:

HVI

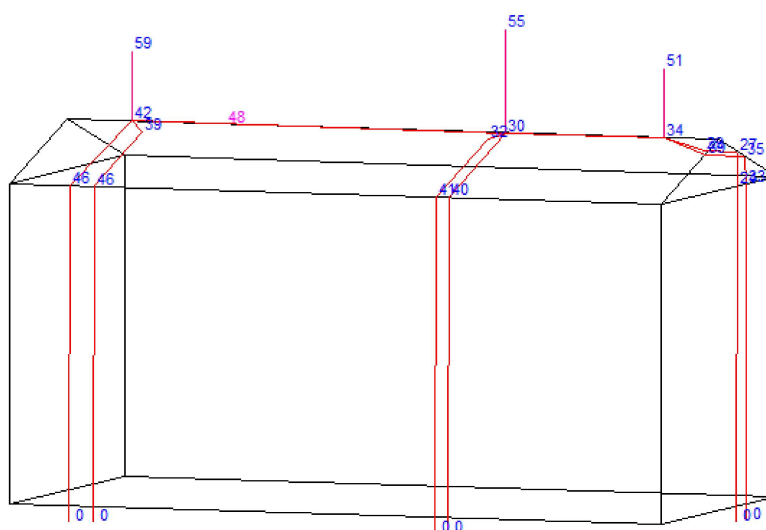

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: c2021057

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 48 cm

Projekt:

Číslo projektu: 11/016

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --