





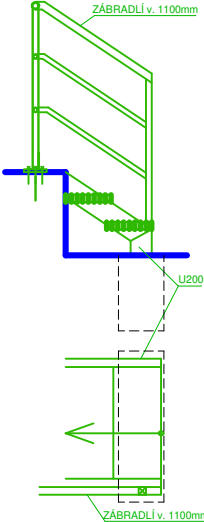
UPOZORNĚNÍ:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO JEDNOTLIVÉ VÝROBKY PSV.
U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODS. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

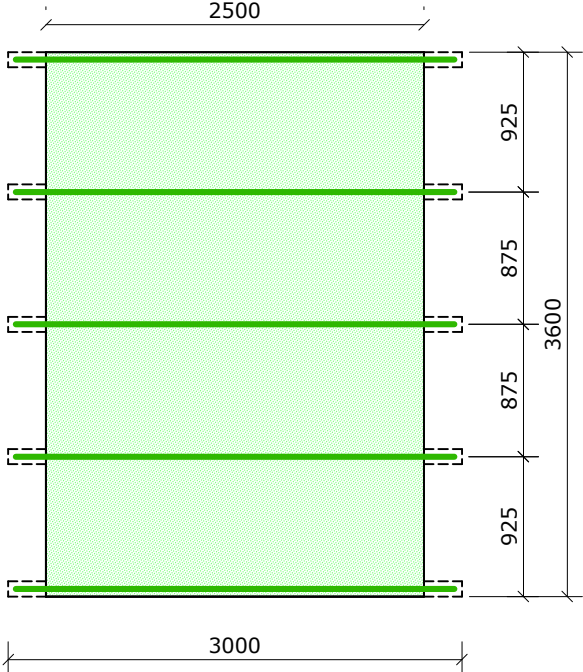
JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODBOBNÝCH ŘEŠENÍ, S TÍM ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

		Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR KOHOUTEK 		VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ 	
OKRES Ceský Krumlov		KOPIE ČÍSLO	
MÍSTO STAVBY k.ú. Horní Jílovice (742732)		STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou		DATUM PROJEKTU 4/2025	
NÁZEV AKCE Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou		FORMÁT VÝKRESU 1xA4	
PROVOZNÍ SOUBOR SO-04 - Dosazovací a uskladňovací nádrž		MĚŘÍTKO -	
OBSAH VÝKRESU Tabulka výrobků PSV		Č. VÝKRESU D.1.04-3	

SPECIFIKACE PRVKŮ - KOMPOZITNÍ A OSTATNÍ PLASTOVÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m²)					POZNÁMKY
				OTEVÍRÁNÍ	PODLAŽÍ			CELKEM	
					0.PP	1.NP	STŘ.		
P.01		CELKOVÁ DL.: 3,60 m´ NOSNÍKY DL. 4,10 m´ PLOCH ROŠT: 2,88 m2	KOMPOZITNÍ LÁVKA NAD AKTIVAČNÍ NÁDRŽÍ: KOMPOZITNÍ LÁVKA NA ROZTEČ STĚN 3,60m´, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÉ NOSNÍKY DL. 4,10m´), SVĚTLÉ ŠÍŘKY 800, S POCHOZÍ PLOCHOU Z KOMPOZITNÍCH ROŠTOVÝCH PROFILŮ VÝŠKY 38mm, OKA 30 x 30 mm S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ. VČETNĚ SVOREK S PŘÍLOŽKOU PRO PEVNÉ KOTVENÍ ROŠTŮ. NA STŘEDU DOSAZOVACÍ NÁDRŽE BUDE JEDEN DÍLEC ODNÍMATELNÝ PRO MOŽNOST MANIPULACE S ČERPADLEM. KOTVENÍ NOSNÍKŮ DO STĚNY - VYNECHANÉ DOBETONOVANÉ KAPSY. ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm - VIZ. VÝROBEK "P.02" NA JEDNÉ STRANĚ BUDOU PROVEDENY NAVÍC 2ks NOSNÝCH U-PROFILŮ KAŽDÝ O DÉLCE 1,7 m.		-	1	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.02		CELKOVÁ DL.: 22,0 m´ VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ PO OBVODU A KOMPOZITNÍ LÁVKY: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S BOČNÍM KOTVENÍM (KOMPOZITNÍHO NOSNÍKU LÁVKY) A S VRCHNÍM KOTVENÍM (DO ŽELBET. STĚN), DVĚMA VODOROVNOU VÝPLNÍ A ZARÁŽKOU U PODLAHY, SE ZAOBLENÝM MADLEM. STOJKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU. BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ. PODPORY PRO ZÁCHYTNOU SÍŤ: VE VÝŠCE MADEL BUDOU PROVEDENY PODPORY PRO ZÁCHYTNOU SÍŤ V ROZTEČÍCH 1 m. PODPORY BUDOU KOMPOZITNÍ Z JEKLŮ VČETNĚ PŘIKOTVENÍ K ZÁBRADLÍ. POZN. ŘEŠENÍ PODPOR VČETNĚ ZÁBRADLÍ JE MOŽNÉ UPRAVIT DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY.		-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.03		DL. PO OBVODĚ 22 m´ VÝŠKA: 1100, CELKOVÁ PLOCHA 18,5 m²	ZÁCHYTNÁ SÍŤ PROTI LISTÍ APOD.: NEHOŘLAVÁ SÍŤ Z HD-PE TKANINY - STÍNIVOST 91%. KOTVENÍ K PRVKŮM ZÁBRADÍ (K MADLU, VODOROVNÉ PŘÍČLI, SPODNÍ ZARÁŽCE A KE STOJKÁM) POMOCÍ POPLASTOVANÉHO DRÁTU VE SPIRÁLE. SÍŤ BUDE APLIKOVÁNA NA NOVÉ ZÁBRADLÍ PO CELÉM OBVODĚ SVISLE. VRCHNÍ ČÁST ZAKRYTÍ SÍŤE NA PODPORÁCH (PODPORY VIZ P.02) BUDE ROZDĚLENA NA DVĚ PŘEKRÝVAJÍCÍ SE ČÁSTI, KDE KAŽDÁ POLOVINA BUDE MÍT NA STRANĚ LÁVKY KOMPOZITNÍ KULATINU PRO MOŽNOST ODKLOPENÍ SÍŤE. TAKTO ŘEŠENO PRO OBĚ POLOVINY DOSAZOVACÍ NÁDRŽE ROZDĚLENÉ NOVOU LÁVKOU.		-	1	-	1	PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.04			SCHODY: PŘÍSTUPOVÉ SCHODY KOMPOZITNÍ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÝ NOSNÍK A PŘÍČNÉ NOSNÍKY NA KONZOLÁCH S ULOŽENÍM A KOTVENÍM), STUPNĚ S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ. NOSNÍKY "U" KOTVIT CHEM. KOTVOU DO HL. MIN. 150MM PRO PŘEVÝŠENÍ 550 mm. ZÁBRADLÍ: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S BOČNÍM KOTVENÍM, JEDNOU VÝPLNÍ A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLENÉ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘEDPOKLAD Z BOKU NOSNÝCH PRVKŮ LÁVEK . BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ. BETONOVÝ BLOK: U OBSLUŽNÉ LÁVKY BUDE PROVEDEN MALÝ KOTVÍCÍ BETONOVÝ BLOK O ROZMĚRU 1000x300x500 mm Z BETONU C30/37. POZNÁMKA: PŘÍSTUPOVÉ SCHODY JSOU MOŽNÉ UPRAVIT DLE ZVYKLOSTÍ SKUTEČNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE.		-	1	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.

SPECIFIKACE PRVKŮ - KOMPOZITNÍ A OSTATNÍ PLASTOVÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m²)					POZNÁMKY
				OTEVŘÁNÍ	PDLAŽÍ			CELKEM	
					0.PP	1.NP	STŘ.		
P.05		CELKOVÝ ROZMĚR 2,5x3,6 m	KOMPOZITNÍ POCHOZÍ DESKY NAD USKLADŇOVACÍ NÁDRŽÍ - ZAKRYTÍ: KOMPOZITNÍ POCHOZÍ DESKY NA ZATÍŽENÍ 350 kg/m², VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÉ KOMPOZITNÍ NOSNÍKY DL. 3,0m'), DESKY PLNÉ, ODNÍMATELNÉ PO ČÁSTECH, BARVA ŠEDÁ. KOTVENÍ NOSNÍKŮ DO STĚNY - VYNECHANÉ DOBETONOVANÉ KAPSY. 		-	1	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.