

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU  
BEZ ZATÍŽENÍ VOZIDLY

VE NEZPEVNĚNÉM TERÉNU  
PŘI ZATÍŽENÍ VOZIDLY  
A/NEBO VÝSKYTU SPODNÍ VODY

PLASTOVÝ POKLOP NOSNOST 1500 kg (TŘ. A15)  
EVENT. JINÝ POKLOP TŘ. B125/C250 (dle dopravního zatížení v daném místě)

KONSTRUKČNÍ VRSTVY DANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
(SILNICE / CHODNÍK / ŠTĚRKOVÁ PLOCHA/...) - DLE PŮVODNÍ SKLADBY  
- ROZNAŠECÍ BETONOVÁ DESKA 1,5x1,5m C20/25  
- S VÝZTUŽNOU KARI-SÍTÍ - OKA 150x150mm, DRÁT Ø6mm  
- OBETONOVÁNÍ STĚN ŠACHTY PROSTÝM BETONEM C20/25  
(V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÉHO ZATÍŽENÍ SHORA)  
- OBETONOVÁNÍ DNA A SPODNÍ ČÁSTI STĚN PROSTÝM BETONEM C20/25  
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY  
min. 0,5m NAD DNO ŠACHTY

OSEŤI TRAVNÍM SEMENEM  
OHUMUSOVÁNÍ - VRSTVA tl. cca 150 mm  
OBSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH max. 300 mm  
PŘI VHODNÝCH VLASTNOSTECH  
LZE POUŽÍT ZEMINU Z VÝKOPU

LEHKÝ PLASTOVÝ POKLOP  
NOSNOST 200 kg / 600 kg

750

TERÉN

TERÉN

100  
150  
převýšení komínku nad terén

OBSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH max. 300 mm  
PŘI VHODNÝCH VLASTNOSTECH  
LZE POUŽÍT ZEMINU Z VÝKOPU

HUTNĚNÉ PODLOŽÍ  
ŠTĚRK / ŠTĚRKOPÍSEK  
tl. min. 200 mm

200


CHRÁNIČKA POTRUBÍ PŘÍPOJKY  
TR PE 100 - Ø63mm

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA, BET. C 12/15, tl. 100 mm  
(S VÝZTUŽNOU KARI-SÍTÍ - OKA 150x150mm, DRÁT Ø6mm)  
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ, FRAKCE 8-16mm, tl. 100 mm


POZNÁMKA K ULOŽENÍ:

JEDNÁ SE O VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ OBECNÉ ŠACHTY; KONKRÉTNÍ  
DOPORUČENÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ UDÁVÁ SKUTEČNĚ ZVOLENÝ VÝROBCE  
ŠACHET.

ŘEZ

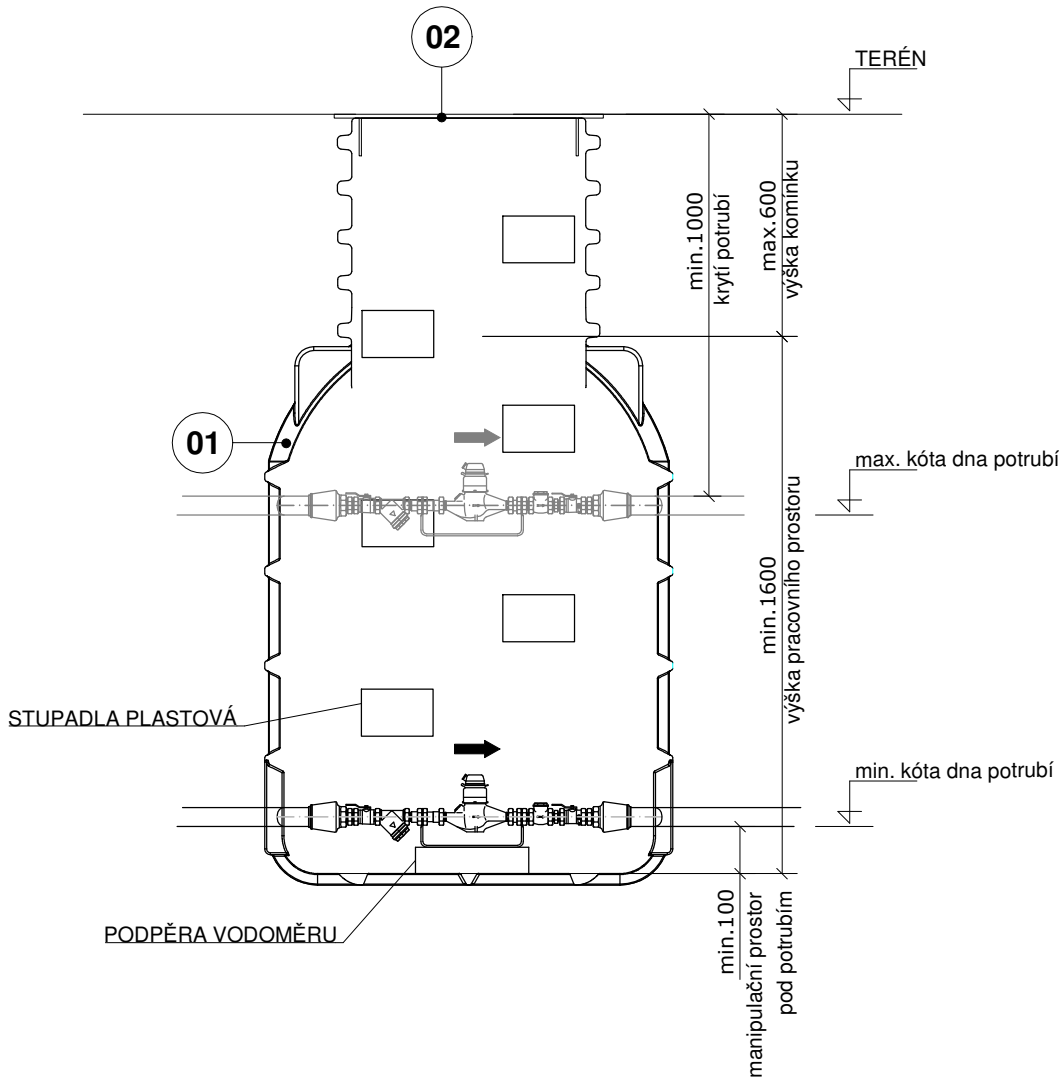

PŮDORYS

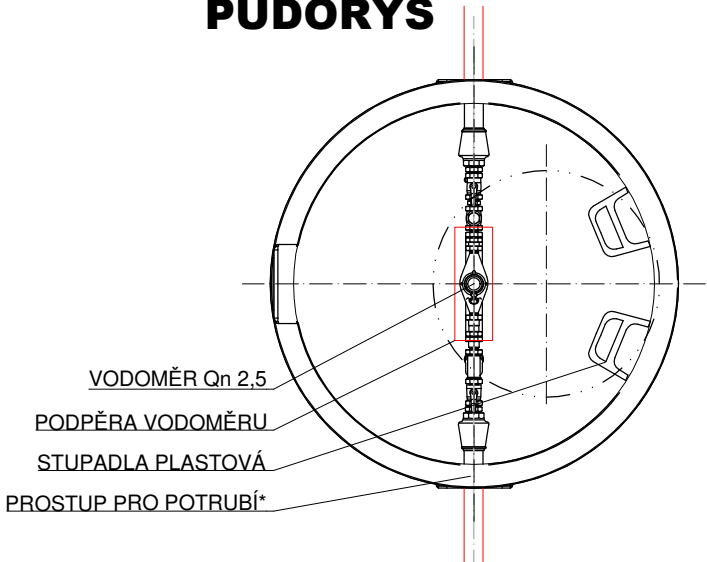

| SPECIFIKACE PRVKŮ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                | TYPOVÁ PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA, VNITŘNÍ Ø1000mm, MIN. SVĚTLÁ VÝŠKA 1600mm, S INTEGROVANÝMI PROSTUPY VČ. UCPÁVEK PRO POTRUBÍ PE Ø32 mm (DN 1"), URČENO PRO VODOMĚRY Qn 2,5, VČ PLASTOVÝCH STUPADEL, VČ. PODPĚRNÉ DESKY PRO VODOMĚR.<br><br>LZE POUŽÍT I JINOU ŠACHTU PODOBNÉHO TYPU, KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ ZÁVISÍ NA SKUTEČNĚ VYBRANÉM VÝROBCI. |
| 02                | BEZ ZATÍŽENÍ VOZIDLY: POKLOP PLASTOVÝ POCHÚZNÝ - NOSNOST 200 kg / 600 kg (DLE POSOUZENÍ LOKALITY ZVLÁŠŤ U KAŽDÉ PŘÍPOJKY)<br><br>PŘI ZATÍŽENÍ VOZIDLY:<br>PLASTOVÝ POKLOP - NOSNOST 1500 kg (TŘ. A15)<br>EVENT. JINÝ POKLOP TŘ. B125/C250 (DLE DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ V DANÉM MÍSTĚ)                                                              |

|                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VAK projekt s.r.o.</b>                       |                                                                                                                                                               | Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice<br>Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>ING. PETR KOHOUTEK     | VYPRACOVAL<br>ING. JAN BROŽ                                                                                                                                   | KOPIE ČÍSLO                                                                                         |
| <i>Petr Kohoutek</i>                            | <i>Jan Brož</i>                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| OKRES<br>MÍSTO STAVBY<br>INVESTOR<br>NÁZEV AKCE | Ceský Krumlov<br>k.ú. Horní Jílovice (742732)<br>Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou<br>Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou | STUPEŇ PROJEKTU<br>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE<br>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY<br>DATUM PROJEKTU<br>4/2025       |
| PROVOZNÍ SOUBOR<br>SO-05 - Propojovací potrubí  | OBSAH VÝKRESU<br>Vzorová vodoměrná šachta                                                                                                                     | FORMÁT VÝKRESU<br>2x A4<br>MĚŘÍTKO<br>-<br>Č. VÝKRESU<br>D.1.05-18                                  |