


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

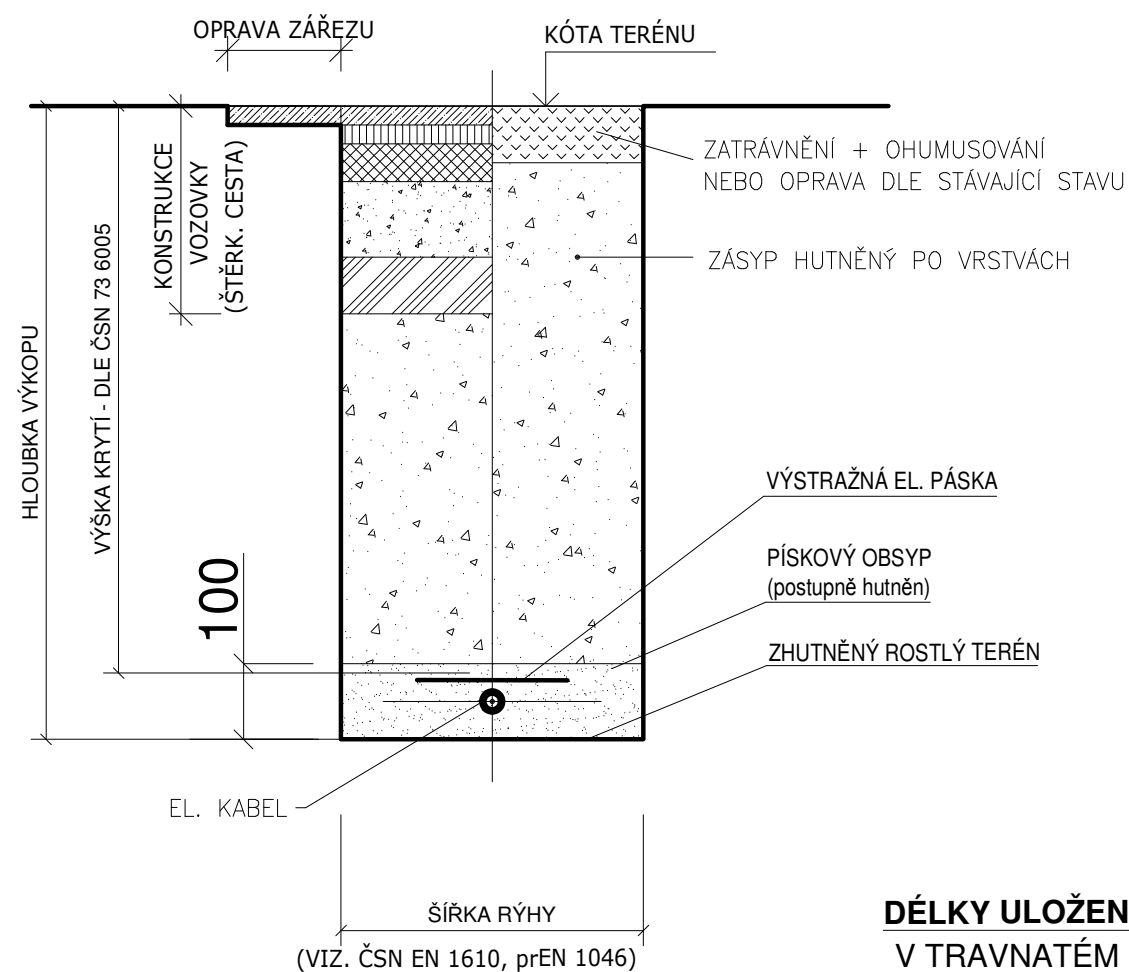

DÉLKY ULOŽENÍ:
V TRAVNATÉM POVRCHU - ≈36 m

POZNÁMKA:

- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20m MUSÍ BÝT VÝKOPOVÁ RÝHA PAŽENA.
- NAD KABLEM S CHRÁNIČKOU BUDE OSAZENA VÝSTRAŽNÁ PÁSKA S VYHLEDÁVACÍM VODIČEM
- KABEL A CHRÁNIČKA JE SOUČÁSTÍ PS-02
- V PD JE PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPOVÉ RÝHY UVAŽOVÁNA 1,0M

REKAPITULACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ:

VÝKOPOVÁ RÝHA PRO EL. KABELY:

DÉLKA RÝHY	PRŮMĚRNÁ HL. RÝHY	ŠÍŘKA RÝHY	NOVÝ PÍSKOVÝ OBSYP	CELKOVÝ OBJEM VÝKOPU
CCA 36m	1,0m - zatravnění	0,30m (<3,0m ³)	1,08m ³	10,8m ³

**NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610
V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY**

HLOUBKA RÝHY (M)	NEJMENŠÍ Š (M)
< 1,0	není stanoveno
>1,0 <1,75	0,80
>1,75 <4,00	0,90
>4,00	1,00

**NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ KABELU (M')
DLE ČSN 73 6005:**

KABEL	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
DO 1kV	0,35	1,00	0,35 (0,70*)
DO 10kV	0,50	1,00	0,70
DO 35kV	1,00	1,00	1,00
DO 220kV	1,30	1,30	1,30

* KABELY BEZ OCHRANY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

VAK projekt s.r.o.		Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR KOHOUTEK	VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ	KOPIE ČÍSLO
OKRES Ceský Krumlov	MÍSTO STAVBY k.ú. Horní Jílovice (742732)	STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou	NÁZEV AKCE Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou	DATUM PROJEKTU 4/2025
PROVOZNÍ SOUBOR SO-05 - Propojovací potrubí	OBSAH VÝKRESU Vzorový příčný řez uložení kabelu NN	FORMÁT VÝKRESU 2x A4
		MĚŘÍTKO -
		Č. VÝKRESU D.1.05-20