


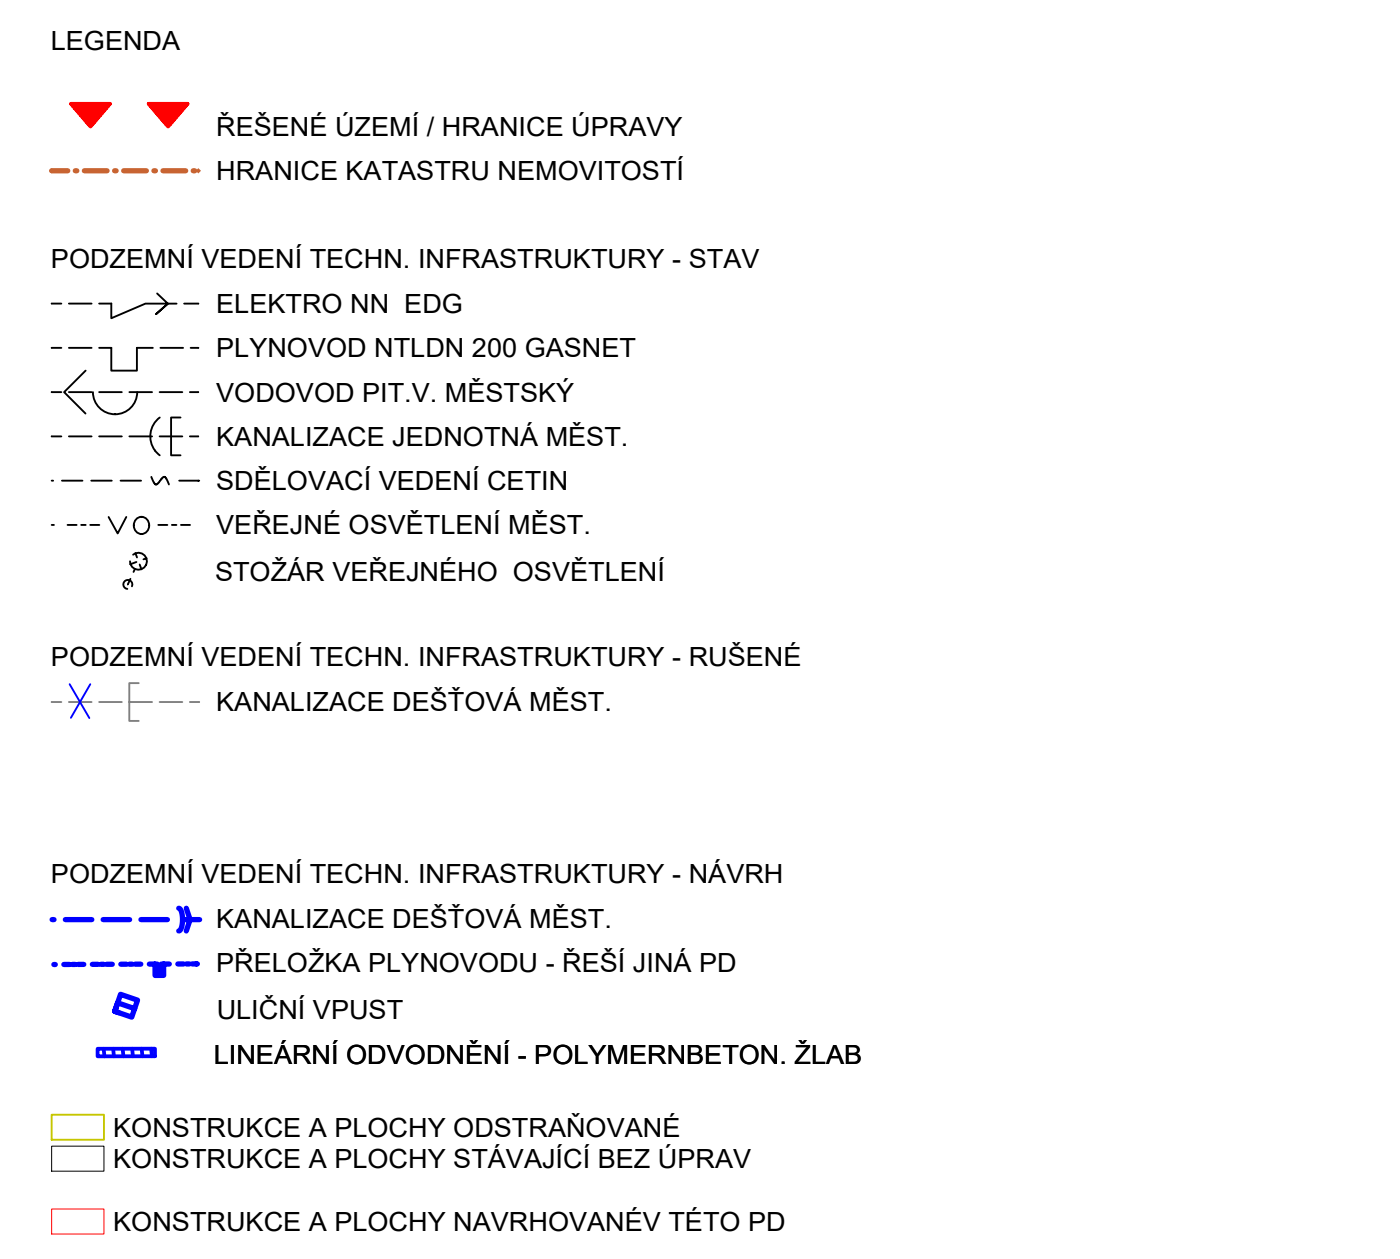

V POKYNUCH JSOU ZKESYLENY PODZEMNÍ VEDENÍ DLE POSKYTNUTÝCH PŮDKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ, ROZVODY PO DOKUMENTU INVESTORA NEJSOU DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNY, RUŠENÉ SÍTĚ JSOU ZKESYLENY POUZE V ORIENTAČNÍ TRASE.

PŘI SOUBĚHU A KŘIŽENÍ SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PRO KŘIŽENÍ A SOUBĚHY SÍTÍ DLE ČSN 73 9005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNIČKÉHO VYBAVENÍ.

PO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE PŘEVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN, OTP, ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNIČKÁ DOPORUČENÍ VÝROBČŮ.

VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VZNIKLE PŘI GEODETICKÝM ZAMĚŘENÍM NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ.

PŘI JAKÉMKOLI NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.

DOKUMENTACE PODLEHÁ AUTORSKÝM PRÁVŮM A JEJÍ NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ BEZ SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA JE TRESTNÉ.

JE TŘEBA N

